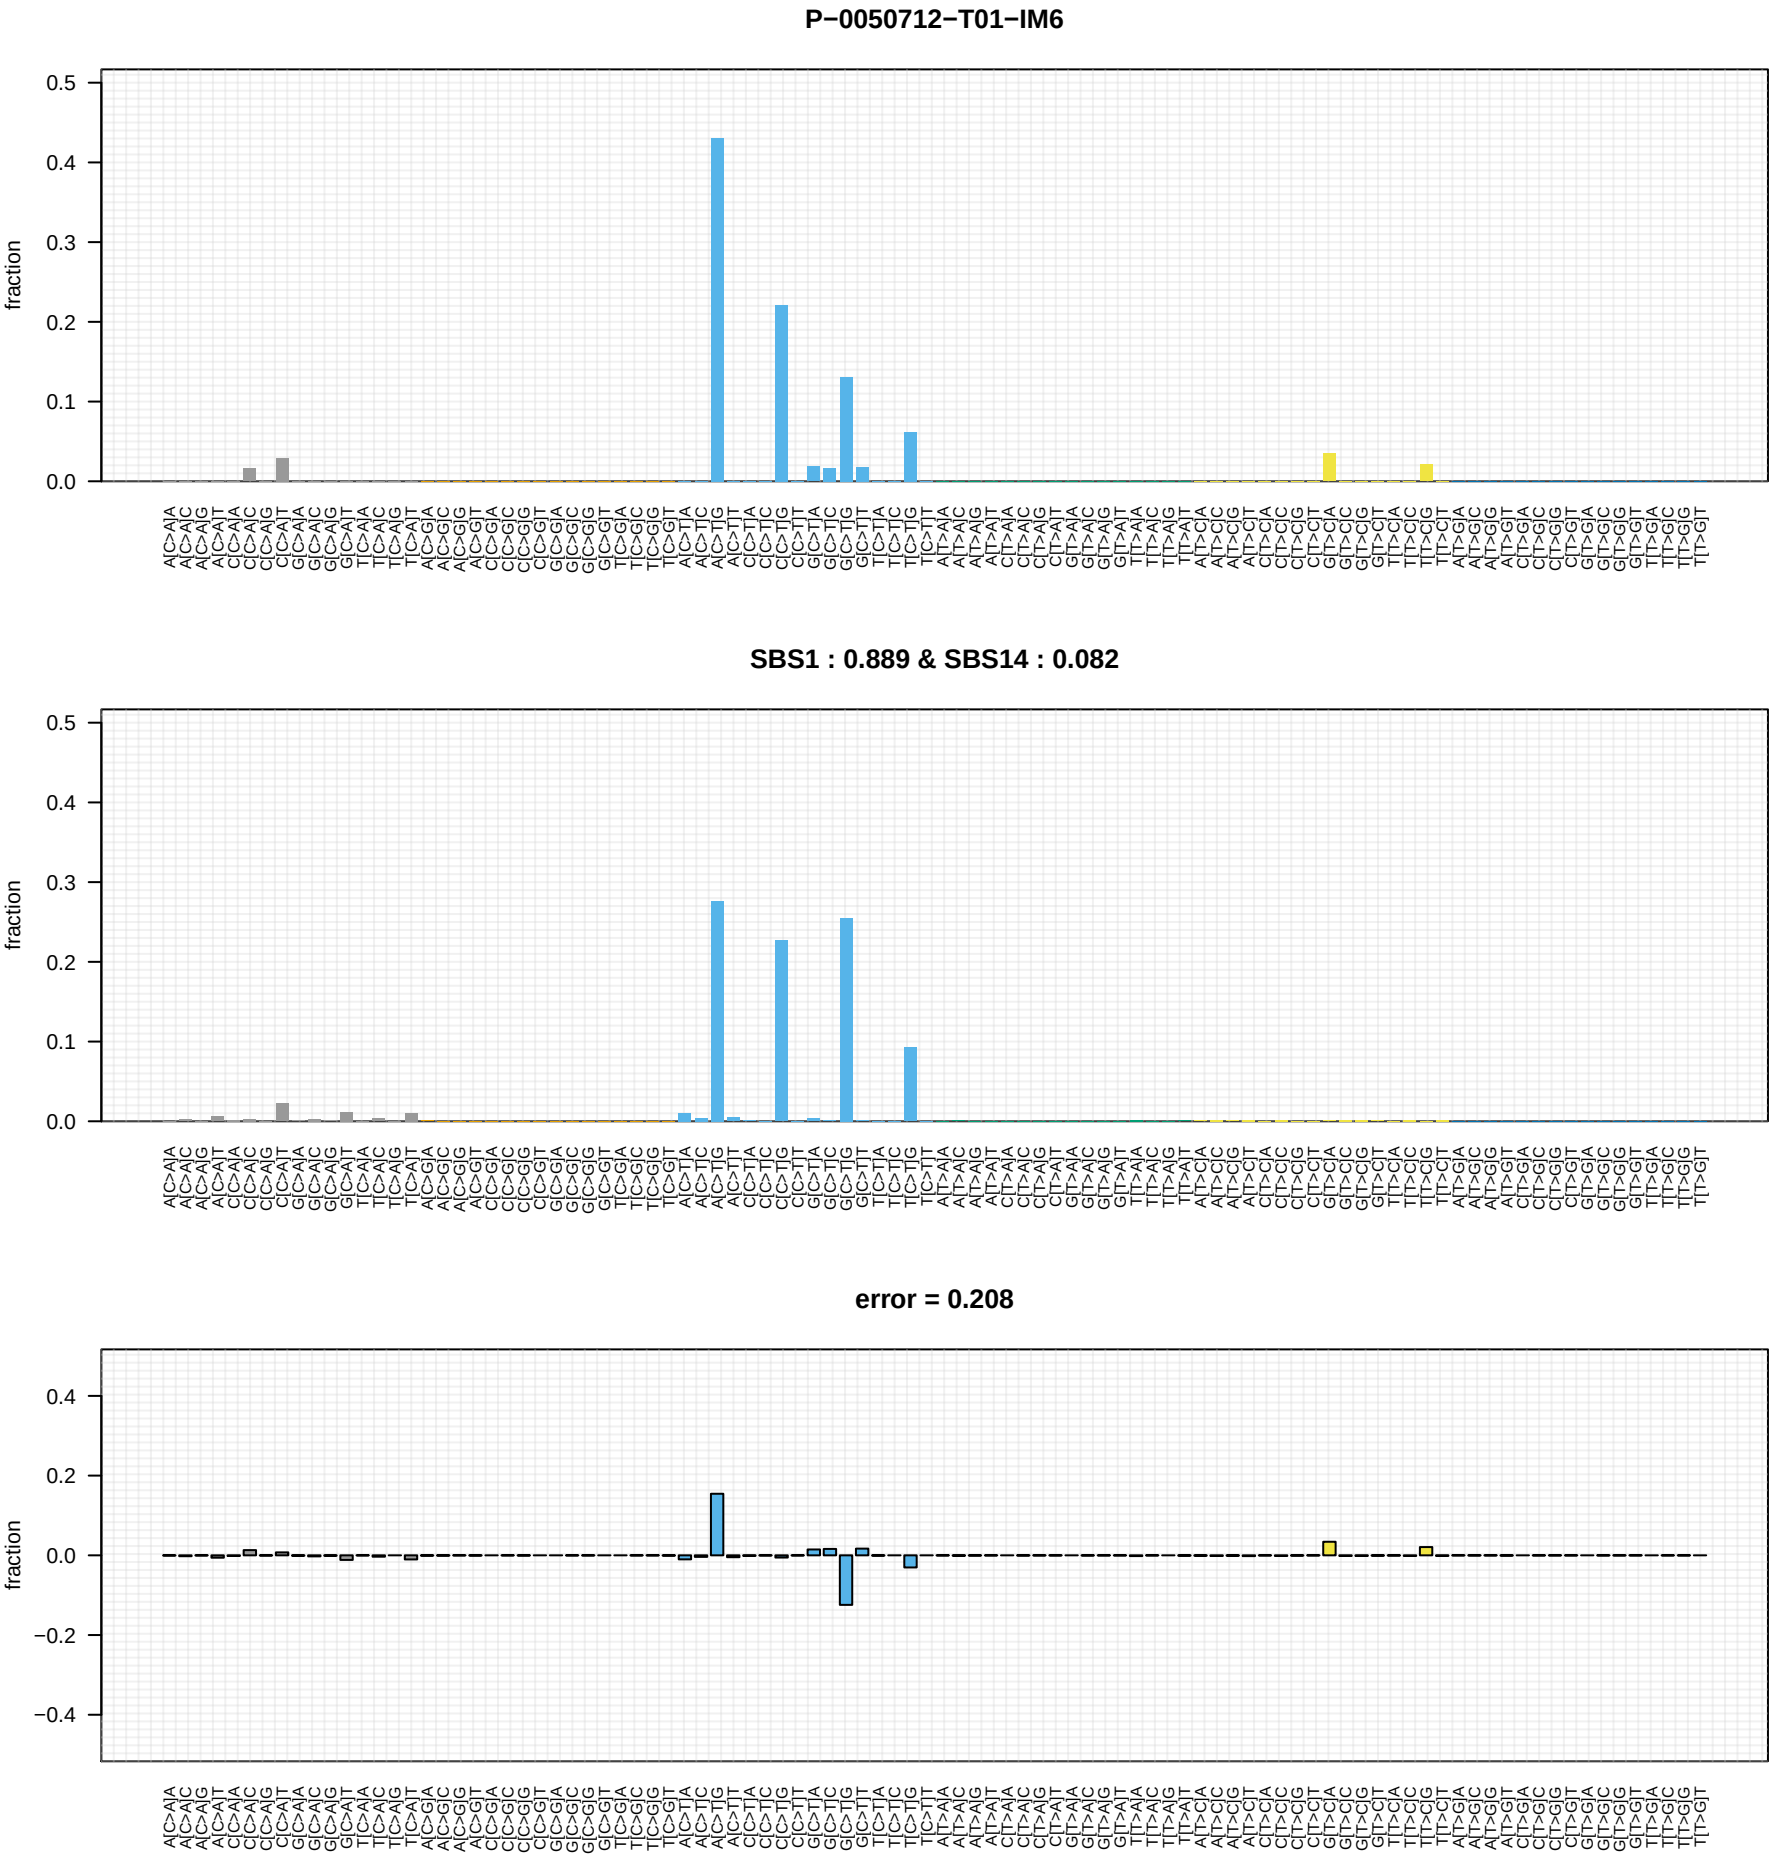
P−0050712−T01−IM6
fraction
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
SBS1 : 0.889 & SBS14 : 0.082
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
error = 0.208
−0.2
−0.4