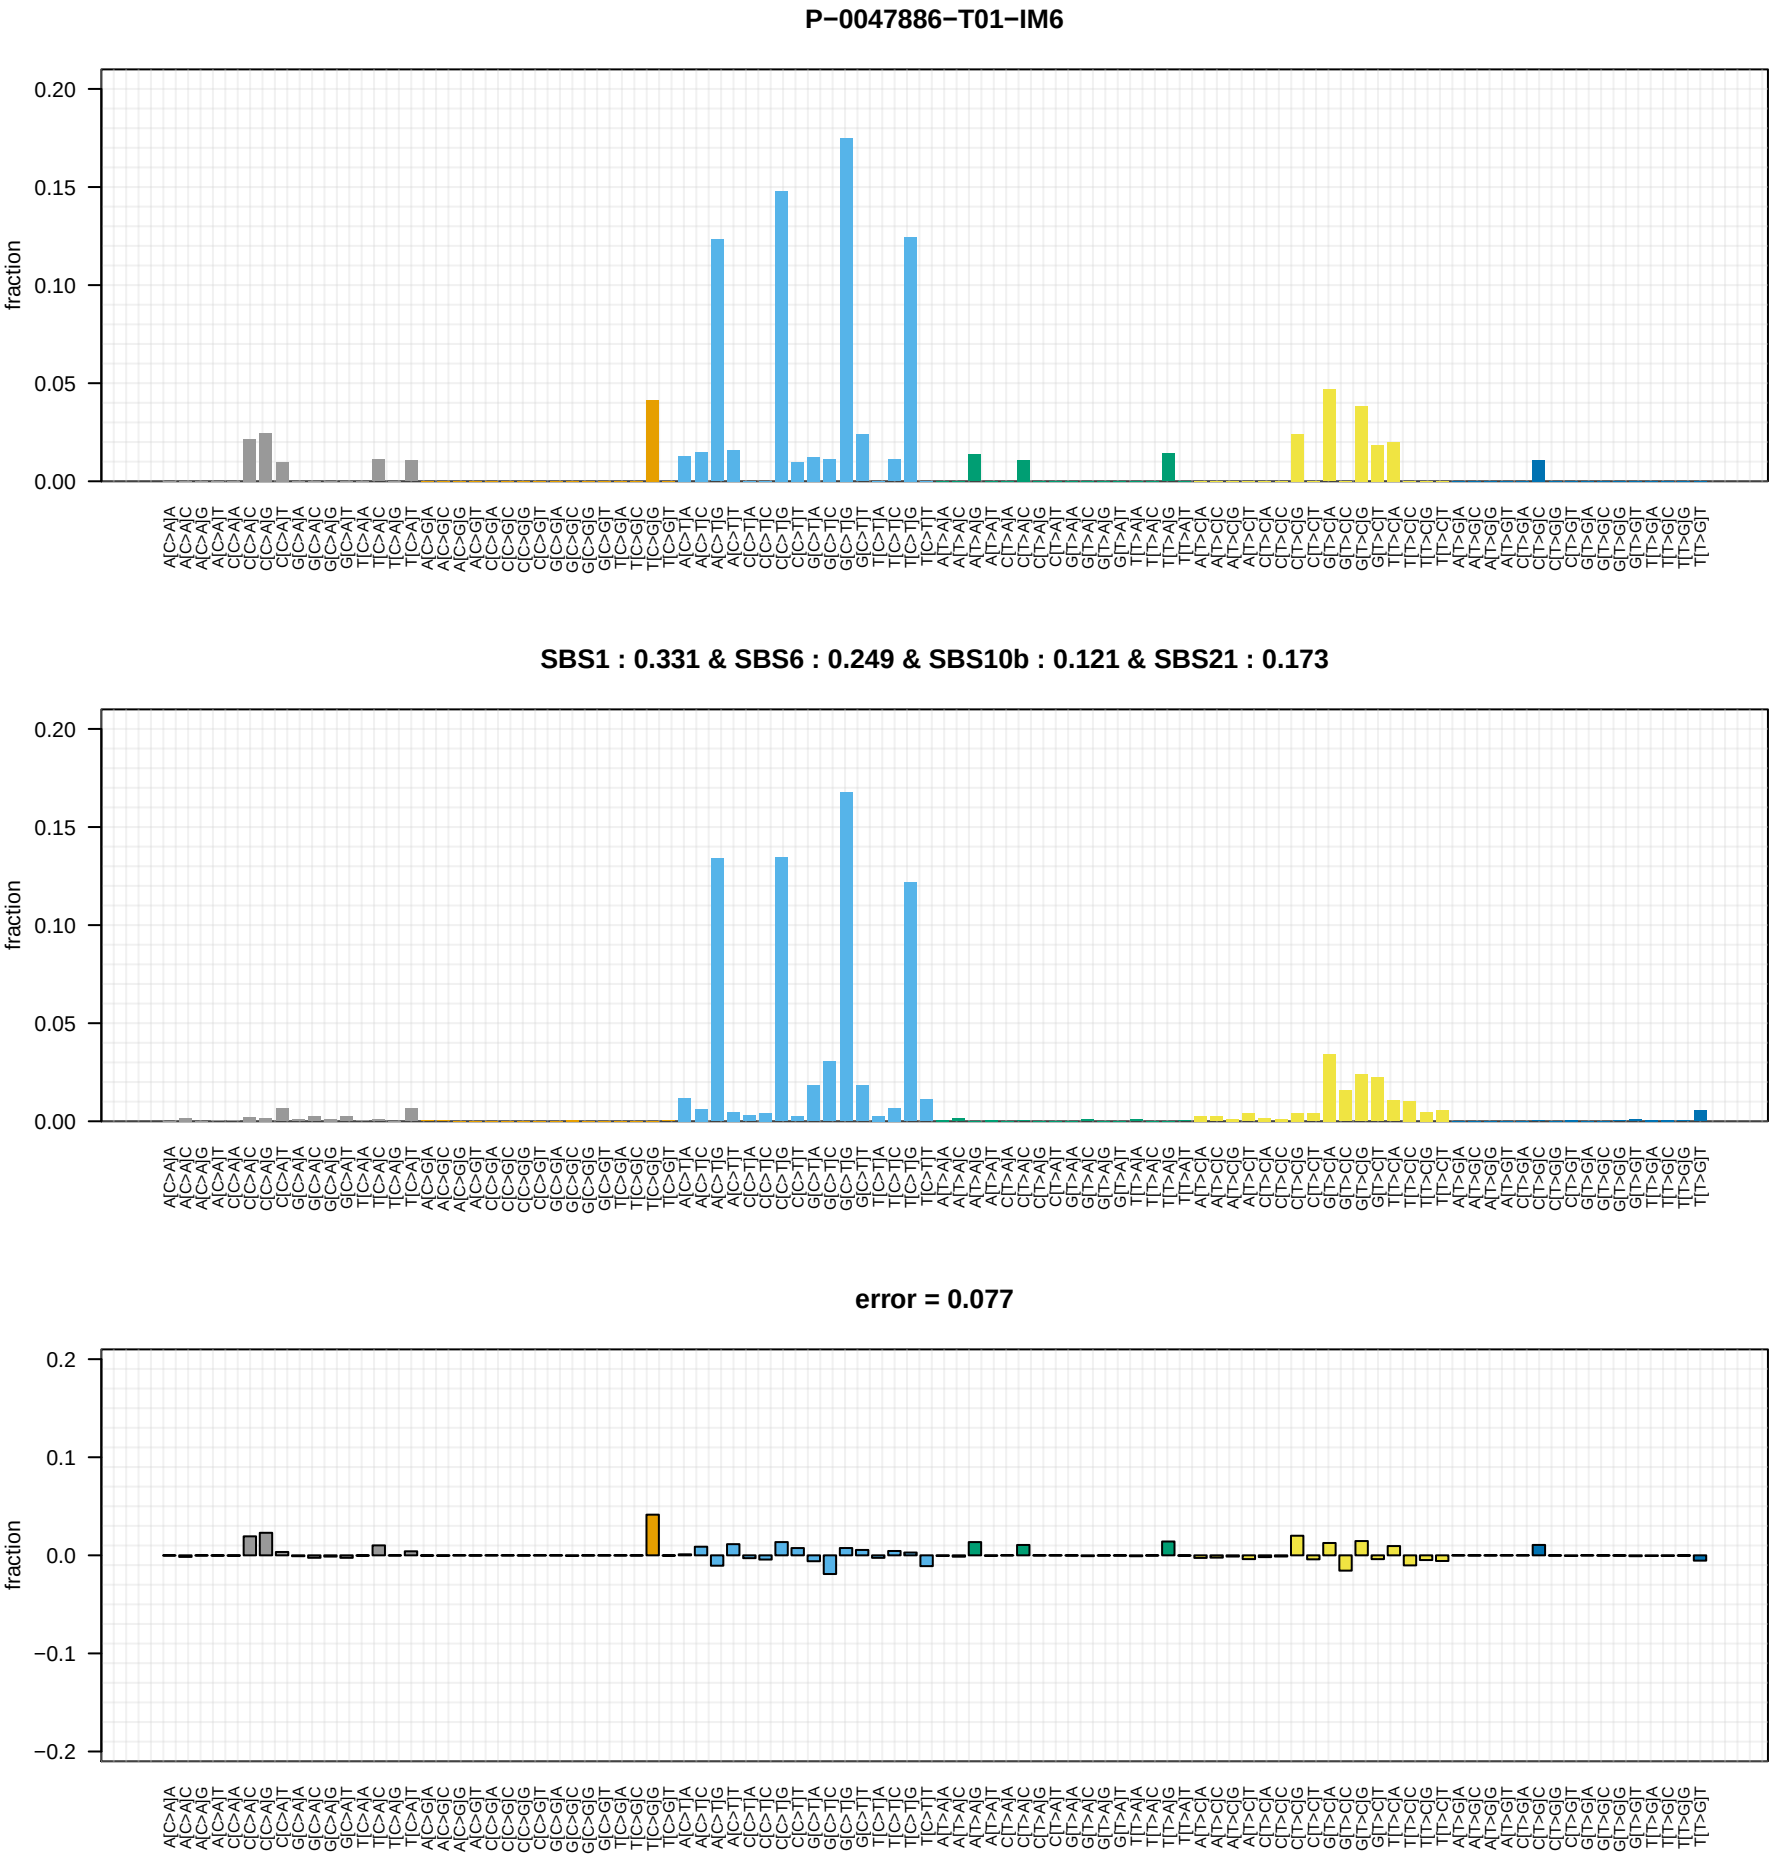
P−0047886−T01−IM6
fraction
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
SBS1 : 0.331 & SBS6 : 0.249 & SBS10b : 0.121 & SBS21 : 0.173
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
error = 0.077
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2