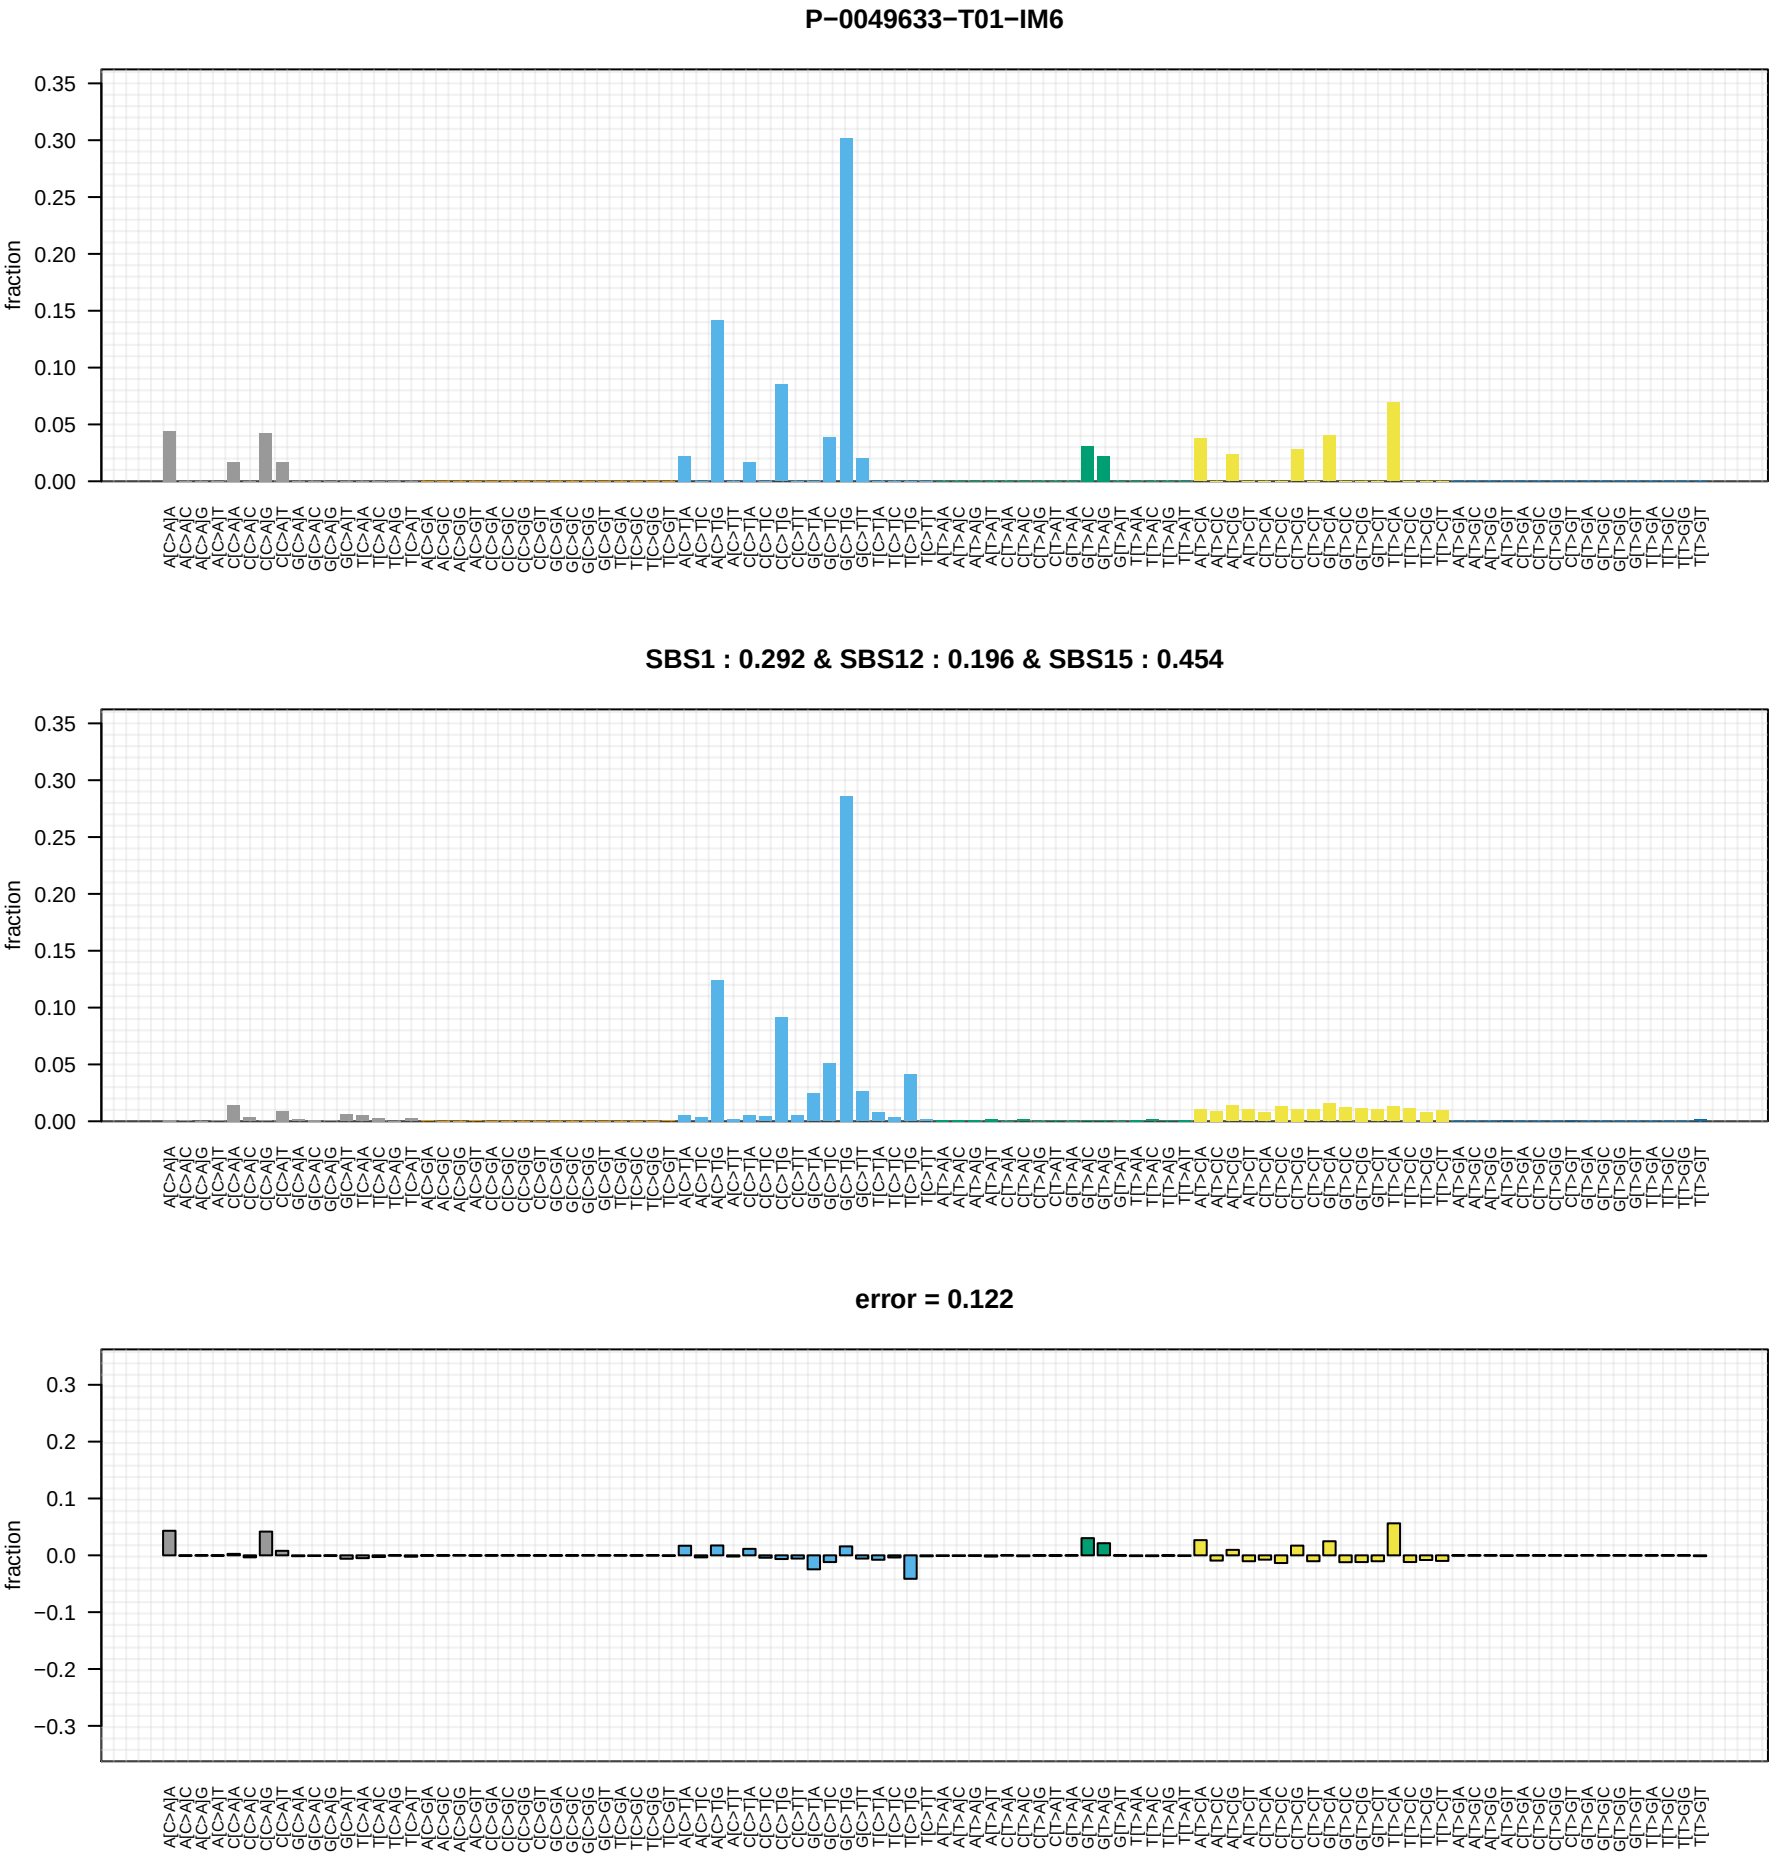
P−0049633−T01−IM6
fraction
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
SBS1 : 0.292 & SBS12 : 0.196 & SBS15 : 0.454
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
error = 0.122
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3