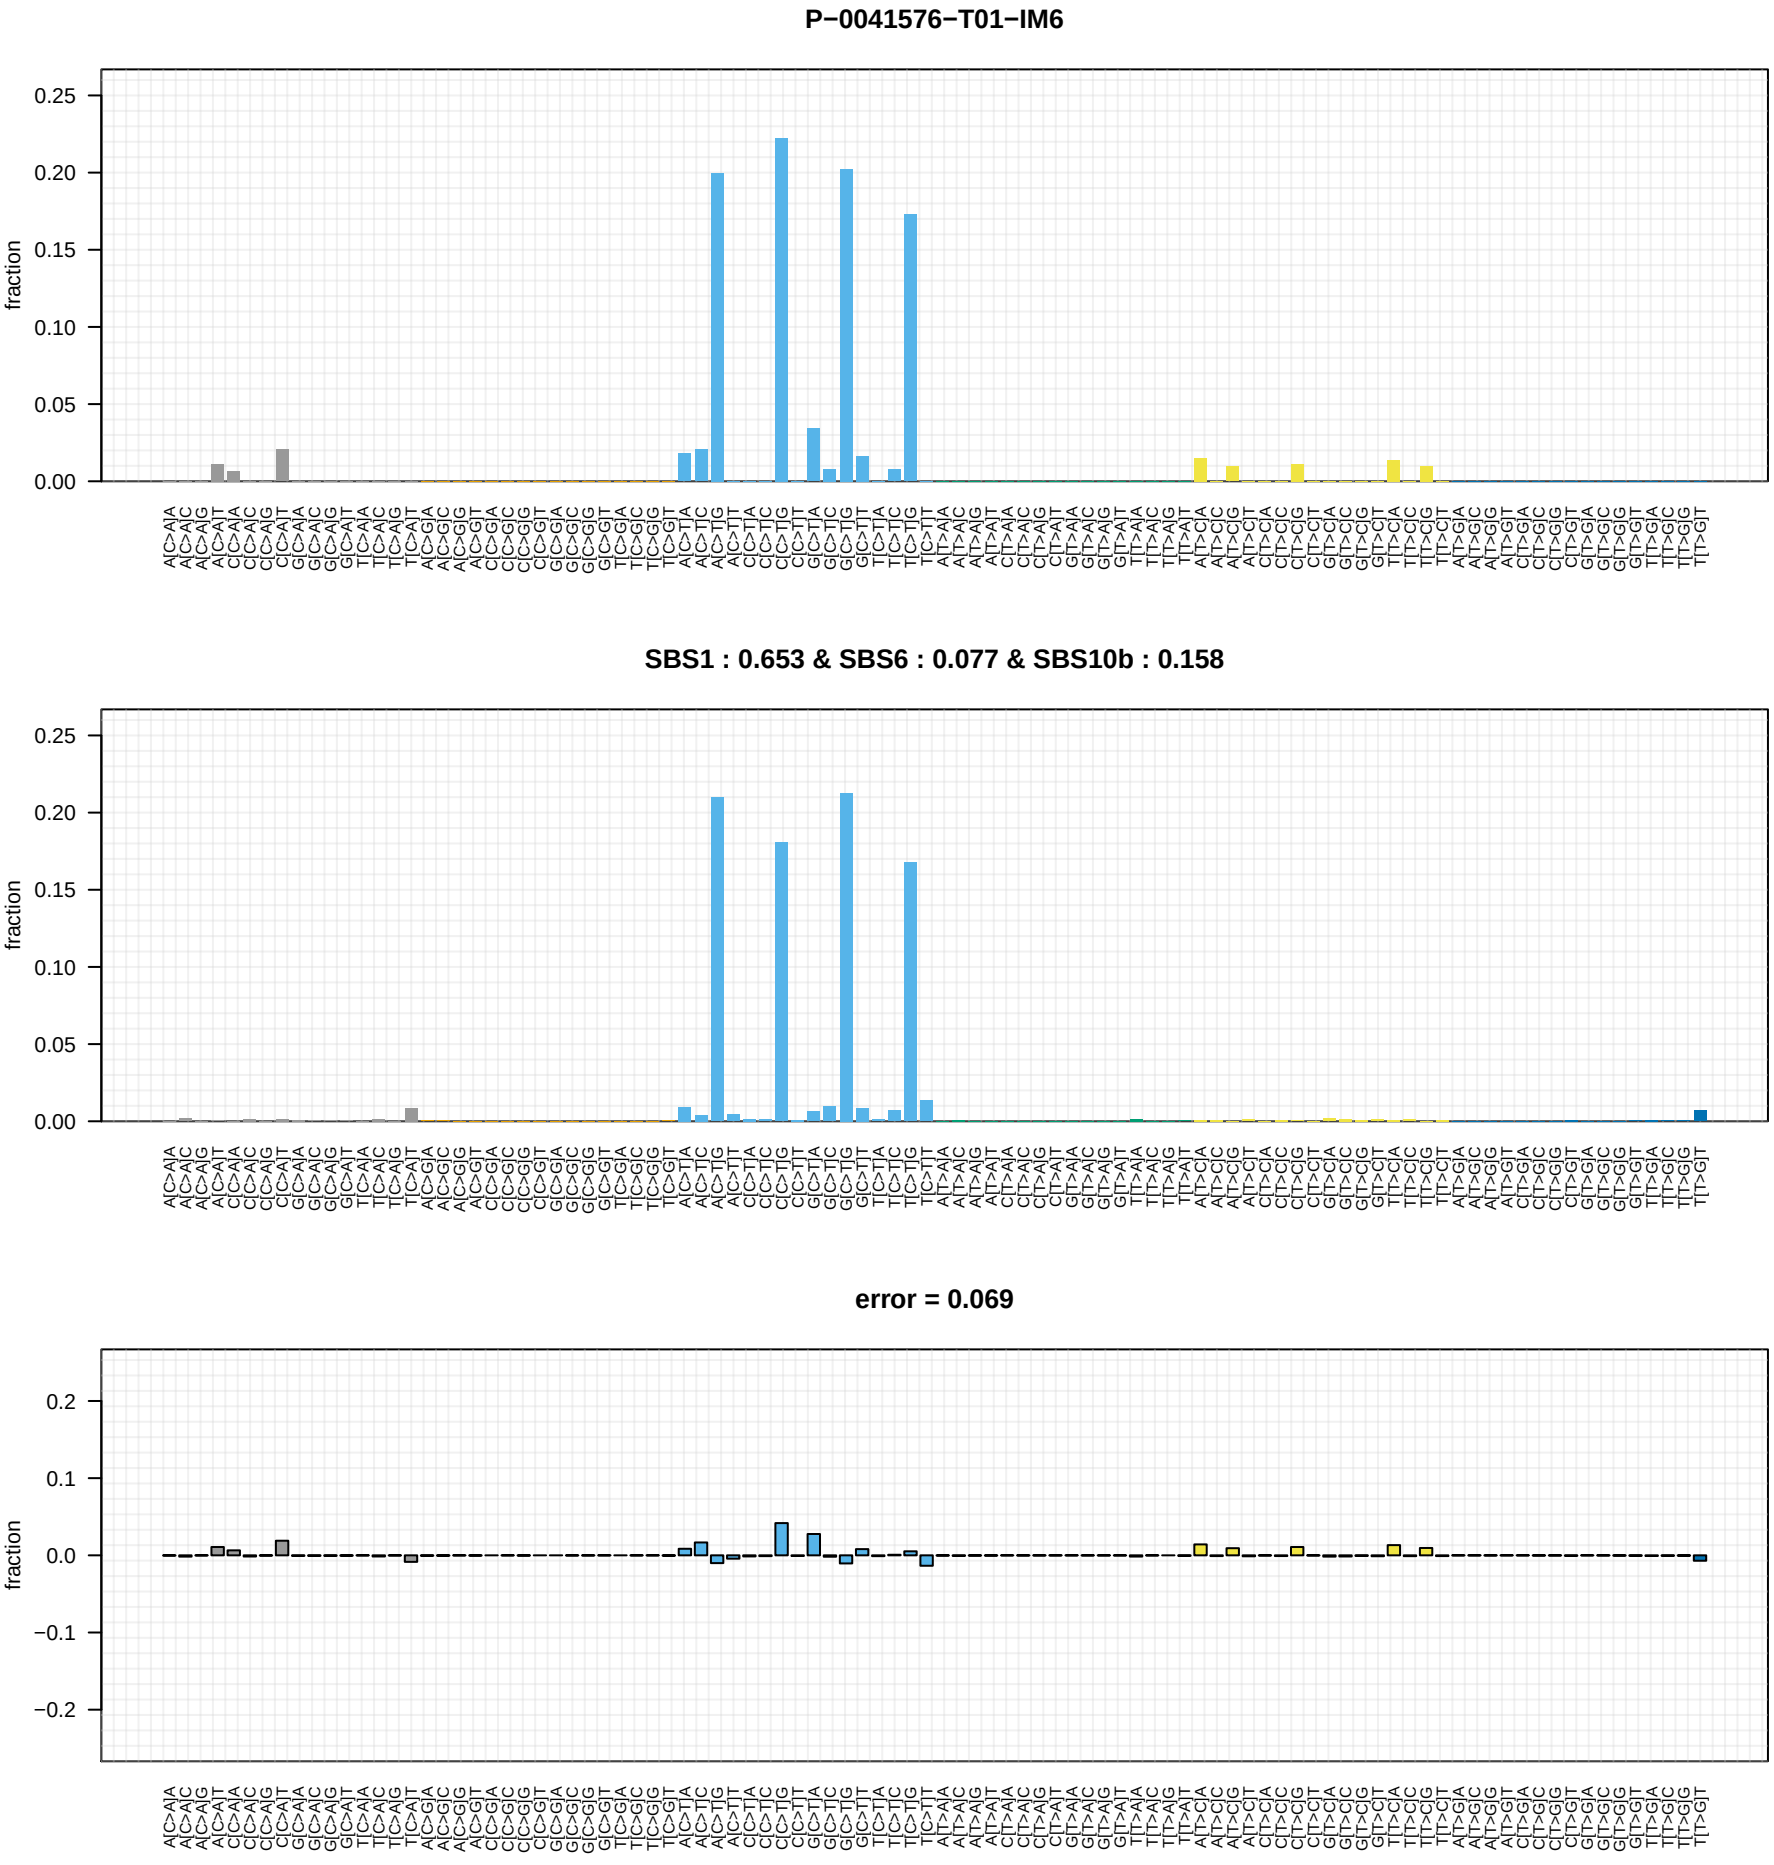
P−0041576−T01−IM6
fraction
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
SBS1 : 0.653 & SBS6 : 0.077 & SBS10b : 0.158
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
error = 0.069
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2