报告编号	J2004WT8888-01387
总页数	共 11 页

CMA 170009012246

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0462

检 测 报 告

产品名称：化霜加热器

型号规格：12V-2W/220V-8W/240V-150W

检测类别：型 式 试 验

生产企业：安徽天林电器有限公司

委 托 方：安徽天林电器有限公司

CEPREI

中 国 赛 宝 实 验 室

工业和信息化部电子第五研究所

声　明

1　报告无“检验检测专用章”无效。

2　复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

3　报告无主检、审核、批准人签章无效。

4　报告涂改无效。

5　未经书面批准，不得部分复制检测报告。不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。

6　对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，否则视为认可检测结果。

7　委托检测仅对收到的样品负责。

8　报告中“判定”或“结果”为“P”表示该项检测“合格”；“F”表示该项检测“不合格”；“NA”表示该项检测不适用；“ND”表示该项检测未检出；“—”表示该项无需判定。

9　不得利用检测结果和检测报告进行不当或违法宣传。

联络地址：广东省广州市天河区东莞庄路 110 号

通 信 处：广州 1501 信箱 07 分箱

邮政编码：510610

电话总机：020-85131111

传　　真：020-87236171，85131313

业务联系：020-87237177，market@ceprei.biz

查　　询：020-87237150，85131123,info@ceprei.biz

投　　诉：020-87236881，qic@ceprei.biz

中 国 赛 宝 实 验 室
工业和信息化部电子第五研究所
检 测 报 告

产品名称	化霜加热器	样品型号	12V-2W/220V-8W/240V-150W
		商　　标	/
生产企业	安徽天林电器有限公司	检测类别	型式试验
生产企业地址	安徽省宁国市梅林镇梅林村	检测地点	见第 4 页
委 托 方	安徽天林电器有限公司		
委托方地址	安徽省宁国市梅林镇梅林村		
样品数量	3 台	收样日期	2020 年 4 月 26 日
送 样 者	委托方	检测日期	2020 年 4 月 26 日 至 2020 年 7 月 2 日
检测环境	温度: 20℃±5℃　相对湿度: 45%~75%　气压: 86kPa~106kPa		
检测项目	见第 8~10 页。		
检测依据	TL01-2019 《化霜加热器》* GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
检测结论	**合格** （检验检测专用章） 报告发布日期：2020 年 7 月 2 日		
说　明	带*的检验依据不在本实验室 CNAS 认可和 CMA 认定范围内。		

主检：　　审核：　　批准：

日期：2020 年 7 月 2 日　　日期：2020 年 7 月 2 日　　日期：2020 年 7 月 2 日

检测说明与样品描述	
检 测 地 点	广东省广州市天河区东莞庄路 110 号。
多检测地点说明	/
报告签发地点	广东省广州市天河区东莞庄路 110 号。


产品信息：

产品名称	化霜加热器
型号	12V-2W/220V-8W/240V-150W
批号	TLDQ418-1/TLDQ418-2/TLDQ418-3
质量等级	合格品
抽样数量	各一台
生产日期	2020-04-18
样品状态	完好
备注：本次抽样人为张帆，抽样地点为安徽天林电器有限公司成品仓库。	

产品参数：

型号	额定电压	频率	功率
12V-2W	12V	50Hz	2W
220V-8W	220V	50Hz	8W
240V-150W	240V	50Hz	150W

描述与说明（样品照片）

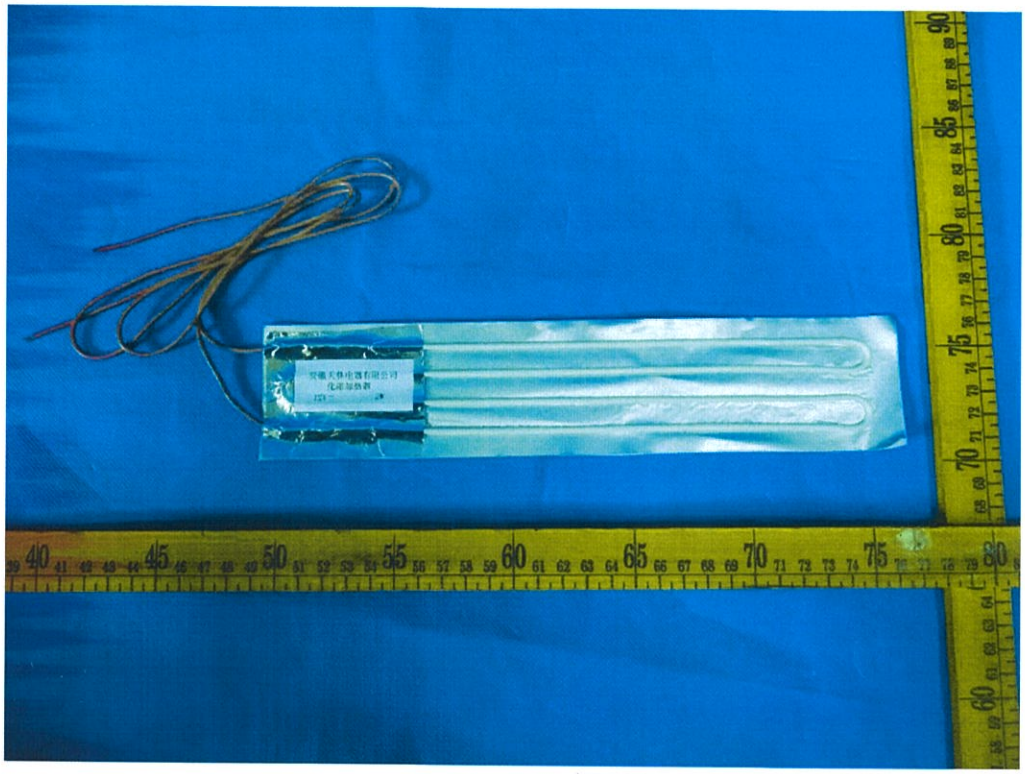


12V-2W 外观



12V-2W 铭牌

描述与说明（样品照片）

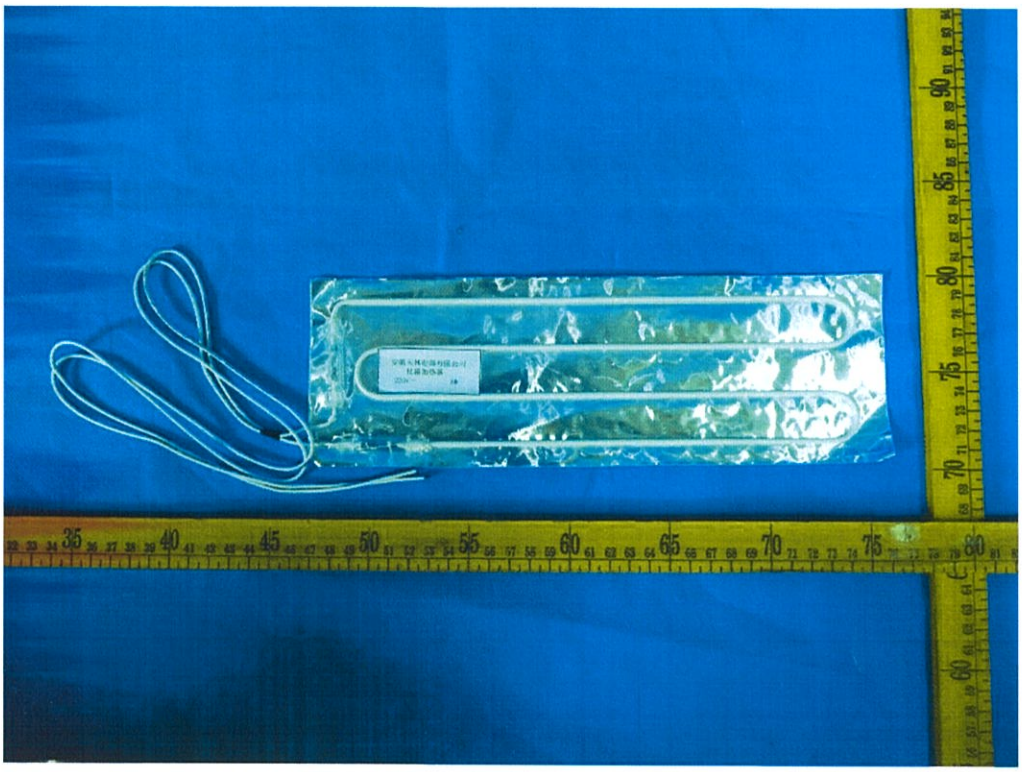


220V-8W 外观




220V-8W 铭牌

描述与说明（样品照片）

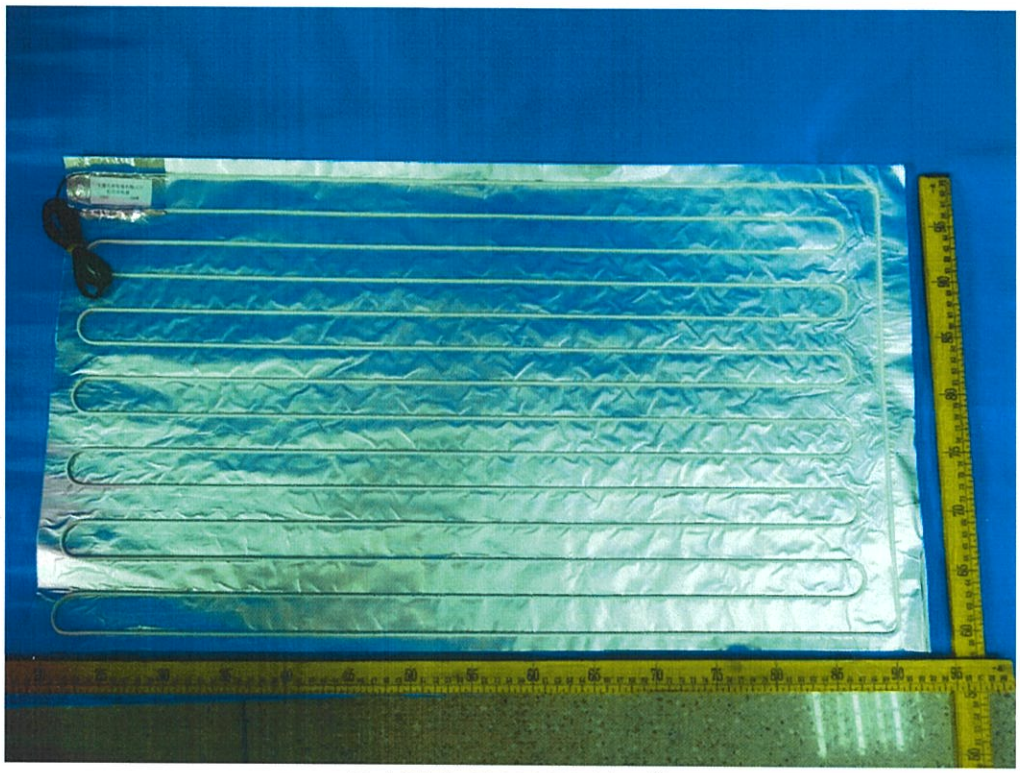

240V-150W 外观

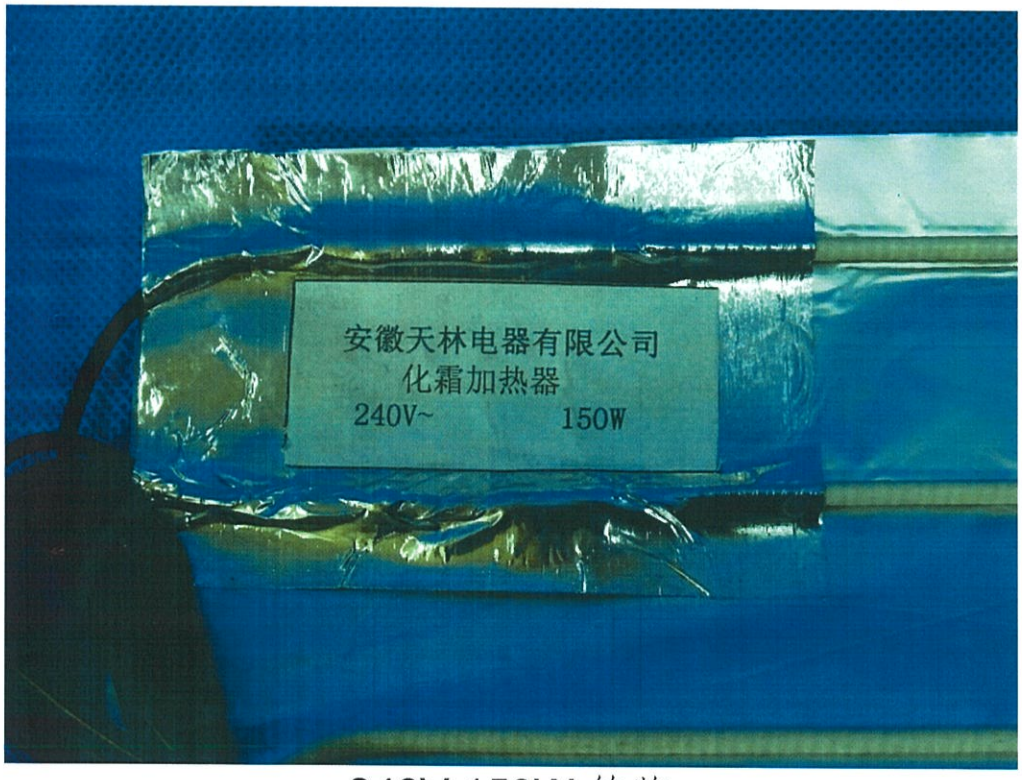

240V-150W 铭牌

序号	试验项目	依据标准和条款要求	实测结果（值）	单项判定
1	额定功率测量	TL01-2019 中条款 6.3.1： 化霜加热器的额定功率测量按 GB 4706.1-2005 第 10 章进行。	见附表 1 /符合要求	P
2	工作温度下的泄漏电流试验	TL01-2019 中条款 6.3.2： 化霜加热器的工作温度下的泄漏电流试验按 GB 4706.1-2005 第 13 章进行。	见附表 2 /符合要求	P
3	工作温度下的电气强度试验	TL01-2019 中条款 6.3.2： 化霜加热器的工作温度下的电气强度试验按 GB 4706.1-2005 第 13 章进行。 化霜加热器在工作工作温度下的电气强度应符合 GB 4706.1-2005 中第 13 章中基本绝缘的要求。	见附表 3 /符合要求	P
4	浸水试验	TL01-2019 中条款 6.3.3： 将化霜加热器浸没在 1%的 NaCl 溶液中，溶液温度保持在 4℃~30℃之间任何一个方便值（允许偏差±2℃），进行十二个周期的试验。每个周期试验时间为 2 小时，第 1 小时产品以额定电压供电，第 2 小时则断开电源，每个周期重复进行。 试验结束后，化霜加热器马上进行 6.3.4 的试验。	符合要求	P
5	浸水试验后的泄漏电流试验	TL01-2019 中条款 6.3.4： 化霜加热器浸水试验后的泄漏电流试验按 GB 4706.1-2005 第 16 章进行。	见附表 4 /符合要求	P
6	浸水试验后的电气强度试验	TL01-2019 中条款 6.3.4： 化霜加热器浸水试验后的电气强度试验按 GB 4706.1-2005 第 16 章进行。 化霜加热器在浸水试验后的电气强度应符合 GB 4706.1-2005 中第 16 章中基本绝缘的要求。	见附表 5 /符合要求	P
7	灼热丝试验	TL01-2019 中条款 6.3.5： 化霜加热器的接线端子护套按 GB 4706.1-2005 中条款 30.2.3 进行试验。	见附表 6 /符合要求	P
8	标志检查	TL01-2019 中条款 6.3.6： 化霜加热器主体应有下列标志： ——额定电压或额定电压范围，单位为（V）； ——电源性质的符号，标有额定频率的除外； ——额定输入功率，单位为瓦（W）或额定电流，单位为（A）； ——制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志。	符合要求	P

附：
1）型号：12V-2W（12V～ 2W）；
2）型号：220V-8W（220V～ 8W）；
3）型号：240V-150W（240V～ 150W）。

表 1					P
测量部件	额定功率(W)	实测功率(W)	功率偏差	额定偏差	备注
1)	2	2.03	+1.5%	+20%	12V～，50Hz
2)	8	8.14	+1.8%	+20%	220V～，50Hz
3)	150	155.7	+3.8%	±10%	240V～，50Hz

表 2			P
测量部件	测 量 部 位	实测值(mA)	限值(mA)
1)	电源任一极与连接金属箔的易触及表面之间	0.003	0.25
2)	电源任一极与连接金属箔的易触及表面之间	0.012	0.25
3)	电源任一极与连接金属箔的易触及表面之间	0.076	0.25

表 3			P
测量部件	试验电压施加部位	试验电压(V)	是否击穿
1)	电源输入端与易触及部件之间	1000	否
2)	电源输入端与易触及部件之间	1000	否
3)	电源输入端与易触及部件之间	1000	否

表 4			P
测量部件	测 量 部 位	实测值(mA)	限定值(mA)
1)	电源输入端和连接金属箔的易触及表面之间	0.002	0.25
2)	电源输入端和连接金属箔的易触及表面之间	0.041	0.25
3)	电源输入端和连接金属箔的易触及表面之间	0.213	0.25

表 5			P
测量部件	试验电压施加部位	试验电压(V)	是否击穿

1)	电源输入端与易触及部件之间	1250	否
2)	电源输入端与易触及部件之间	1250	否
3)	电源输入端与易触及部件之间	1250	否

表 6								P
测量部件	颜色	灼热丝试验						判定
		GWT 550℃	GWT 650℃	GWT 750℃	GWFI ≥850℃	GWIT ≥675℃	GWIT ≥775℃	
接线端子护套	本色	N	P	N	N	N	N	合格

主要的检测仪器、设备清单

序号	仪器、设备名称	型号	编号	校准有效期至
1.	变频稳压电源	AFC-11015T-V0-F2-10	F317090013	2020.10.09
2.	数字功率计	WT200	12AC09600L	2021.01.03
3.	泄漏电流计	228	7422990029	2021.07.03
4.	耐压测试仪	TOS9201	VA001593	2021.04.09
5.	电子秒表	SW819	JDS-002	2021.01.07
6.	电子天平	JJ124BF	W161419020158	2020.08.14
7.	数字万用表	34465A	MY57516280	2020.10.17
8.	灼热丝试验装置	T4-08	110/14	2021.04.20