

COMMANDES ET SIGNALISATIONS DES FONCTIONS DE MISE EN SECURITE INCENDIE

SIGNALISATIONS


VOYANT(S) ROUGE(S) FIXES(S) : dispositif(s) en position de sécurité après une commande

VOYANT(S) ROUGE(S) CLIGNOTANT(S) : au moins un dispositif n'est pas en position de sécurité après une commande

VOYANT(S) JAUNE(S) FIXES(S) : ligne de télécommande et/ou de contrôle de position en dérangement

VOYANT(S) JAUNE(S) CLIGNOTANT(S) : au moins un dispositif a quitté la position d'attente sans ordre de commande

VOYANT(S) VERT(S) FIXE(S) : après action sur le bouton bilan, vérification de la position d'attente de tous les dispositifs possédant un contrôle de position

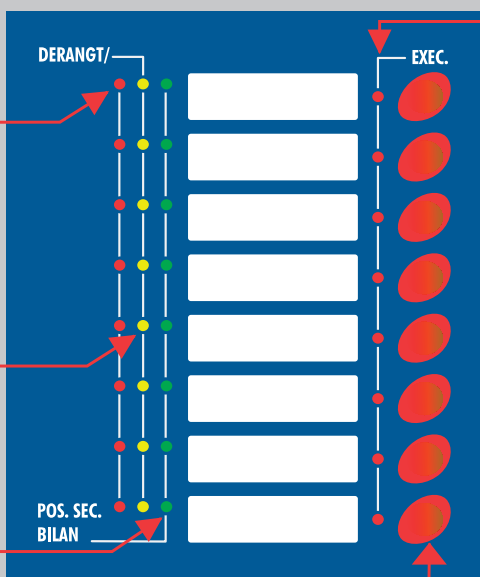

COMMANDES

commande automatique
les fonctions associées à la détection incendie sont automatiquement commandées

le voyant rouge EXEC. s'allume :

- en clignotant pour indiquer le blocage d'une fonction avec contrôle de position
- en fixe pour signaler une commande effectuée pour une fonction sans contrôle de position


commande manuelle
les fonctions de mise en sécurité peuvent être commandées manuellement à l'aide des boutons poussoirs rouges

Lexique :


- dispositif : tout organe commandé contribuant à la mise en sécurité de l'établissement (portes, clapets, volets, ventilateurs...)
- position d'attente : dispositif au repos en attente d'une commande (ouverte pour une porte de recoupement, fermé pour un volet de désenfumage par ex.)
- position de sécurité : dispositif actionné à la suite d'une commande (fermée pour une porte de recoupement, ouvert pour un volet de désenfumage par ex.)
- contrôle de position : système placé sur le dispositif commandé permettant de connaître sa position.

CONFIGURATIONS DES FONCTIONS DE MISE EN SECURITE INCENDIE


fonctions
avec contrôle de position et
avec commande manuelle

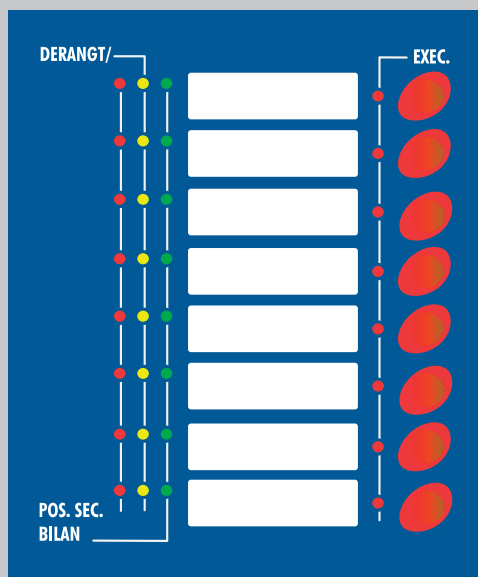

fonctions
avec contrôle de position et
sans commande manuelle

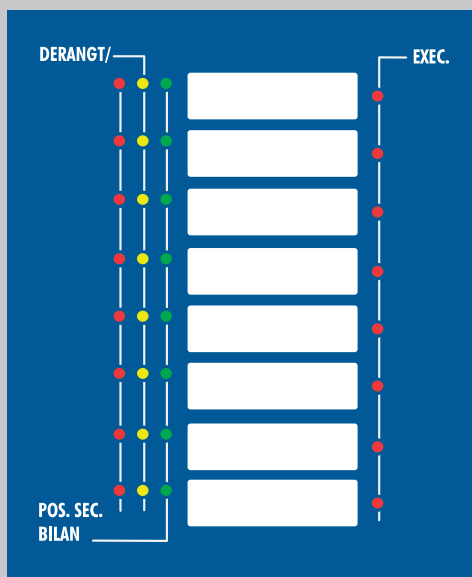

fonctions
sans contrôle de position et
avec commande manuelle

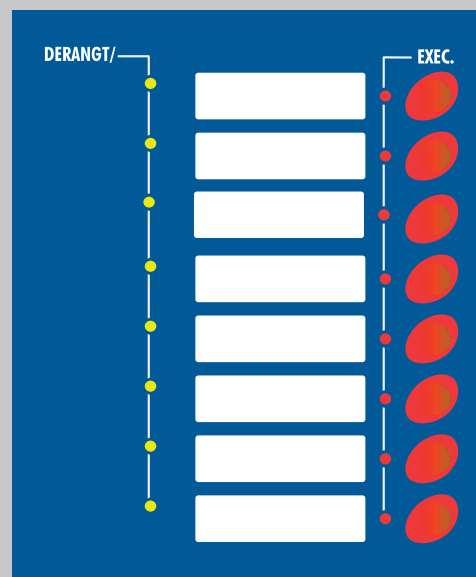

Lexique :

- dispositif : tout organe commandé contribuant à la mise en sécurité de l'établissement (portes, clapets, volets, ventilateurs...)
- position d'attente : dispositif au repos en attente d'une commande (ouverte pour une porte de recoupement, fermé pour un volet de désenfumage par ex.)
- position de sécurité : dispositif actionné à la suite d'une commande (fermée pour une porte de recoupement, ouvert pour un volet de désenfumage par ex.)
- contrôle de position : système placé sur le dispositif commandé permettant de connaître sa position.