

UTEX COM : Liaison LON vers UTI.COM.


La centrale UTEX COM équipée d'une carte LON est raccordée à la centrale UTI.COM par une liaison LON FTT redondante. Cette fiche fait un récapitulatif des informations importantes afin de mener à bien la mise en service.

Tout d'abord vous devez vérifier que les versions logicielles des différents équipements sont compatibles :

UTEX COM	v3.05	Les versions supérieures à celles indiquées sont également préconisées
UTI.COM	v6.5	
CHUBBLON	v1.07/1.05	
CHUBBEXPERT	v3.2.1.0	

Le composant U10 de la carte LON UTEX COM doit être marqué V1.02.

Liaison LON FTT redondante
Un défaut COM LON 1 (ou 2) est
indiqué par l'UTEX si l'un des deux
câbles n'est pas relié

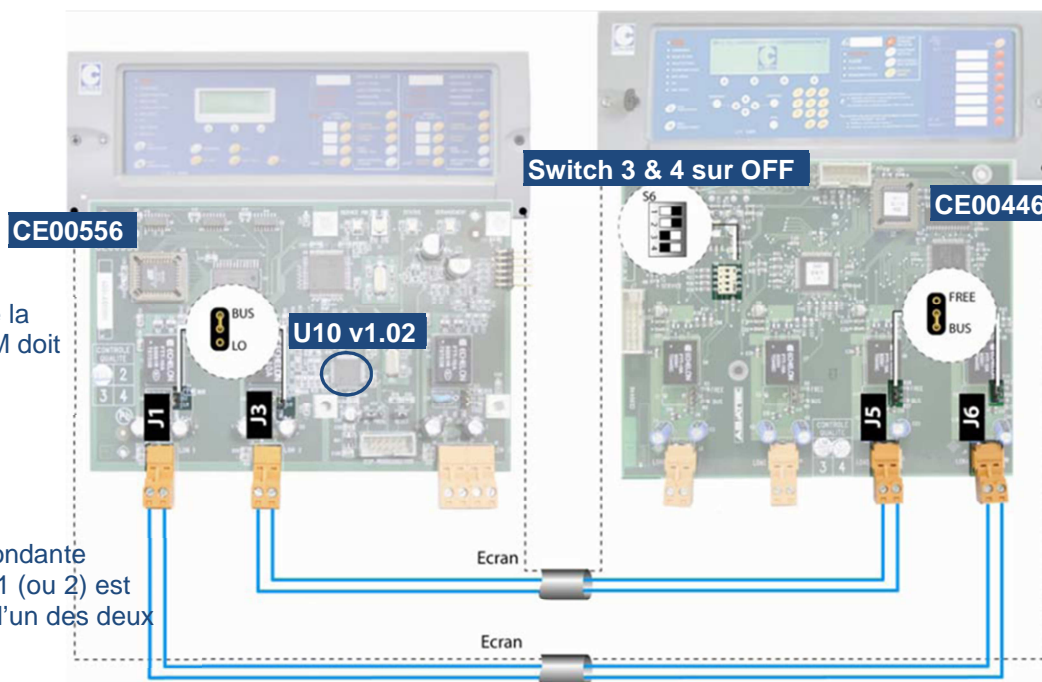

Procédure.

Configurez l'UTEX Com avec UtexComExpert ou directement sur la centrale par le menu.
Mettre le paramètre « présence carte LON » à la valeur « OUI ».

Configurez l'UTEX Com dans ChubbExpert comme indiqué ci-contre.

Installez les points LON des deux centrales avec l'outil ChubbLon.

Téléchargez les deux centrales avec ChubbExpert.

