



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 31 A

TSC 60 MES


de chez

AUTOMATISMES SICLI



Ce document comporte 3 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITÉ N° DA 97 00 31 A

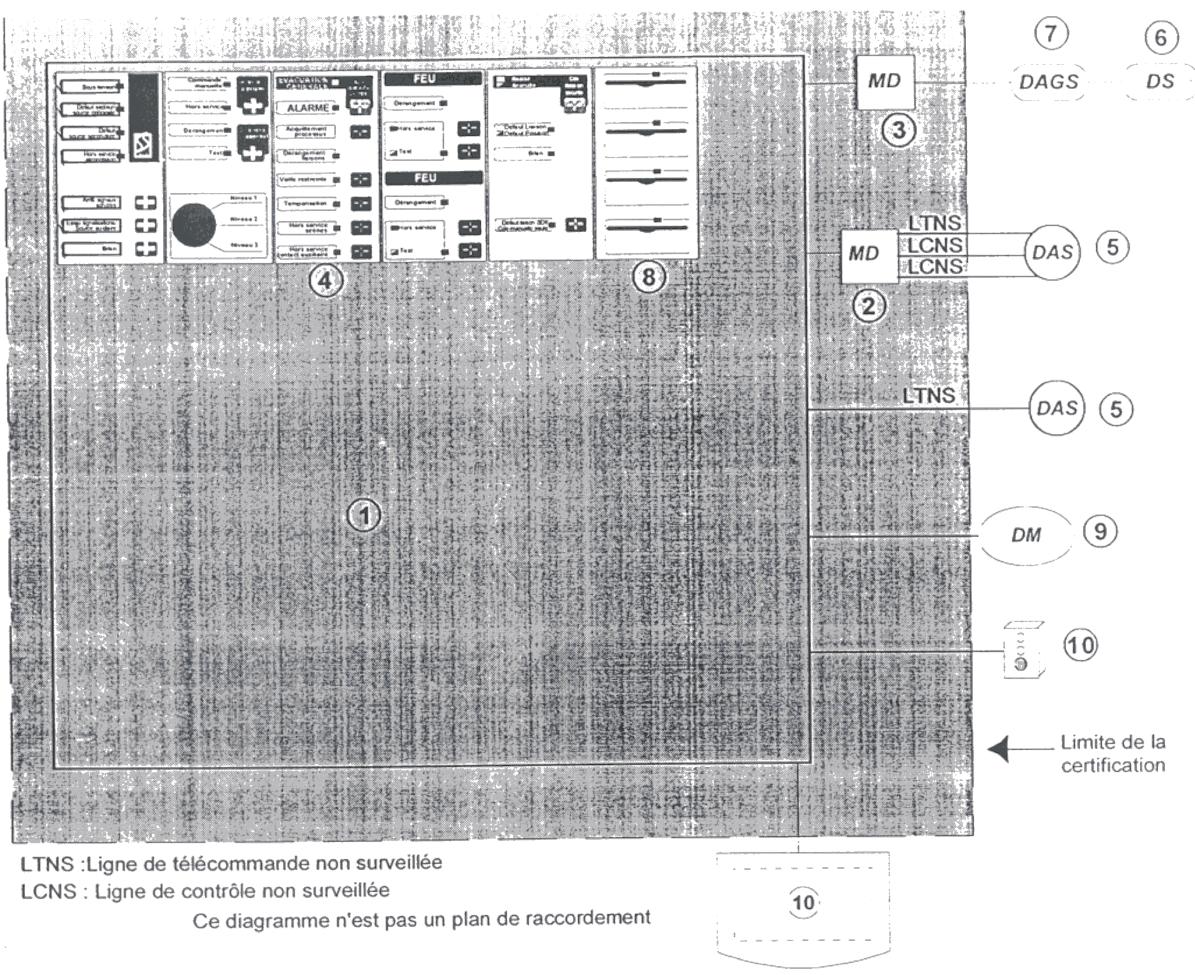

LTNS : Ligne de télécommande non surveillée

LCNS : Ligne de contrôle non surveillée

Ce diagramme n'est pas un plan de raccordement


DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 31 A

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié				
1	Centralisateur mise en sécurité	AUTOMATISMES SICLI	TSC 60 MES	Types de fonction assurés : - Compartimentage - Diffusion du signal d'évacuation - Désenfumage - Arrêt d'équipement technique
2	Matériel déporté	AUTOMATISMES SICLI	BCCL BCCL DC	Permet de gérer un DAS commun
3	Matériel déporté	AUTOMATISMES SICLI	Module de puissance Module de puissance IMAGE / S200	
4	UGA	AUTOMATISMES SICLI	Module évacuation contrôle	
Matériel non certifiable				
5	Tout DAS conforme aux normes en vigueur et adapté au mode de télécommande			
6	Diffuseur sonore	SECURITEX LAMBERT SESSY CORDIA AE&T ADF SYSTEMES ATSE ATSE	SE 710 2010I 2716050 2716003 AVSU PZ ASKARI 12 V / 24 V ROSHNI 24 V / 41 V HATARI T120 T110 T105N TL110 DB3 CHORUS S3 NFS K CHORUS S3 Me K	
7	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective (2716250)	
8	Envie d'information	AUTOMATISMES SICLI	Module 4 relais	
9	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005) Déclencheur manuel étanche (2715030) Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé (2715120) Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle (2715110)	Uniquement configuration SSI de catégorie B.
10	Tout B.A.A.S. Sa			Conforme aux normes en vigueur