



*DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 10 C*

*TSC 6 SSI*


*de chez*

*CHUBB SECURITE*



*Ce document comporte 4 pages*

# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 10 C

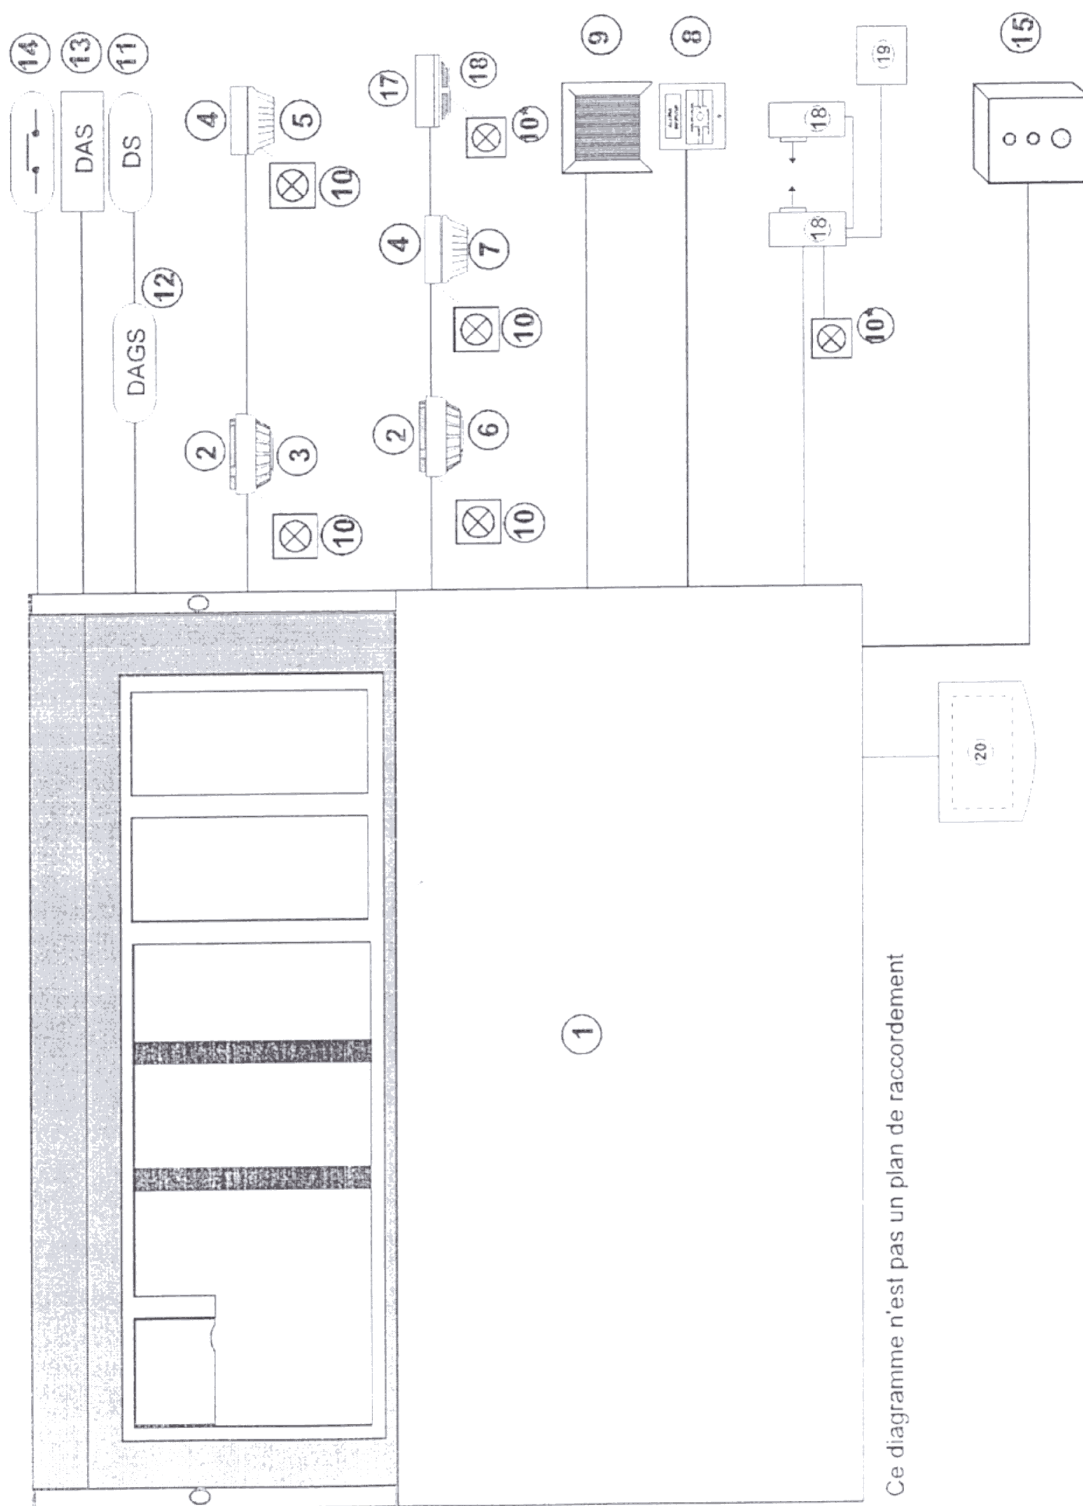



# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 10 C

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié Marque NF : matériel de détection incendie				
1	Tableau de signalisation avec centralisateur implanté	AUTOMATISMES SICLI	TSC6 SSI	TS 096 D CMSI 018 B
2	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE IMAGE	
		DEF / FARE	SOCLE S2	
3	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	ALPHA ALPHA I	Ionique Ionique
			SIGMA SIGMA I	Optique ponctuel avec capteur Thermique aidant à la décision
			THETA	Thermovélocimétrique ou thermostatique
4	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE SERIE 200	
5	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	DI 200C DI 200CI	Ionique Ionique
			DMC 200C DMC 200CI	Optique ponctuel avec capteur Thermique aidant à la décision d'alarme feu
			DT200C	Thermovélocimétrique ou thermostatique
16	Socle	SYSTEM SENSOR	Socle S3	Raccordé avec le module interface 12 mA
17	Détecteur	SYSTEM SENSOR	SO16 SO6 SO33 SO23	Ionique Optique Thermostatique Thermovélocimétrique
			VESDA LASER PLUS VESDA COMPACT	Multiponctuel Multiponctuel
		SYSTEM SENSOR	Socle C. Scan C. Scan O C. Scan M C. Scan T C. Scan TV Socle C. Scan+ C. Scan+ I C. Scan+ O C. Scan+ M C. Scan+ T C. Scan+ TV	Optique Multicapteurs Thermostatique Thermovélocimétrique
				Ionique Optique Multicapteurs Thermostatique Thermovélocimétrique
18	Détecteur	SEFI	OLFAR	Linéaire
		SEFI	OLFAR-R	Linéaire



# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 10 C

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
6	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	LAMBDA PRO LAMBDA	
		DEF / FARE	SO42 / SO42 ADF	
7	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	DIR 200C / DIR 200C ADF DIR 210C / DIR 210C ADF	
8	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé (2715120)	
			Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle (2715110)	
			Déclencheur manuel (688100)	
			Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005)	
			Déclencheur manuel étanche (2715030)	
9	Détecteur linéaire	RACAL GUARDAL	Beam master III	
10	Indicateur d'action	AUTOMATISMES SICLI	Indicateur d'action IMAGE Indicateur d'action étanche	
10*	Indicateur d'action	ATSE	IA 2000 K IA 2000-B K IA 013 K	
11	Diffuseur sonore 32001	SECURITEX	SE710 2010I	
		LAMBERT	2716050	
		SESSY	2716003	
		ATSE ATSE	CHORUS S3 NFS K CHORUS S3 Me K	
		CORDIA CORDIA CORDIA	ASKARI ROSHNI HATARI	
		AE&T AE&T AE&T AE&T	T120 T110 T105N TL110	
		ADF SYSTEMES	DB3	
12	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective	



# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 10 C

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
<b>Matériel associé non certifiable</b>				
13	Tout DAS conforme aux normes en vigueur et adapté avec mode de télécommunication.			Commande à rupture et sans contrôle de position indépendant.
14	Contact d'alarme technique liée à l'incendie			Tout contact sec associé à un équipement technique lié à l'incendie et raccordé comme indiqué dans notice de montage et raccordement.
15	Répétiteur	AUTOMATISMES SICLI	Répétiteur de synthèse Répétiteur 20 voies	
19	Boîtier report	SEFI	Report OLFAR	
20	Tout B.A.A.S. Sa			Certifiés selon les normes NF AEAS