



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 22 C

TSC 80 INC

de chez

CHUBB SECURITE




Ce document comporte 5 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 22 C

Modèle 3 (diagramme)

TSC 80 INC

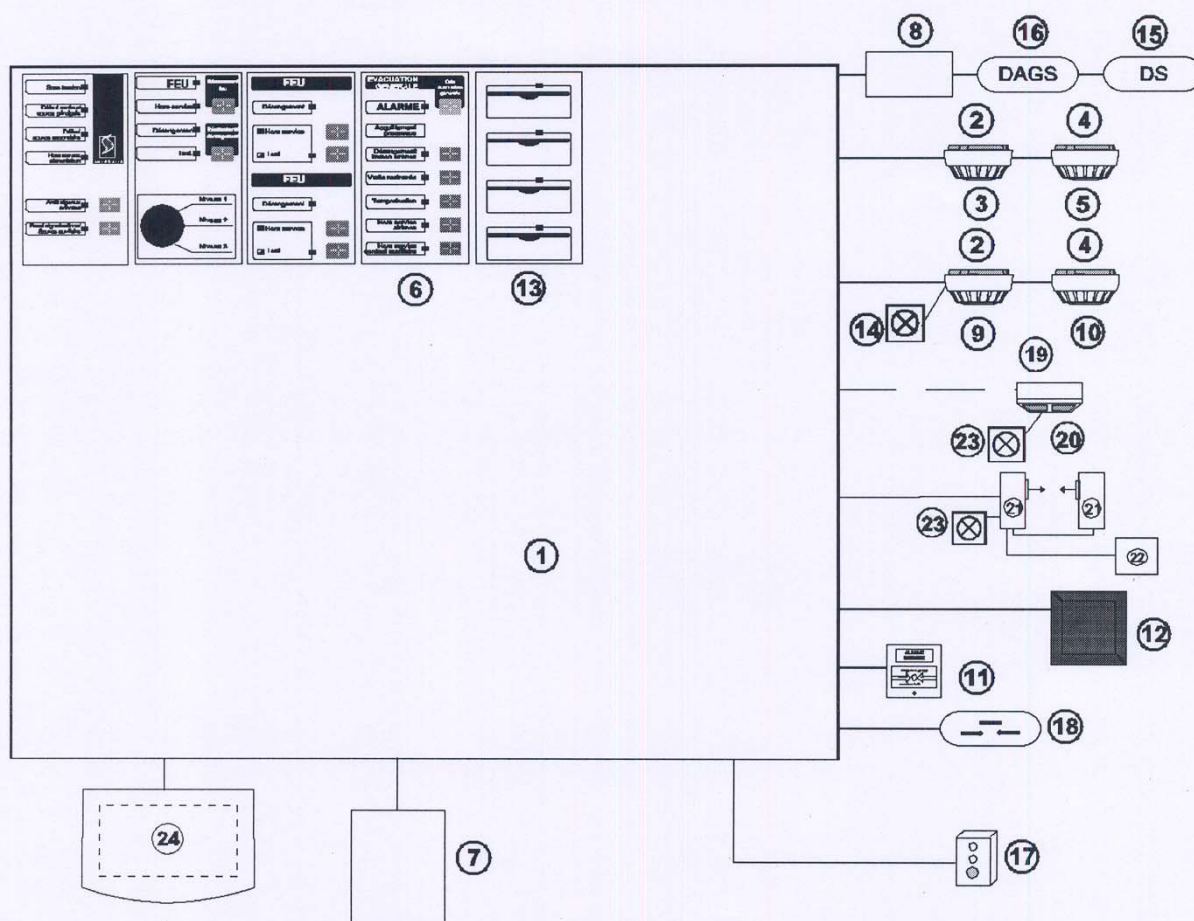

Ce diagramme n'est pas un plan de raccordement



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 22 C

MODELE 3 (Nomenclature)

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié Marque NF : matériel de détection incendie				
1	E.C.S.	AUTOMATISMES SICLI	TSC 80 INC	
2	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE IMAGE	
		DEF / FARE	SOCLE S2	
3	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	ALPHA ALPHA I	Ionique Ionique
			SIGMA SIGMA I	Optique ponctuel avec capteur Thermique aidant à la décision
			THETA	Thermovélocimétrique ou thermostatique
4	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE SERIE 200	
5	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	DI 200C DI 200CI	Ionique Ionique
			DMC 200C DMC 200CI	Optique ponctuel avec capteur Thermique aidant à la décision
			DT200C	Thermovélocimétrique ou thermostatique
19	Socle	SYSTEM SENSOR	SOCLE S3	
20	Détecteur	SYSTEM SENSOR	SO16	Ionique
		SYSTEM SENSOR	SO13	Ionique
		SYSTEM SENSOR	SO6	Optique
		SYSTEM SENSOR	SO3	Optique
		SYSTEM SENSOR	SO23	Thermovélocimétrique
		SYSTEM SENSOR	SO33	Thermostatique
		VISION SYSTEMS	VESDA LASER PLUS	Multiponctuel
		VISION SYSTEMS	VESDA COMPACT	Multiponctuel
		SYSTEM SENSOR	Socle C.Scan	
			C.Scan O	Optique
			C.Scan M	Multicapteurs
			C.Scan T	Thermostatique
			C.Scan TV	Thermovélocimétrique
			Socle C.Scan+	
			C.Scan+ I	Ionique
			C.Scan+ O	Optique
			C.Scan+ M	Multicapteurs
			C.Scan+ T	Thermostatique
			C.Scan+ TV	Thermovélocimétrique
21	Détecteur	SEFI	OLFAR OLFAR-R	Linéaire Linéaire
6	UGA	AUTOMATISMES SICLI	MODULE EVACUATION CONTROLE	



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 22 C

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé certifié hors Marque NF matériel de détection incendie				
7	Centralisateur de mise en sécurité	AUTOMATISMES SICLI	TSC 60 MES TSA 120 MES	
8	Matériel déporté	AUTOMATISMES SICLI	MODULE DE PUISSANCE IMAGE / S200	
			DAOV	Déclencheur pyrotechnique
			DAOV électrique	Déclencheur électrique

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
9	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	LAMBDA LAMBDA PRO	
		DEF / FARE	SO42 / SO42 ADF	
10	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	DIR 200 C DIR 210 C	
11	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005) Déclencheur manuel étanche (2715030) Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé (2715120) Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle (2715110)	
12	Détecteur linéaire	RACAL GUARDAL	Beam master III	
13	Equipement technique	AUTOMATISMES SICLI	Module 4 relais	
14	Indicateur d'action	AUTOMATISMES SICLI	Indicateur d'action IMAGE Indicateur d'action étanche	



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 22 C

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
23	Indicateur d'action	ATSE	IA 2000 K / IA 2000 IA 2000-B K / IA 2000-B IA 013 K / IA 013	
15	Diffuseur sonore	SECURITEX LAMBERT SESSY CORDIA AE&T ADF SYSTEMES ATSE ATSE ATSE ATSE	SE 710 2010I 2716050 2716003 AVSU PZ ASKARI 12 V / 24 V ROSHNI 24 V / 48 V HATARI T120 T110 T105N TL110 DB3 CHORUS S3 NFS K CHORUS S3 Me K CHORUS S3 NFS CHORUS S3 Me	

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
16	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective (2716250)	
17	Répétiteur	AUTOMATISMES SICLI	Répétiteur de synthèse Répétiteur 20 voies	
18	Contact d'alarme technique lié à l'incendie			Tout contact associé à un équipement technique lié à l'incendie et raccordé comme indiqué dans la notice de montage et raccordement.
22	Boîtier report	SEFI	Report OLFAR	-
24	Tout B.A.A.S. Sa			Certifiés selon les normes NF AEAS