
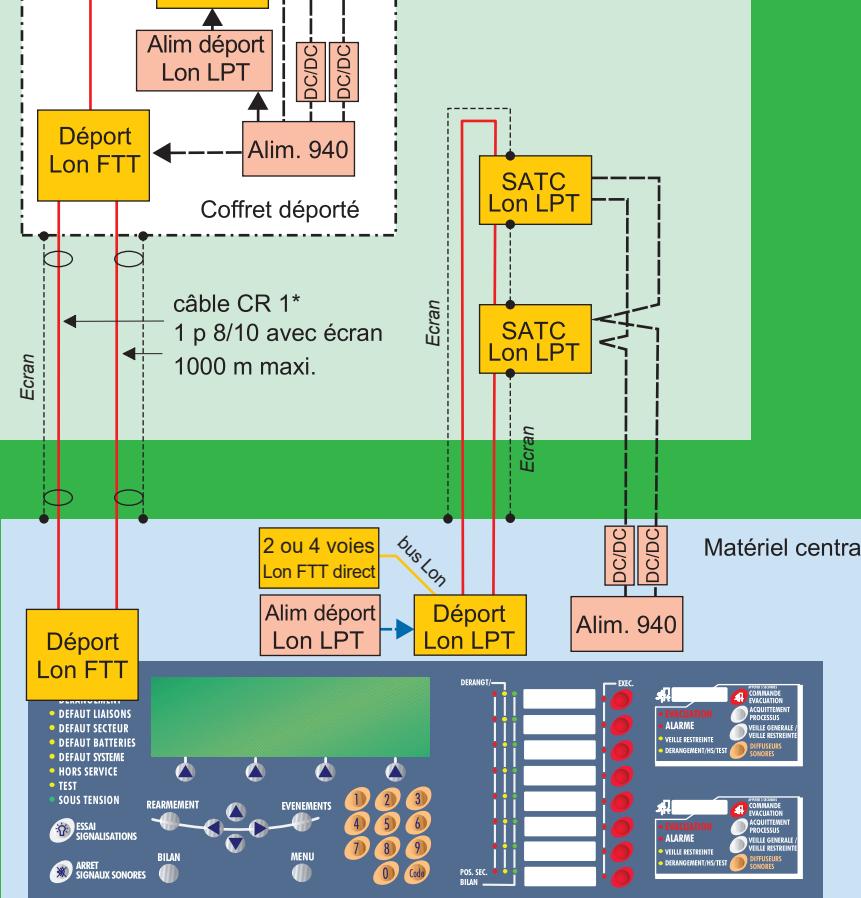


Règles de câblage pour CMSI.Com

Schéma de principe unifilaire

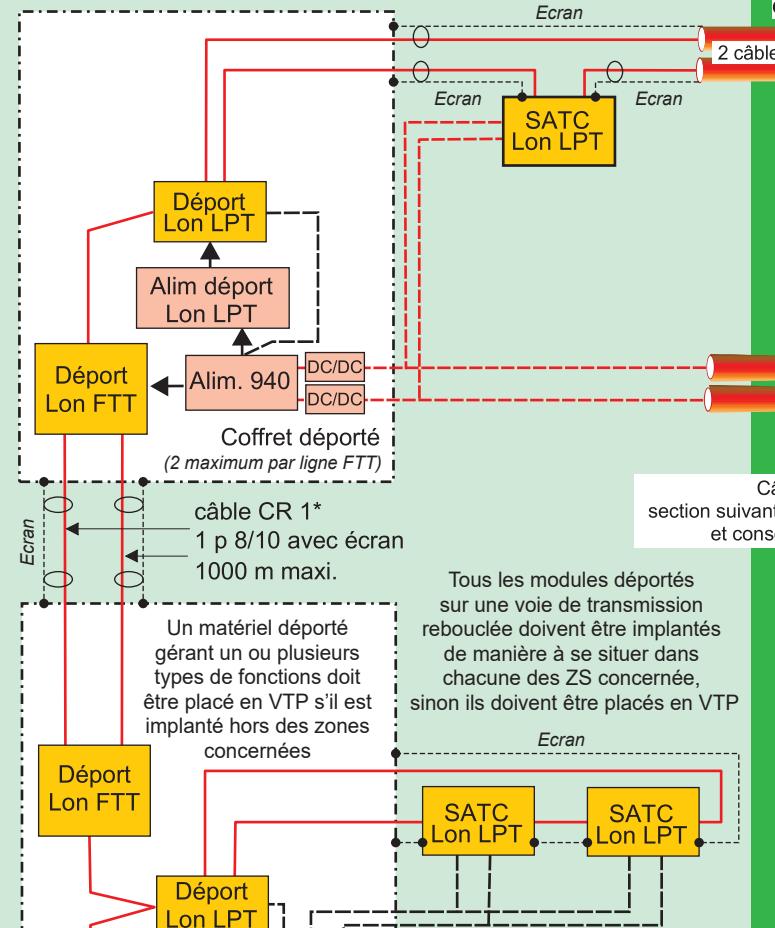

Chantier :

date :

Chubb

Nota : ce document non contractuel, peut être modifié sans préavis.

* peuvent être réalisés en câble de catégorie C2, lorsqu'ils sont placés dans des cheminements techniques protégés.

** peuvent être réalisés en câble de catégorie C2, lorsqu'ils sont placés dans des cheminements techniques protégés ou dès qu'ils pénètrent dans la zone desservie.

commande de DAS par rupture de tension : câble C2 - 2 x 1,5² mini - 100 m. maxi
commande de DAS par émission de tension : câble C R1** - 2 x 1,5² mini - 100 m. maxi
contrôles de position : câbles CR1** - 1 ou 2 p 8/10 avec écran - 100 m. maxi

tous les D.A.S. sont représentés en position d'attente



Règles de câblage pour CMSI.Com

