

De: GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation
Objet: Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-23-15 - Détection - SIRENE ADF DB3 10K

[ERRATUM] : Le code article de la sirène est 430140007 (au lieu de 432140007)
Modifications identifiées en fond jaune

Flash-Infos

Service Produits & Réglementation

Thème : **Détection**

Objet : **Détection - SIRENE ADF DB3 10K**

De : **Xavier Savonnet**

Date : 09/05/2023

N° FI : FLA-23-15



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futurs.

On compte sur vous !

[Lien vers l'enquête](#)

Version PDF du Flash-Infos : [FLA-23-15](#)

Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#) (Lien non fonctionnel avec EDGE)

Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.

Nouvelle sirène ADF DB3 10K

Il n'est plus autorisé d'installer des composants dans les matériels ATEX antidéflagrants, non déclarés par le fabricant et sans soumettre le produit modifié à un organisme de certification.

Afin de répondre aux nécessités techniques d'INFLUENCE et RESONANCE, nous avons décidé de proposer un modèle unique de sirène ADF DB3 pré-équipé par le fabricant d'une résistance interne de 10KOhms.

Sirène ADF DB3 10KOhm



La sirène ADF DB3 (432140901) est donc remplacée par la SIRENE ADF DB3 10K (430140007).


La sirène ADF DB3 10 K est pré-équipée :

- D'une résistance de fin de ligne de 10 KΩ pré-installée.
- D'un presse-étoupe simple compression pour câble non armé de diamètre compris entre 6,1 et 11,7 mm en laiton nickelé (A2F 20S M20) avec joint nylon.
- D'un bouchon obturateur en laiton nickelé (PD-U M20) avec joint torique nitrile.

En fonction du type de câble et du milieu, Il existe d'autres accessoires, voir fiche catalogue [CAT-173](#).

Pour connaître les configurations possibles, consulter les rapports d'associativités et manuels d'installation des centrales.

- **RESONANCE** : nécessite l'emploi d'un module de puissance sur UGA directe, SATC 4/8 voies LON, pour les installations et le SAV dans le cas d'un remplacement.
- **INFLUENCE** : compatible directement sur CFC 4/8 voies CAN, UES GENERALE, module de puissance et SAT C 4/8voies IN avec module(s) de puissance.

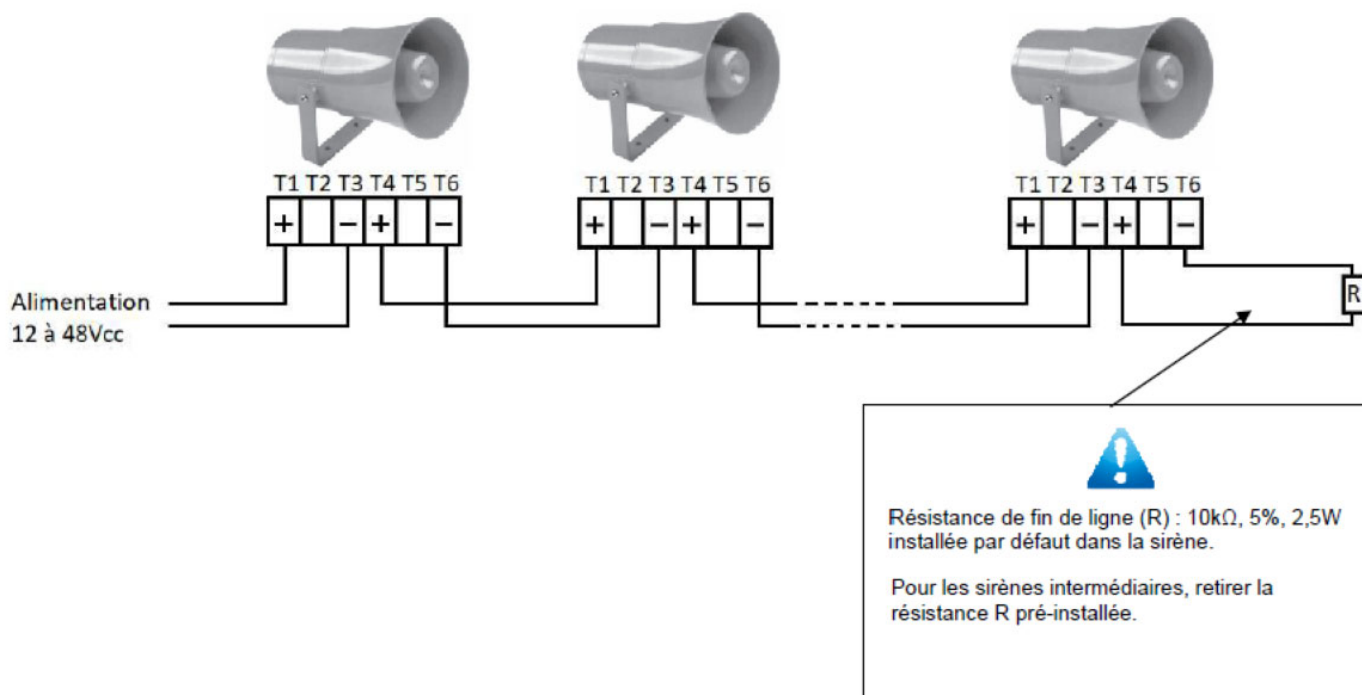

TARIFS

■ I-SALES

Code article	Libellé	07	IN	TP
430140007	Sirène ADF DB3 10KOhm	777,22 €	1710,00 €	2565,00 €

Disponible dans I-SALES à partir du 30 mai 2023 (Si besoin, en attendant saisir un article spé).

■ OCW - UNITEC

Code article	Libellé	Tarif plancher	Tarif de référence
428430140007	Sirène ADF DB3 10KOhm	917,12 €	2805,00 €

Disponible dans OCW-UNITEC dès à présents.

Les stocks seront disponibles à partir de mi-juin 2023.

Il n'y a plus de stock de l'ancien modèle (432140901).

Vos interlocuteurs

Laurence Fabre

Extincteur, RIA, colonne et poteau d'incendie, défibrillateur, plan, divers équipements de sécurité



Franck Gaillardou

Eclairage de sécurité, Compartimentage, Désenfumage



Yannick Thieffin

Conseil et formation, Support réglementation



Mustapha Nachete

Extinction automatique à gaz, eau ou poudre
Extinction par brouillard d'eau



Xavier Savonnet

Détection incendie, DAAF



Julien Eudeline

ARI, Détection gaz, Risques spéciaux



Delphine Chaffardon

Offre de services



Chefs produits – Qui fait quoi :



Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à veronique.lachaume@chubbfs.com

Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.