

De: GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation
Objet: Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-23-16 - Extinction - Requalification des réservoirs ARGO55

Flash-Infos

Service Produits & Réglementation

Thème : Extinction

Objet : Requalification des réservoirs ARGO55

De : Mustapha Nachete

Date : 09/05/2023

N° FI : FLA-23-16



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futurs.

On compte sur vous !

[Lien vers l'enquête](#)

Version PDF du Flash-Infos : [FLA-23-16](#)

Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#) (Lien non fonctionnel avec EDGE)

Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.

Nouvelle méthode de marquage des réservoirs ARGO55

Nous vous informons d'un nouveau moyen de marquage utilisé par notre prestataire pour indiquer la date de réépreuve des réservoirs de la gamme Plénitude ARGO55 en conformité avec la réglementation en vigueur.

Méthode actuelle



Date d'épreuve initiale gravée sur le réservoir
« AAAA-MM »

Date de réépreuve gravée en fond grisé « AA »

Nouvelle méthode



Date d'épreuve initiale gravée sur le réservoir
« AAAA-MM »

Date de réépreuve gravée sur un médaillon placé
autour de la vanne du réservoir « AA »

Livraison des réservoirs


Les réservoirs livrés sur site peuvent être neufs ou alors avoir été réévalués 1 ou 2 fois. Dans les 2 cas, une nouvelle vanne est installée et le réservoir a subi une inspection interne conformément à la directive UE 2010/35 concernant les équipements sous pression transportables ainsi qu'une remise en peinture.

Il n'y a pas d'obligation réglementaire de disposer de réservoirs « neufs » pour les installations IEAG.

Requalification réservoirs gamme Plénitude ARGO55

La requalification périodique est **obligatoire** selon l'arrêté du 20/11/2017 relatif à l'exploitation des réservoirs sous pression et l'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises par route).

Nous proposons cette prestation lors des visites de maintenance. En cas de refus, vous disposez d'une trame de courrier ([IMPR-3303](#)) pour rappeler au client ses obligations vis-à-vis de l'exploitation d'une installation avec des équipements sous pression transportable et des conséquences du maintien de réservoirs non-conformes.

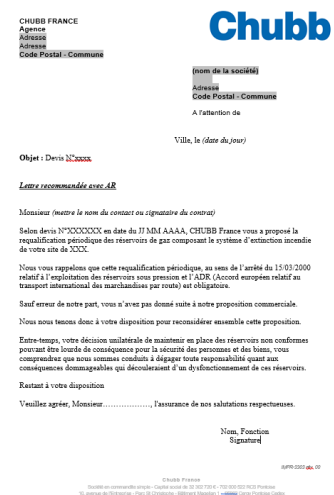

Vos interlocuteurs

Laurence Fabre
Extincteur, RIA, colonne et poteau d'incendie, défibrillateur, plan, divers équipements de sécurité

Franck Gaillardou
Eclairage de sécurité, Compartimentage, Désenfumage

Yannick Thieffin
Conseil et formation, Support réglementation

Mustapha Nachete
Extinction automatique à gaz, eau ou poudre
Extinction par brouillard d'eau

Xavier Savonnet
Détection incendie, DAAF
Equipement d'alarme (Type 4, PPMS, BAAS, BAAL)

Chefs produits – Qui fait quoi : [PDF Lien](#)

Julien Eudeline
ARI, Détection gaz, Risques spéciaux

Delphine Chaffardon
Offre de services



Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à veronique.lachaume@chubbfs.com

Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.