



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 19 D

AS 100 type B

de chez

ATSE



Ce document comporte 3 pages



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 19 D

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE OU/ET POINTS PARTICULIERS
------------------	--------------	-----------------------	--------------------------------

MATERIELS CERTIFIES (marque NF CMSI)

1	Matériel central	AS100	Types de fonctions assurées : - Compartimentage - Diffusion du signal d'évacuation - Désenfumage - Arrêt installations techniques
2	Matériel déporté	IC102 IC104 IC104P IC108 IC108P	

MATERIELS CERTIFIES (hors marque NF CMSI)


--	--	--	--

MATERIELS NON SOUMIS A CERTIFICATION

7	Tous D.A.S.	- mode émission de courant - mode rupture de courant - mode impulsional	Conformes aux normes en vigueur, et adapté aux modes de télécommande
8	Diffuseurs sonores	400A 316D 316E S23, S23 étanche F24, F24 étanche CHORUS S3NFS CHORUS S3ME	
10	Déclencheurs manuels	KR1/SR-910 KR1/SR/C-910 KR1/SR/F-910 KR1/SR/C/F-910 KR61/SR 150-910 KR61/SR/C 150-910 KSR1/CG1-910 IP65 EExdIIC	D.M. standard D.M. standard + capot D.M. memb. déformable D.M. memb. déf. + capot D.M. à Led standard D.M. à Led + capot D.M. étanche D.M. à sécurité renforcée
17	U.A.E. G.T.C.	ACTINET (FCMS)	Logiciel pour PC



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 19 D

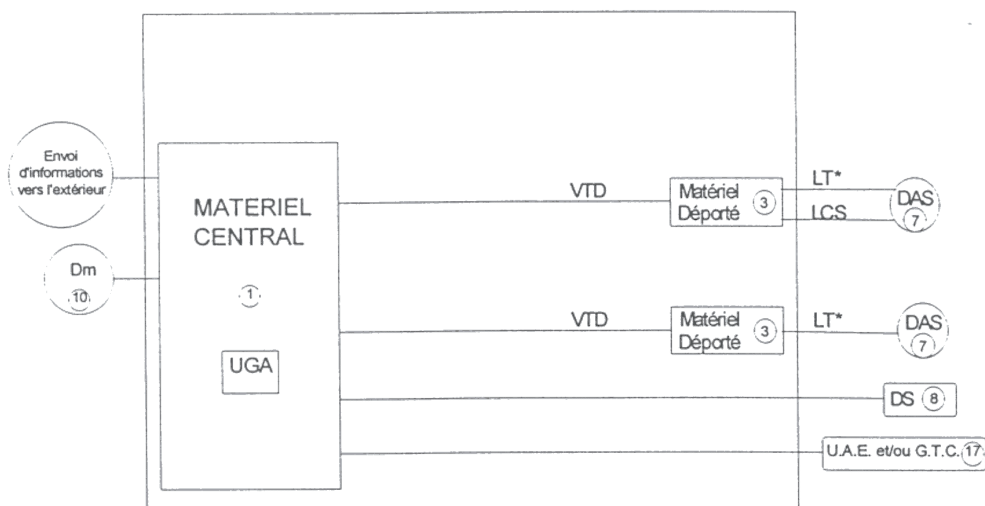

- LT* : LTS : ligne de télécommande surveillée
 : LTNS : ligne de télécommande non surveillée
 LC* : LCS : ligne de contrôle surveillée
 VTD : voie de transmission doublée
 DS : Diffuseurs sonores
 Dm : Déclencheur manuel

Ce diagramme n'est pas un schéma de raccordement

L'installation doit respecter les exigences de la norme **NF S 61932**
 Le matériel déporté protégé s'installe dans les mêmes conditions
 d'environnement que le matériel central.