

CHUBB EXPERTISE



AMX

Transmetteur

ATS1500A-IP-MM

La réinstallation de la centrale


Vous trouverez dans cette fiche la procédure de réinstallation afin que la centrale retrouve son état de sortie d'usine



Remarque : Le clavier est indissociable, il ne sert pas qu'à la configuration et se situe en dehors du coffret de la centrale

La fonctionnalité des touches

Avant de vous lancer dans la procédure, veuillez prendre connaissance de la fonctionnalité des principales touches du clavier

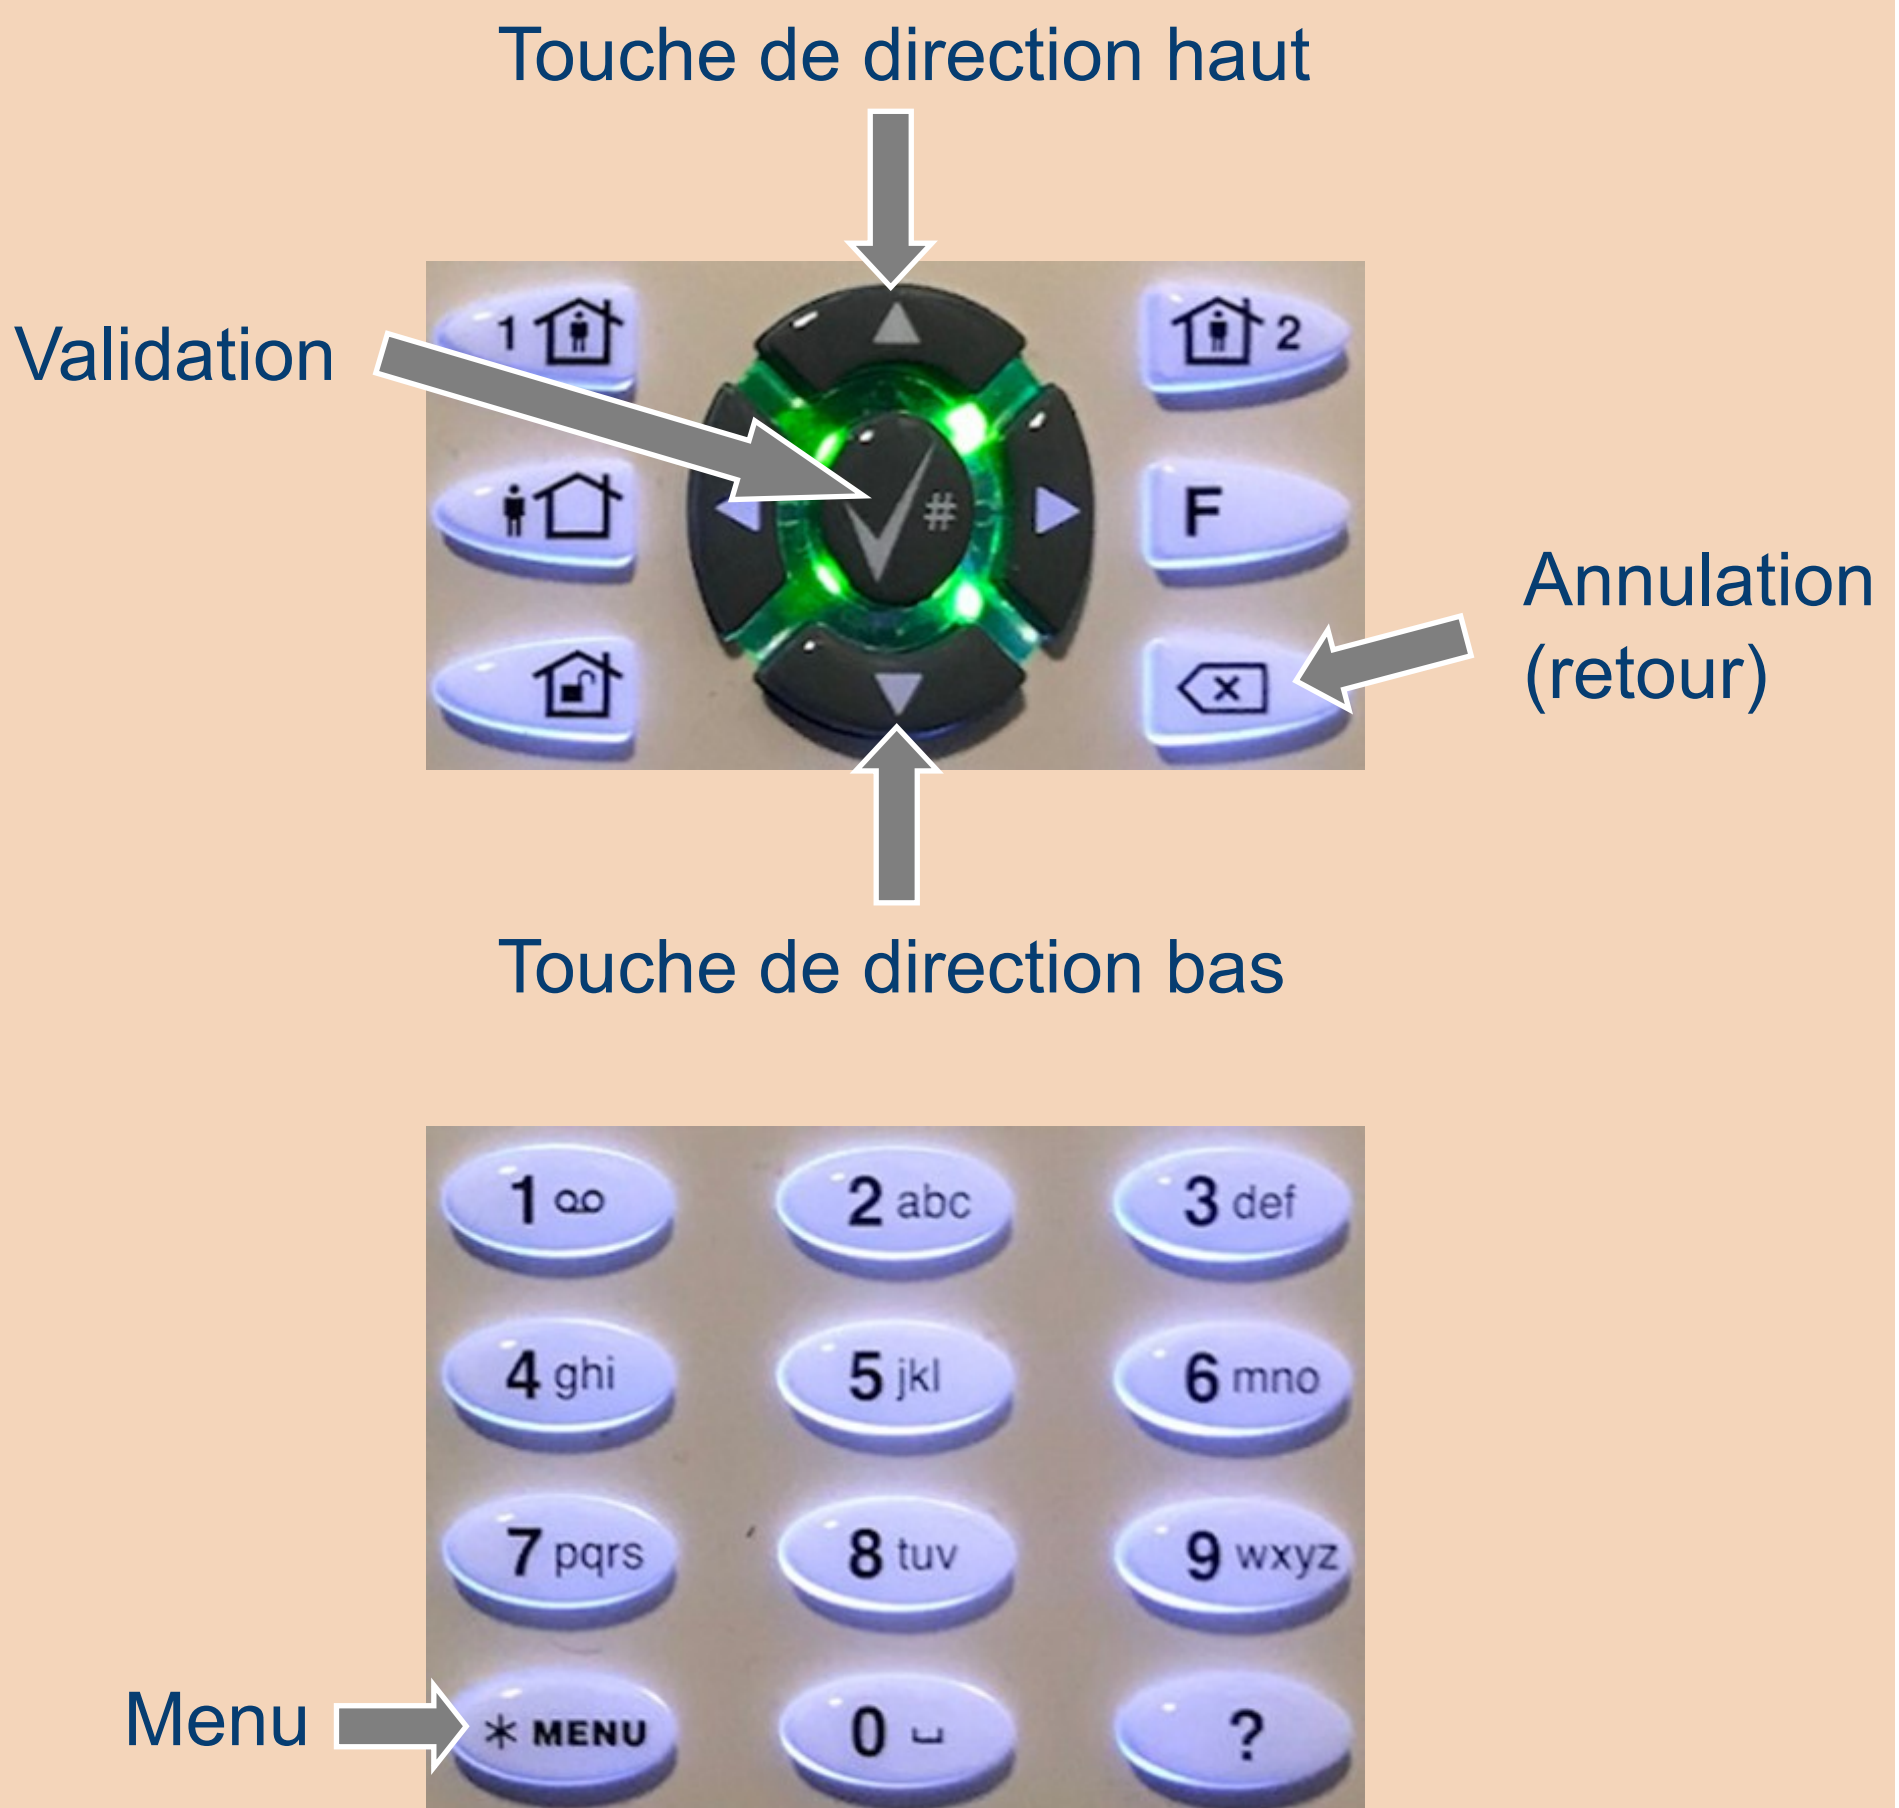

La procédure

Assurez-vous d'avoir la date et l'heure sur l'afficheur

UTC F&S
SAM 23 Jan 00:11

Dans le cas contraire appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche Annulation (retour)



Appuyez sur la touche « *MENU »



La procédure

Saisissez le code installateur et validez

Carte/code ?
>****

Validez « Excl rapports »

Excl rapports
>Oui<

Validez « Maintenance »

1>Maintenance
2 Modules BUS

Appuyez sur la touche direction bas jusqu'à atteindre le menu 7<Réinstaller

1>Voir Journaux
2 Tests

Une fois le menu « 7>Réinstaller » atteint, Vous validez

7>Réinstaller
>>>

La centrale revient dans son état de sortie d'usine et une nouvelle mise en service est maintenant possible

Voir la fiche expertise

EXP-027_ATS1500A-IP-MM Première mise sous tension