

Terminal.Com-FAD

FACE AVANT DEPORTEE

Manuel d'Installation

INTRODUCTION

Présentation

Le Terminal.Com-FAD permet d'exploiter à distance l'équipement de contrôle et de signalisation « UTI.Com » à l'exception des fonctions suivantes :

- Unité de Gestion d' Alarme de base et supplémentaire, et
- 2, 3 ou 7 fonctions de mise en sécurité incendie.

Le Terminal.Com-FAD ne se substitue pas à l'IHM de base de la(s) centrale(s) et dialogue avec le matériel central via un bus de communication au format Lon.

Le Terminal.Com-FAD peut gérer tout ou partie des centrales « UTI.Com » sur lesquelles il est raccordé.

Synoptiques

Configuration n° 1 : UTI.Com ECS

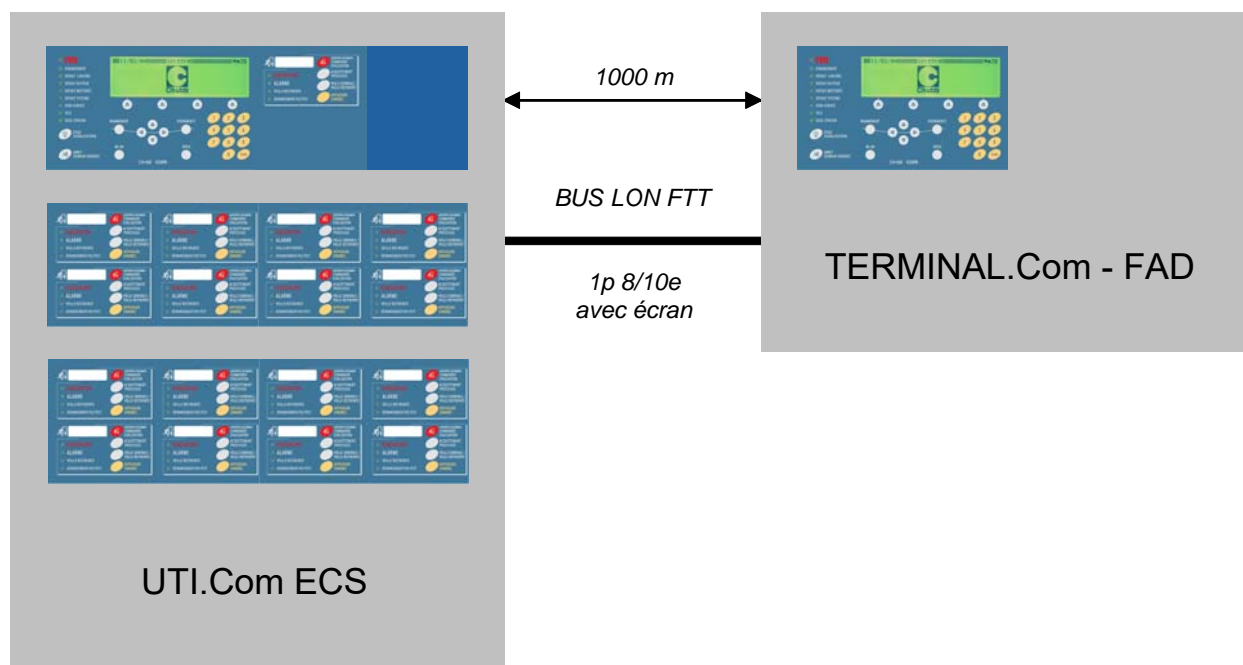


Figure 1 : configuration n° 1

Configuration n° 2 : UTI.Com (ECS/CMSI)

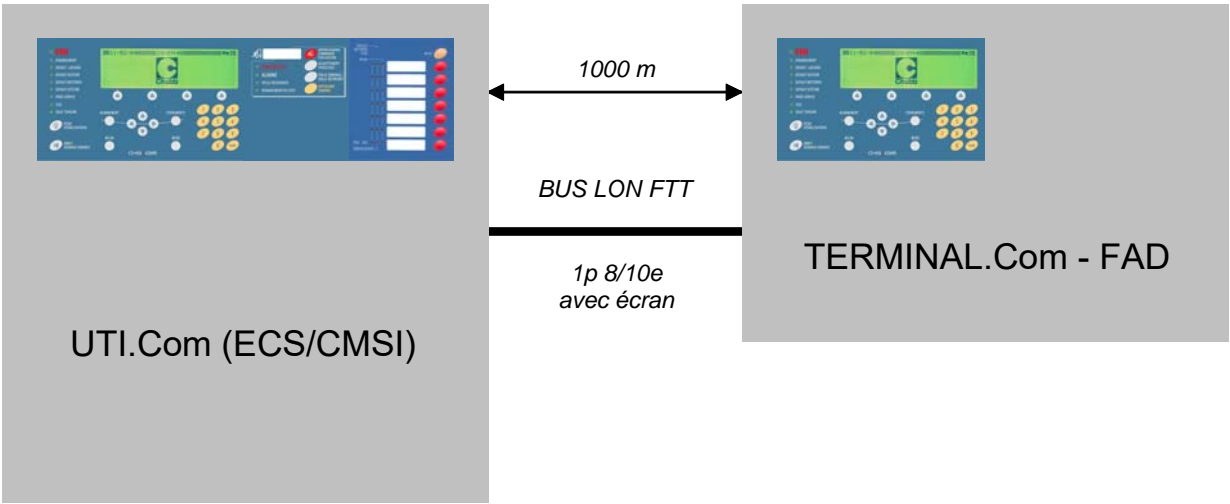


Figure 2 : configuration n° 2

Configuration n° 3 : Réseau multi ECS - ECS/CMSI

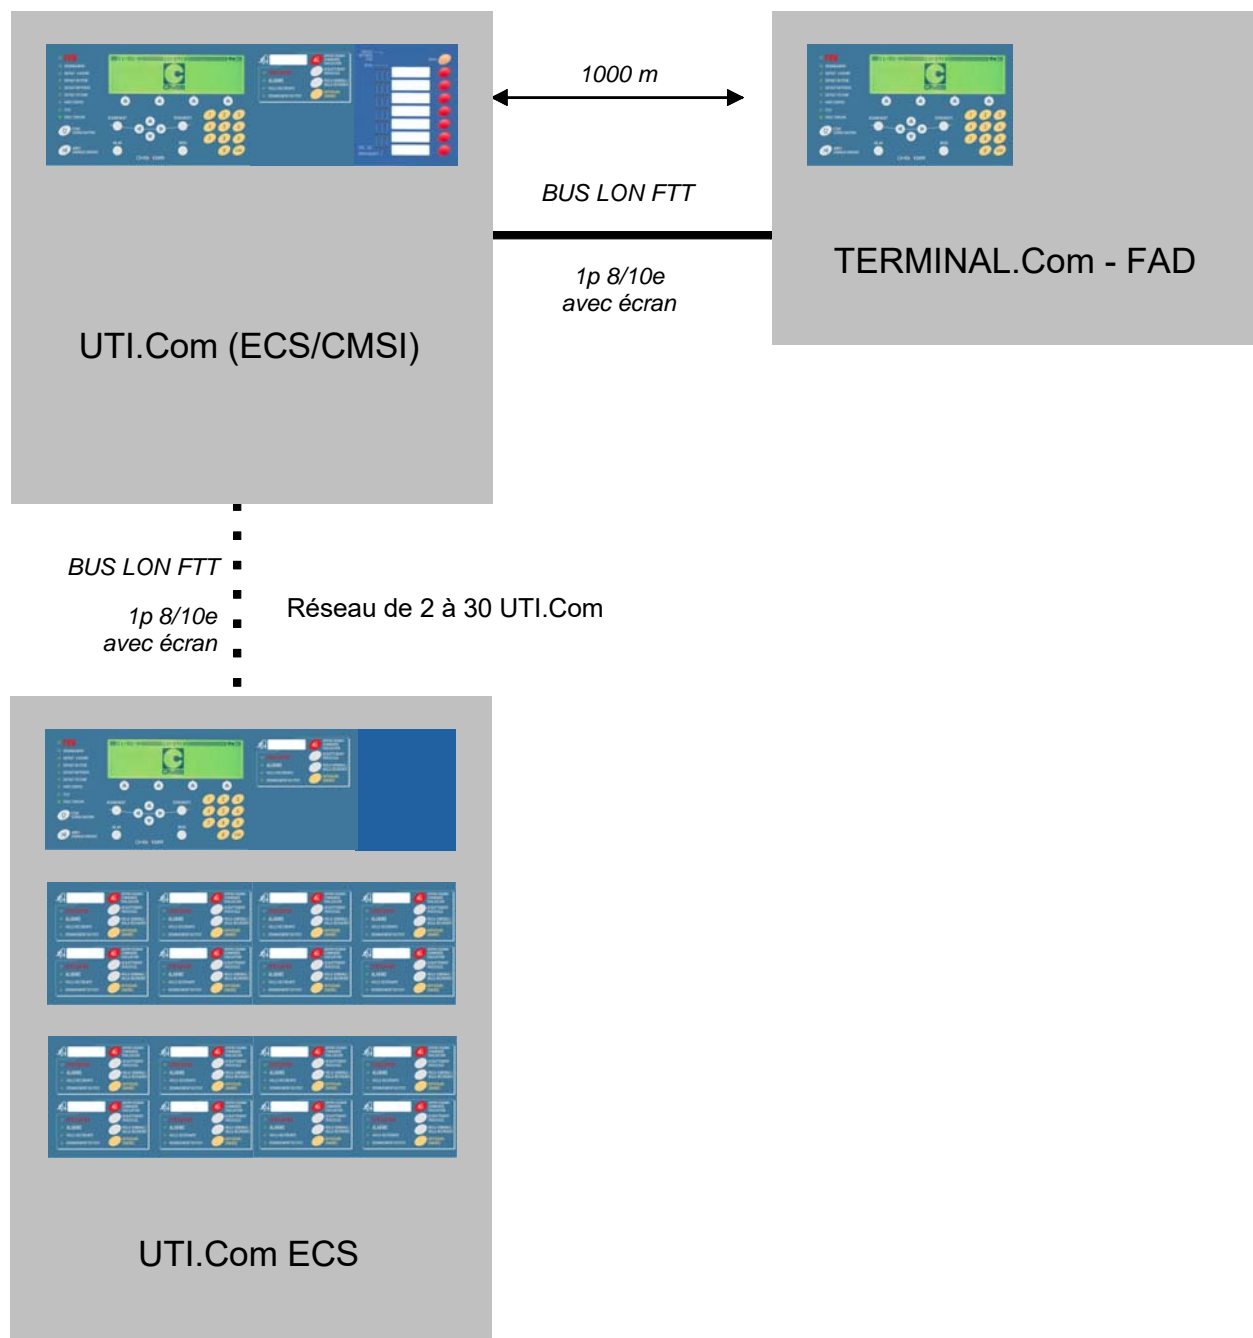


Figure 3 : configuration n° 3

RACCORDEMENT DU BUS LON FTT SIMPLE

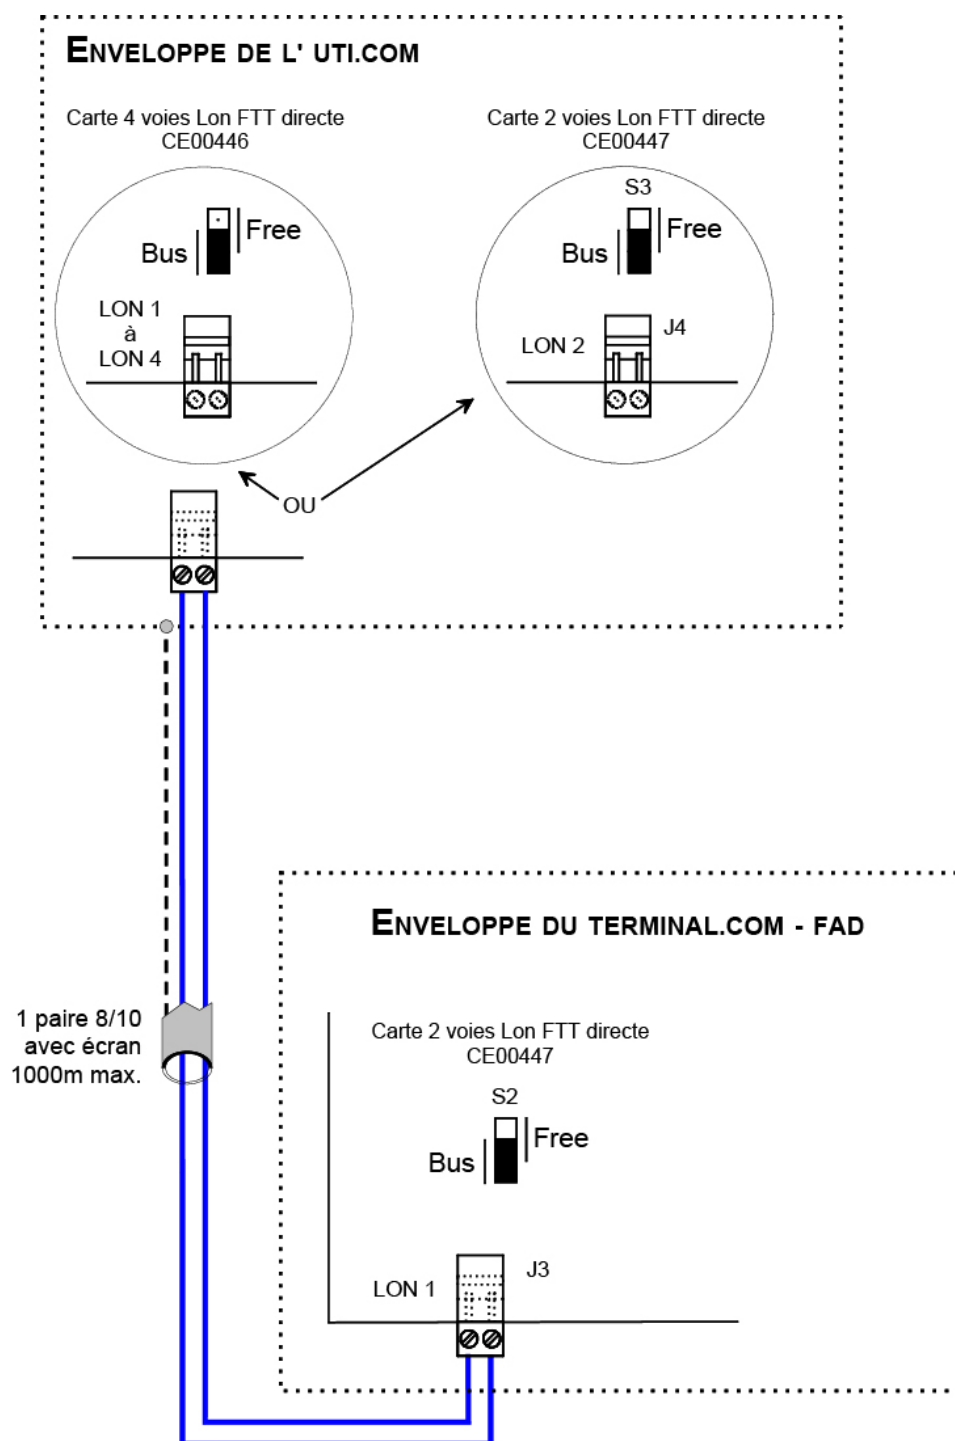


Figure 4 : raccordement du bus Lon FTT

Caractéristiques des liaisons

Catégorie : CR1 (au sens de la norme NF C 32-070).

Type et section : 1 paire 8/10mm avec écran.

Longueur : 1000m maximum.