

RAPPORT D'ASSOCIATIVITE N° DA 12 00 07 AN

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI)

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (SDI)
SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)

Demandé par

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
93571 – La Plaine Saint-Denis Cédex

Référence commerciale du
matériel principal cœur du système SSI

UTI.Com

Numéro du certificat système NF-SSI

SSI 045 B

Titulaire

CHUBB France

Cachet et signature du directeur

Groupe CNPP
LPMES
Laboratoire Electronique Incendie
Pour le Directeur et par délégation
Responsable Essais

Christophe BAUDOUIN
Signature électronique

Date du présent rapport d'associativité
Le présent rapport d'associativité comporte

20 Août 2024
34 pages

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF-SSI

Trame NF SSI – DA ECS/CMSI – Version 9

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

1 - GENERALITES

1 - 1 Définitions

▪ Matériel principal

C'est le cœur de tout système SSI certifié. Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Composant

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel principal cœur du système certifié NF-SSI.

➤ Composant de type 1 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif assurant **au moins une fonction essentielle** dans le système SSI.

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont cités dans les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1.

➤ Composant de type 2 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif **qui n'assure pas de fonction essentielle** dans le système SSI, mais dont la fonction principale reste liée à la détection incendie, à l'évacuation ou à la mise en sécurité incendie (*Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC)*).

▪ Produits spécifiques

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié. Les produits spécifiques assurent généralement une fonction essentielle.

Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédant des caractéristiques particulières conçus pour des risques spéciaux et non couvert par une norme EN 54 (*détecteurs de gaz*), interface de communication (*switch, routeur, convertisseur fibre optique*) sont des exemples de **produits spécifiques**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Accessoire répertorié

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié ou qui a fait l'objet d'une association avant qu'ils n'entrent dans le champ de la présente certification. Les accessoires répertoriés n'assurent généralement pas de fonction essentielle.

Une imprimante, l'interface avec la GTB (*Gestion Technique d'un Bâtiment*) ou encore une UAE (*Unité d'Aide à l'Exploitation*) sont des exemples d'**accessoires répertoriés**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 2.

▪ Produits

Terme générique qui couvre les 3 types précédemment cités.

▪ Produits utilisés dans le cadre de la maintenance (§ 6.2.4)

Il s'agit de tout produit entrant dans la composition d'un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n'étant pas destiné à être installé dans un nouveau système.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit doit être installé dans l'état correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d'usage pour la maintenance.

Il s'agit d'un matériel principal ou d'un composant qui a été certifié et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d'être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.

▪ **Produits certifiés NF-SSI associés à des Systèmes de Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes**

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront l'émission d'un « certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les matériels principaux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

▪ **« Associativité »**

La procédure de vérification de la compatibilité des différents produits est définie par les règles de certification NF-SSI qui déterminent les critères d'évaluation et garantissent le fonctionnement des composants.

L'associativité couvre :

- Des critères de compatibilité technique des différents produits du SSI,
- Des critères d'exigences système propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du système ne pouvant pas être mises en œuvre en laboratoire, la méthode d'évaluation définie dans les règles de certification NF-SSI permet de garantir une évaluation avec un niveau de confiance acceptable dans les conditions opérationnelles et environnementales prédéterminées.

1 - 2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport identifie les matériels principaux, les composants et accessoires répertoriés répondant aux exigences du référentiel pouvant être associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d'associativité est composé :

- D'une liste des fonctions supplémentaires du matériel principal mentionnée au paragraphe 4,
- D'un diagramme d'associativité figurant au paragraphe 5,
- D'une liste de produits associés mentionnée au paragraphe 6.

Seuls les composants du paragraphe 6.1 font l'objet du marquage NF-SSI.

1 - 3 La description de chaque fonction supplémentaire de chaque produit couvert par la marque NF-SSI est donnée dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il faut se reporter aux textes d'installation qui sont applicables et aux notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des câbles à utiliser pour interconnecter chaque composant du système sont indiquées dans les notices de ces composants. Ces conditions de raccordement ont été prises en compte pour la réalisation d'essais de validation, notamment pour les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associables mentionnées dans le chapitre « Observations » sont données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur une même ligne, les quantités maximales indiquées dans le présent rapport ne sont pas cumulables et les modalités de mixage doivent respecter la méthode de calcul (ou équivalent) mentionnée dans la notice.

2 - EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par un numéro invariable composé de six chiffres et éventuellement indicé d'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des règles de certification NF-SSI, fait l'objet d'un changement de l'indice du rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la version précédente.

Objet de l'évolution : Dernier Rapport d'essais n° **DH 02 01 05 DH**
 Dossier n° 23 07 008

↳ Adjunction du matériel suivant :

- Dispositif d'entrée/sortie avec ICC : ICF I.Scan+ V2

↳ Passage au chapitre : 6.2.4 « Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes » des matériels suivants :

- Dispositif d'entrée/sortie avec ICC : ICF I.Scan+
- Détecteur optique de flamme : 55000-025

↳ Passage au chapitre : 6.2.2 « Liste des produits spécifiques » du matériel suivant :

- Détecteur optique de flamme : 55000-025

3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

3.1 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie est constitué

- Nombre maximum de circuits de détection : 240
- Ligne ouverte : 62
- Ligne rebouclée : 32
- Nombre maximum de points sur un circuit de détection : 128
- Ligne ouverte : 240
- Ligne rebouclée : 1024
- Nombre maximum de zones de détection : Non
- Nombre maximum de points sur l'ECS : Conventionnel et/ou Adressable
- Plus de 1024 points raccordés à l'ECS : Oui
- Type de circuit de détection : UTI.Com
- ECS contenu dans plusieurs enveloppes séparées : Coffret S/M/L RESONANCE
- Unité de signalisation (avec ou sans unité de traitement) : Oui
- Unité de traitement : Oui
- Fonctionnement en réseau : UTI.Com
- D'un matériel central : Néant
- D'un matériel central optionnel : Coffret S/M/L RESONANCE
- De matériel déporté classe AC1 (même type d'ambiance climatique que le matériel central) :
- AC2 (tout type d'ambiance climatique) : SAT C 4 voies Lon LPT, SAT C 8 voies Lon LPT, ISOLON, MAP, Module de puissance Image/S200, Module 1 relais déporté Resonance, Module de puissance V3
- De dispositif de demande d'ouverture : Néant
- De matériel déporté incorporé au DAS : Néant

3.2 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a une limite de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité incendie hors évacuation : Néant
- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de Sécurité « DAS » : Néant
- Nombre maximum de Dispositifs Commandés Terminaux « DCT » : 2048
- Nombre maximum de diffuseurs d'évacuation hors BAAS : 2048
- Nombre de ZA par UGA 1 : 17
- Nombre de ZA par UGA IGH : Néant
- Nombre de ZA par UGCIS : Néant

3.3 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assure les fonctions de mise en sécurité suivantes

	OUI	NON
Compartimentage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Désenfumage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Evacuation		
Diffusion du signal d'évacuation (UGA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours (UGCIS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.4 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion de DAS

➡ Sans objet

3.5 L'Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion

▪ D'un nombre maximum de Voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes
Coffret S/M/L RESONANCE : 32
- Par voie de transmission rebouclée
SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT : 16
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : 130

▪ D'un nombre maximum de Matériel déporté par voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes
Coffret S/M/L RESONANCE : 2
- Par voie de transmission rebouclée
SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT : 16
- Par voie de transmission unique, non rebouclée
MAP, Module de puissance Image/S200,
Module de puissance V3 : 10

▪ D'un nombre maximum de

- Dispositif de demande d'ouverture : Néant
- Ligne de télécommande par CMSI : Néant
- Ligne de diffuseur d'évacuation par CMSI : 130

▪ D'une puissance maximum

- Par matériel déporté
- SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT : 72 Watts (24V), 72 Watts (48V)
- Par ligne de télécommande : Néant
- Par ligne de diffuseur d'évacuation
- Carte Bornier UTI : 12 Watts (24V)
- Carte SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT : 10 Watts (24V), 20 Watts (48V)
- Carte SAT I 4 (ou 8) voies Lon FTT : 22 Watts (24V), 44 Watts (48V)
- Module de puissance Image/S200
- Module de puissance V3 : 22 Watts (24V), 44 Watts (48V)

3.6 Liste des fonctions optionnelles avec exigences

De l'Équipement de Contrôle et de Signalisation (selon EN 54-2/A1)

- § 7.12 Confirmation d'alarme feu
 - 7.12.1. Confirmation d'alarme de type A
- § 8.3 Dérangements de point
- § 8.4 Perte totale d'alimentation
- § 9.5 Hors service des points adressés
- § 10 Condition essai


Du Centralisateur de mise en Sécurité Incendie

- Blocage automatisme SDI
 - Option 1 : Mise en sécurité automatique

4 - LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- Sortie RS485
- Carte 8 ou 16 relais (*UCR et UCR+*)
- Sortie imprimante
- Lecture Valeur analogique
- Mise en test d'une ZA
- Confirmation d'alarme pour commande de la fonction « UGA » ou « CMSI ».
- Sortie routeur fibre optique (*LRW-112, LRW-112PP, LRW-102, LRW-702-F2, LRW-102PP, L110-F2G et L210-F2G*)
- Sortie Lon FTT (*carte « 2/4 voies Lon FTT directes », carte « départ Lon FTT », carte « Routeur Lon/IP » et carte « Routeur L-Switch 3 ou 5 ports »*), « Routeur LIP-3ECTC », « Routeur LIP-3333ECTC »
- Carte interface JBUS
- Sortie ETHERNET (*carte « NIC-IP », carte « interface EDW-100 », carte « interface NIC709-IP3E100C »*)
- Sortie DSL (*Carte « Prolongateur Ethernet DDW-120 »*)


5 - DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE

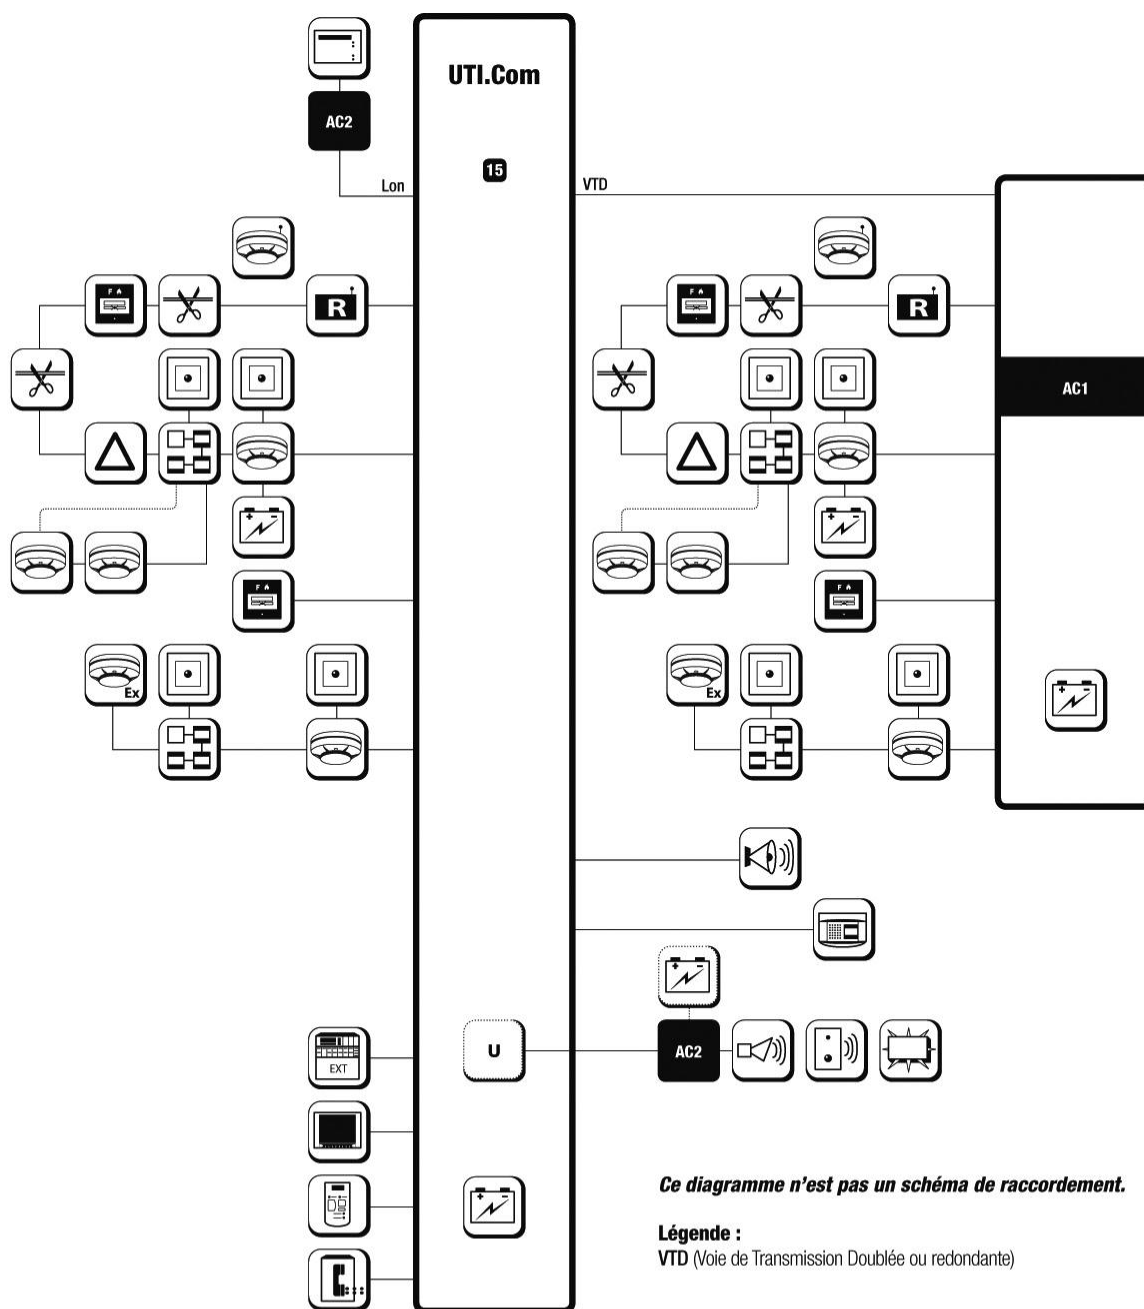

Ce diagramme n'est pas un schéma de raccordement.

Légende :

VTD (Voie de Transmission Doublée ou redondante)

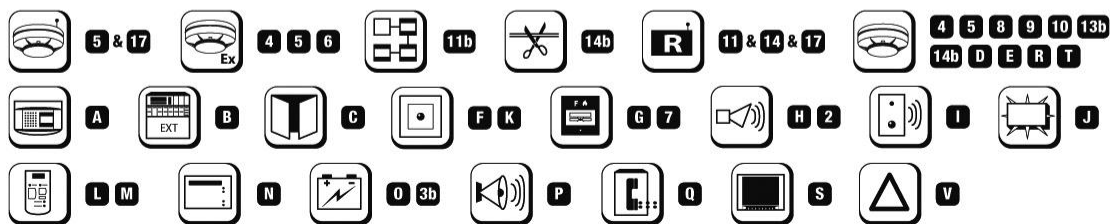

Pour la signification des pictogrammes ; se reporter aux repères pages suivantes. SEA300159-1 (UTI Com MULTI-ZA)

6 - LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

6.1 Composants entrant dans la composition système NF-SSI

Repère sur diagramme	Matériel principal	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
15	ECS/CMSI	CHUBB France	UTI.Com	ECS 029 A / CMSI 085 A	/
	MD AC1		Coffret S/M/L RESONNANCE		
	MD AC2		ISOLON		
			Module de puissance V3		
			SAT C 4 voies Lon LPT		
			SAT C 8 voies Lon LPT		
			Module 1 Relais déporté Résonance		
Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
2 quarto	DSAF	TEXECOM Limited	PSS-0089	DS 010 B	1, 2
			PNS-0001	DS 021 A	
			PNS-0005	DS 019 A	
			PNS-0013	DS 023 A	
		EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	SYV/C/T/M/L/CIs B/10-60V	DS 004 A	
			SQG3-SDR/ASP	DS 051 E	
2 quarto - 20 bis	DSAF avec ou sans DVAF	FINSECUR	SIRROCO-ME	DS 038 A	1, 2
		EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	ROLP/C/B/T/LP/CIS A&B/18-60V	DS 006 B	
2 quarto - 20 bis	DSAF/DVAF		TEXECOM Limited	SYV/C/T/M/L/CIs B/10-60V	DS 004 A
		ENCA1000		DS 021 B	
		ENDA1000		DS 021 C	
		ENCA2000		DS 023 B	
		ENDA2000		DS 023 C	
		ESHA3000R		DS 046 A	
		ESHA4000R		DS 046 B	
		ESHA3000W		DS 046 C	
		ESHA4000W		DS 046 D	
		ESJA2000R		DS 046 E	
		ESJA1000R		DS 046 F	
		ESJA2000W		DS 046 G	
		ESJA1000W	DS 046 H		
		EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	SQG3-VAD/ASP/RF	DS 051 B	
SQG3-VAD/ASP/WF	DS 051 C				
3 bis	EAE	CHUBB France	Variation 940-24-225W	EAE 001 B	1, 3
			Variation 940-24-450W	EAE 001 A	
			Résonance 60W	EAE 010 B	
			Résonance 120W	EAE 010 A	
			Variation 940-48-225W	EAE 001 C	1, 47
			Variation 940-48-450W	EAE 001 D	

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
3 bis	EAE	SLAT	AES 24V 12A C85 SB	EAE 013 D	1, 3
			AES 28V 8A C85 SB	EAE 013 F	
			AES 24V 12A RACK	EAE 013 K	
			AES 24V 8A RACK	EAE 013 L	
			AES 24V 24A RACK	EAE 019 A	
			AES 24V 16A RACK	EAE 019 B	
			AES 24V 24A C180 SB	EAE 019 C	
			AES 24V 16A C180 SB	EAE 019 D	
			AES 56V 4A C85 SB	EAE 013 J	1, 47
			AES 48V 8A RACK	EAE 019 E	
			AES 48V 12A RACK	EAE 019 F	
			AES 48V 8A C180 SB	EAE 019 G	
			AES 48V 12A C180 SB	EAE 019 H	
4	Détecteur de chaleur	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	C.Scan TV	E2 077 A	1, 4, 5
			C.Scan T	E2 078 B	1, 4, 5, 6
			C.Scan + TV	E2 077 B	
			C.Scan + T	E2 078 A	1, 7
			I.Scan T	E2 060 A	
			I.Scan TV	E2 059 A	1, 9
4 - 14 bis	Détecteur de chaleur avec ICC	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	TRC05FEX	E2 109 A	1, 7
			I.Scan +TV ICC	E2 104 A	1, 7
			I.Scan +T58 ICC	E2 102 A	
4 - 17 bis	Détecteur de chaleur à liaison radioélectrique	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	I.Scan +T78 ICC	E2 103 A	1, 46, 54
			R.Scan+ TV	E2 H 002 A	
5	Détecteur optique de fumée	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	R.Scan+ T58	E2 H 003 A	1, 4, 5
			C.Scan O	L 044 A	
			C.Scan + O	L 044 B	
			I.Scan + O	L 066 A	
		FARE	Laser.Scan	L 049 A	1, 7
			VOEx	L 027 G	1, 9
5 - 14 bis	Détecteur optique de fumée avec ICC	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	OC05FEX	L 072 A	1, 7
			I.Scan + O ICC	L 067 A	
		Honeywell Products and Solutions	Laser.Scan2	L 083 A	
5 - 17 bis	Détecteur optique de fumée à liaison radioélectrique	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	R.Scan+ O	L H 005 A	1, 46, 54
6	Détecteur optique de flamme	DEF	VIREx	LIR 002 B	1, 4, 9
		DETECTOR ELECTRONICS CORPORATION	X3301 IR	LIR 007 A	1, 3, 4, 5 33, 34, 48
			X2200G	LUV 002 A	
			X5200G	LIR 010 A	
			X9800	LIR 011 A	
		FFE Limited	16581	LIR 009 A	1, 4, 5
			16511	LIR 009 B	
		FARE	IRY2	LIR 002 D	1, 4, 60

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
7	Déclencheur manuel d'alarme	KAC	MCP1A-R910SF-A207-01	DM 014 A	1, 4, 5
			MCP1A-R910SF-A207-01C	DM 014 B	
			MCP2A-R910SF-A207-01	DM 015 A	
			MCP2A-R910SF-A207-01C	DM 015 B	
			WCP2A-R820SF-A207-01C	DM 019 A	
			WCP2A-R820SF-A207-02C	DM 019 B	
			MCP5A-RP01SF-A207-01	DM 017 A	1, 7
			MCP5A-RP01SF-A207-01C	DM 017 B	
			MCP5A-RP02SF-A207-01	DM 018 A	
			MCP5A-RP02SF-A207-01C	DM 018 B	
			WCP5A-RP01SF-A207-01	DM 021 A	
			WCP5A-RP02SF-A207-01	DM 022 A	
7 - 17 bis	Déclencheur manuel d'alarme à liaison radioélectrique	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	WCP-RF-A207	DM H 005 A	1, 46
8 a	Détecteur linéaire de fumée	XTRALIS	OSID	LF 011 A	1, 3, 4, 5, 43, 48
		Honeywell Product and Solutions	OSI-RIE-4	LF 013 C	1, 3, 7
			OSI-RE-SS	LF 013 B	1, 3, 4, 5, 48, 56
		FFE Limited	FireRay One	LF 014 A	1, 3, 4, 5, 48, 59
9	Détecteur combiné fumée et chaleur	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	C.Scan M	LE2 002 B	1, 4, 5
			C.Scan + M	LE2 002 A	
9 - 14 bis	DéTECTEUR combiné fumée et chaleur avec ICC	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	I.Scan + M ICC	LE2 008 A	1, 7
9 - 17 bis	DéTECTEUR combiné fumée et chaleur à liaison radioélectrique	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	R.Scan+M	LE2 H 001 A	1, 46, 54
11 bis	Dispositif d'entrée/sortie	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	M501MEA	OI 070 A	1, 7, 32, 48
		CHUBB France	Interface SI V2	OI 039 A	1, 3, 4, 9
11 bis - 14 bis	Dispositif d'entrée/sortie avec ICC	Honeywell Products and Solutions Sarl HBT	ICF I.Scan+ V2	OI 080 B	1, 7, 62

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
11 bis - 17 bis	Dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	ME200FRFE	OI H 012 A	1, 46
11 bis - 14 bis - 17 bis	Dispositif d'entrée/sortie avec ICC à liaison radioélectrique	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	ME200GRFE	OI H 010 A	1, 7, 46
13 bis	Détecteur de fumée par aspiration	XTRALIS	VLF	MPL 042 A	1, 3, 4, 5, 33, 34, 48, 59
			VEU-A00-NF	MPL 063A	1, 3, 4, 5, 33, 48, 49, 61
			VEU-A10-NF	MPL 063 A	
			VEU-A00-P-NF	MPL 063 A	
			VEU-A10-P-NF	MPL 063 A	
			VEP-A00-NF	MPL 063 B	
			VEP-A10-NF	MPL 063 B	
			VEP-A00-P-NF	MPL 063 B	
			VEP-A10-P-NF	MPL 063 B	
			VEP-A00-1P-NF	MPL 063 C	
			VLI	MPL 059 A	1, 3, 4, 5, 33, 48, 59, 61
			ILS-2-NF	MPL 052 A	1, 3, 4, 5, 48, 59
			ILS-1-NF	MPL 052 A	
			VEA-040-A00-NF	MPL 068 A	1, 3, 4, 5, 48, 61
			VEA-040-A10-NF	MPL 068 A	
			VES-A10-P-NF	MPL 067 A	
			VES-A00-P-NF	MPL 067 A	1, 3, 4, 5, 48
			FLX-010-NF	MPL 069 A	
			FLX-020-NF	MPL 070 A	1, 7, 48
		LIFE SAFETY DISTRIBUTION	A 320 E	MPL 046 A	
		LIFE SAFETY DISTRIBUTION	A 310 E	MPL 046 B	1, 3, 4, 5, 33, 34, 49
		KIDDE Products	STRATOS MICRA 25	MPL 050 B	
			STRATOS MICRA 100	MPL 050 A	
			STRATOS HSSD-2	MPL 049 A	
			STRATOS HSSD-2 avec module de commande	MPL 049 B	
			STRATOS HSSD-2 avec affichage minimale	MPL 049 C	
			Stratos Nano	MPL 058 A	1, 3, 4, 5, 48, 57
		UTC Fire & Security B.V.	Stratos ModuLaser	MPL 065 A	
14 bis	Isolateur de court-circuit	LIFE SAFETY DISTRIBUTION	ICC I.Scan+	OI 038 B	1, 7
			ICC I.Scan filaire	OI 020 C	
15	ECS/CMSI	CHUBB France	UTI.Com	CMSI 085 A	1, 37
18	Tableau répéteur d'exploitation	CHUBB France	IN.Rep+ EVAC/MES	TRE 019 A	1, 3, 24
			IN.Rep+ EVAC	TRE 019 B	
			LON.Rep EVAC	TRE 018 B	1, 3, 25, 35, 47
			LON.Rep EVAC/MES	TRE 018 A	
			INnova-TRE	TRE 033 A	1, 3, 25, 35, 47

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
19	Diffuseur d'alarme générale sélective	COOPER FULLEON	DAGS 3000RL	DAGS 002 A	1, 2
		VIMPEX	BZ1L	DAGS 005 A	
20 bis	DVAF	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	Solista LX Ceiling	DL 018 A	1, 2
			Solista LX Wall	DL 019 A	
		TEXECOM Limited	ESBA3000R	DL 020 A	
			ESBA3000W	DL 020 B	
			ESBA4000R	DL 020 C	
			ESBA4000W	DL 020 D	
			ESDA2000W	DL 020 E	
			ESDA2000R	DL 020 F	
			ESDA1000W	DL 020 G	
			ESDA1000R	DL 020 H	
24	ECSAV	ALLIGATOR	SEV4-SA-NF	ECSAV 001 A	1, 44, 45
		BOUYER	B3S-NF	ECSAV 002 A	1, 44

6.2 Autres produits faisant l'objet d'une associativité

6.2.1 Composants faisant l'objet d'une associativité avec le système SSI et certifiés dans le cadre d'une autre marque NF ou A2P

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Conformité	Observations
A	BAAS / BAAL / BAASL	CHUBB France	SON'ECLA BAAS Sa NFS V	NF C 48-150	1, 12
			SON'ECLA BAAS Sa-Me V		
		Tous constructeurs	/		

6.2.2 Liste des produits spécifiques

Repère sur diagramme	Produits spécifiques	Marque commerciale	Référence	Observations
E	Détecteur thermique linéaire	PROTECTOWIRE	DLD 2000	1, 4
	Détecteur optique de flamme	APOLLO FIRE DETECTORS	55000-025	1, 4, 5, 39
F	Déclencheur manuel ATEX	MEDC	BG2E	1, 4
G	DSAF ATEX	COOPER MEDC	DB3	1, 19
M	EAES	CHUBB France	Variation 940-24-225W	1, 27
			Variation 940-24-450W	
			Variation 940-48-225W	
			Variation 940-48-450W	
			Résonance 60W	
			Résonance 120W	
		SLAT	AES 48V 12A C180 SB	
			AES 48V 12A RACK	
			AES 48V 8A C180 SB	
			AES 48V 8A RACK	
			AES 28V 8A C85 SB	
			AES 56V 4A C85 SB	
			AES 24V 8A RACK	
			AES 24V 12A RACK	
			AES 24V 16A RACK	
			AES 24V 24A RACK	
			AES 24V 12A C85 SB	
			AES 24V 16A C180 SB	
			AES 24V 24 A C180 SB	
/	Interface de communication	LOYTEC	Routeur LIP-3ECTC	1, 30
			Routeur LIP-3333ECTC	
			Interface NIC709-IP3E100C	
		GESYTEC	Carte EASYLON PCI-E	
/	Convertisseur fibre optique	WESTERMO	L106-F2G	
			L110-F2G	
			L210-F2G	
			LRW-102	
			LRW-702-F2	
/	Capteur de fumée par analyse d'image	ARAANI	FireCatcher	1, 3, 4, 5

6.2.3 Liste des accessoires répertoriés

Repère sur diagramme	Accessoires répertoriés	Marque commerciale	Référence	Observations
F	Indicateur d'action visuel	CHUBB	IA 011	1, 17, 61
			IA 013	
			IA 2000	
			IA 2000-B	
		APOLLO	53832-070	1, 39
		FARE	IND 05	1, 60
K	Boîtier de report et de réarmement détecteur	SYSTEM SENSOR	RTS151KEY	1, 20, 43, 49, 56, 57
M	Répétiteur	CHUBB	MONO.Rep	1, 22
Q	Transmetteur téléphonique	CHUBB	Transmetteur RSE	1, 29
			Interface téléservices	
		INTERLOGIX SEPTAM	ATS 1500A-IP-MM 31DIP / DIGICALL	1, 58
S	Unité d'Aide à l'Exploitation	CHUBB	VISION.Com	1, 30
			VISION.Com +	
			TERMINAL.Com	
			ALPHA-CIM	
			OPTIMA VISION (logiciel pour PC)	
/	Face avant déporté	CHUBB	Terminal.Com – FAD	1, 36
/	Imprimante	Tous constructeurs	/	1, 38
/	Indicateur d'action sonore	KAC	Socle BUZZER Scan	1, 40
/	Module de réarmement	CHUBB	2730165	1, 43
/	Module 1 relais résonance	CHUBB	690 000 015	1, 43, 57
/	Panneau lumineux	CHUBB	Pancarte lumineuse	1, 2
/	Matériel pour personnes souffrant d'une déficience sensorielle	CHUBB	GUID'ALARM	1, 2
/	ECSAV (non certifié NF-SSI, conforme à la norme NF S 61-936)	Tous constructeurs	/	1, 50
/	Carte interface PC	CHUBB	Lon PCLTA-21	1, 51
/	Relais (pour arrêt équipement technique)	Tous constructeurs	/	1, 52
/	Équipement technique	Tous constructeurs	/	1, 53
/	Indicateur d'action à liaison radioélectrique	CHUBB	IA RADIO	1, 54
/	Module parafoudre	CITEL	TGBT DS152VG-400	1, 55
			Secteur DS215-400	
			24V DS210-48DC/SCL	
			48V DS210-75DC/SCL	
			Lon FTT DLAHW-24D3	
			Collect DLAW-48D3	
			Com MMP DLAW-24D3	
			V MMP DS210-24DC/EN	

6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes

Repère sur diagramme	Matériel principal	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
AC2	MD AC2	CHUBB France	Module de puissance Image/S200	ECS 029 A / CMSI 085 A	/
Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
2	DSAF	COOPER FULLEON	AC/C/T/B/CIs A/9-56V	DS 002 A	1, 2
			ROLP/C/B/T/L/CIs B/24+48V	DS 006 A	
			SY/C/T/L/CIs B/10-60V	DS 008 A	
		KLAXON	18-980528	DS 010 B	
			18-980502	DS 011 A	
			18-980542	DS 021 A	
			18-980545	DS 019 A	
			18-980554	DS 023 A	
			18-980620	DS 022 A	
			18-980622	DS 024 A	
			18-980635	DS 020 A	
		TEXECOM	PSS-0068	DS 011 A	
			PNC-0024	DS 022 A	
			PNC-0029	DS 024 A	
			PNC-0035	DS 020 A	
			PSS-0079	DS 011 C	
4 - 14 bis	Détecteur de chaleur avec ICC	SYSTEM SENSOR	I.Scan T ICC	E2 060 B	1, 7
			I.Scan TV ICC	E2 059 B	
4 - 17 bis	Détecteur de chaleur à liaison radioélectrique	ARGUS SECURITY	SG350	E2 H 001 A	1, 41, 42
4	Détecteur de chaleur	SYSTEM SENSOR	SO23	E2 056 A	1, 4, 6
			SO33	E2 040 A	
			THETA II vélocimétrique	E2 056 C	1, 4
			THETA II statique	E2 040 C	
			SO23-1000	E2 056 B	1, 11
			SO33-1000	E2 040 B	
			C.Scan + TV-1000	E2 077 D	
			C.Scan + T-1000	E2 078 D	
			DA24/B	E2 059 A	1, 7
			DA24 ICC/B	E2 059 B	
			DA34	E2 060 A	
			DA34 ICC	E2 060 B	
		CHUBB France	THETA	E2 051 A	1, 4, 14, 15, 16
			DT 200 C	E2 051 B	1, 4
			DST 342	E2 017 B	1, 14, 15, 16, 18
			DST Numérique	E2 043 A	
			SPECTRAL T	E2 098 B-A	1, 8
			SPECTRAL T+	E2 098 A-A	

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
4	Détecteur de chaleur	UNIVERSAL DET	TU 20 UB	E2 023 A	1, 6
		DEF / CHUBB	SO22-1000	E2 048 A	1, 11
		DEF	SO22 / SO22 PV	E2 037 A	1, 4, 6
			VTE _x	E2 052 E	1, 9
5	Détecteur ionique de fumée	SYSTEM SENSOR	I.Scan I	E4 066 A	1, 7
			I.Scan I ICC	E4 066 B	
			SO13	E4 058 A	1, 4, 6
			SO16	E4 058 C	1, 4
			ALPHA II	E4 058 D	
			C.Scan + I	E4 058 A	1, 4, 5, 6
			DA14	E4 066 A	1, 7
			DA14 ICC	E4 066 B	
			DA16	E4 066 C	
			SO13-1000	E4 058 B	1, 11
			C.Scan+ I-1000	E4 058 I	
		CHUBB France	ALPHA	E4 061 A	1, 4, 14, 15, 16
			ALPHA I	E4 061 A	1, 4
			DI 200 C	E4 061 B	
			DI 200 CI	E4 061 B	
			DSI 412	E4 027 B / D	1, 4, 14, 15, 16, 18
			DSI 412X	E4 027 C / E	
		UNIVERSAL DET	SO10	E4 026 A	1, 4, 6
			SO11	E4 049 A	
			UD 09	E4 022 A	1, 4
			UD 09C	E4 018 A	
		DEF / CHUBB	SO12-1000	E4 045 A	1, 11
		DEF	SO12 / SO12 PV	E4 040 A/B	1, 4, 6
			VIEx	E4 065 G	1, 9
5	Détecteur optique de fumée	SYSTEM SENSOR	SO3	L 021 A	1, 4, 6
			SO6	L 021 C	1, 4
			OMEGA II	L 021 D	
			SO3-1000	L 044 C	1, 11
			C.Scan+ O-1000	L 044 D	
			DA04	L 032 A	1, 7
			DA04 ICC	L 032 B	
			DA06	L 032 C	
			I.Scan O	L 032 A	
			I.Scan O ICC	L 032 B	
		CHUBB France	DSOD 426	L 006 A à D	1, 4, 14, 15, 16
			SPECTRAL O	L 063 B-A	1, 8
			SPECTRAL O ⁺	L 063 A-A	
		DEF	SO2 / SO2 PV	L 013 A	1, 4, 6
		DEF / CHUBB	SO2-1000	L 023 A	1, 11
		UNIVERSAL DET	U05-4 (SO5R)	L 007 A	1, 6
5 - 14 bis	Détecteur optique de fumée avec ICC	SYSTEM SENSOR	I.Scan O ICC	L 032 B	1, 7

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
5 - 17	Détecteur optique de fumée à liaison hertzienne	SYSTEM SENSOR	R.Scan M	LH 002 A	1, 10
5 - 17 bis	Détecteur optique de fumée à liaison radioélectrique	ARGUS SECURITY	SG100	L H 004 A	1, 41, 42
6	Détecteur optique de flamme	DETECTOR ELECTRONICS CORPORATION	X2200	LUV 002 A	1, 3, 4, 5, 33, 34, 48
			X5200	LIR 010 A	
		APOLLO FIRE DETECTORS	55000-025	LUV 001 A	1, 4, 5, 39
7	Déclencheur manuel d'alarme	AUTRONICA	SPECTRAL DM ⁺ V2	DM 023 A	1, 8
			SPECTRAL DM ^{WP} V2	DM 024 A	
7 - 17	Déclencheur manuel d'alarme à liaison hertzienne	SYSTEM SENSOR	MCPRFE-AS	DM H 001 A	1, 10
7 - 17 bis	Déclencheur manuel d'alarme à liaison radioélectrique	ARGUS SECURITY	SGCP100-FR	DM H 004 A	1, 41, 42
8	Détecteur linéaire de fumée	GUARDALL SAS	Beammaster 5	LF 006 A	1, 3, 4, 7, 48
		SEFI	OLFAR	LF 003 C	1, 4
			OLFAR-R	LF 003 D	1, 7, 48
		LIFE SAFETY DISTRIBUTION	6500 R	LF 008 A	1, 4, 5
			6500 RS	LF 008 B	
			6500 F	LF 008 D	1, 7
			6500 FS	LF 008 C	
9	Détecteur combiné fumée et chaleur	SYSTEM SENSOR	DA44/B	COMBI 001 A	1, 7
			DA44/B ICC	COMBI 001 E	
			I.Scan M	COMBI 001 A	
9 - 14 bis	Détecteur combiné fumée et chaleur avec ICC	SYSTEM SENSOR	I.Scan M ICC	COMBI 001 E	1, 7
10	Détecteur de fumée multicapteur	CHUBB France	SIGMA	M 002 A	1, 4, 12, 13, 15
			SIGMA I	M 002 A	1, 4
			DMC 200 C	M 002 B	
			DMC 200 CI	M 002 B	
			SPECTRAL M	M 019 B-A	1, 8
			SPECTRAL M ⁺	M 019 A-A	

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
11	Organe intermédiaire	CHUBB France	ICF	OI 005 A	1, 6, 11
			CAC DS2 2B/2R	OI 012 A	1, 14, 15
			CAC DS2	OI 003 A	1, 14, 18
			CA4D	OI 004 A	1, 14, 16
			ICC UAI AD1000	OI 011 B	1, 11
		SYSTEM SENSOR	ICC Activa	OI 020 A	1, 7
			ICC I.Scan	OI 020 A	
11 bis	Dispositif d'entrée/sortie	SYSTEM SENSOR	M503Me	OI 059 A	1, 7, 32, 33
11 bis - 14 bis	Dispositif d'entrée/sortie avec ICC	AUTRONICA	SPECTRAL E1	OI 057 A	1, 8, 32, 34
			SPECTRAL E1/S1	OI 058 A	
		Honeywell Products and Solutions Sarl HBT	ICF I.Scan+	OI 042 A	1, 5, 7
11 - 14 - 17	OI à liaison hertzienne	SYSTEM SENSOR	ME500 RFE	OI H 002 A	1, 7, 10
11 bis - 17 bis	Dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique	ARGUS SECURITY	SGCWE100	OI H 008 A	1, 3, 4, 5, 41
			SGWE100	OI H 009 A	1, 3, 41, 42
13	Détecteur multiponctuel de fumée	XTRALIS	VESDA LaserPLUS	MPL 036 A	1, 3, 4, 7, 48
			VESDA LaserCOMPACT	MPL 036 B	
			VESDA LaserSCANNER	MPL 036 C	
			VESDA LaserFOCUS 250	MPL 042 A	
			VESDA LaserFOCUS 500	MPL 043 A	
13 bis	Détecteur de fumée par aspiration	XTRALIS	VLP	MPL 036 A	1, 3, 4, 5, 33, 34, 48
			VLC	MPL 036 B	
			VLS	MPL 036 C	
			VFT-15-C-NF	MPL 057 A	
			VFT-15-NF	MPL 057 A	1, 3, 4, 5, 33, 34, 48, 59
18	Tableau répéteur d'exploitation	CHUBB France	RS.Rep EVAC/MES	TRE 019 C	1, 3, 24
			RS.Rep EVAC	TRE 019 D	
			RS.Rep + EVAC/MES	TRE 019 A	
			RS.Rep+ EVAC	TRE 019 B	
20	Diffuseur lumineux	COOPER FULLEON	SOLISTA MAXI	DL 001 A	1, 2
A	BAAS	CHUBB France	BAAS CHORUS Sa	Autre marque	1, 12
			BAAS CHORUS Sa Me		
B	Coffret de relayage extinction	CHUBB	CONCEPT EXTINCTION	Accessoire répertorié	1, 13
			KIDDEX II		
			REFERENCE INCENDIE		
			TSC 80 INC		
D	Détecteur optique de fumée	CHUBB	DSOD 422	Accessoire répertorié	1, 14, 15, 16

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
F	Indicateur d'action	CHUBB	IA 010	Accessoire répertorié	1, 17
			IA		
			IAU		
			Indicateur d'action IMAGE		
			Indicateur d'action ETANCHE		
G	Déclencheur manuel	KAC / CHUBB	KR1/SR-1000	Accessoire répertorié	1, 11
			KR1/SR/F-1000		1, 4
			KSR1/CG1-1000		1, 7
		LEGRAND ATX	IP65 EExdIIC		
			IP65 EExdIIC Activa		
		KAC	WR2004/SR-910		1, 4, 5
			WR2061/SR		
			WR4001/CG1-910		
			MCP1A-R910SF-A207-01		
			MCP1A-R910SF-A207-01C		1, 7
			MCP2A-R910SF-A207-01		
			MCP2A-R910SF-A207-01C		
			MCPSA-RP02SF-A207-01		
			MCPSA-RP02SF-A207-01C		
			MCPSA-RP01SF-A207-01		
			MCPSA-RP01SF-A207-01C		
H	Avertisseur sonore	KAC	M500KAC/SR2T	Accessoire répertorié	1, 7
			M500KAC/RAINPROOF		1, 6
			KR1/SR-910		1, 14, 15, 16, 18
			DM standard à led		1, 19
		ABC EUROPE	DSNA MULTIVOC		
		CHUBB	316 D		
			316 E		
			CHORUS S3 NFS		
			CHORUS S3 ME		
		CORDIA	ASKARI		
			HATARI		
			ROSHNI		
		WIMPEX	SWMe		
		SAGELORD	S23		
			S23 étanche		
			F24		
			F24 étanche		
		SYSTEM SENSOR	400 A		
		SECURITEX	SE710		
			2010 I		
		LAMBERT	2716050		
		NUGELEC	ME 121006		

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
H	Avertisseur sonore	AE&T	T100	Accessoire répertorié	1, 19
			T105N		
			T110		
			T112		
			T120		
			T121		
			TL105N		
			TL110		
			TL112		
I	Avertisseur sonore AGS	SESSY	Boîtier alarme générale sélective (2716250)	Accessoire répertorié	1, 19
		CHUBB			
J	Avertisseur lumineux	CURTIS	PA 1280 C1	Accessoire répertorié	1, 19
			PA 1280 C2		
K	Boîtier report détecteur	SEFI	Report OLFAR	Accessoire répertorié	1, 20
		GUARDALL	BR 100		
			REPORT BM3		
			BM5 CLAVIER		
K	Boîtier de report et de réarmement détecteur	SYSTEM SENSOR	6500 RTS-KEY	Accessoire répertorié	1, 20, 43, 49
L	Boîtier report	CHUBB	BZ1L	Accessoire répertorié	1, 21
M	Répétiteur	CHUBB	REPETITEUR DE SYNTHESE	Accessoire répertorié	1, 22
			REPETITEUR 20 VOIES		1, 23
			RS.Rep		1, 24
			RS.Rep+		1, 25, 47
			LON.Rep		
O	AES	CHUBB	Variation 940-24-225W	Accessoire répertorié	1, 26
			Variation 940-24-450W		
			Variation 940-48-225W		
			Résonance 60W		
			Résonance 120W		
		Tous constructeurs	/		
P	SSS	MERLAUD	SSS MERLAUD	Accessoire répertorié	1, 28
		MAJORCOM	SSS MAJORCOM		
		Tous constructeurs	/		
Q	Transmetteur téléphonique	SEPTAM	DIALTEL 31D	Accessoire répertorié	1, 22
			DIALTEL 31DPV		
R	Détecteur linéaire de fumée	GUARDALL	BEAM MASTER 3	Accessoire répertorié	1, 3, 4, 14, 15, 18
			SO100		1, 4, 6
			SO100 Activa		1, 7
		SYSTEM SENSOR	SO103		1, 4, 6
			SO103 Activa		1, 7

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
T	Capteur de flamme	CHUBB	LAMBDA	Accessoire répertorié	1, 4, 5, 14, 15, 16
			LAMBDA ADF		
			LAMBDA Pro		
			LAMBDA Pro ADF		
			DIR 200 C		1, 4
			DIR 200 C ADF		
			DIR 210 C		
			DIR 210 C ADF		
		APOLLO	DSIR 114		1, 14, 15, 16, 18
			55000-025		1, 4, 5, 39
		DEF	SO42		1, 4, 6
			SO42 ADF		
		DEF / CHUBB	SO42-1000		1, 11
U	Module fin de cours	CHUBB	MODULE FIN DE COURS	Accessoire répertorié	1, 31
V	Organe d'alarme technique	CHUBB	ICT	Accessoire répertorié	1, 11, 32
			Transpondeur relais		1, 14, 32
W	Interface de communication	LOYTEC	NIC-USB	Accessoire répertorié	1, 30
			NIC-IP		

NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne « Observations ».
- Le numéro d'identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans indication de l'indice lié aux modifications.
- Un détecteur reconditionné comporte, sur son certificat composant NF-SSI, la lettre « R » entre le type et le numéro. L'associativité est identique à celle du matériel de base.

7 - OBSERVATIONS

Numéro 1

Vérification d'associativité réalisée selon Annexe 1 Partie 2 des règles de certification NF-SSI.

Numéro 2

Il se raccorde par ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA un maximum de :

Alimentation nominale (Volts)	Carte Bornier UTI	Carte SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT				Carte SAT I 4 (ou 8) voies Lon FTT				Module de puissance Image/S200, Module de puissance V3			
	24	24	48	24 (nota 1)	48 (nota 2)	24	48	24 (nota 1)	48 (nota 2)	24	48	24 (nota 1)	48 (nota 2)
Module de puissance Image/S200, Module de puissance V3	10	10	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AC/C/T/B/CIs A/9-56V, SY/C/T/L/CIs B/10-60V ; SOLISTA MAXI, DAGS 3000RL	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ROLP/C/B/T/L/CIs B/24+48V	/	/	/	32	32	/	/	32	32	8	20	8	20
18-980528, PSS-0089	30	32	32	32	32	/	32	32	32	32	32	32	32
18-980502, PSS-0068, PSS-0079	19	26	26	26	26	/	32	32	32	32	32	32	32
18-980542, PNS-0001	15	17	17	17	17	/	32	32	32	/	32	32	32
18-980620, PNC-0024	2	6	10	6	10	/	5	2	5	/	14	8	14
18-980554, PNS-0013	14	16	16	16	16	/	32	32	32	/	32	32	32
18-980622, PNC-0029	1	4	8	4	8	/	4	2	4	/	15	3	15
18-980545, PNS-0005	/	/	1	/	1	/	4	2	4	/	4	2	4
18-980635, PNC-0035	/	/	1	/	1	/	3	2	3	/	4	2	4
SYV/C/T/L/M/CIs B/10-60V (sans DVAF)	1	/	/	3	3	/	/	5	6	/	/	6	11
SIRROCO-ME (classe A)	4	/	/	12	14	/	/	24	28	/	/	24	32
SIRROCO-ME (classe B)	4	/	/	8	12	/	/	20	24	/	/	16	32
Solista LX Ceiling, Solista LX Wall (High Power ; 0,5Hz)	10	/	/	16	16	/	/	16	28	/	/	14	24
Solista LX Ceiling, Solista LX Wall (Low Power ; 0,5Hz)	12	/	/	18	18	/	/	24	32	/	/	20	32
BZ1L, ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60V (classe A)	32	/	/	32	32	/	/	32	32	/	/	32	32
Nota 1 : Avec alimentation « Variation 940-24-225W » ou « Variation 940-24-450W » avec DC/DC (Tension comprise entre 27,8 et 28,8 Volts)													
Nota 2 : Avec alimentation « Variation 940-48-225W » ou « Variation 940-48-450W » avec DC/DC (Tension comprise entre 55,6 et 57,6 Volts)													

Alimentation nominale (Volts)	Carte Bornier UTI	Carte SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT				Carte SAT I 4 (ou 8) voies Lon FTT				Module de puissance Image/S200, Module de puissance V3			
	24	24	48	24 (nota 1)	48 (nota 2)	24	48	24 (nota 1)	48 (nota 2)	24	48	24 (nota 1)	48 (nota 2)
ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60V (classe B)	19	/	/	32	25	/	/	32	32	/	/	32	32
ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60V (avec DVAF 0,5Hz, Low Power, classe A)	5	/	/	18	18	/	/	24	32	/	/	20	32
ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60V (avec DVAF 0,5Hz, Low Power, classe B)	2	/	/	2	2	/	/	24	12	/	/	14	24
ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60V (avec DVAF 0,5Hz, High Power, classe A)	5	/	/	16	16	/	/	16	28	/	/	14	24
ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60V (avec DVAF 0,5Hz, High Power, classe B)	2	/	/	2	2	/	/	16	12	/	/	14	24
Pancarte lumineuse	/	/	/	10	/	/	/	6	/	/	/	6	/
GUID'ALARM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	/	/	/	/
SYV/C/T/L/M/CIs B/10-60V (avec DVAF: 0,5Hz)	1	/	/	3	3	/	/	5	6	/	/	6	12
ENCA1000, ENDA1000 (0,5Hz)	5	2	3	8	8	5	5	16	22	3	7	22	22
ENDA2000, ENDA2000 (0,5Hz)	5	2	2	6	6	5	5	15	15	4	5	16	16
ESJA1000R, ESJA1000W, ESJA2000R, ESJA2000W, ESHA3000R, ESHA3000W, ESHA4000R, ESHA4000W (0,5Hz)	7	8	12	13	13	24	24	26	26	15	30	30	30
ESDA1000R, ESDA1000W, ESDA2000R, ESDA2000W, ESBA3000R, ESBA3000W, ESBA4000R, ESBA4000W (0,5Hz)	9	11	16	20	20	32	32	32	32	14	32	32	32
SQG3-SDR/ASP	32	32	/	32	/	32	/	32	/	32	/	32	/
SQG3-VAD/ASP/RF	10	8	/	23	/	8	/	24	/	5	/	16	/
SQG3-VAD/ASP/WF	10	8	/	23	/	8	/	24	/	5	/	16	/
Nota 1 : Avec alimentation « Variation 940-24-225W » ou « Variation 940-24-450W » avec DC/DC (Tension comprise entre 27,8 et 28,8 Volts)													
Nota 2 : Avec alimentation « Variation 940-48-225W » ou « Variation 940-48-450W » avec DC/DC (Tension comprise entre 55,6 et 57,6 Volts)													

Numéro 3

Ces équipements d'alimentation électrique (EAE, tension nominale 24 volts) conformes à la norme EN 54-4 se raccordent aux différents matériels associés à l'ECS/CMSI.

Numéro 4

Il se raccorde par circuit de détection (*ligne ouverte, conventionnelle*) des cartes « UAC » ou des cartes « ICF I.Scan » un maximum de :

- 32 détecteurs: SO13, SO16, ALPHA II, SO3, SO6, OMEGA II, SO23, SO33, THETA II vélocimétrique, ALPHA, ALPHA I, THETA II statique, DI200 C, DI200 CI, C.Scan+ I, C.Scan O, C.Scan+ O, C.Scan T, C.Scan+ T, C.Scan TV, C.Scan+ TV, C.Scan M, C.Scan+ M, DSI 412, DSI 412X, SIGMA, SIGMA I, UD09, UD09C, SO10, SO11, THETA, DT200C, DMC200, DMC200CI, SO12 / SO12 PV
- 20 détecteurs : DSOD 426
- 16 détecteurs : SO2 / SO2 PV, 6500 R, 6500 RS, SO100, SO103, Beam Master 3, SO22 / SO22 PV
- 14 détecteurs : Lambda, Lambda ADF, Lambda Pro, Lambda Pro ADF, DIR 200C, DIR 200C ADF, DIR 210C, DIR 210C ADF
- 1 détecteur : VIREx (*uniquement sur la carte UAC en liaison directe*)
- 5 détecteurs : SO42, SO42 ADF
- 1 détecteur : 16511, 16581 (*alimenté par EAE externe*) (*uniquement sur la carte UAC*)
- 1 détecteur : OLFAR, DLD 2000, VESDA LaserPLUS, VESDA LaserCOMPACT, VESDA LaserSCANNER, VESDA Laser FOCUS 250, VESDA Laser FOCUS 500, Beam Master 5, Stratos Micra 25, Stratos Micra 100, VLP, Stratos HSSD-2, Stratos HSSD-2 avec module de commande, Stratos HSSD-2 avec affichage minimale, Stratos Nano, VLF, VLS, VLC, VFT-15-NF, VFT-15-C-NF
- 1 détecteur : VLI, Stratos ModuLaser, VEA-040-A00-NF, VEA-040-A10-NF (*uniquement sur la carte UAC*)
- 32 déclencheurs manuels : BG2E, IP65 EExdIIC, WR2004/SR-910, WR2061/SR, WR400/CG1-910, MCP1A-R910SF-A207-01, MCP1A-R910SF-A207-01C, MCP2A-R910SF-A207-01, MCP2A-R910SF-A207-01C, WCP2A-R820SF-A207-01C, WCP2A-R820SF-A207-02C
- 4 dispositifs d'entrée/sortie : Interface SI V2 (*uniquement sur la carte UAC*)
- 1 capteur de flamme : 55000-025 (*uniquement sur la carte UAC*)
- 1 dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique : SGCWE100 (*alimenté par un EAE externe*) (*uniquement sur la carte UAC*)
- 16 détecteurs : OSID, OSI-RE-SS, Fireray One (*alimentés par un EAE externe*) (*uniquement sur la carte UAC*)
- 32 détecteurs : X3301 IR, X2200, X5200, X2200G, X5200G, X9800 (*alimentés par un EAE externe*) (*uniquement sur la carte UAC*)
- 4 détecteurs : VEP-A00-NF, VEP-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEU-A00-P-NF, VEU-A10-P-NF, ILS-2-NF, ILS-1-NF, VEP-A00-1P-NF, VES-A10-P-NF, VES-A00-P-NF, FLX-020-NF, FLX-010-NF (*uniquement sur la carte UAC*)
- 1 détecteur : IRY2 (*uniquement sur la carte UAC*)
- 1 capteur de fumée par analyse d'image : FireCatcher (*uniquement sur la carte UAC*)

Numéro 5

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « ICF I.Scan+ » un maximum de :

- 30 détecteurs: C.Scan+ O, C.Scan+ I, C.Scan+ T, C.Scan+ TV, C.Scan+ M, C.Scan O, C.Scan T, C.Scan TV, C.Scan M
- 10 détecteurs : Lambda, Lambda Pro, Lambda ADF, Lambda Pro ADF, 6500 R, 6500 RS, OSI-RE-SS, Fireray One (*alimenté par EAE externe*)
- 30 déclencheurs manuels : WR2004/SR-910, WR2061/SR, WR4001/CG1-910, MCP1A-R910SF-A207-01, MCP1A-R910SF-A207-01C, MCP2A-R910SF-A207-01, MCP2A-R910SF-A207-01C, WCP2A-R820SF-A207-01C, WCP2A-R820SF-A207-02C
- 1 détecteur : Stratos Micra 25, Stratos Micra 100, Stratos HSSD-2, Stratos HSSD-2 avec module de commande, Stratos HSSD-2 avec affichage minimal, Stratos Nano, VFT-15-NF, VFT-15-C-NF, VLP, VLC, VLS, VLF, VLI, 16581, Stratos ModuLaser, VLI, Stratos ModuLaser, VEA-040-A00-NF, VEA-040-A10-NF

- 1 détecteur : 16511, 16581 (*alimenté par EAE externe*)
- 1 dispositif d'entrée/sortie : Interface SI V2
- 1 capteur de flamme: 55000-025
- 1 dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique : SGCWE100 (*alimenté par un EAE externe*)
- 8 détecteurs : OSID (*alimentés par un EAE externe*)
- 32 détecteurs : X3301 IR, X2200, X5200, X2200G, X5200G, X9800 (*alimentés par un EAE externe*)
- 4 détecteurs : VEP-A00-NF, VEP-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEU-A00-P-NF, VEU-A10-P-NF, ILS-2-NF, ILS-1-NF, VEP-A00-1P-NF, VES-A10-P-NF, VES-A00-P-NF, FLX-020-NF, FLX-010-NF
- 1 capteur de fumée par analyse d'image : FireCatcher

Numéro 6

Il se raccorde par ligne secondaire de l'organe intermédiaire « ICF » un maximum de :

- 16 détecteurs: SO3, SO10, SO11, SO12 / SO12 PV, SO13, SO23, SO33, C.Scan+ O, C.Scan+ I, C.Scan+ T, C.Scan+ TV, TU 20 UB
- 8 détecteurs : U05-4 (SO5 R), SO2 /SO2 PV, SO22 / SO22 PV
- 2 détecteurs : SO42, SO42 ADF
- 1 détecteur : SO100, SO103
- 16 déclencheurs manuels: KR1/SR-910.

Numéro 7

Il se raccorde par circuit de détection (*ligne rebouclée, adressable*) des cartes « UAI » un maximum de :

- 99 détecteurs : DA14, DA16, I.Scan I, DA04, DA06, I.Scan O, Laser.Scan, DA24/B, DA34, I.Scan T, I.Scan TV, DA44/B, I.Scan M, SO100 Activa, SO103 Activa, I.Scan + O
- 99 détecteurs avec ICC : I.Scan+O ICC, I.Scan+ M ICC, I.Scan+ TV ICC, I.Scan+ T58 ICC, I.Scan+ T78 ICC
- 99 déclencheurs manuels : IP65 EExdIIC Activa, MCP5A-RP01SF-A207-01, MCP5A-RP01SF- A207-01C, WCP5A-RP01SF-A207-01, M500KAC/SR2T, M500KAC/RAINPROOF
- 99 détecteurs : VESDA LaserPLUS, VESDA LaserCOMPACT, VESDA LaserSCANNER, Beam Master 5, OLFAR-R, VESDA Laser FOCUS 250, VESDA Laser FOCUS 500, (*avec module M503ME*)
- 60 détecteurs : DA14-ICC, I.Scan I ICC, DA04 ICC, I.Scan O ICC, DA24 ICC/B, DA34 ICC, I.Scan T ICC, I.Scan TV ICC, DA44/B ICC, I.Scan M ICC (*fonction isolateur de court-circuit intégrée*)
- 7 détecteurs : 6500 F, 6500 FS
- 60 organes intermédiaires : ICC Activa, ICC I.Scan (*fonction isolateur de court-circuit*)
- 8 dispositif d'entrée/sortie : ICF I.Scan+, ICF I.Scan+ V2 (*alimenté par le circuit de détection*)
- 99 dispositif d'entrée/sortie : ICF I.Scan+, ICF I.Scan+ V2 (*alimenté par un EAE externe*)
- 4 dispositifs d'entrée/sortie + complément de 32 points : ICF I.Scan+ V2 (*alimentés par le circuit de détection*)
- 60 déclencheurs manuels : MCP5A-RP02SF-A207-01, MCP5A-RP02SF- 207-01C, WCP5A-RP02SF-A207-01
- 40 détecteurs : A310E, A320E (*avec module M503ME*)
- 15 organes intermédiaires à liaison hertzienne : ME500RFE
- 60 Isolateurs de court-circuit : ICC I.Scan filaire, ICC I.Scan+
- 99 dispositifs d'entrée/sortie : M503Me, M501MEA
- 8 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC à liaison radioélectrique : ME200GRFE
- 1 détecteur avec ICC : OSI-RIE-4
- 60 détecteurs avec ICC : Laser.Scan2

Numéro 8

Il se raccorde par circuit de détection (*ligne rebouclée, adressable*) des cartes

« UAI 2B SPECTRAL Lon FTT » un maximum de :

- 127 détecteurs : SPECTRAL T, SPECTRAL T⁺, SPECTRAL O, SPECTRAL O⁺, SPECTRAL M, SPECTRAL M
- 127 déclencheurs manuels d'alarme : SPECTRAL DM⁺V2, SPECTRAL DM^{WP}V2
- 127 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : SPECTRAL E1, SPECTRAL E1/S1.

Numéro 9

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie « Interface SI V2 » un maximum de :

- 8 détecteurs : VIE_x, VOE_x (*uniquement lorsque l'interface SI V2 est raccordée au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « ICF I.Scan+ » ou à la carte « UAC »*)
- 8 détecteurs : VTE_x, TRC05FEX, OC05FEX
- 3 détecteurs : VIRE_x

Numéro 10

Par organe intermédiaire à liaison hertzienne, il communique un maximum de :

- 32 détecteurs à liaison hertzienne : R.Scan M
- 16 déclencheurs manuels d'alarme à liaison hertzienne : MCPRFE-AS

Numéro 11

Il se raccorde par circuit de détection des cartes « UAI 2B AD 1000 Lon FTT » un maximum de :

Ligne rebouclée :

- 127 détecteurs: SO2-1000, SO3-1000, SO12-1000, SO13-1000, SO22-1000, SO23-1000, SO33-1000, C.Scan+ O-1000, C.Scan+ I-1000, C.Scan+ T-1000, C.Scan+ TV-1000
- 54 détecteurs : SO42-1000
- 102 organes intermédiaires: ICF (*gestion d'une ligne secondaire*)
- 7 organes intermédiaires: ICC UAI AD1000 (*fonction isolateur de court-circuit*)
- 127 déclencheurs manuels: KR1/SR-1000, KR1/SR/F-1000, KSR1/CG1-1000
- 127 organes d'alarmes techniques : ICT

Ligne ouverte :

- 32 détecteurs: SO2-1000, SO3-1000, SO12-1000, SO13-1000, SO22-1000, C.Scan+ O-1000, SO23-1000, SO33-1000, SO42-1000, , C.Scan+ I-1000, C.Scan+ T-1000, C.Scan+ TV-1000.
- 32 organes intermédiaires: ICF (*gestion d'une ligne secondaire*)
- 32 déclencheurs manuels: KR1/SR-1000, KR1/SR/F-1000, KSR1/CG1-1000
- 32 organes d'alarmes techniques : ICT.

Numéro 12

Un maximum de 16 blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse d'évacuation (*BAAS, BAAL, BAASL*) de type Sa ou Sa-Me conformes à la norme NF C 48-150 se raccordent à la sortie contact auxiliaire de l'UGA.

Numéro 13

Sur les sorties relais feu de zone de l'ECS (*fonction détection*) se raccordent les voies de transmission des coffrets de relayage extinction.

Numéro 14

Il se raccorde par circuit de détection des cartes « TSIA » un maximum de :

- 32 détecteurs: THETA, ALPHA, SIGMA, Lambda, Lambda Pro, DSOD 422, Lambda ADF, Lambda Pro ADF, DSOD 426, DSI 412, DSI 412X, DST 342, DSIR 114, DST Numérique (avec socle DS2+CAI universel)
- 32 détecteurs: Beam Master 3 (avec carte CAI universel)
- 16 organes intermédiaires: CA4D (gestion d'une ligne secondaire)
- 4 organes intermédiaires: CAC DS2 (gestion d'une ligne secondaire)
- 2 organes intermédiaires: CAC DS2 2B/2R (gestion d'une ligne secondaire)
- 32 déclencheurs manuels: DM standard à led (avec carte CAI universel)
- 8 organes d'alarmes techniques : Transpondeur relais.

Numéro 15

Il se raccorde par ligne secondaire de l'organe intermédiaire « CAC DS2 2B/2R » un maximum de :

- 20 détecteurs : THETA, ALPHA, SIGMA, DSI 412, DSI 412X, DST 342, DST Numérique
- 15 détecteurs : Lambda, Lambda Pro, Lambda ADF, Lambda Pro ADF, DSIR 114
- 9 détecteurs : DSOD 422, DSOD 426
- 10 détecteurs : Beam Master 3 (alimenté par un EAE externe).
- 2 détecteurs : Beam Master 3 (alimenté par le circuit de détection).
- 20 déclencheurs manuels : DM standard à led.

Numéro 16

Il se raccorde par ligne secondaire de l'organe intermédiaire « CA4D » un maximum de :

- 1 détecteur : THETA, ALPHA, SIGMA, Lambda, Lambda Pro, DSOD 426, Lambda ADF, Lambda Pro ADF, DSOD 422, DSI 412, DSI 412X, DST 342, DSIR 114, DST Numérique.
- 10 déclencheurs manuels : DM standard à led

Numéro 17

Il se raccorde en mode individuel ou commun aux détecteurs.

Numéro 18

Il se raccorde par ligne secondaire de l'organe intermédiaire « CAC DS2 » un maximum de :

- 20 détecteurs : DSI 412, DSI 412X, DST 342, DST Numérique
- 15 détecteurs : DSIR 114
- 10 détecteurs : Beam Master 3 (alimenté par un EAE externe)
- 2 détecteurs : Beam Master 3 (alimenté par le circuit de détection)
- 20 déclencheurs manuels : DM standard à led

Numéro 19

Il se raccorde par ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA, leur nombre est fonction du courant disponible par sorties :

- Carte Bornier UTI (matériel central) : 500 mA sous 24V,
- Module de puissance image/S200, Module de puissance V3: 910 mA sous 24V ou 48V
- SAT C 4 ou 8 voies Lon LPT : 410 mA sous 24V ou 48V
- SAT I 4 ou 8 voies Lon FTT : 910 mA sous 24V ou 48V

Numéro 20

Ils se raccordent individuellement au détecteur linéaire de fumée correspondant.

Numéro 21

Il se raccorde sur les sorties relais « feu général », « feu de zone » un maximum de :

- 16 : BZ1L, et nécessite une alimentation 24V

Numéro 22

Il se raccorde sur les sorties relais « feu général » et « dérangement général » un maximum de :

- 1 transmetteur téléphonique : DIALTEL 31D, DIALTEL 31 DPV
- 16 : Mono.Rep, Répétiteur de synthèse, et nécessite une alimentation 24V

Numéro 23

Un seul répéteur 20 voies se raccorde sur la sortie relais « feu général », « dérangement général » et « feu de zone » (1 à 20 zones de détection).

Numéro 24

- alimenté par l'ECS/CMSI :

4 : RS.Rep, RS.Rep+, RS.Rep EVAC/MES, RS.Rep EVAC, RS.Rep + EVAC, RS.Rep + EVAC/MES, IN.Rep+ EVAC/MES, IN.Rep+ EVAC

- sur alimentation externe :

16 : RS.Rep, RS.Rep+, RS.Rep EVAC/MES, RS.Rep EVAC, RS.Rep + EVAC, RS.Rep + EVAC/MES

10 : IN.Rep+ EVAC/MES, IN.Rep+ EVAC

Numéro 25

Il se raccorde sur la sortie « Lon FTT » un maximum de :

- 120 (alimenté par une alimentation externe) : Lon.Rep, LON.Rep EVAC, LON.Rep EVAC/MES, INnova-TRE

Numéro 26

Toutes alimentations électriques de sécurité (AES, tension nominale 24 ou 48 Volts) conformes à la norme NF S 61-940 se raccordent au CMSI.

Numéro 27

Ces équipements d'alimentation en énergie de sécurité (EAES électrique, tension nominale 24 ou 48 Volts) conformes à la norme EN 12101-10 se raccordent au CMSI.

Numéro 28

Un seul système de sonorisation de sécurité (SSS) conforme à la norme EN 60849 se raccorde sur la ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA.

Numéro 29

Il se raccorde un seul transmetteur téléphonique sur la sortie « Lon FTT ».

Numéro 30

Une seule UAE « UTD.Com », « VISION.Com », « TERMINAL.Com » ou « ALPHA-CIM » se raccorde soit :

- à la sortie « Lon FTT »
- via les convertisseurs fibre optique « LRW-102 » à la sortie fibre optique

Une seule UAE « VISION.Com + » se raccorde soit :

- à la sortie « ETHERNET »,
- à la sortie « Lon FTT »
- à la carte de communication EASYLON PCI-E
- via les convertisseurs fibre optique « LRW-102 » à la sortie fibre optique
- via les convertisseurs fibre optique « LRW-702-F2 » à la sortie fibre optique

Une seule UAE « OPTIMA VISION » se raccorde soit :

- via l'interface de communication « NIC-USB » à la sortie « Lon FTT »
- via l'interface de communication « NIC-IP » à la sortie « Lon FTT »
- via l'interface de communication « Routeur LIP-3ECTC » à la sortie « Lon FTT »
- via l'interface de communication « Routeur LIP-3333ECTC » à la sortie « Lon FTT »
- via l'interface de communication « NIC709-IP3E100C » à la sortie « ETHERNET »
- via la carte de communication EASYLON PCI-E
- via les convertisseurs fibre optique « LRW-102 » à la sortie fibre optique

- via les convertisseurs fibre optique « LRW-702-F2 » à la sortie fibre optique
- via 2 convertisseurs fibre optique « L106-F2G » à la sortie « ETHERNET » (*carte NIC-IP*)
- via 2 convertisseurs fibre optique « L110-F2G/ L210-F2G » à la sortie « ETHERNET »

Numéro 31

Il se raccorde sur la ligne de diffuseur d'évacuation de l'UGA en amont des diffuseurs sonores. Ce module permet la diffusion d'un son continu.

Numéro 32

Ces organes d'alarme technique ou ces dispositif d'entrée/sortie permettent la reprise d'information d'équipement technique liés à la sécurité incendie.

Numéro 33

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie « M503Me » un maximum de :

- 1 détecteur : Stratos Micra 25, Stratos Micra 100, Stratos HSSD-2, Stratos HSSD-2 avec module de commande, Stratos Nano, Stratos HSSD-2 avec affichage minimale, VLS, VLF, VFT-15-NF, VFT-15-C-NF, VLP, VLC, VLI, X3301 IR, X2200, X5200, X2200G, X5200G, X9800, VEP-A00-NF, VEP-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEU-A00-P-NF, VEU-A10-P-NF, VEP-A00-1P-NF (*alimentés par un EAE externe*)

Numéro 34

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie « SPECTRAL E1 » ou

« SPECTRAL E1/S1 » un maximum de :

- 1 détecteur : Stratos Micra 25, Stratos Micra 100, Stratos HSSD-2, Stratos Nano, X3301 IR, VLP, VLC, VLS, Stratos HSSD-2 avec module de commande, Stratos HSSD-2 avec affichage minimale, VLF, VFT-15-C-NF, VFT-15-NF, X3301 IR, X2200, X5200, X2200G, X5200G, X9800 (*alimentés par un EAE externe*)

Numéro 35

La sortie « Lon FTT » permet une liaison d'une distance d'1km maximum.

Lorsque les matériels déportés « ISOLON » sont utilisés, 4 au maximum, cette distance est portée à 5kms (*1km par ISOLON*), il nécessite une alimentation.

Numéro 36

Il se raccorde une seule face avant déportée « Terminal.Com-FAD » sur la sortie « Lon FTT » ou sur la sortie routeur fibre optique de l'ECS/CMSI.

Numéro 37

Il se raccorde aux ECS/CMSI sur la sortie « Lon FTT » ou sur la sortie routeur fibre optique (*fonctionnement en réseau*) un maximum de 30 équipements.

Numéro 38

Il se raccorde une imprimante série sur la sortie imprimante (RS 232) de l'ECS/CMSI.

Numéro 39

L'indicateur d'action visuel « 53832-070 » se raccorde en mode individuel au le capteur de flamme « 55000-025 ».

Numéro 40

L'indicateur d'action sonore se raccorde en mode individuel aux gammes de détecteurs « I.Scan » et « I.Scan+ » et au détecteur « Laser.Scan2 ».

Numéro 41

Par dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique « SGCWE100 » il communique un maximum de :

- 7 dispositifs d'entrée/sortie à liaison radioélectrique : SGWE100
- 32 détecteurs à liaison radioélectrique : SG100, SG350
- 32 déclencheurs manuels d'alarme à liaison radioélectrique : SGCP100-FR

Numéro 42

Par dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique « SGWE100 » il communique un maximum de :

- 32 détecteurs à liaison radioélectrique : SG100, SG350
- 32 déclencheurs manuels d'alarme à liaison radioélectrique : SGCP100-FR

Numéro 43

Lorsqu'il est raccordé sur le dispositif d'entrée/sortie avec ICC « ICF I.Scan+ », le réarmement du détecteur « OSID » s'effectue via le boîtier de réarmement « 6500 RTS-KEY » ou « RTS151KEY » ou via le module de réarmement « 2730165 » et le module 1 relais résonance « 690 000 015 » ou via le module de réarmement « 2730165 » et la sortie « RESET » du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « ICF I.Scan+ » ou à l'aide du mode de réarmement automatique.

Lorsqu'il « est raccordé sur les cartes « UAC », le réarmement du détecteur « OSID » s'effectue via le boîtier de réarmement « 6500 RTS-KEY » ou « RTS151KEY » ou via le module de réarmement « 2730165 » et le module 1 relais résonance « 690 000 015 » ou à l'aide du mode de réarmement automatique.

Lorsqu'il est raccordé sur le dispositif d'entrée/sortie « M501MEA », le réarmement du détecteur « OSID » s'effectue via le boîtier de réarmement « RTS151KEY » ou à l'aide du mode de réarmement automatique.

Numéro 44

Un seul ECSAV se raccorde à l'ECS/CMSI par ligne de diffuseur d'évacuation et sortie contact auxiliaire.

	Sortie contact auxiliaire	Ligne de diffuseur d'évacuation		
		SAT I 4 (ou 8) voies Lon FTT	SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT	Carte Bornier UTI
SEV4-SA-NF	X	X	/	/
B3S-NF	X	X	X	X

Numéro 45

Un seul ECSAV se raccorde à l'ECS/CMSI par ligne de diffuseur d'évacuation, soit de la carte Bornier UTI, soit de la carte SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT.

Numéro 46

Par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC à liaison radioélectrique « ME200GRFE » il communique un maximum de :

- 32 détecteurs combiné fumée et chaleur à liaison radioélectrique : R.Scan+ M
- 32 détecteurs de chaleur à liaison radioélectrique : R.Scan+ TV ; R.Scan+ T58
- 32 détecteurs optique de fumée à liaison radioélectrique : R.Scan+ O
- 32 déclencheurs manuels d'alarme à liaison radioélectrique : WCP-RF-A207

Cette communication pouvant être directe ou via les dispositifs d'entrée/sortie à liaison radioélectrique « ME200FRFE » (*maximum 10 « ME200FRFE » par « ME200GRFE »*)

Numéro 47

Ces équipements d'alimentation électrique (*EAE, tension nominale 48 Volts*) conformes à la norme EN 54-4 se raccordent aux TRE et au répéteur « Lon.Rep ».

Numéro 48

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie « M501MEA » un maximum de :

- 1 détecteur : VLP, VLC, VLS, VLF, VFT-15-NF, VFT-15-C-NF, VLI, A 320 E ; A 310 E, Beammaster 5, VESDA LaserPLUS, VESDA LaserCOMPACT, VESDA LaserSCANNER, VESDA LaserFOCUS 250, VESDA LaserFOCUS 500, OLFAR-R, X3301 IR, X2200, X5200, X2200G, X5200G, X9800, VEP-A00-NF, VEP-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEU-A00-P-NF, VEU-A10-P-NF, ILS-2-NF, ILS-1-NF, OSID, VEP-A00-1P-NF, OSI-RE-SS, Stratos Modulaser, VEA-040-A00-NF, VEA-040-A10-NF, VES-A10-P-NF, VES-A00-P-NF, FLX-020-NF, FLX-010-NF, Fireray One
- 1 accessoire : VER-040-40-STX-NF (pour VEA-040-A00-NF ou VEA-040-A10-NF)

Numéro 49

Le réarmement des détecteurs VEP-A00-NF, VEP-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEU-A00-P-NF, VEU-A10-P-NF, VEP-A00-1P-NF s'effectue soit à l'aide du boîtier de report et de réarmement détecteur « 6500 RTS-KEY » ou « RTS151KEY » soit à l'aide du mode de réarmement automatique.

Numéro 50

Un seul ECSAV (*non certifié NF-SSI*) se raccorde conformément au schéma de principe décrit dans le règlement de certification NF508.

Numéro 51

Cette carte est installée dans un PC équipée d'une supervision et se raccorde sur la sortie « Lon FTT ».

Numéro 52

Ces relais (24V ou 48V) se raccordent aux lignes de télécommande de l'ECS/CMSI et permettent l'arrêt d'équipements techniques liés à la sécurité incendie.

Numéro 53

Les matériels déportés « Module 1 relais déporté Résonance » (*sortie à contact sec*) permettent l'arrêt d'équipement techniques liés à la sécurité incendie.

Numéro 54

Les indicateurs d'action à liaison radioélectrique « IA RADIO » communiquent en mode individuel ou commun avec un maximum de 4 détecteurs « R.Scan+ M », « R.Scan + T58 », « R.Scan+ TV » ou « R.Scan+ O ».

Numéro 55

Les modules parafoudre « TGBT DS152VG-400 » se raccordent sur les entrées secteur.

Les modules parafoudre « Secteur DS215-400 » se raccordent sur les entrées secteur.

Les modules parafoudre « 24V DS210-48DC/SCL » se raccordent :

- sur les sorties UTILx en 24 volts des cartes variation
- sur les lignes de télécommande en 24 volts des cartes SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT ou des cartes SAT I 4 (ou 8) voies Lon FTT

Les modules parafoudre « 48V DS210-75DC/SCL » se raccordent :

- sur les sorties UTILx en 48 volts des cartes variation
- sur les lignes de télécommande en 48 volts des cartes SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT ou des cartes SAT I 4 (ou 8) voies Lon FTT
- sur les sorties des cartes Déport Lon LPT

Les modules parafoudre « Com MMP DLAW-24D3 » se raccordent sur les sorties RS 485

Les modules parafoudre « V MMP DS210-24DC/EN » se raccordent sur les sorties RS 485

Les modules parafoudre « Collect DLAW-48D3 » se raccordent sur les sorties des cartes UAC 16ZD(IR) LON FTT

Les modules parafoudre « Lon FTT DLAHW-24D3 » se raccordent :

- sur les sorties des cartes UAI 2B I SCAN LON FTT
- sur les lignes de contrôle de position des cartes SAT C 4 (ou 8) voies Lon LPT

- sur les voies de transmission des cartes SAT I 4 (ou 8) voies Lon FTT
- sur les sorties des cartes 1, 2 ou 4 voies LON FTT directes, des cartes Deport LON FTT

Numéro 56

Le boîtier de report et de réarmement détecteur « RTS151KEY » se raccorde aux détecteurs « OSI-RE-SS » et permet leur réarmement.

Numéro 57

- Lorsque le détecteur « Stratos ModuLaser » est raccordée à la carte « UAC », le réarmement s'effectue à l'aide du boîtier de réarmement « RTS151KEY » ou à l'aide du module de réarmement « 2730165 » et du module 1 relais Résonance « 690 000 015 » ou à l'aide du mode de réarmement automatique.
- Lorsque le détecteur « Stratos ModuLaser » est raccordée au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « ICF I.Scan+ », le réarmement s'effectue à l'aide du boîtier de réarmement « RTS151KEY » ou à l'aide du module 1 relais Résonance « 690 000 015 » ou à l'aide du mode de réarmement automatique.
- Lorsque le détecteur « Stratos ModuLaser » est raccordée au dispositif d'entrée/sortie « M501MEA », le réarmement s'effectue à l'aide du boîtier de réarmement « RTS151KEY » ou à l'aide du mode de réarmement automatique.

Numéro 58

Il se raccorde un seul transmetteur téléphonique « ATS 1500A-IP-MM » ou « 31DIP / DIGICALL » sur les sorties relais « feu général » et « dérangement général » et option sur les sorties relais de carte « UCR+ Lon FTT ».

Numéro 59

Possibilité d'utiliser le mode de réarmement automatique pour les détecteurs suivants :

- VLF, VLI, ILS-1-NF, ILS-2-NF, VFT-15-NF, Fireray One

Numéro 60

Au détecteur « IRY2 », il se raccorde en mode individuel un seul indicateur d'action « IND 05 ».

Numéro 61

Il se raccorde un seul indicateur d'action IA 011, IA 013, IA 2000 (*alimenté par un EAE, tension nominale 24 volts*) sur une sortie relais de ces détecteurs configurée pour reporter l'information d'alarme feu.

Numéro 62

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ou sans ICC « ICF I.Scan+ V2 » un maximum de :

- 30 détecteurs : C.Scan+ O, C.Scan+ T, C.Scan+ TV, C.Scan+ M, C.Scan O, C.Scan T, C.Scan TV, C.Scan M (*uniquement lorsque le dispositif d'entrée/sortie « ICF I.Scan+ V2 » est alimenté par le bus*)
- 10 détecteurs : 6500 R, 6500 RS, OSI-RE-SS, Fireray One (*alimentés par EAE externe*)
- 30 déclencheurs manuels : MCP1A-R910SF-A207-01, MCP1A-R910SF-A207-01C, MCP1A-R910SF-A207-02, MCP1A-R910SF-A207-02C, MCP2A-R910SF-A207-01, MCP2A-R910SF-A207-01C, MCP2A-R910SF-A207-02, MCP2A-R910SF-A207-02C, WCP2A-R820SF-A207-01C, WCP2A-R820SF-A207-02C,
- 1 détecteur : Stratos Micra 25, Stratos Micra 100, Stratos HSSD-2, Stratos HSSD-2 avec module de commande, Stratos HSSD-2 avec affichage minimal, Stratos Nano, Stratos ModuLaser, VFT-15-NF, VFT-15-C-NF, VLP, VLC, VLS, VLF, VLI, , VEA-040-A00-NF, VEA-040-A10-NF
- 1 capteur de flamme : 55000-025
- 1 détecteur : 16511, 16581 (*alimentés par un EAE externe*)
- 1 dispositif d'entrée/sortie : Interface SI V2 (*uniquement lorsque le dispositif d'entrée/sortie « ICF I.Scan+ V2 » est alimenté par le bus*)
- 8 détecteurs : OSID (*alimentés par un EAE externe*)
- 32 détecteurs : X3301 IR, X2200G, X5200G, X9800 (*alimentés par un EAE externe*)

- 4 détecteurs : VEP-A00-NF, VEP-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEU-A00-P-NF, VEU-A10-P-NF, ILS-2-NF, ILS-1-NF, VEP-A00-1P-NF, VES-A10-P-NF, VES-A00-P-NF, FLX-020-NF, FLX-010-NF
- 1 capteur de fumée par analyse d'image : FireCatcher

« FIN du Rapport d'Associativité »