

CHUBB EXPERTISE



AMX

Xtralis

Détecteur ILS

Réarmement du détecteur

Le réarmement Feu ou Dérangement s'effectue par les touches qui se situent sur le côté gauche du boîtier




Détecteur de Fumée
multi ponctuelle
par aspiration


Accès niveau2

Maintenez enfoncés
simultanément les touches
jusqu'au signal sonore

côté droit

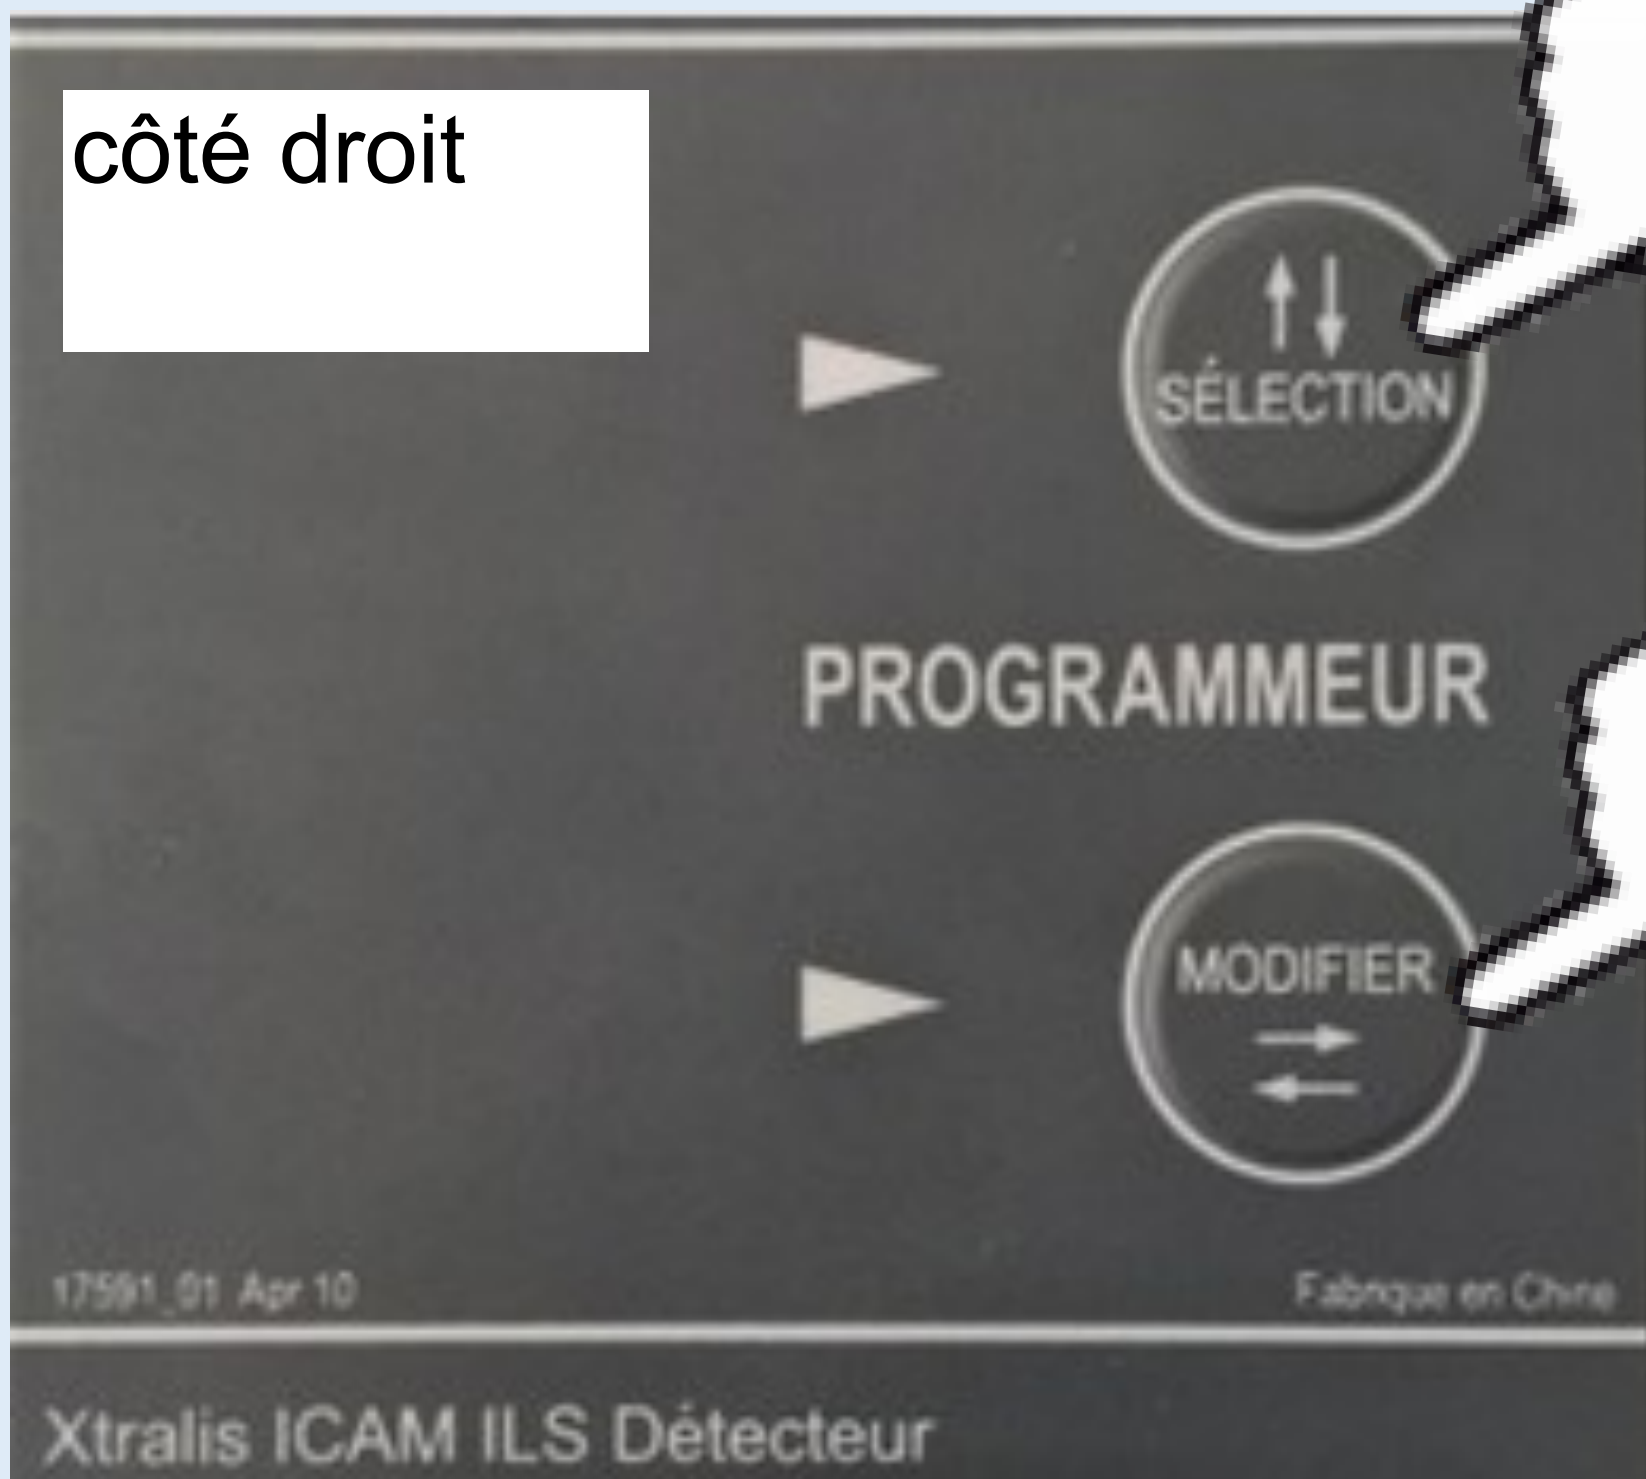

Le voyant Code
s'allume en jaune

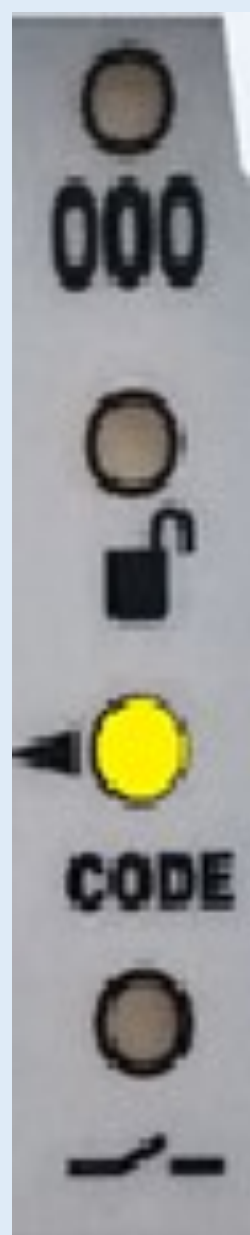

Accès niveau2

Code d'accès : 510

Appuyez sur la touche

MODIFIER

jusqu'à ce que le voyant 5 s'allume

Appuyez sur la touche

SELECTION

pour valider

Le voyant 5 reste allumer



Accès niveau2

Appuyez sur la touche

MODIFIER


jusqu'à ce que le voyant 1 s'allume

Appuyez sur la touche

SELECTION

pour valider

Le voyant 1 reste allumer

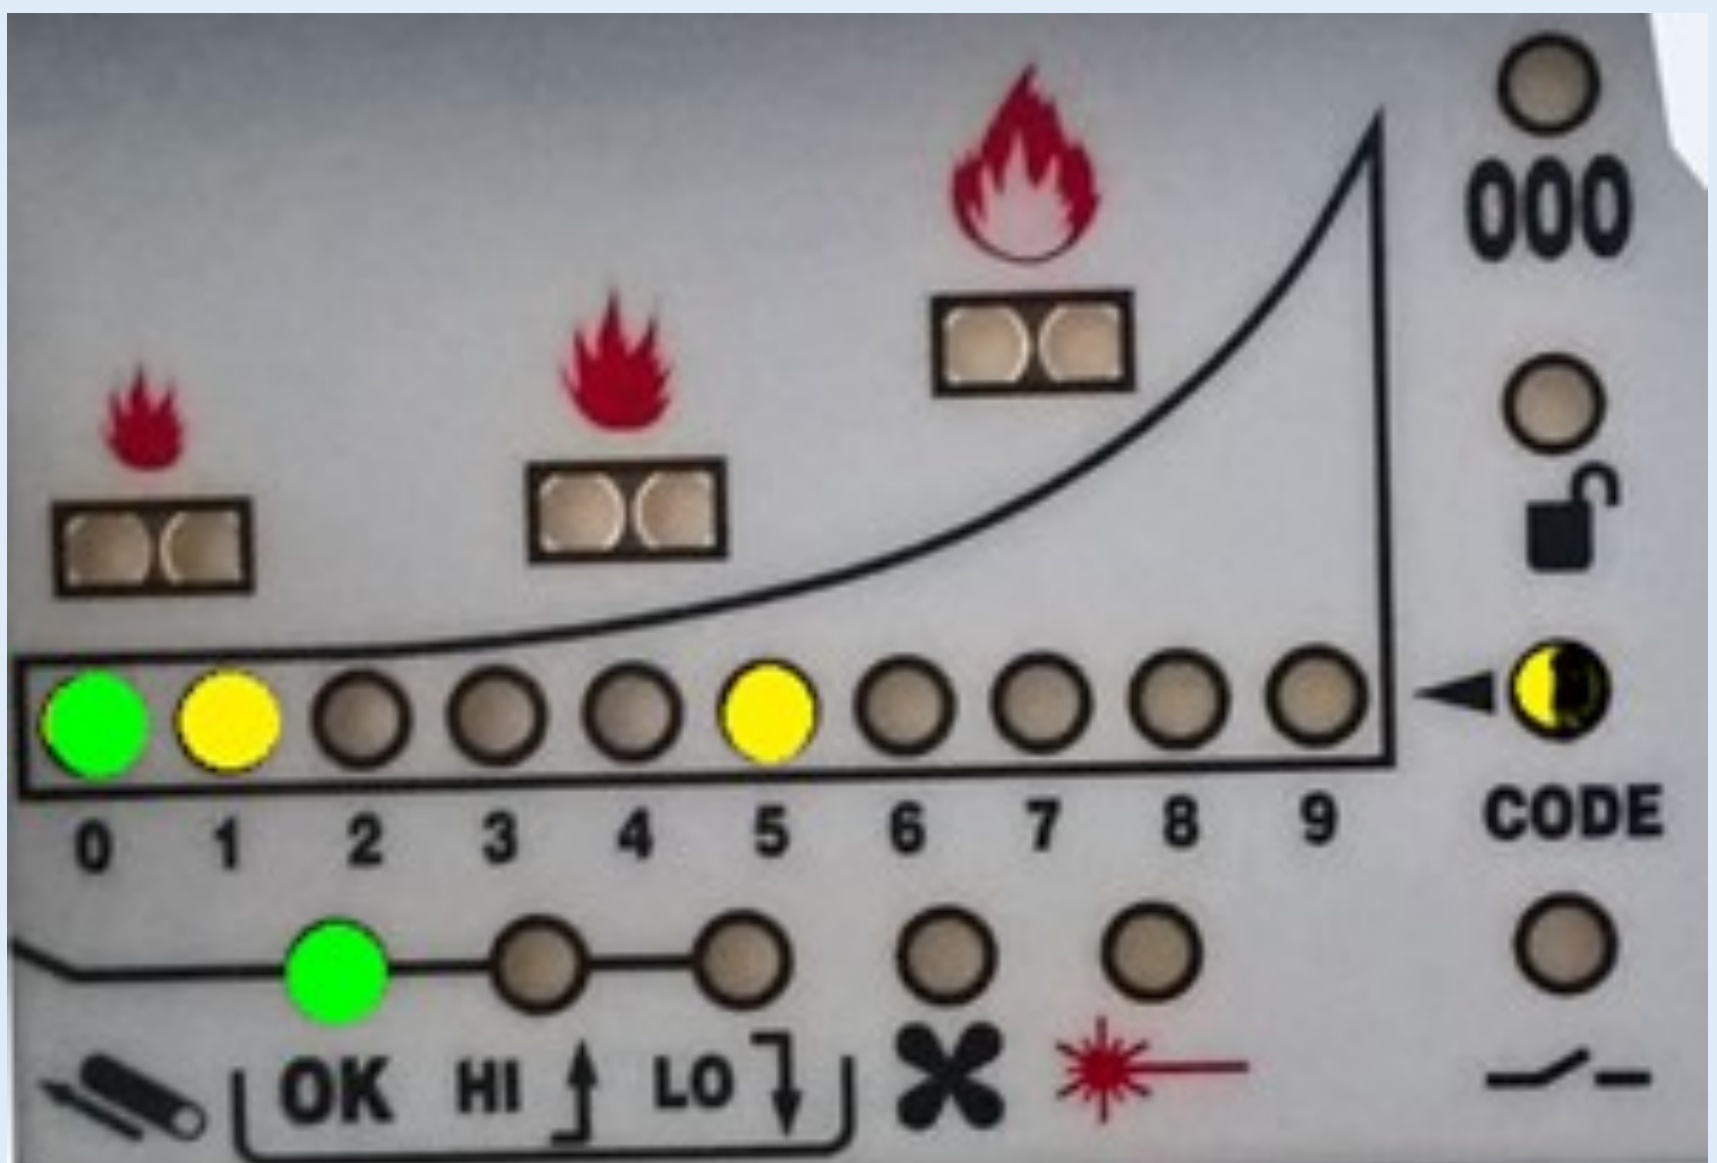

Accès niveau2

Appuyez sur la touche

MODIFIER


jusqu'à ce que le voyant 0 s'allume

Appuyez sur la touche


SELECTION

pour valider

Le voyant 0 reste allumer

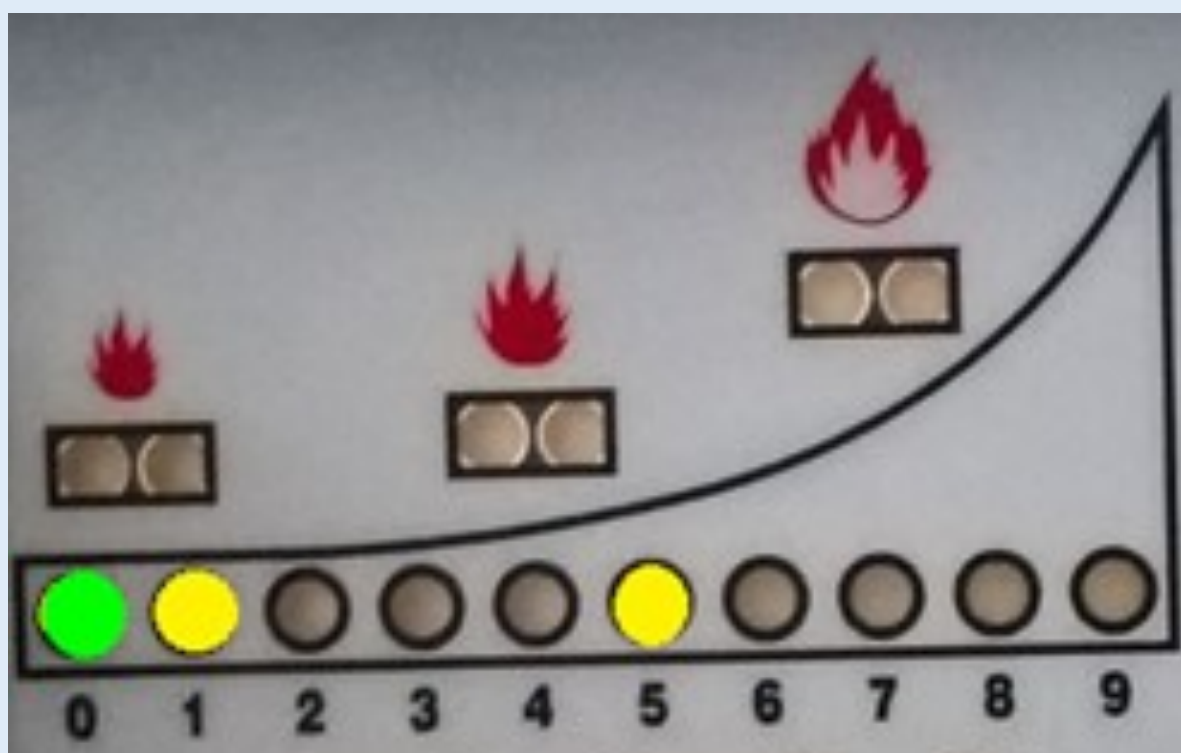

Pendant cette opération, le voyant CODE clignote, puis le voyant DEVERROUILLAGE s'allume quand la saisie est réussie

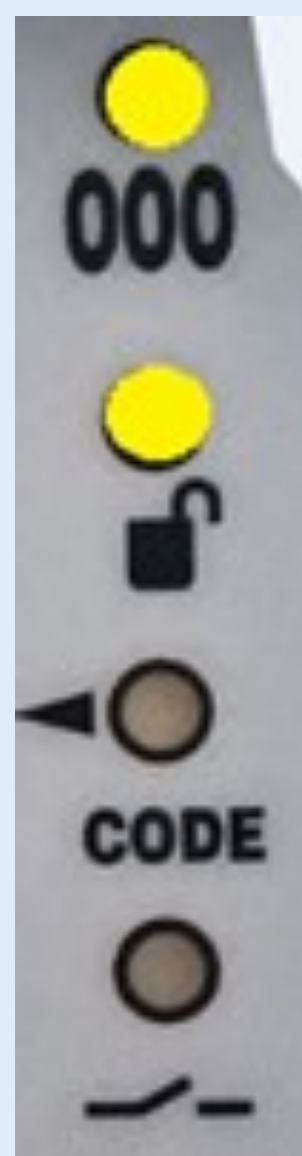

Le réarmement

Détecteur en alarme FEU


Voyant Rouge

Appuyez sur la touche

MODIFIER

Pour réarmer le détecteur

Les voyants rouges s'éteignent

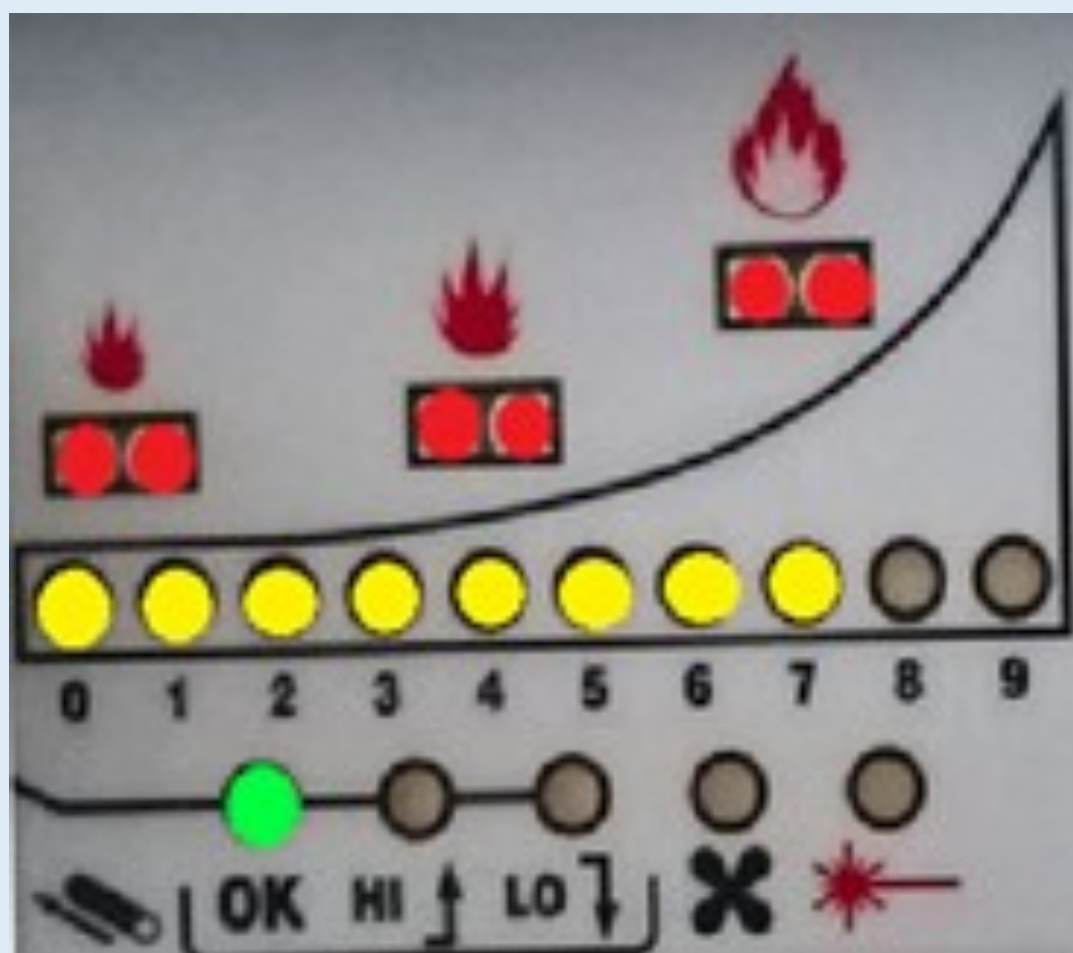

Si des voyants Rouge restent allumés attendre que les fumées s'échappent en ventilant le local et refaire le réarmement

Le réarmement

Détecteur en dérangement


Voyant jaune

Appuyez sur la touche

MODIFIER

Pour réarmer le détecteur

Les voyants jaunes s'éteignent

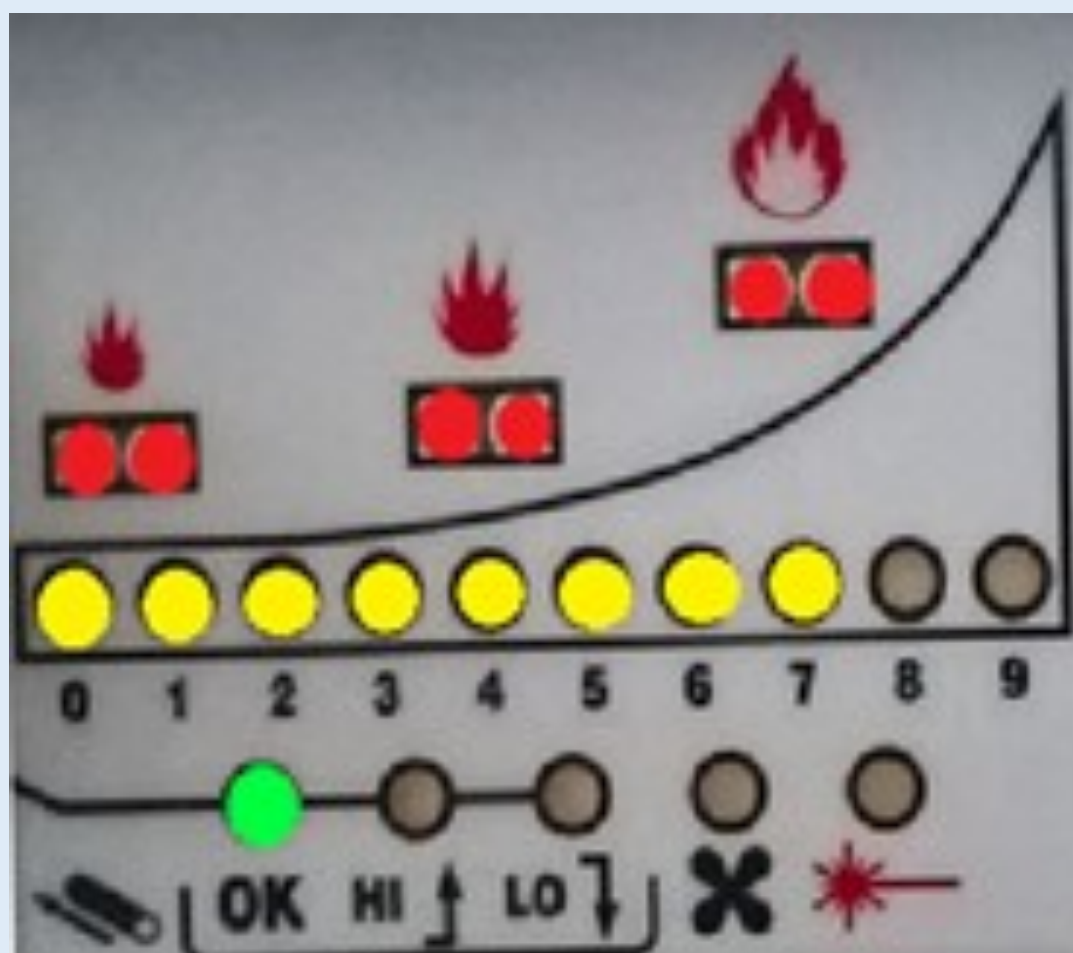

*Si des voyants jaunes restent allumés
contactez le service maintenance*

Désactivation du niveau2

Passer du niveau 2 au niveau 1

Maintenez une pression pendant plus d'une seconde sur la touche

SELECTION

