





DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 18 F

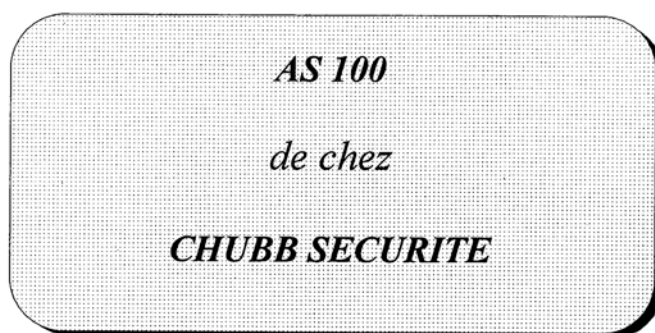

Ce document comporte 3 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 18 F

diagramme d'ASSOCIATIVITE (S.S.I. de categorie A)

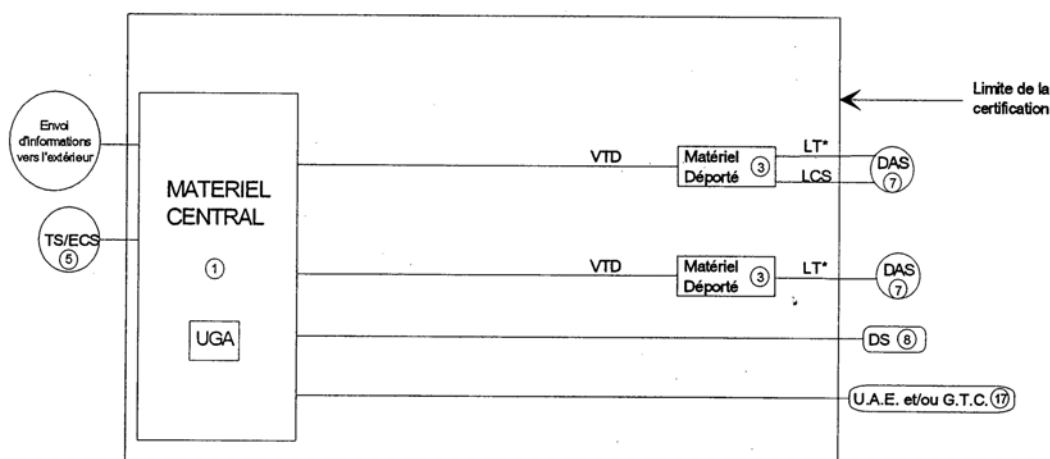

LT* : LTS : ligne de télécommande surveillée
: LTNS : ligne de télécommande non surveillée
LC* : LCS : ligne de contrôle surveillée
: LCNS : ligne de contrôle non surveillée
VT* : VTD : voie de transmission doublée
DS : Diffuseurs sonores
TS/ecs : Tableau de signalisation / Equipement de contrôle et de signalisation

Ce diagramme n'est pas un schéma de raccordement

*L'installation doit respecter les exigences de la norme NF S 61932
Le matériel déporté protégé s'installe dans les mêmes conditions
d'environnement que le matériel central.*



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 18 F

NOMENCLATURE SSI CATEGORIE A:

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N : CHUBB SECURITE CMSI A00 DU CMSI AS100

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE OU/ET POINTS PARTICULIERS
------------------	--------------	-----------------------	--------------------------------

MATERIELS CERTIFIES (marque NF CMSI)

1	Matériel central	AS100	Types de fonctions assurées : - Compartimentage - Diffusion du signal d'évacuation - Désenfumage - Arrêt installations techniques
2	Matériel déporté	IC102 IC104 IC104P IC108 IC108P	

MATERIELS CERTIFIES (hors marque NF CMSI)

5	Tableau de signalisation ou équipement de contrôle et de signalisation ou ECS	AD1000 (TS 069-A) AD1000-2 (TS 069-B) Activa 128 (TS 108-A) Activa 1000 (TS 110-A) Activa 256 (TS 110-B) UTI.Com ECS (ECS 029-C)	
7	Tous D.A.S.	- mode émission de courant - mode rupture de courant - mode impulsionel	Conforme NFS61-937

MATERIELS NON SOUMIS A CERTIFICATION

7	Tous D.A.S.	- mode émission de courant - mode rupture de courant - mode impulsionel	Conformes aux normes en vigueur, et adapté aux modes de télécommande
8	Diffuseurs sonores	400A 316D 316E S23, S23 étanche F24, F24 étanche CHORUS S3NFS CHORUS S3ME	
17	U.A.E.	ACTINET (FCMS)	Logiciel pour PC