


# Terminal.Com

## UNITE D'AIDE A L'EXPLOITATION

## Manuel d'Installation

### RACCORDEMENT

#### Exemple 1 : raccordement direct

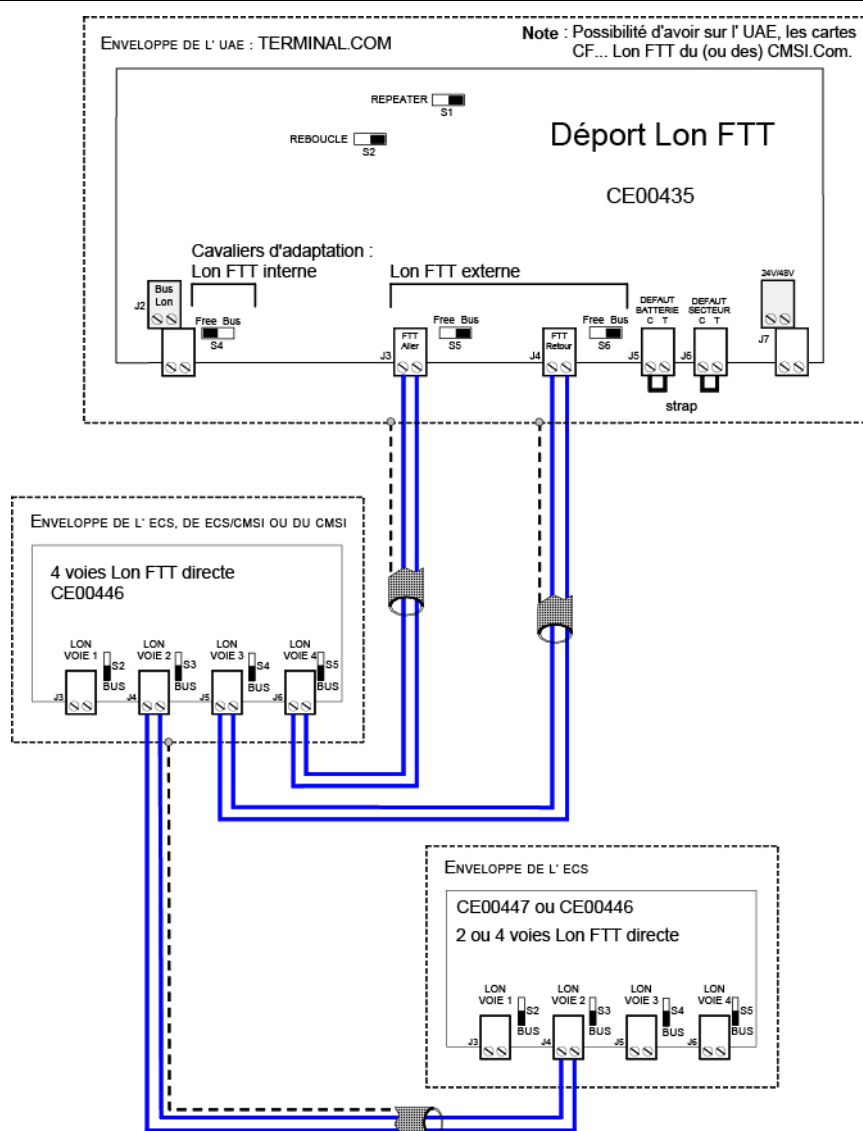


Nombre d'unités de traitement raccordées sur l'UAE : 30 max.  
Unité de traitement : UTI.Com, UTI.com ECS, CMSI.Com Type A et CMSI.Com Type B  
Longueur : 1000 mètres max. par tronçon.  
Câble : Type C2, 1 paire 8/10e avec écran.

Figure 1 : raccordement direct du Terminal.Com

## Exemple 2 : utilisation d'un routeur (optionnel)

Pour améliorer la communication, il est possible d'utiliser les routeurs LOYTEC L-switch 3 voies ou 4 voies.

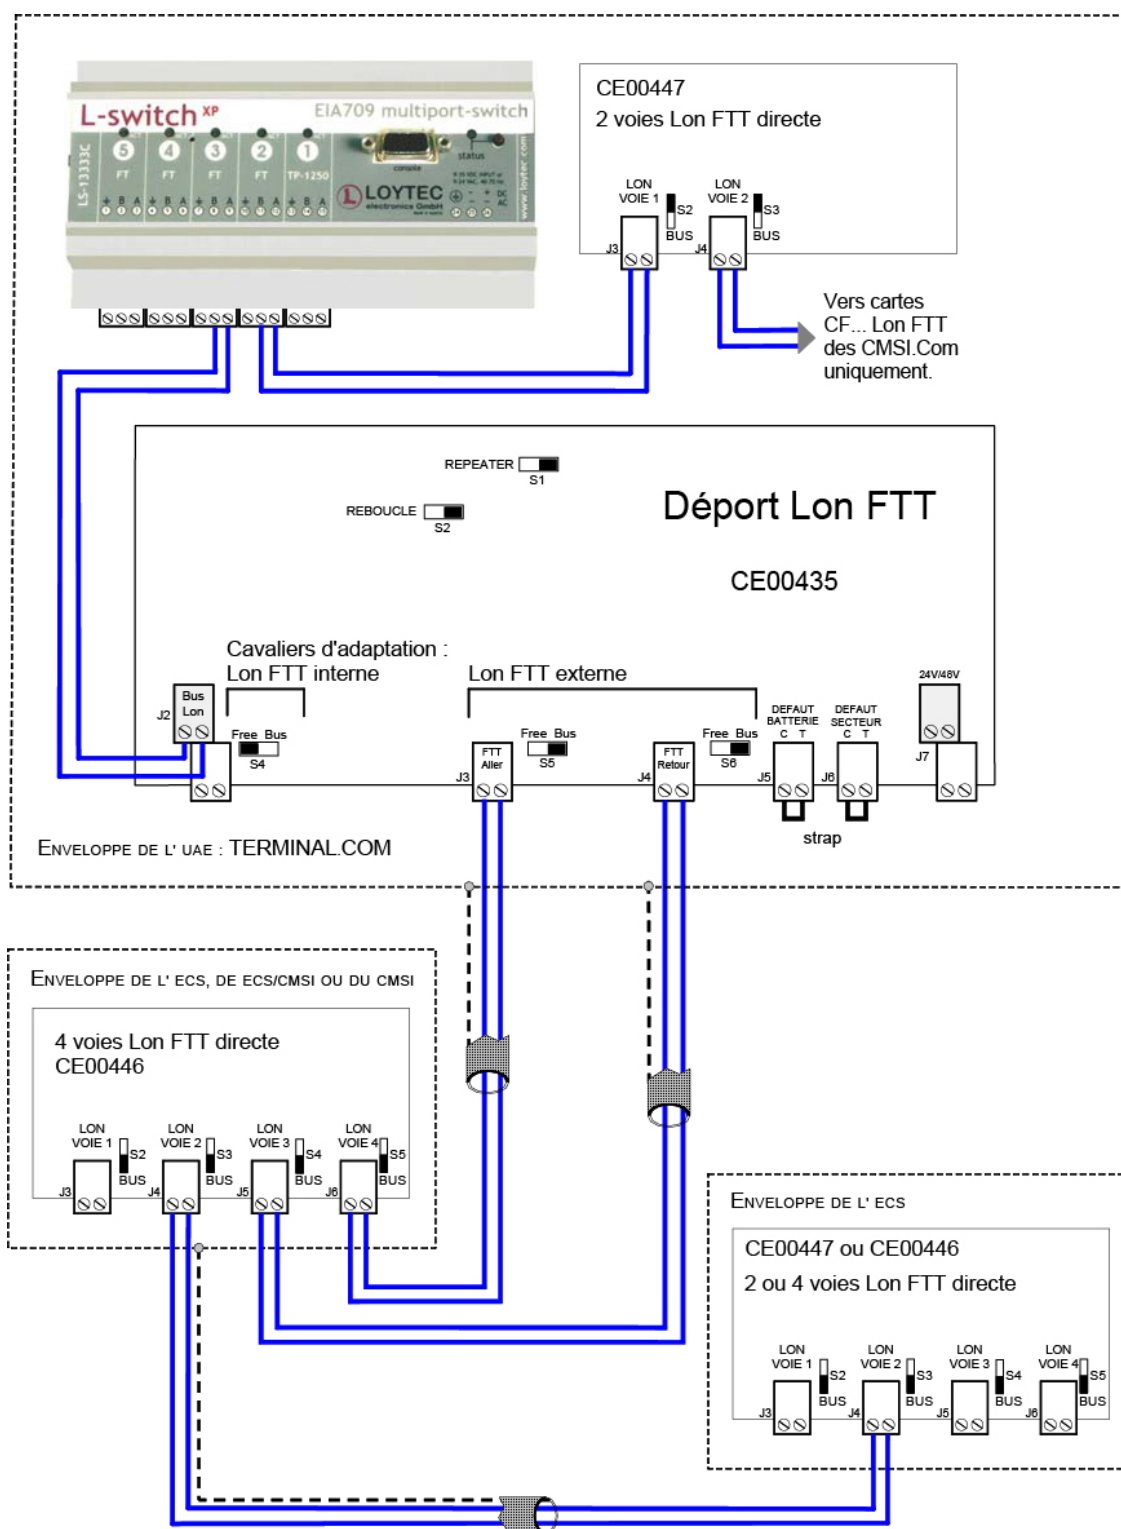

Nombre d'unités de traitement raccordées sur l'UAE : 30 max.

Unité de traitement : UTI.Com, UTI.com ECS, CMSI.Com Type A et CMSI.Com Type B

Longueur : 1000 mètres max. par tronçon.

Câble : Type C2, 1 paire 8/10e avec écran.

Figure 2 : raccordement du Terminal.Com via un routeur LOYTEC 4 voies

Chubb United Technologies	PAGE	PRODUIT	DOCUMENT	EDITION
	2 sur 2	Terminal.Com UAE	MIA300213	4