

# DAOV électrique V3


## EXTINCTION AUTOMATIQUE

### Manuel d'Installation

## PRESENTATION

Le DAOV électrique est une interface qui se connecte entre la sortie « Commande vannes » d'un DECT (ou d'un coffret de relayage d'extinction) et la tête électrique d'une vanne.

## RACCORDEMENT

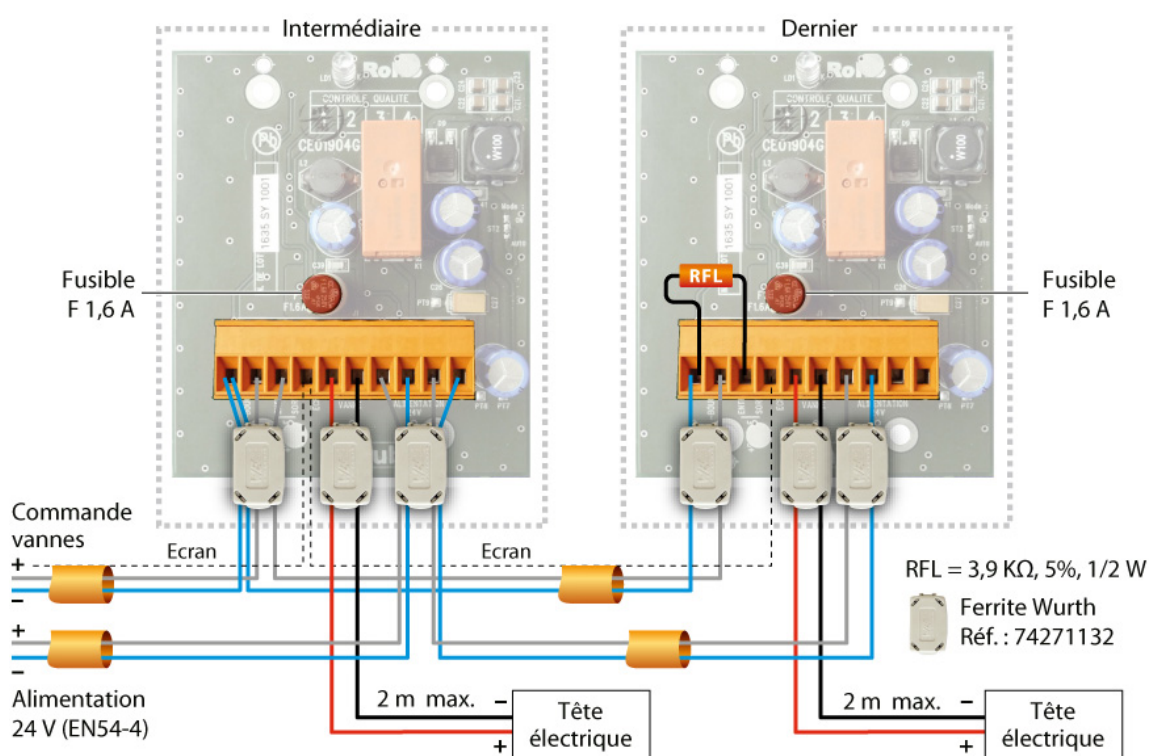

## SPECIFICATION DES CABLES

Se reporter à la Fiche catalogue ou au Manuel d'installation de la centrale.

## EXPLOITATION

A l'état de veille :

- En cas de détection d'un défaut (coupure ou court-circuit de la sortie vanne / absence de l'alimentation externe), le voyant du DAOV électrique s'allume en fixe.

En mode TEST [uniquement sur les centrales REFERENCE / CONCEPT / KIDDEX II] :

- Le voyant du DAOV électrique clignote (la sortie de la tête électrique n'est pas commandée).



**CHUBB France**  
Parc Saint Christophe – Bâtiment Magellan 1  
10 Avenue de l'Entreprise  
FR-95862 CERGY PONTOISE Cedex

**09**

**DoP n°1116-CPR-013**  
**Certificat CE n°1116-CPR-013**

**DoP n°1116-CPR-010**  
**Certificat CE n°1116-CPR-010**

**EN12094-1 : 2003**

Dispositifs électriques automatiques  
de commande et de temporisation  
pour systèmes fixes d'extinction à gaz

**EN54-2 : 1997 + A1 : 2006**

Équipement de contrôle et de signalisation  
pour les systèmes de détection et d'alarme incendie  
destinés aux bâtiments

**EN54-4 : 1997 + A1 : 2003 + A2 : 2006**

Équipement d'alimentation électrique  
pour les systèmes de détection et d'alarme incendie  
destinés aux bâtiments

**UTEX Com      UTEX.Pack**

Autres données techniques : Voir Dossiers Rx A3 00210 / Rx A3 00180 en la possession du fabricant