




TSC 80 SSI

de chez

CHUBB SECURITE

Ce document comporte 4 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 28 B

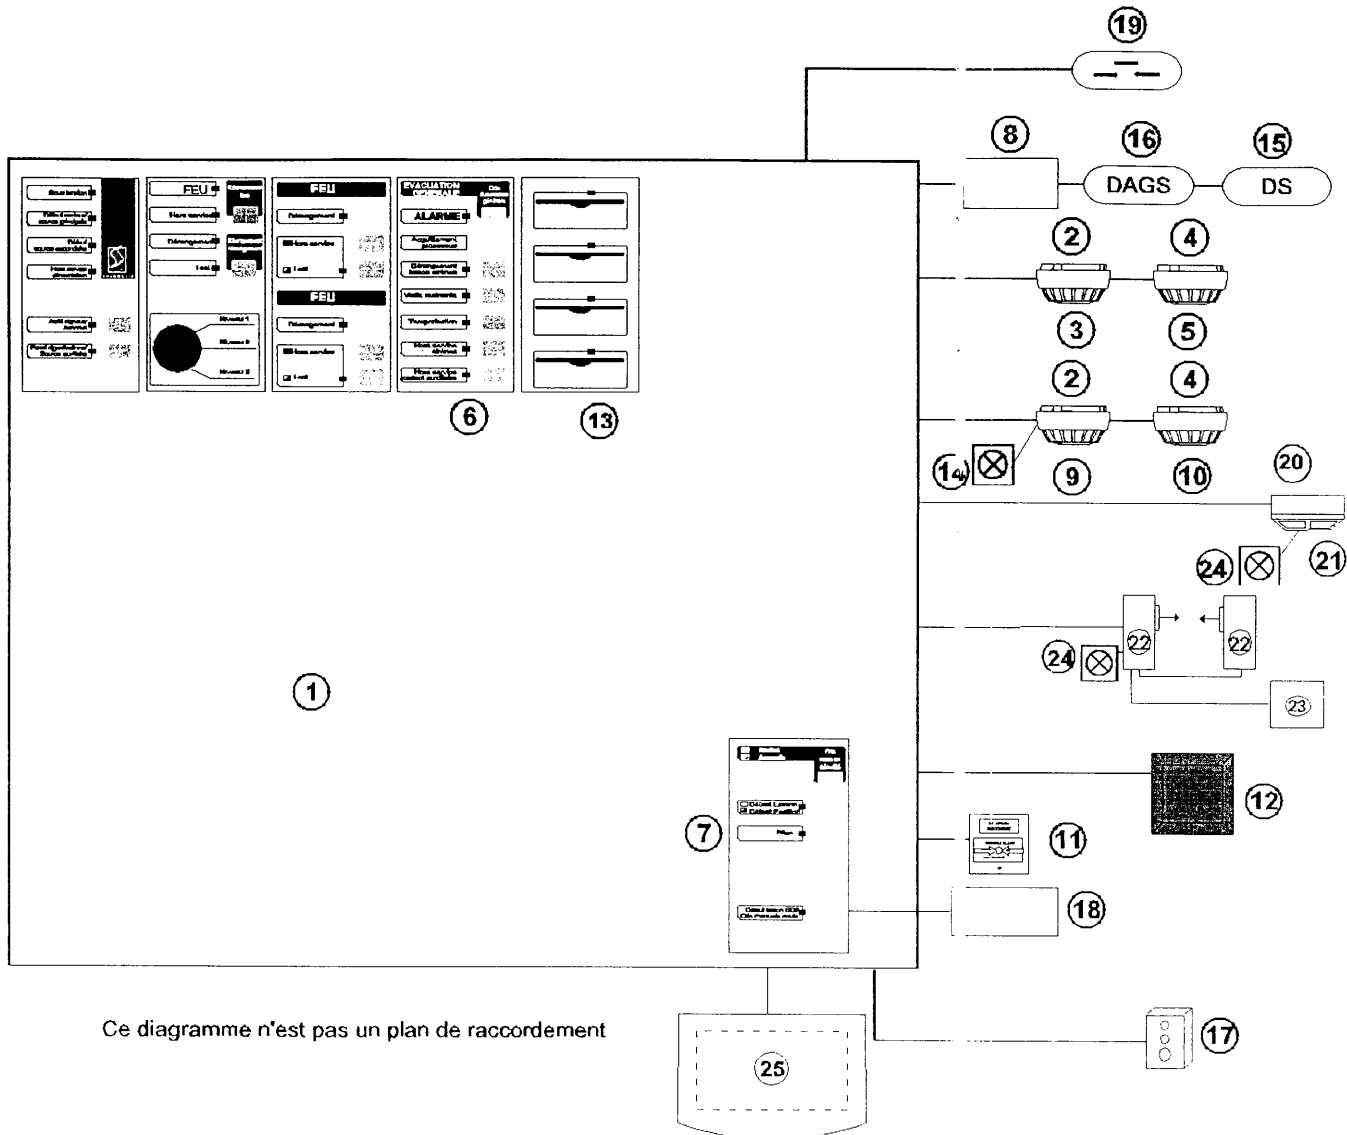

Ce diagramme n'est pas un plan de raccordement

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 28 B

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié Marque NF : matériel de détection incendie				
1	Tableau de signalisation	AUTOMATISMES SICLI	TSC 80 SSI	
2	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE IMAGE	
		DEF / FARE	SOCLE S2	
3	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	ALPHA ALPHA I	Ionique Ionique
			SIGMA SIGMA I	Optique ponctuel avec capteur Thermique aidant à la décision
			THETA	Thermo ouverture ou thermostatique
4	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE SERIE 200	
5	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	DI 200C DI 200CI	Ionique Ionique
			DMC 200C DMC 200CI	Optique ponctuel avec capteur thermique aidant à la décision
			DT200C	Thermo ouverture ou thermostatique
20	Socle	SYSTEM SENSOR	SOCLE S3	
21	Détecteur	SYSTEM SENSOR	SO16	Ionique
		SYSTEM SENSOR	SO6	Optique
		SYSTEM SENSOR	SO23	Thermovélocimétrique
		SYSTEM SENSOR	SO33	Thermostatique
		VISION SYSTEMS	VESDA LASER PLUS	Multiponctuel
		VISION SYSTEMS	VESDA COMPACT	Multiponctuel
		SYSTEM SENSOR	Socle C. Scan	
			C. Scan O	Optique
			C. Scan M	Multicapteurs
			C. Scan T	Thermostatique
			C. Scan TV	Thermovélocimétrique
			Socle C. Scan+	
			C. Scan+ I	Ionique
			C. Scan+ O	Optique
			C. Scan+ M	Multicapteurs
			C. Scan+ T	Thermostatique
			C. Scan+ TV	Thermovélocimétrique
22	Détecteur	SEFI	OLFAR OLFAR-R	Linéaire Linéaire
6	UGA	AUTOMATISMES SICLI	MODULE EVACUATION CONTROLE	



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 28 B

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé certifié hors Marque NF : matériel de détection incendie				
7	Centralisateur de mise en sécurité	AUTOMATISMES SICLI	Module COMP/DES contrôle	3 modules maximum pour assurer la protection d'une seule zone de sécurité. Commande DAS à rupture et sans contrôle de position impérativement
8	Matériel déporté	AUTOMATISMES SICLI	Module de puissance Module de puissance IMAGE / S200	
12	Détecteur linéaire	RACAL GUARDAL	Beam master III	
13	Equipement technique	AUTOMATISMES SICLI	Module 4 relais	
Matériel associé non certifiable				
9	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	LAMBDA LAMBDA PRO	
		DEF / FARE	SO42 / SO42 ADF	
10	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	DIR 200C DIR 210C	
11	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005) Déclencheur manuel étanche (2715030)	
14	Indicateur d'action	AUTOMATISMES SICLI	Indicateur d'action IMAGE Indicateur d'action étanche	
15	Diffuseur sonore	SECURITEX	SE 710 2010I	
		LAMBERT	2716050	
		SESSY	2716003 AVSU PZ	
		CORDIA	ASKARI 12 V / 24 V ROSHNI 24 V / 48 V HATARI	
		AE&T	T120 T110 T105N TL110	
		ADF SYSTEMES	DB3	
		ATSE	CHORUS S3 NFS K	



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 28 B

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
16	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective (2716250)	
17	Répétiteur	AUTOMATISMES SICLI	Répétiteur de synthèse Répétiteur 20 voies	
18	Tout DAS conforme aux normes en vigueur et adapté au mode de télécommande			Commande à rupture et sans contrôle de position impérativement
19	Contact d'alarme technique lié à l'incendie			Tout contact associé à un équipement technique lié à l'incendie et raccordé comme indiqué dans la notice de montage et raccordement.
23	Boîtier report	SEFI	Report OLFAR	-
24	Indicateur d'action	ATSE	IA 2000 K IA 2000-B K IA 013 K	
25	Tout B.A.A.S. Sa			Certifiés selon les normes NF AEAS