


Module communication UTC.Pack ECS/CMSI

Manuel d'installation

DESCRIPTION GENERALE

La carte (réf. : CE00445) se place sur la partie supérieure gauche à l'intérieur du coffret.

- Positionner les pieds autocollants aux 4 coins de la carte communication *UTC.Pack*,
- Ouvrir le capot du coffret *UTC.Pack* (Se reporter au Manuel d'installation MIA300125),
- Vérifier le positionnement et enlever l'autocollant de protection de chaque pied,
- Plaquer la carte contre la face supérieure (côté gauche) du coffret.

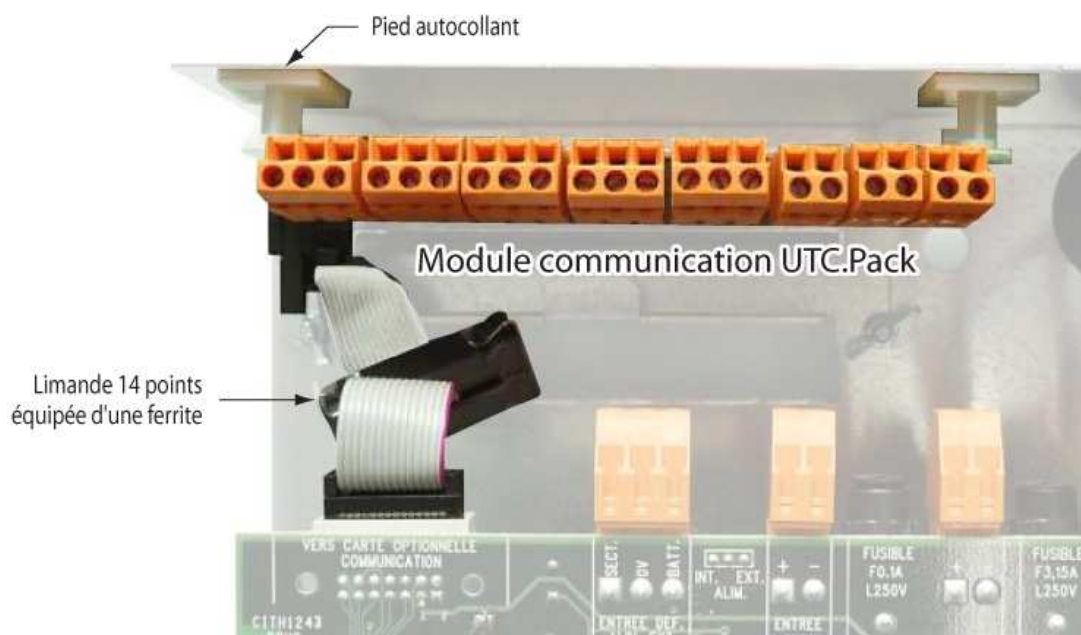

RACCORDEMENT



Le raccordement du *Module de communication UTC.Pack* ne doit se faire que si la centrale n'est plus alimentée.

- Vérifier que la centrale est hors tension (secteur et batteries),
- Raccorder la limande côté centrale puis côté *Module communication UTC.Pack*,
- Raccorder les différents éléments extérieurs sur les entrées (Se reporter au Manuel d'installation MIA300125),
- Mettre la centrale sous tension (batteries et secteur) puis refermer le coffret (Se reporter au Manuel d'installation MIA300125).