



**DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 15 C**

---

**REFERENCE SSI**


*de chez*

**CHUBB SECURITE**



*Ce document comporte 4 pages*

# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 15 C

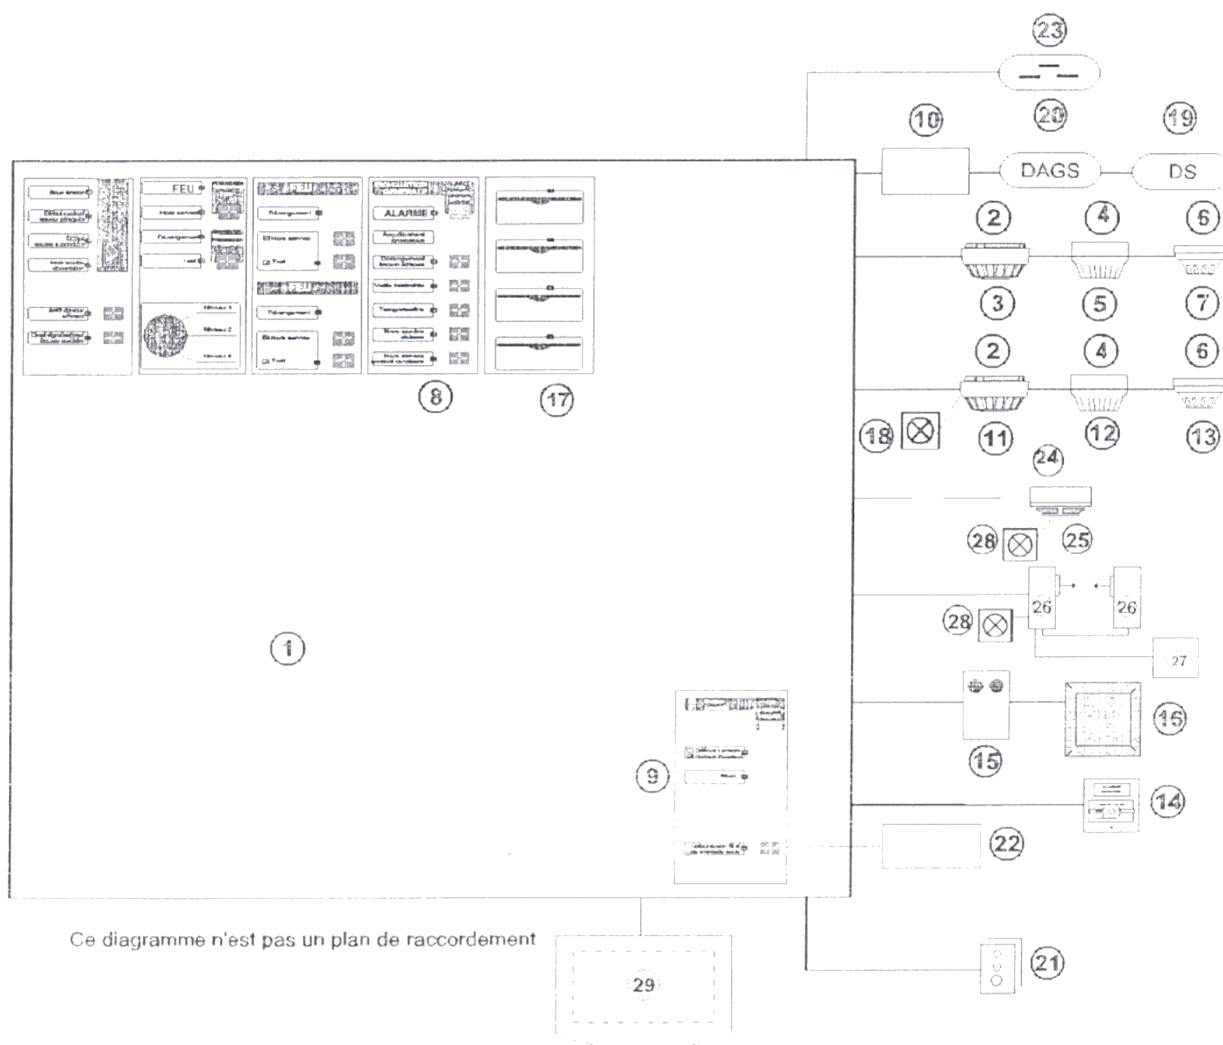



# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 15 C

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié Marque NF : matériel de détection incendie				
1	Tableau de signalisation	AUTOMATISMES SICLI	REFERENCE SSI	
2	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE IMAGE	
		DEF / FARE	SOCLE S2	
3	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	ALPHA ALPHA I	Ionique Ionique
			SIGMA SIGMA I	Optique ponctuel avec capteur Thermique aidant à la décision d'alarme feu.
			THETA	Thermovélocimétrique ou thermostatique
4	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE DS2	
5	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	DSI 412 DSI 412X	Ionique
			DSOD 426	Optique ponctuel
			DST 342 DST NUMÉRIQUE	Thermostatique Thermostatique et thermovélocimétrique
6	Socle	AUTOMATISMES SICLI	SOCLE IGI	
7	Détecteur	AUTOMATISMES SICLI	G7 G77 FR1 FR1A A9B M6B	Ionique Ionique Optique ponctuel Optique ponctuel Thermostatique Thermostatique
24	Socle	SYSTEM SENSOR	SOCLE S3	-
25	Détecteur	SYSTEM SENSOR SYSTEM SENSOR SYSTEM SENSOR SYSTEM SENSOR VISION SYSTEMS VISION SYSTEMS	Alpha II Oméga II Theta II vélocimétrique Theta II statique VESDA LASER PLUS VESDA COMPACT	Ionique Optique Thermovélocimétrique Thermostatique Multiponctuel multiponctuel
		SYSTEM SENSOR	Socle C. Scan C. Scan O C. Scan M C. Scan T C. Scan TV	Optique Multicapteurs Thermostatique Thermovélocimétrique
			Socle C. Scan+ C. Scan+ I C. Scan+ O C. Scan+ M C. Scan+ T C. Scan+ TV	Ionique Optique Multicapteurs Thermostatique Thermovélocimétrique
26	Détecteur	SÉFI	OLFAR OLFAR-R	Linéaire Linéaire
8	UGA	AUTOMATISMES SICLI	MODULE EVACUATION CONTOLE	Trame n°30.5 Version 1



# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 15 C

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
<b>Matériel associé certifié hors Marque NF : matériel de détection incendie</b>				
9	Centralisateur de mise en sécurité	AUTOMATISMES SICLI	MODULE COMP/DES CONTROLE	3 modules maximums pour assurer la protection dans une seule zone de sécurité. Commande de DAS à rupture et sans contrôle de position.
10	Matériel déporté	AUTOMATISMES SICLI	MODULE DE PUISSANCE MODULE DE PUISSANCE IMAGE / S200	
<b>Matériel associé non certifiable</b>				
11	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	LAMBDA LAMBDA PRO	
		DEF / FARE	SO42 / SO42 ADF	
12	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	DSIR 114	
13	Détecteur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	FL4	
14	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005) Déclencheur manuel étanche (2715030) Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé (2715120) Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle (2715110)	
15	Détecteur linéaire	AUTOMATISMES SICLI	DSIL 442	
16	Détecteur linéaire	RACAL GUARDAL	Beam master III	
17	Equipement technique	AUTOMATISMES SICLI	Module 4 relais	

# DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 94 00 15 C

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
18	Indicateur d'action	AUTOMATISMES SICLI	Indicateur d'action IMAGE Indicateur d'action étanche	
28	Indicateur d'action	ATSE	IA 2000 S IA 2000-B S IA 013 S	
19	Diffuseur sonore	SECURITEX  LAMBERT  SESSY  CORDIA  AE&T  ADF SYSTEMES  ATSE ATSE	SE 710 2010I  2716050  2716003 AVSU PZ  ASKARI 12 V / 24 V ROSHNI 24 V / 48 V HATARI  T120 T110 T105N TL110  DB3  CHORUS S3 NFS S CHORUS S3 Me S	
20	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective (2716250)	
21	Répétiteur	AUTOMATISMES SICLI	Répétiteur de synthèse Répétiteur 20 voies	
22	Tout DAS conforme aux normes en vigueur et adapté au mode de télécommande			Commande à rupture et sans contrôle de position impérativement.
23	Contact d'alarme technique lié à l'incendie			Tout contact associé à un équipement technique lié à l'incendie et raccordé comme indiqué dans la notice de montage et raccordement.
27	Boîtier report	SÉFI	Report OLFAR	-
29	Tout B.A.A.S. Sa			Certifiés selon les normes NF AEAS