

Số: .../BC-SCT

Tây Ninh, ngày 1 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình năng lực cung cấp điện, vận hành lưới và nhu cầu ưu tiên đầu tư hạ tầng

BÁO CÁO MINH HỌA - CHƯA PHẢI VĂN BẢN PHÁT HÀNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Sở Công Thương báo cáo kết quả tổng hợp Nhiệm vụ 1 - Hạ tầng lưới điện từ Hệ thống thông tin ngành Công Thương tại thời điểm 05:47 1/9/26. Báo cáo phục vụ trình diễn năng lực quản trị số, hỗ trợ theo dõi, cảnh báo và ra quyết định; các số liệu suy diễn hoặc mô phỏng được công khai riêng và không thay thế số liệu đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Dữ liệu lưới điện được tổng hợp theo tài sản, cấp điện áp, chuỗi vận hành và cảnh báo để nhận diện sớm điểm nghẽn có thể ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội.

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

- Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh (đang có hiệu lực).
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, được dùng làm căn cứ tham chiếu thể thức trình bày báo cáo.
- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/02/2025.
- Dữ liệu tài sản, đo đếm, vận hành và cảnh báo được cập nhật trên Hệ thống thông tin ngành Công Thương.

Mã phiên trình diễn	DEMO-NV01
Phạm vi	Dữ liệu vận hành đã được nạp từ bộ dữ liệu nguồn của dự án energy-app.
Thời điểm hệ thống tổng hợp	05:47 1/9/26
Nguồn tổng hợp	PostgreSQL/PostGIS và các bảng nghiệp vụ có truy vết nguồn
Mức tin cậy	Kịch bản minh họa, chưa dùng phát hành chính thức
Phương pháp	Ngoại suy tuyến tính tối đa 12 kỳ đủ dữ liệu (tối thiểu 6 kỳ); dải thấp/cao là biên kịch bản theo sai số phần dư tối thiểu 8%, không phải khoảng tin cậy thống kê.

Thể thức trình bày tham chiếu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Số văn bản, người ký và dấu cơ quan chỉ được bổ sung qua quy trình văn thư chính thức.

II. KẾT QUẢ TỔNG HỢP VÀ CHỈ TIÊU ĐIỀU HÀNH

Trạm biến áp 2	Đường dây 8
Thiết bị 311	Bản ghi đo 21.882

Nhận định nổi bật

- Nhóm “110.000 kV” đang chiếm 50% cơ cấu dữ liệu được tổng hợp.
- Chỉ tiêu chuỗi kỳ giảm 15,8% từ kỳ đầu đến kỳ gần nhất.
- Hệ thống ghi nhận 4 cảnh báo khẩn cấp và 4 cảnh báo cần theo dõi, kèm đối tượng và kiến nghị xử lý.
- Kịch bản minh họa, chưa dùng phát hành chính thức: 3 bản ghi có

nguồn đối soát, 129 bản ghi/trường có yếu tố suy diễn hoặc kịch bản và 132 quan sát; các nhóm chất lượng có thể giao nhau nên không cộng thành tổng.

Câu hỏi điều hành cần quyết định

- Khu vực nào sắp chạm giới hạn mang tải?
- Hạng mục lưới nào cần ưu tiên đầu tư trong kỳ tới?


Cơ cấu dữ liệu nghiệp vụ



STT	Nhóm dữ liệu	Giá trị	Tỷ trọng
1	110.000 kV	1	50.0%
2	22.000 kV	1	50.0%

III. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ KỊCH BẢN THAM KHẢO

Phụ tải tác dụng có số liệu MW theo tháng

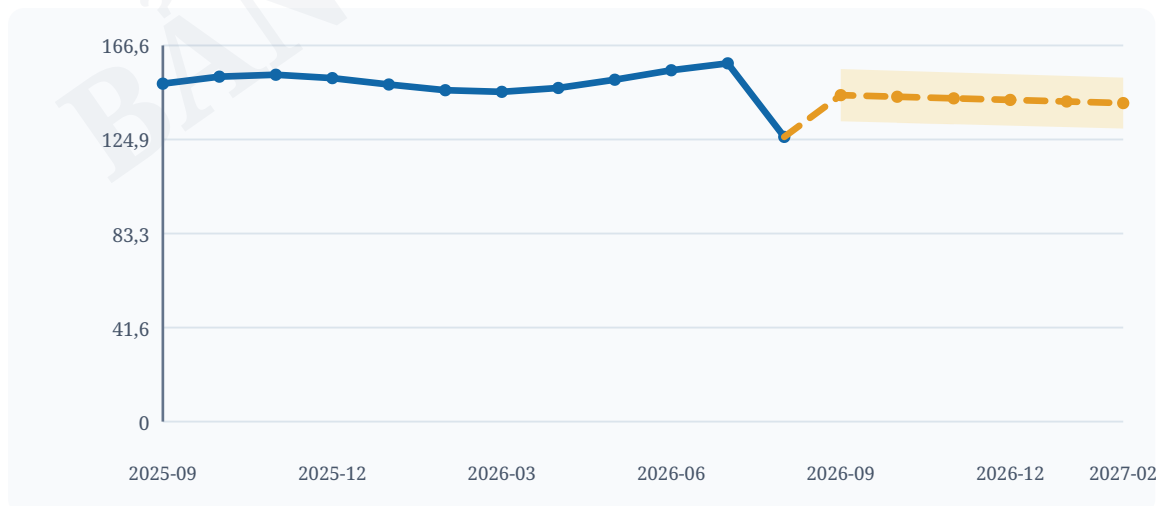

Đường liền: chuỗi quan sát hiện có Nét đứt/vùng màu: kịch bản cơ sở và biên thấp - cao

Đơn vị: MW

Kỳ tham khảo	Kịch bản cơ sở	Kịch bản thấp	Kịch bản cao
2026-09	144,57	133	156,14

Kỳ tham khảo	Kịch bản cơ sở	Kịch bản thấp	Kịch bản cao
2026-10	143,87	132,36	155,38
2026-11	143,16	131,71	154,62
2026-12	142,46	131,06	153,86
2027-01	141,76	130,42	153,1
2027-02	141,05	129,77	152,34

Trục tung bắt đầu từ 0. Dải thấp - cao (nếu có) chỉ là biên kịch bản, không phải khoảng tin cậy thống kê.
 Phương pháp: Ngoại suy tuyến tính tối đa 12 kỳ đủ dữ liệu (tối thiểu 6 kỳ); dải thấp/cao là biên kịch bản theo sai số phân dư tối thiểu 8%, không phải khoảng tin cậy thống kê.

IV. CẢNH BÁO, RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ

Khẩn cấp	4 cảnh báo
Cảnh báo	4 cảnh báo
Theo dõi	0 nội dung

Mức độ	Đối tượng	Chỉ số	Nhận định và kiến nghị
KHẨN	Nr Cty Petrolimex	97.8% · UP	Hệ số tải 97.8% vượt ngưỡng theo dõi 80%. Rà soát phương án san tải và kiểm tra nhiệt độ mỗi nối.
KHẨN	NR TBA Bạch Đằng	107.2% · UP	Hệ số tải 107.2% vượt ngưỡng theo dõi 80%. Rà soát phương án san tải và kiểm tra nhiệt độ mỗi nối.
KHẨN	KDC Sân vận động	90.2% · UP	Hệ số tải 90.2% vượt ngưỡng theo dõi 80%. Rà soát phương án san tải và kiểm tra nhiệt độ mỗi nối.
KHẨN	NR UB Tỉnh Long An	99.4% · UP	Hệ số tải 99.4% vượt ngưỡng theo dõi 80%. Rà soát phương án san tải và kiểm tra nhiệt độ mỗi nối.
CẢNH BÁO	NR Phan đình phùng	83.3% · UP	Hệ số tải 83.3% vượt ngưỡng theo dõi 80%. Tăng tần suất theo dõi chuỗi đo vận hành.
CẢNH BÁO	TS Cây xăng	83.3% · UP	Hệ số tải 83.3% vượt ngưỡng theo dõi 80%. Tăng tần suất theo dõi chuỗi đo vận hành.
CẢNH BÁO	TC tuyến 473LA	89.8% · UP	Hệ số tải 89.8% vượt ngưỡng theo dõi 80%.

Mức độ	Đối tượng	Chỉ số	Nhận định và kiến nghị
	(Mạch dưới)		Tăng tần suất theo dõi chuỗi đo vận hành.
CẢNH BÁO	Nguyên trung trực	82.9% · UP	Hệ số tải 82.9% vượt ngưỡng theo dõi 80%. Tăng tần suất theo dõi chuỗi đo vận hành.

V. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NỀN TẢNG

Các giá trị quản trị dự kiến

- Rút ngắn thời gian tổng hợp hiện trạng lưới và tra cứu hồ sơ tài sản.
- Cảnh báo sớm quá tải giúp chủ động phương án cấp điện và giảm sự cố.
- Liên kết GIS - vận hành - đầu tư tạo bằng chứng rõ ràng khi ưu tiên vốn.
- Hỗ trợ chia sẻ một nguồn dữ liệu thống nhất giữa Sở, điện lực và địa phương.

Trọng tâm phân tích cần duy trì

- Dư địa công suất theo trạm, tuyến và cấp điện áp.
- Diễn biến phụ tải, tổn thất và nguy cơ vượt ngưỡng mang tải.
- Mức độ đầy đủ của telemetry, đo đếm và hình học PostGIS.
- Danh mục điểm nghẽn cần đưa vào kế hoạch đầu tư, sửa chữa.

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Kiến nghị điều hành thường trực

1. Ưu tiên xử lý các trạm và tuyến có cảnh báo mức cao.
2. Đối chiếu dự báo phụ tải với kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh.

Ưu tiên triển khai tiếp theo

1. Hoàn thiện kết nối telemetry và chuẩn hóa mã tài sản dùng chung.
2. Xác minh các tuyến đang dùng hình học suy diễn trước khi phát hành báo cáo chính thức.
3. Thiết lập ngưỡng cảnh báo theo từng cấp điện áp và quy trình giao xử lý.

VII. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Bản ghi có nguồn đối soát	3
Bản ghi/trường có yếu tố suy diễn/kịch bản	129
Quan sát chuỗi kỳ	132
Bản ghi trong phụ lục	2 bản ghi (trích tối đa 50)

Lưu ý: Hai nhóm chất lượng trên có thể giao nhau; không cộng hai chỉ tiêu để tính tổng dữ liệu.

- Chuỗi phụ tải chỉ cộng các snapshot có đại lượng MW; không cộng lần MW với MVA.
- Các điểm thiếu telemetry được nội suy theo thông số kỹ thuật và gần nguồn NV1_DASHBOARD_SEED_V1.

Kết luận: Nền tảng đã thể hiện khả năng hợp nhất dữ liệu, trực quan hóa, cảnh báo, lập kịch bản khi đủ điều kiện và xuất báo cáo có truy vết. Trước khi sử dụng làm văn bản chính thức, đơn vị chuyên môn cần xác nhận nguồn, kỳ số liệu, căn cứ nhiệm vụ và thực hiện quy trình trình ký theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng, đơn vị liên quan (phối hợp);
- Lưu: VT, đơn vị lập báo cáo.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

PHỤ LỤC

Trích danh sách đối tượng thuộc Nhiệm vụ 1 - Hạ tầng lưới điện (tối đa 50 bản ghi gần nhất)

STT	Mã	Đối tượng	Phân loại	Trạng thái	Chỉ tiêu	Địa bàn / kỳ
1	PB.TBA.155646	Trạm 110kV Long An	110.000 kV	NORMAL	80.000 MVA	Chưa xác định
2	PB.TBA.164617	UB Tỉnh	22.000 kV	NORMAL	1.000 MVA	Chưa xác định

Nguồn: Hệ thống thông tin ngành Công Thương; thời điểm hệ thống tổng hợp 05:47 1/9/26.