

Số: .../BC-SCT

Tây Ninh, ngày 1 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Hiện trạng dữ liệu an toàn điện, vi phạm hành lang lưới và kịch bản điều hành xử lý

BÁO CÁO MINH HỌA - CHƯA PHẢI VĂN BẢN PHÁT HÀNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Sở Công Thương báo cáo kết quả tổng hợp Nhiệm vụ 5 - An toàn điện và hành lang lưới từ Hệ thống thông tin ngành Công Thương tại thời điểm 05:47 1/9/26. Báo cáo phục vụ trình diễn năng lực quản trị số, hỗ trợ theo dõi, cảnh báo và ra quyết định; các số liệu suy diễn hoặc mô phỏng được công khai riêng và không thay thế số liệu đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Báo cáo liên kết sự cố, vi phạm hành lang, kiểm tra hiện trường, ảnh minh chứng và GIS để điều hành xử lý theo mức độ nguy hiểm và thời hạn.

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

- Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh (đang có hiệu lực).
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, được dùng làm căn cứ tham chiếu thể thức trình bày báo cáo.
- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/02/2025; các quy định chi tiết về an toàn điện phải được đơn vị chuyên môn đối chiếu tại thời điểm phát hành.

- Hồ sơ vi phạm, sự cố, kiểm tra, cắt điện và bằng chứng hiện trường trên Hệ thống.

Mã phiên trình diễn	DEMO-NV05
Phạm vi	Hành lang được dựng từ tìm tuyến PostGIS thật; hồ sơ vi phạm và ảnh hiện trường là kịch bản minh họa có gắn cờ.
Thời điểm hệ thống tổng hợp	05:47 1/9/26
Nguồn tổng hợp	PostgreSQL/PostGIS và các bảng nghiệp vụ có truy vết nguồn
Mức tin cậy	Dữ liệu hỗn hợp, cần đối soát
Phương pháp	Thống kê mô tả; chưa ngoại suy khi chuỗi có dưới 6 kỳ đủ dữ liệu.

Thể thức trình bày tham chiếu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Số văn bản, người ký và dấu cơ quan chỉ được bổ sung qua quy trình văn thư chính thức.

II. KẾT QUẢ TỔNG HỢP VÀ CHỈ TIÊU ĐIỀU HÀNH

Vi phạm hành lang 3	Đợt kiểm tra 3
Kế hoạch cắt điện 1	Sự cố lưới 3

Nhận định nổi bật


- Nhóm “OPEN” đang chiếm 66,7% cơ cấu dữ liệu được tổng hợp.
- Chỉ tiêu chuỗi kỳ ổn định 0% từ kỳ đầu đến kỳ gần nhất.
- Hệ thống ghi nhận 2 cảnh báo khẩn cấp và 1 cảnh báo cần theo dõi, kèm đối tượng và kiến nghị xử lý.

- Dữ liệu hỗn hợp, cần đối soát: 8 bản ghi có nguồn đối soát, 3 bản ghi/trường có yếu tố suy diễn hoặc kịch bản và 6 quan sát; các nhóm chất lượng có thể giao nhau nên không cộng thành tổng.

Câu hỏi điều hành cần quyết định


- Điểm nóng nào đe dọa an toàn cộng đồng?
- Vụ việc nào quá hạn xử lý hoặc tái diễn?

Cơ cấu dữ liệu nghiệp vụ

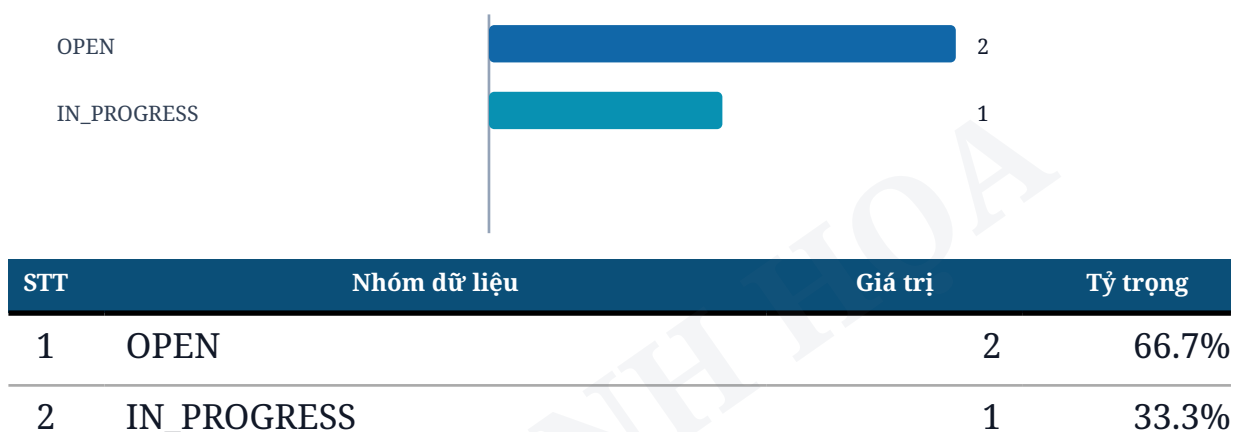

III. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ KỊCH BẢN THAM KHẢO

Phát hiện mất an toàn theo ngày

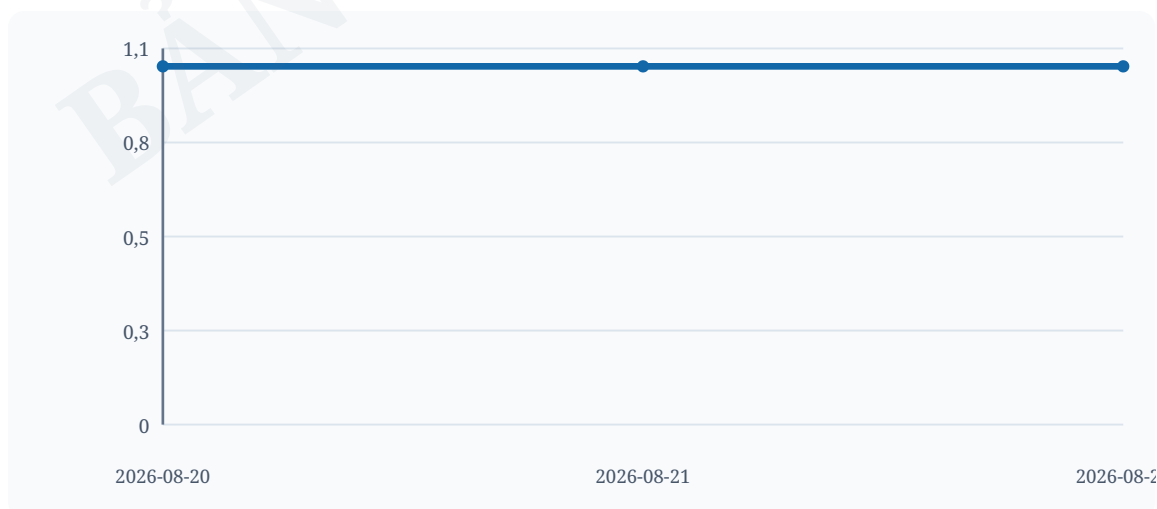

Đường liền: chuỗi quan sát hiện có Chưa lập kịch bản: chuỗi dưới 6 kỳ đủ dữ liệu

Đơn vị: vụ việc

Chưa đủ dữ liệu lập bảng dự báo.

Trục tung bắt đầu từ 0. Dải thấp - cao (nếu có) chỉ là biên kịch bản, không phải khoảng tin cậy thống kê.

Phương pháp: Ngoại suy tuyến tính tối đa 12 kỳ đủ dữ liệu (tối thiểu 6 kỳ); dải thấp/cao là biên kịch bản

theo sai số phần dư tối thiểu 8%, không phải khoảng tin cậy thống kê.

IV. CẢNH BÁO, RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ

Khẩn cấp	2 cảnh báo
Cảnh báo	1 cảnh báo
Theo dõi	0 nội dung

Mức độ	Đối tượng	Chỉ số	Nhận định và kiến nghị
KHẨN	NV5-VP-002 · HOT_CONNECT OR	CRITICAL · OPEN	Khoảng cách ghi nhận: 2.100 m. Trạng thái OPEN. <i>Cắt điện kiểm tra đầu kẹp, siết nối và đo nhiệt sau xử lý.</i>
KHẨN	NV5-VP-001 · VEGETATION_E NCROACHMEN T	HIGH · OPEN	Khoảng cách ghi nhận: 1.400 m. Trạng thái OPEN. <i>Phát quang và đo lại khoảng cách pha-đất.</i>
CẢNH BÁO	NV5-VP-003 · CONSTRUCTIO N_CLEARANCE	MEDIUM · IN_PROGRESS	Khoảng cách ghi nhận: 2.100 m. Trạng thái IN_PROGRESS. <i>Đo đặc hiện trường, lập biên bản và yêu cầu dừng thi công nếu không bảo đảm khoảng cách.</i>

V. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NỀN TẢNG

Các giá trị quản trị dự kiến

- Rút ngắn thời gian tiếp nhận - phân loại - giao xử lý sự cố.
- Bản đồ điểm nóng và ảnh AI hỗ trợ ưu tiên kiểm tra có căn cứ.
- Hồ sơ điện tử giúp truy vết trách nhiệm và thời hạn khắc phục.
- Cải thiện phối hợp giữa Sở, điện lực, địa phương và lực lượng hiện trường.

Trọng tâm phân tích cần duy trì

- Số lượng và mức độ vi phạm, sự cố theo thời gian và địa bàn.
- Điểm nóng tái diễn, vụ việc quá hạn và hạ tầng trọng yếu bị ảnh

hưởng.

- Khoảng cách an toàn, hành lang GIS và ảnh phân tích AI.
- Tiến độ giao xử lý, kiểm tra lại và bằng chứng khắc phục.

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Kiến nghị điều hành thường trực

1. Ưu tiên kiểm tra các cảnh báo nghiêm trọng có vị trí GIS.
2. Giao rõ đơn vị, thời hạn và bằng chứng khắc phục cho từng vụ việc.

Ưu tiên triển khai tiếp theo

1. Hoàn thiện quy trình xác nhận kết quả AI bởi cán bộ chuyên môn.
2. Chuẩn hóa mức độ nguy hiểm, thời hạn xử lý và cơ chế cảnh báo quá hạn.
3. Bổ sung ảnh trước - sau, biên bản và tọa độ thực địa cho từng vụ việc.

VII. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Bản ghi có nguồn đối soát	8
Bản ghi/trường có yếu tố suy diễn/kịch bản	3
Quan sát chuỗi kỳ	6
Bản ghi trong phụ lục	6 bản ghi (trích tối đa 50)

Lưu ý: Hai nhóm chất lượng trên có thể giao nhau; không cộng hai chỉ tiêu để tính tổng dữ liệu.

- Polygon hành lang được buffer từ tìm tuyến PostGIS thật.
- Vi phạm, kiểm tra và ảnh hiện trường hiện là kịch bản minh họa, có authoritative=false và illustrativeImage=true.

Kết luận: Nền tảng đã thể hiện khả năng hợp nhất dữ liệu, trực quan hóa, cảnh báo, lập kịch bản khi đủ điều kiện và xuất báo cáo có

truy vết. Trước khi sử dụng làm văn bản chính thức, đơn vị chuyên môn cần xác nhận nguồn, kỳ số liệu, căn cứ nhiệm vụ và thực hiện quy trình trình ký theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng, đơn vị liên quan (phối hợp);
- Lưu: VT, đơn vị lập báo cáo.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

BẢN MINH HỌA

PHỤ LỤC

Trích danh sách đối tượng thuộc Nhiệm vụ 5 - An toàn điện và hành lang lưới (tối đa 50 bản ghi gần nhất)

STT	Mã	Đối tượng	Phân loại	Trạng thái	Chỉ tiêu	Địa bàn / kỳ
1	NV5-VP-003	NV5-VP-003	CONSTRUCTION_CLEARANCE	IN_PROGRESS	MEDIUM	22/08/2026 00:00
2	NV5-VP-002	NV5-VP-002	HOT_CONNECTOR	OPEN	CRITICAL	21/08/2026 00:00
3	NV5-VP-001	NV5-VP-001	VEGETATION_ENCROACHMENT	OPEN	HIGH	20/08/2026 00:00
4	NV1-SEED-INC-001	NR UB Tỉnh Long An	HOT_SPOT	RESOLVED	HIGH	09/08/2026 17:00
5	NV1-SEED-INC-002	172 Long An 2 - 171 Long An	VEGETATION	RESOLVED	MEDIUM	31/07/2026 17:00
6	NV1-SEED-INC-003	172 Long An 2 - 171 Long An	TEMPORARY_FAULT	OPEN	MEDIUM	22/07/2026 17:00

Nguồn: Hệ thống thông tin ngành Công Thương; thời điểm hệ thống tổng hợp 05:47 1/9/26.