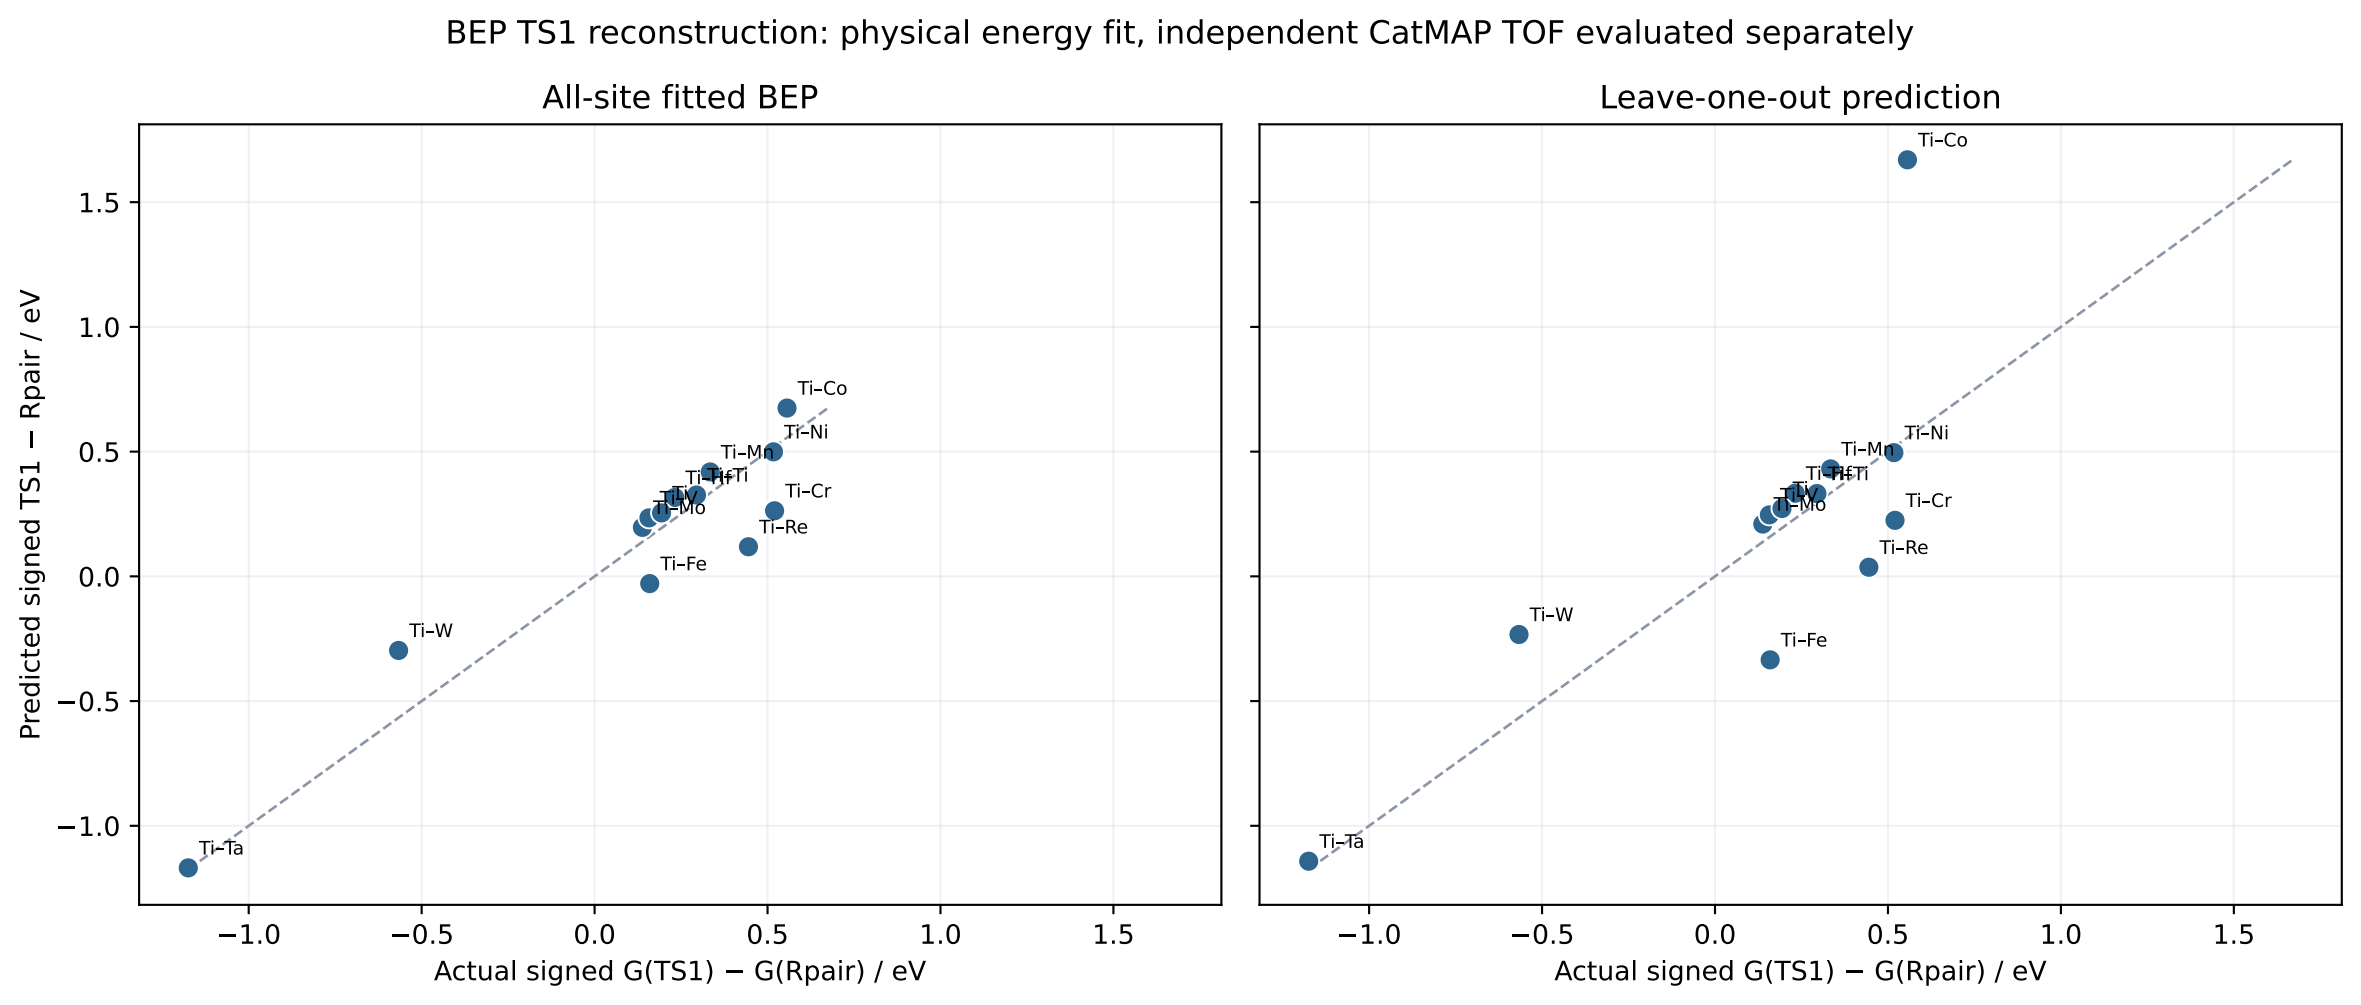
BEP TS1 reconstruction: physical energy fit, independent CatMAP TOF evaluated separately
All-site fitted BEP
Leave-one-out prediction
Predicted signed TS1 − Rpair / eV
Actual signed G(TS1) − G(Rpair) / eV
Actual signed G(TS1) − G(Rpair) / eV
Ti–Co
Ti–Ni
Ti–Mn
Ti–Cr
Ti–Re
Ti–Fe
Ti–W
Ti–Ta
Ti–Mo
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5