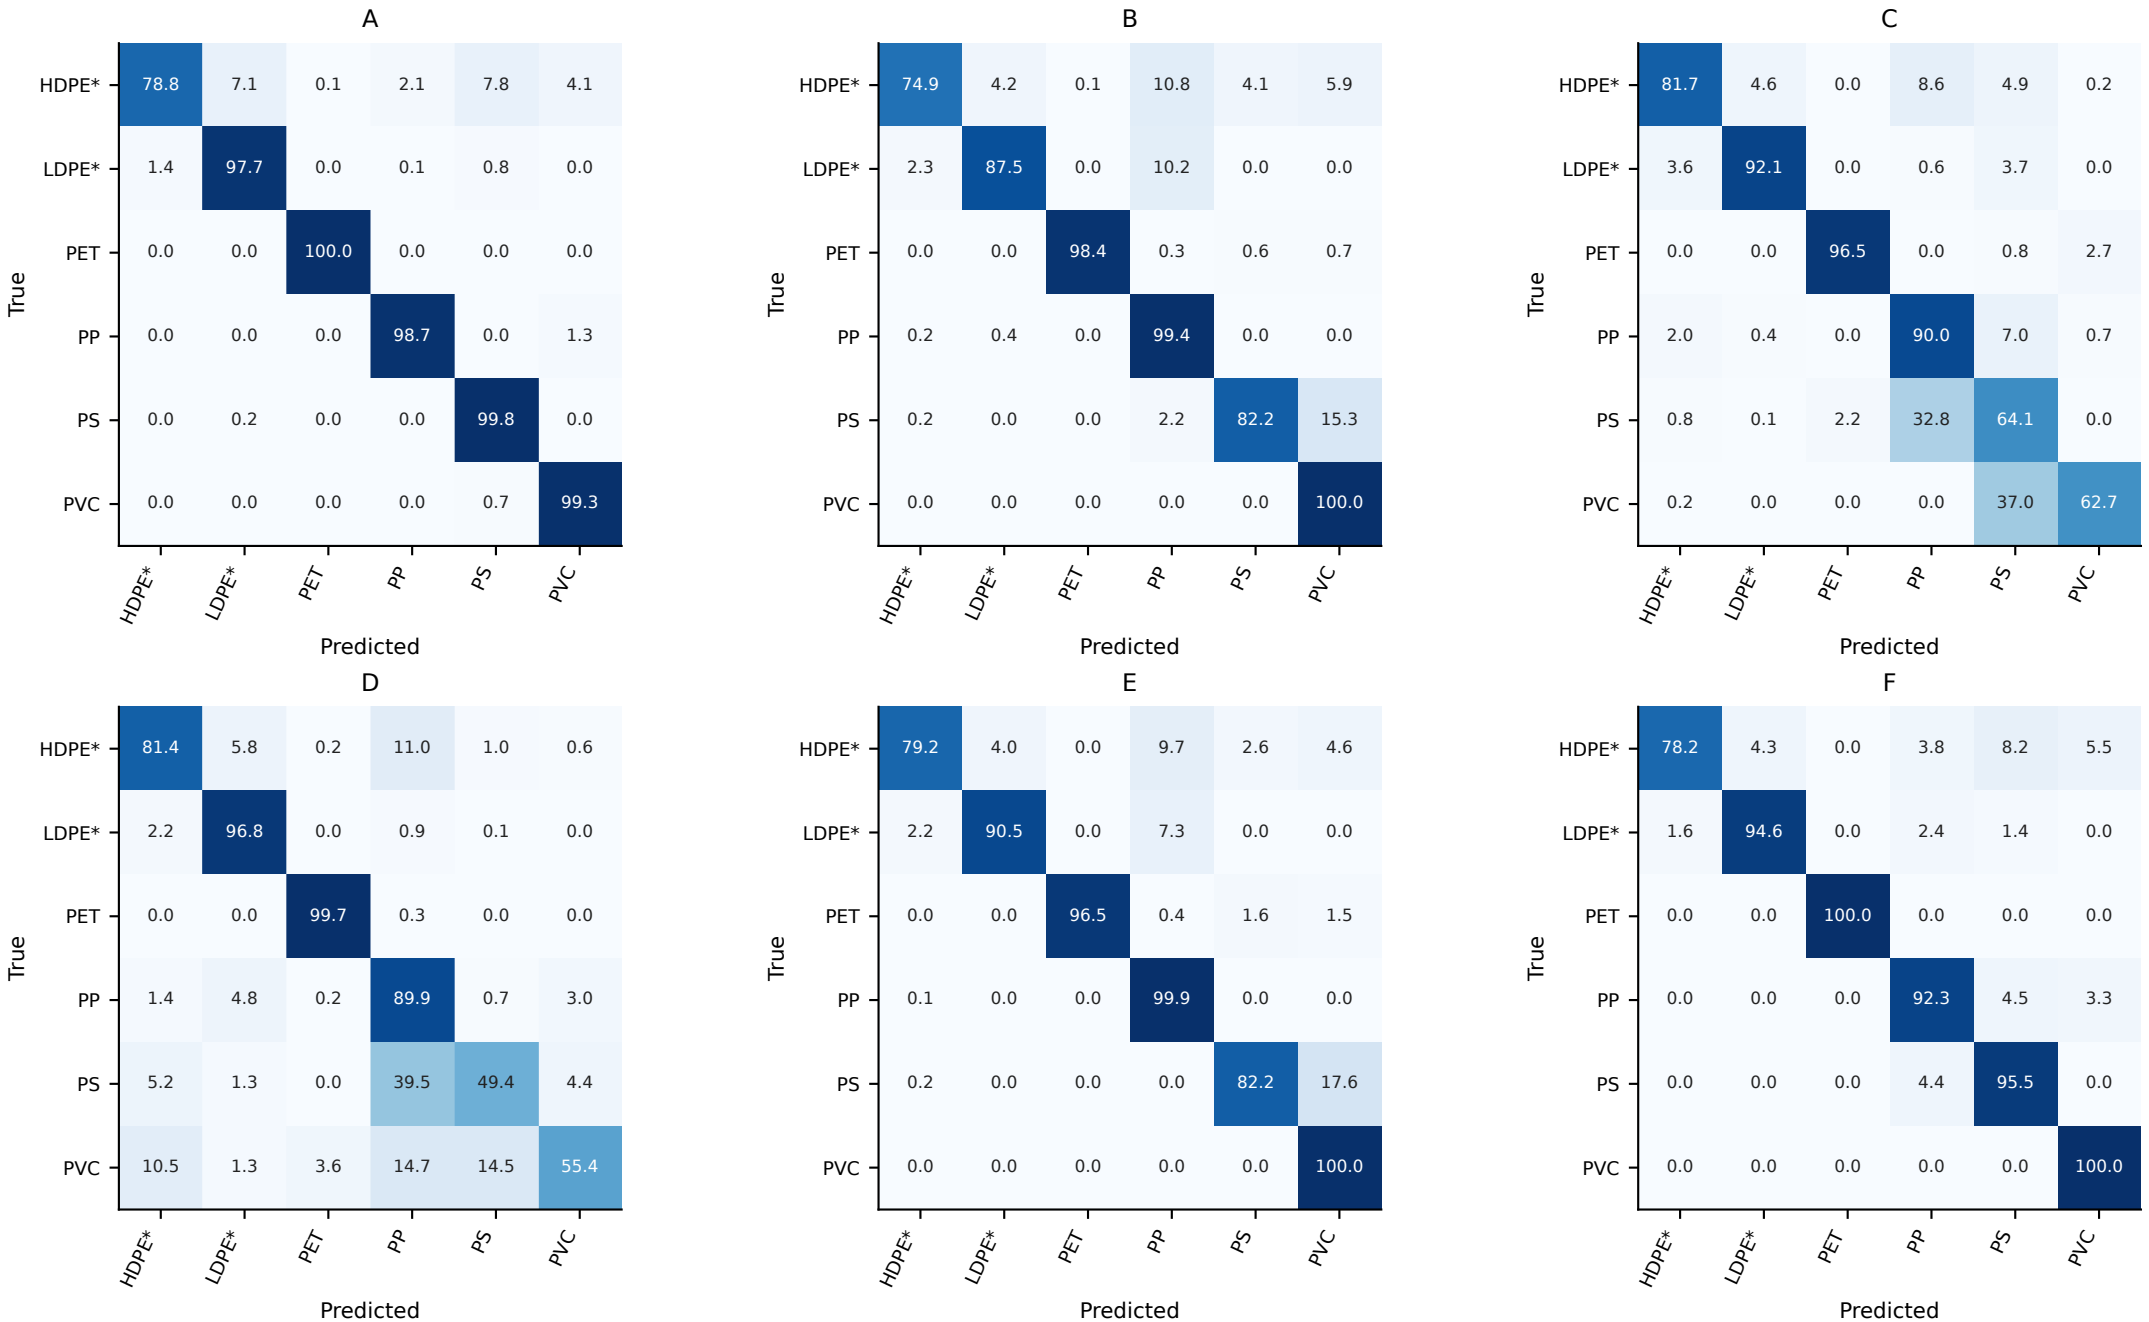
HDPE / LDPE held out | EP-M1 + full Mahalanobis | 10-shot | final session
A
HDPE* 78.8 7.1 0.1 2.1 7.8 4.1
LDPE* 1.4 97.7 0.0 0.1 0.8 0.0
PET 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
PP 0.0 0.0 0.0 98.7 0.0 1.3
PS 0.0 0.2 0.0 0.0 99.8 0.0
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 99.3
B
HDPE* 74.9 4.2 0.1 10.8 4.1 5.9
LDPE* 2.3 87.5 0.0 10.2 0.0 0.0
PET 0.0 0.0 98.4 0.3 0.6 0.7
PP 0.2 0.4 0.0 99.4 0.0 0.0
PS 0.2 0.0 0.0 2.2 82.2 15.3
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
C
HDPE* 81.7 4.6 0.0 8.6 4.9 0.2
LDPE* 3.6 92.1 0.0 0.6 3.7 0.0
PET 0.0 0.0 96.5 0.0 0.8 2.7
PP 2.0 0.4 0.0 90.0 7.0 0.7
PS 0.8 0.1 2.2 32.8 64.1 0.0
PVC 0.2 0.0 0.0 0.0 37.0 62.7
D
HDPE* 81.4 5.8 0.2 11.0 1.0 0.6
LDPE* 2.2 96.8 0.0 0.9 0.1 0.0
PET 0.0 0.0 99.7 0.3 0.0 0.0
PP 1.4 4.8 0.2 89.9 0.7 3.0
PS 5.2 1.3 0.0 39.5 49.4 4.4
PVC 10.5 1.3 3.6 14.7 14.5 55.4
E
HDPE* 79.2 4.0 0.0 9.7 2.6 4.6
LDPE* 2.2 90.5 0.0 7.3 0.0 0.0
PET 0.0 0.0 96.5 0.4 1.6 1.5
PP 0.1 0.0 0.0 99.9 0.0 0.0
PS 0.2 0.0 0.0 0.0 82.2 17.6
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
F
HDPE* 78.2 4.3 0.0 3.8 8.2 5.5
LDPE* 1.6 94.6 0.0 2.4 1.4 0.0
PET 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
PP 0.0 0.0 0.0 92.3 4.5 3.3
PS 0.0 0.0 0.0 4.4 95.5 0.0
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
HDPE* LDPE* PET PP PS PVC
True
Predicted
Rows sum to 100%; * marks genuine novel classes. Pooled repeated predictions are not independent specimens.