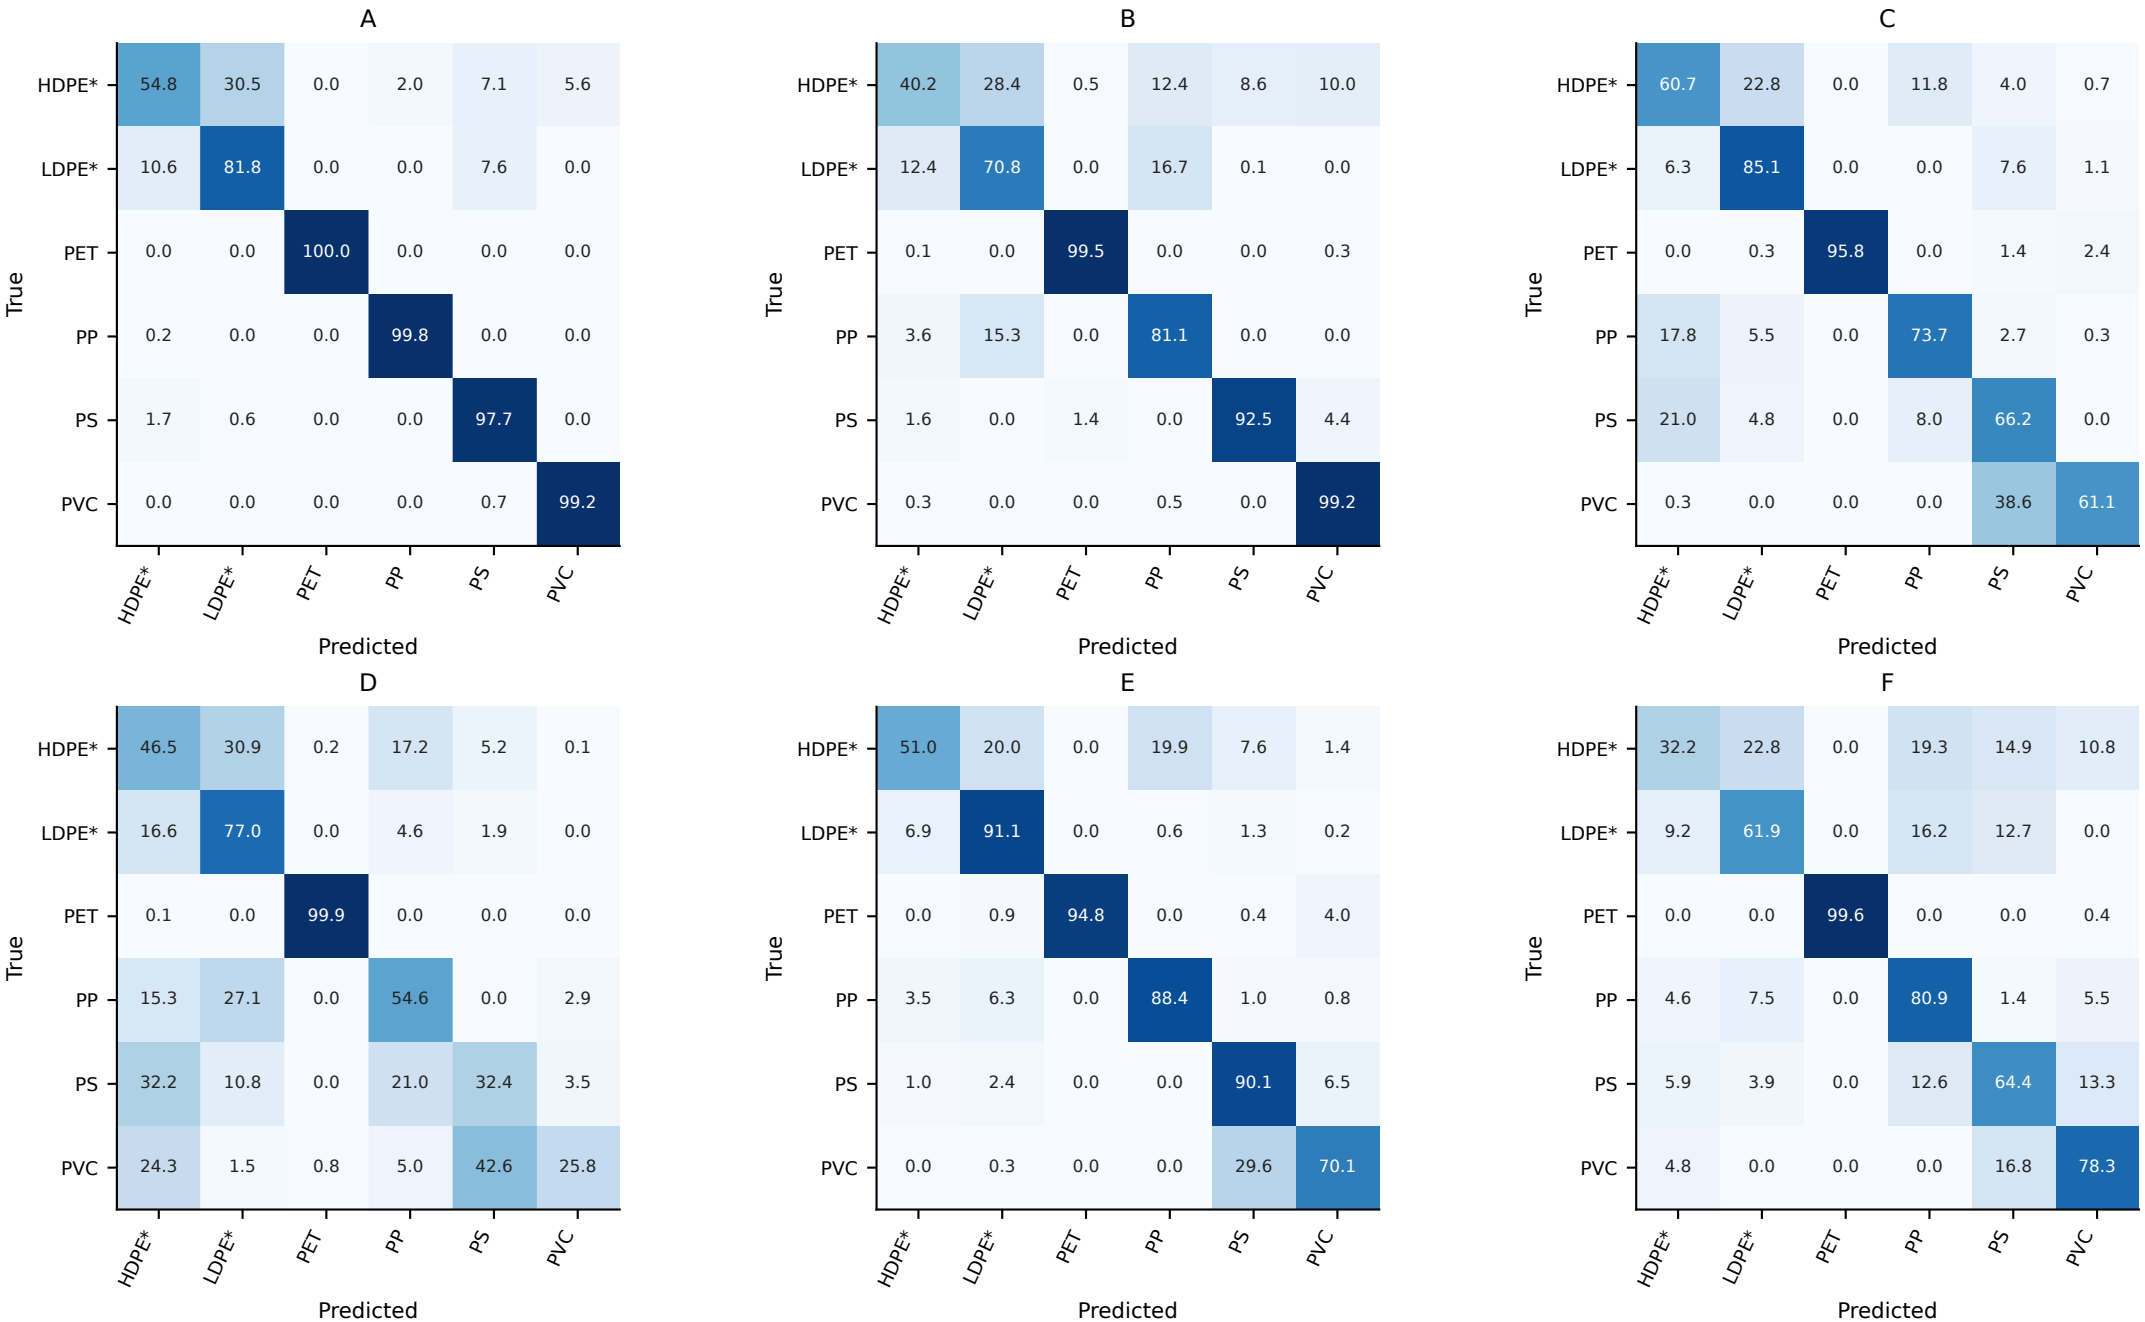
HDPE / LDPE held out | EP-M1 + Euclidean | 5-shot | final session
A
HDPE* 54.8 30.5 0.0 2.0 7.1 5.6
LDPE* 10.6 81.8 0.0 0.0 7.6 0.0
PET 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
PP 0.2 0.0 0.0 99.8 0.0 0.0
PS 1.7 0.6 0.0 0.0 97.7 0.0
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 99.2
True
HDPE* LDPE* PET PP PS PVC
Predicted
B
HDPE* 40.2 28.4 0.5 12.4 8.6 10.0
LDPE* 12.4 70.8 0.0 16.7 0.1 0.0
PET 0.1 0.0 99.5 0.0 0.0 0.3
PP 3.6 15.3 0.0 81.1 0.0 0.0
PS 1.6 0.0 1.4 0.0 92.5 4.4
PVC 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 99.2
True
HDPE* LDPE* PET PP PS PVC
Predicted
C
HDPE* 60.7 22.8 0.0 11.8 4.0 0.7
LDPE* 6.3 85.1 0.0 0.0 7.6 1.1
PET 0.0 0.3 95.8 0.0 1.4 2.4
PP 17.8 5.5 0.0 73.7 2.7 0.3
PS 21.0 4.8 0.0 8.0 66.2 0.0
PVC 0.3 0.0 0.0 0.0 38.6 61.1
True
HDPE* LDPE* PET PP PS PVC
Predicted
D
HDPE* 46.5 30.9 0.2 17.2 5.2 0.1
LDPE* 16.6 77.0 0.0 4.6 1.9 0.0
PET 0.1 0.0 99.9 0.0 0.0 0.0
PP 15.3 27.1 0.0 54.6 0.0 2.9
PS 32.2 10.8 0.0 21.0 32.4 3.5
PVC 24.3 1.5 0.8 5.0 42.6 25.8
True
HDPE* LDPE* PET PP PS PVC
Predicted
E
HDPE* 51.0 20.0 0.0 19.9 7.6 1.4
LDPE* 6.9 91.1 0.0 0.6 1.3 0.2
PET 0.0 0.9 94.8 0.0 0.4 4.0
PP 3.5 6.3 0.0 88.4 1.0 0.8
PS 1.0 2.4 0.0 0.0 90.1 6.5
PVC 0.0 0.3 0.0 0.0 29.6 70.1
True
HDPE* LDPE* PET PP PS PVC
Predicted
F
HDPE* 32.2 22.8 0.0 19.3 14.9 10.8
LDPE* 9.2 61.9 0.0 16.2 12.7 0.0
PET 0.0 0.0 99.6 0.0 0.0 0.4
PP 4.6 7.5 0.0 80.9 1.4 5.5
PS 5.9 3.9 0.0 12.6 64.4 13.3
PVC 4.8 0.0 0.0 0.0 16.8 78.3
True
HDPE* LDPE* PET PP PS PVC
Predicted
Rows sum to 100%; * marks genuine novel classes. Pooled repeated predictions are not independent specimens.