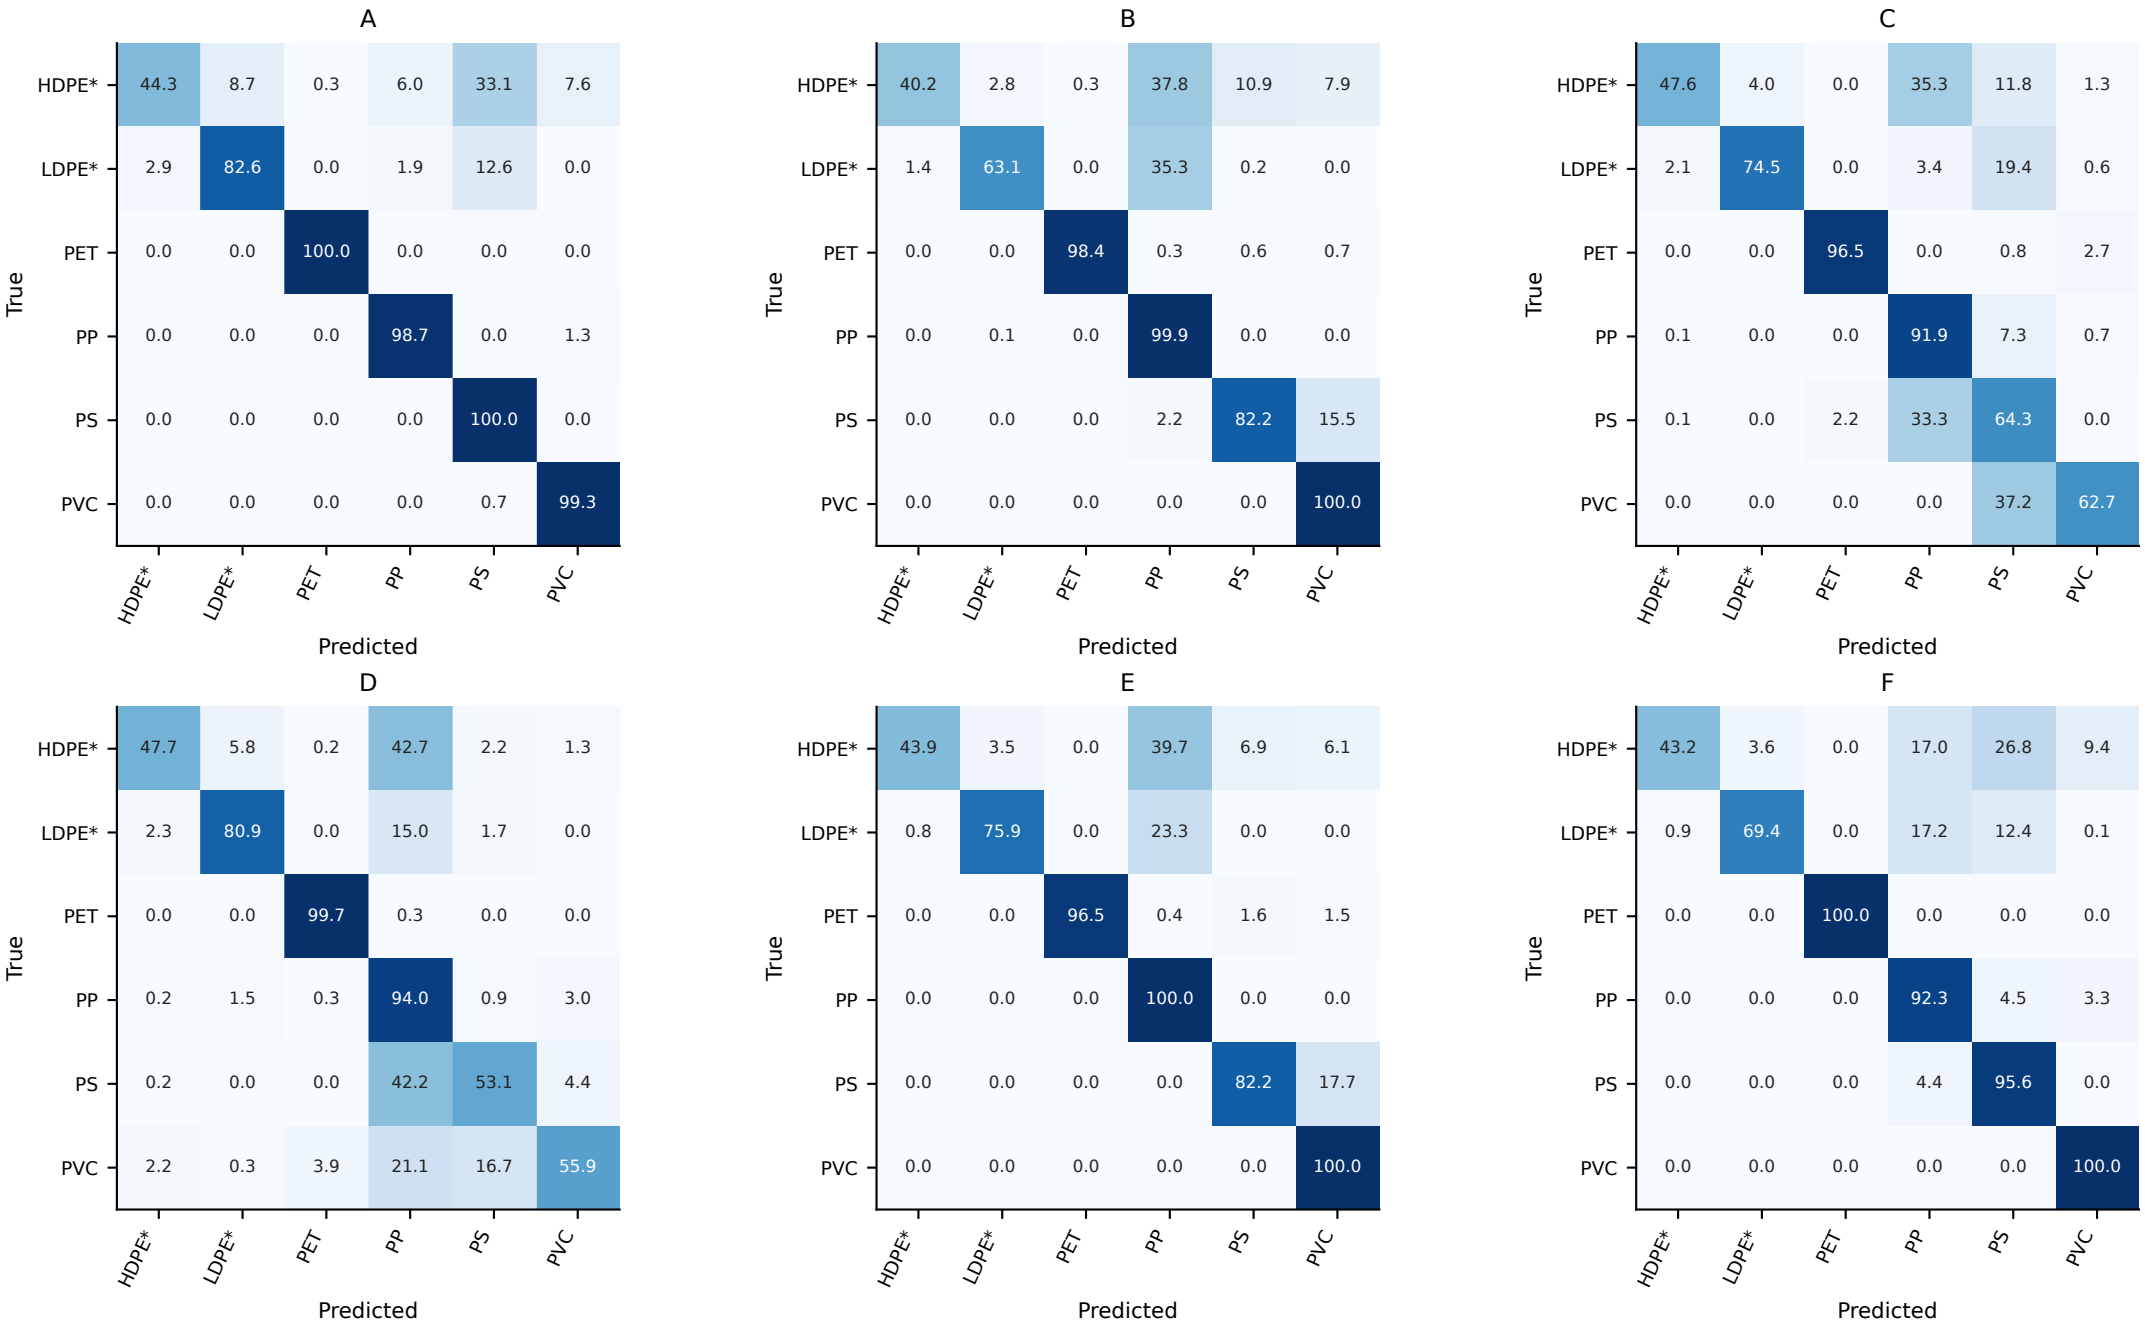
HDPE / LDPE held out | EP-M1 + full Mahalanobis | 5-shot | final session
A
HDPE* 44.3 8.7 0.3 6.0 33.1 7.6
LDPE* 2.9 82.6 0.0 1.9 12.6 0.0
PET 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
PP 0.0 0.0 0.0 98.7 0.0 1.3
PS 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 99.3
B
HDPE* 40.2 2.8 0.3 37.8 10.9 7.9
LDPE* 1.4 63.1 0.0 35.3 0.2 0.0
PET 0.0 0.0 98.4 0.3 0.6 0.7
PP 0.0 0.1 0.0 99.9 0.0 0.0
PS 0.0 0.0 0.0 2.2 82.2 15.5
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
C
HDPE* 47.6 4.0 0.0 35.3 11.8 1.3
LDPE* 2.1 74.5 0.0 3.4 19.4 0.6
PET 0.0 0.0 96.5 0.0 0.8 2.7
PP 0.1 0.0 0.0 91.9 7.3 0.7
PS 0.1 0.0 2.2 33.3 64.3 0.0
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 37.2 62.7
D
HDPE* 47.7 5.8 0.2 42.7 2.2 1.3
LDPE* 2.3 80.9 0.0 15.0 1.7 0.0
PET 0.0 0.0 99.7 0.3 0.0 0.0
PP 0.2 1.5 0.3 94.0 0.9 3.0
PS 0.2 0.0 0.0 42.2 53.1 4.4
PVC 2.2 0.3 3.9 21.1 16.7 55.9
E
HDPE* 43.9 3.5 0.0 39.7 6.9 6.1
LDPE* 0.8 75.9 0.0 23.3 0.0 0.0
PET 0.0 0.0 96.5 0.4 1.6 1.5
PP 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
PS 0.0 0.0 0.0 0.0 82.2 17.7
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
F
HDPE* 43.2 3.6 0.0 17.0 26.8 9.4
LDPE* 0.9 69.4 0.0 17.2 12.4 0.1
PET 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
PP 0.0 0.0 0.0 92.3 4.5 3.3
PS 0.0 0.0 0.0 4.4 95.6 0.0
PVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
True
Predicted
HDPE*
LDPE*
PET
PP
PS
PVC
Rows sum to 100%; * marks genuine novel classes. Pooled repeated predictions are not independent specimens.