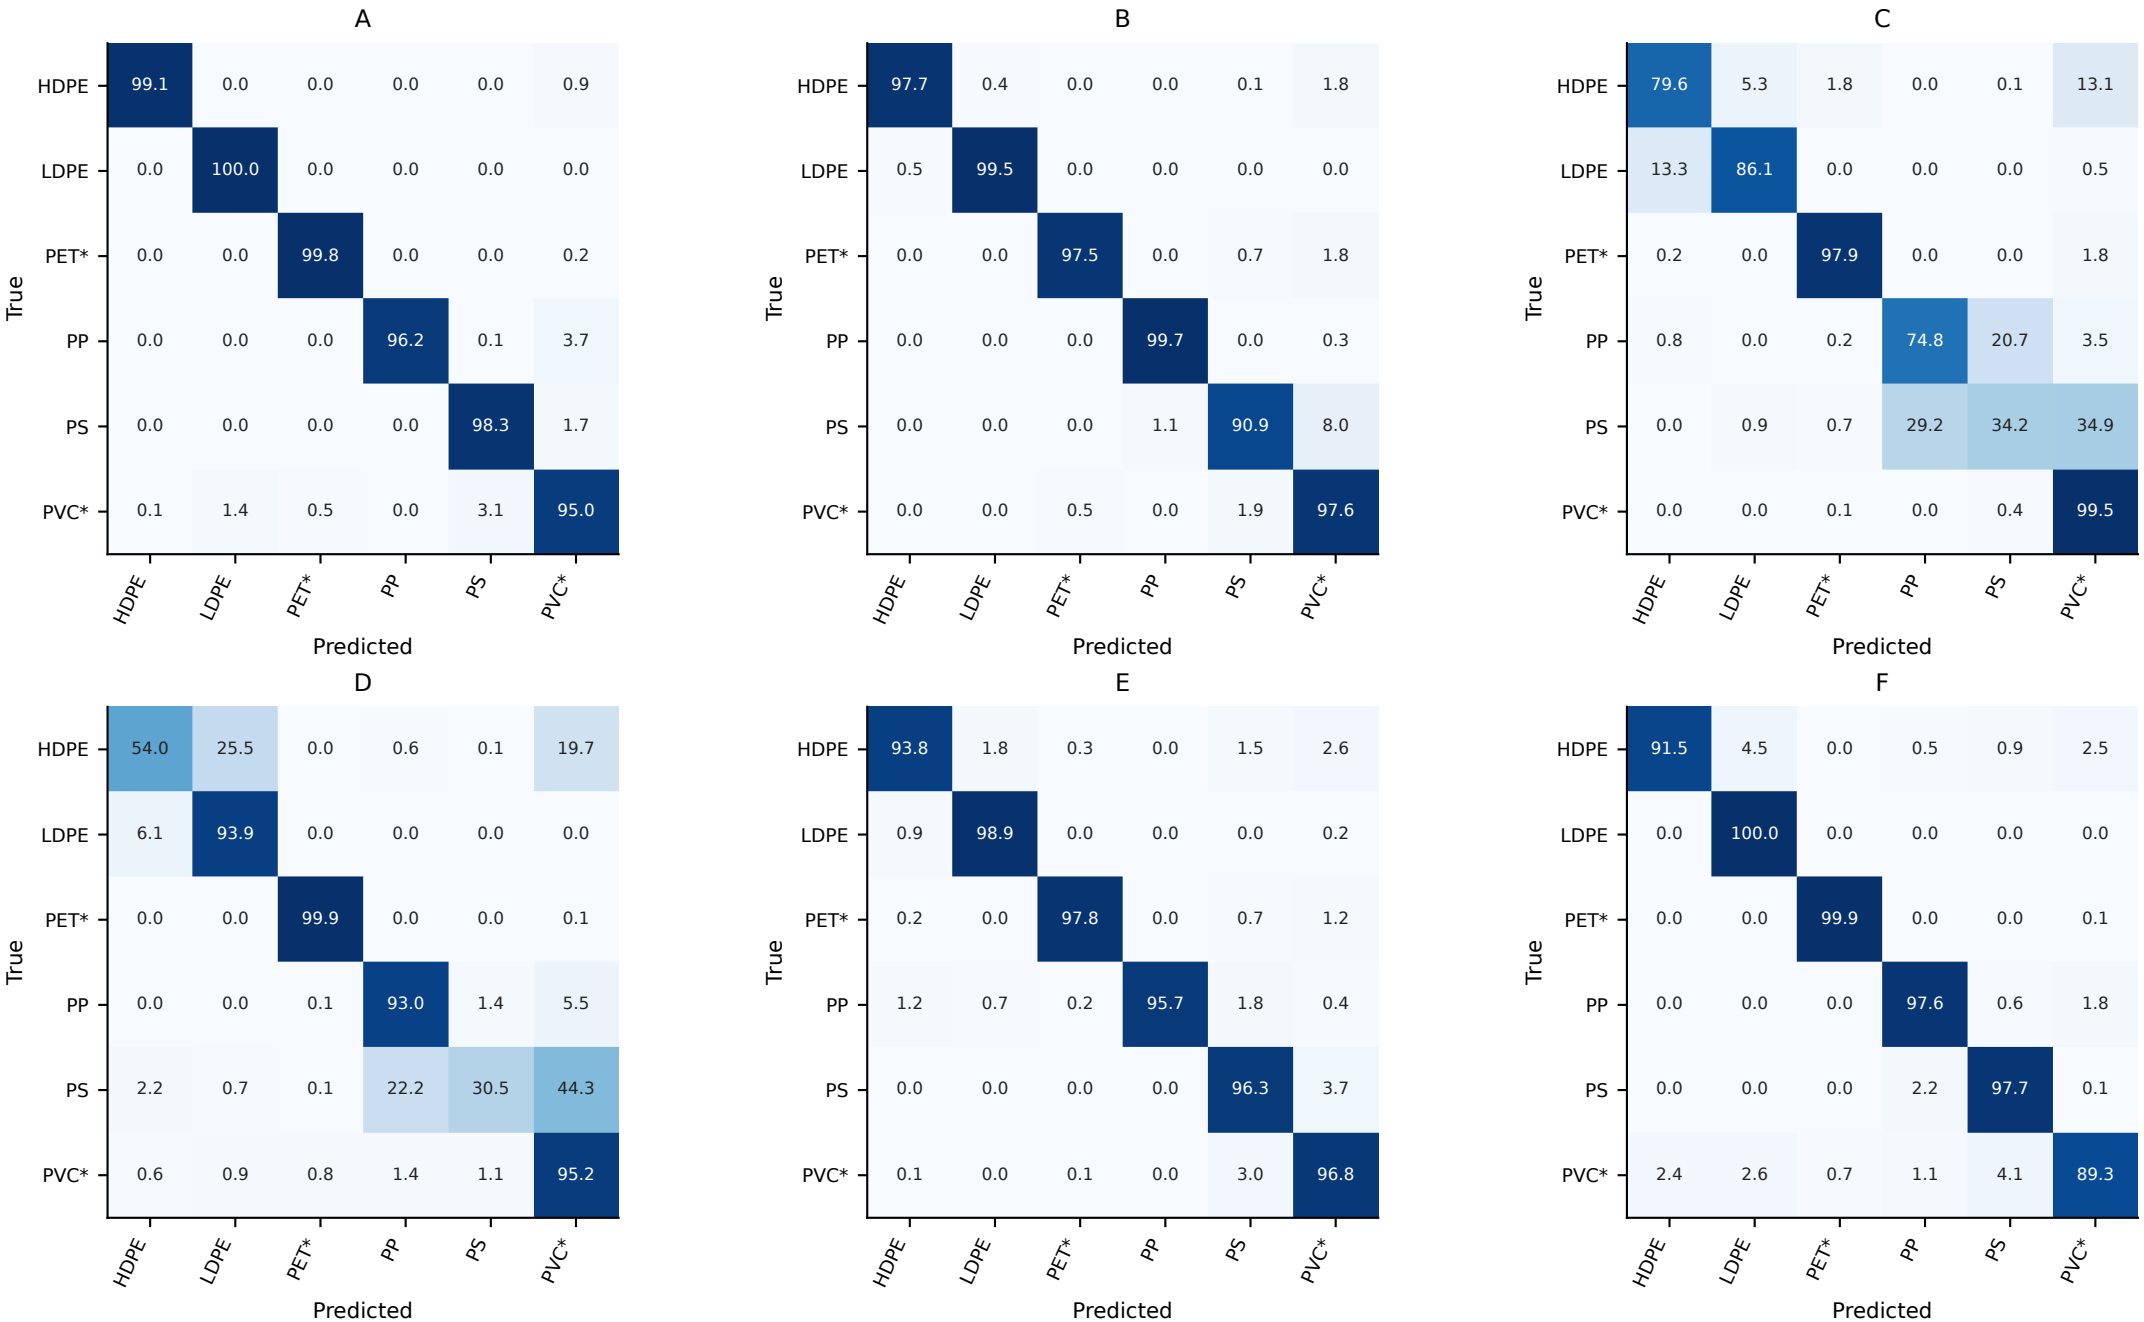
PET / PVC held out | CE-M1 + shrinkage | 10-shot | final session
A
B
C
D
E
F
True
Predicted
HDPE
LDPE
PET*
PP
PS
PVC*
99.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 99.8 0.0 0.0 0.2
0.0 0.0 0.0 96.2 0.1 3.7
0.0 0.0 0.0 0.0 98.3 1.7
0.1 1.4 0.5 0.0 3.1 95.0
97.7 0.4 0.0 0.0 0.1 1.8
0.5 99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 97.5 0.0 0.7 1.8
0.0 0.0 0.0 99.7 0.0 0.3
0.0 0.0 0.0 1.1 90.9 8.0
0.0 0.0 0.5 0.0 1.9 97.6
79.6 5.3 1.8 0.0 0.1 13.1
13.3 86.1 0.0 0.0 0.0 0.5
0.2 0.0 97.9 0.0 0.0 1.8
0.8 0.0 0.2 74.8 20.7 3.5
0.0 0.9 0.7 29.2 34.2 34.9
0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 99.5
54.0 25.5 0.0 0.6 0.1 19.7
6.1 93.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 99.9 0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.1 93.0 1.4 5.5
2.2 0.7 0.1 22.2 30.5 44.3
0.6 0.9 0.8 1.4 1.1 95.2
93.8 1.8 0.3 0.0 1.5 2.6
0.9 98.9 0.0 0.0 0.0 0.2
0.2 0.0 97.8 0.0 0.7 1.2
1.2 0.7 0.2 95.7 1.8 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0 96.3 3.7
0.1 0.0 0.1 0.0 3.0 96.8
91.5 4.5 0.0 0.5 0.9 2.5
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 99.9 0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0 97.6 0.6 1.8
0.0 0.0 0.0 2.2 97.7 0.1
2.4 2.6 0.7 1.1 4.1 89.3
Rows sum to 100%; * marks genuine novel classes. Pooled repeated predictions are not independent specimens.