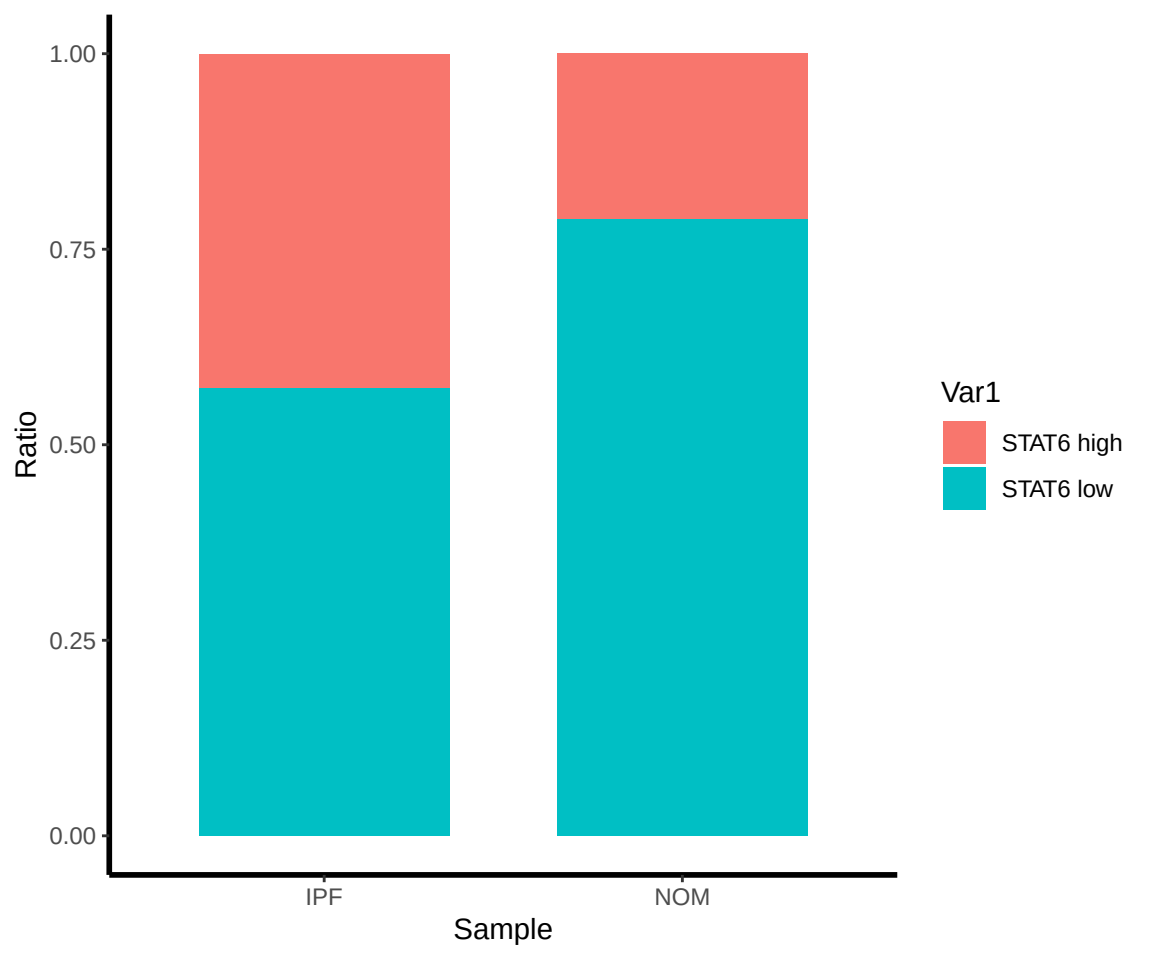
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Ratio
IPF
NOM
Sample
Var1
STAT6 high
STAT6 low