

IO-Sd


移相器腔体 / 左射频侧板_4mm

图号：PS-01　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1



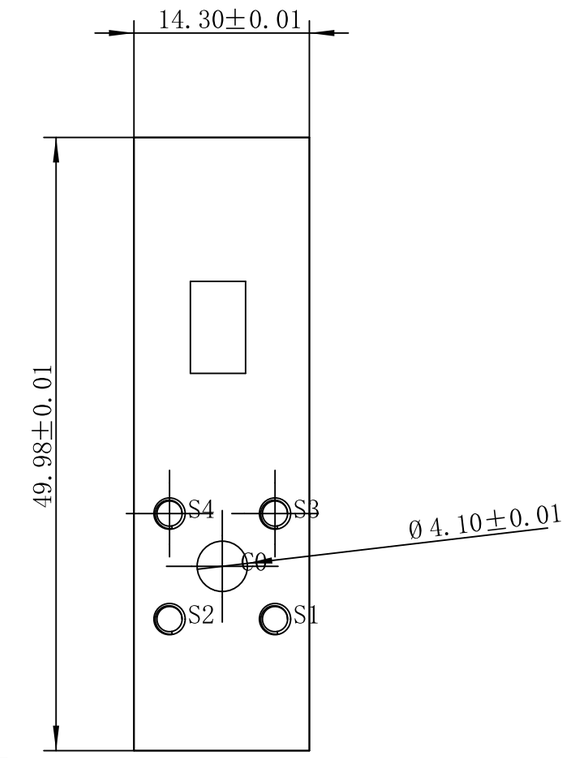

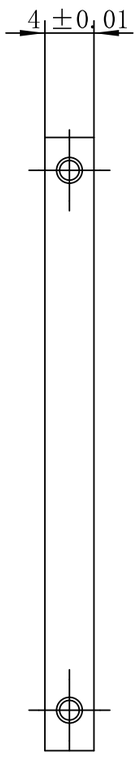



通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：49.98×14.30×4.00。
主面坐标U沿模型+Y，V沿模型+Z。
原点：模型Y=-4.30、Z=-3.20边交点。
即U=Y+4.30，V=Z+3.20。
SMA中心孔与四安装孔
C0：1×Φ4.10贯通，孔轴沿X。
C0: U=15.0250, V=7.0995
S1～S4：4×M2.5×0.45贯通。
攻丝底孔Φ2.05贯通4.00厚度。
两孔口C0.25；有效牙长3.50。
S1: U=10.7250, V=2.7995
S2: U=10.7250, V=11.3995
S3: U=19.3250, V=2.7995
S4: U=19.3250, V=11.3995
四孔中心距：8.60×8.60。
接口窗口
W1：矩形通窗，贯穿4.00壁厚。
W1尺寸：U向7.50×V向4.50。
W1下小值角: U=30.7500, V=5.2000
上、下端框架螺纹
F1、F2：2条Φ1.60贯通底孔。
端面坐标：U沿+Y；T沿+X。
T从模型X=-4.30面起算。
F1: U=3.3000, T=2.0000
F2: U=47.3000, T=2.0000
每孔从上、下端分别攻M2×0.4。
两端各有效牙深4.00；中段不攻牙。
上、下入口分别C0.25。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	6061-T6	
						阶 段 标 记 / 重量 / 比例	左射频侧板
设计			标准化			0.007 / 2:1	
校核			工艺				PS-01
主管设计			审核			共1张　第1张 / 版本	替代
			批准				

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号


签字


日期

PS-02


移相器腔体 / 右射频侧板_4mm

图号：PS-02　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1

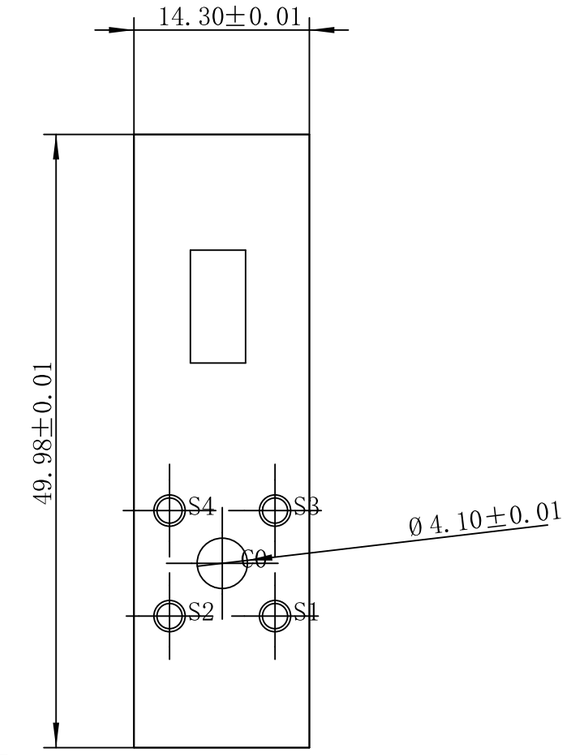

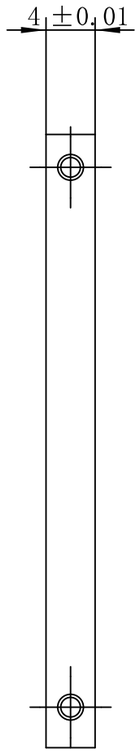





通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：49.98×14.30×4.00。
主面坐标U沿模型+Y，V沿模型+Z。
原点：模型Y=-4.30、Z=-3.20边交点。
即U=Y+4.30，V=Z+3.20。
SMA中心孔与四安装孔
C0：1×Φ4.10贯通，孔轴沿X。
C0：U=15.0250，V=7.0995
S1～S4：4×M2.5×0.45贯通。
攻丝底孔Φ2.05贯通4.00厚度。
两孔口C0.25；有效牙长3.50。
S1：U=10.7250，V=2.7995
S2：U=10.7250，V=11.3995
S3：U=19.3250，V=2.7995
S4：U=19.3250，V=11.3995
四孔中心距：8.60×8.60。
接口窗口
W1：矩形通窗，贯穿4.00壁厚。
W1尺寸：U向9.20×V向4.50。
W1下小值角：U=31.3500，V=5.2000
上、下端框架螺纹
F1、F2：2条Φ1.60贯通底孔。
端面坐标：U沿+Y；T沿+X。
T从模型X=49.65面起算。
F1：U=3.3000，T=2.0000
F2：U=47.3000，T=2.0000
每孔从上、下端分别攻M2×0.4。
两端各有效牙深4.00；中段不攻牙。
上、下入口分别C0.25。


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	6061-T6	
						阶 段 标 记 / 重量 / 比例	右射频侧板
设计			标准化			0.007 / 2:1	
校核			工艺				PS-02
主管设计			审核			共1张　第1张 / 版本	替代
			批准				


零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

PS-03

移相器腔体 / 前侧板_4mm

图号：PS-03　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1

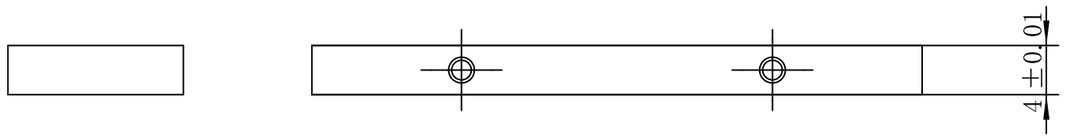

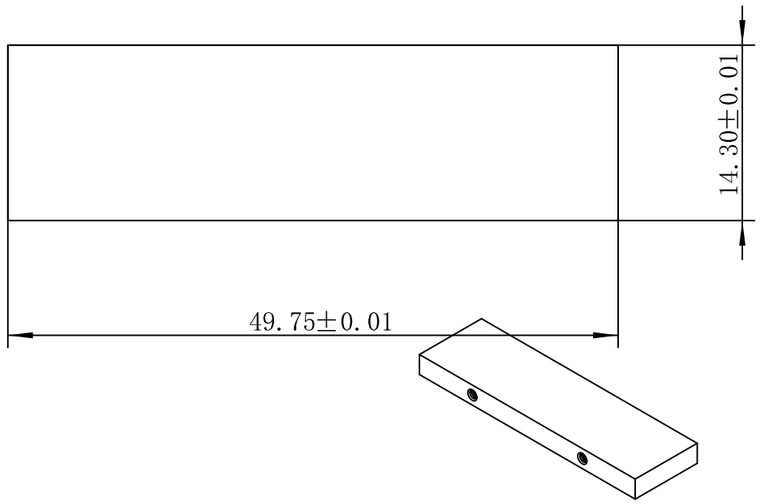

通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：49.75×14.30×4.00。
主面坐标U沿模型+X，V沿模型+Z。
原点：模型X=-0.20、Z=-3.20边交点。
即U=X+0.20，V=Z+3.20。
上、下端框架螺纹
F1、F2：2条Φ1.60贯通底孔。
端面坐标：U沿+X；T沿+Y。
T从模型Y=-4.30面起算。
F1：U=12.2000，T=2.0000
F2：U=37.5500，T=2.0000
每孔从上、下端分别攻M2×0.4。
两端各有效牙深4.00；中段不攻牙。
上、下入口分别C0.25。
主面说明
主面无接口窗口。

零件代号	
借(通)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		


6061-T6		
阶段标记	重量	比例
	0.008	2:1
PS-03		
共1张　第1张	版本	替代


前侧板

PS-04

移相器腔体 / 后接口侧板_4mm

图号：PS-04　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1

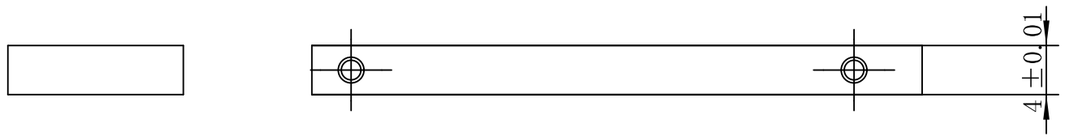

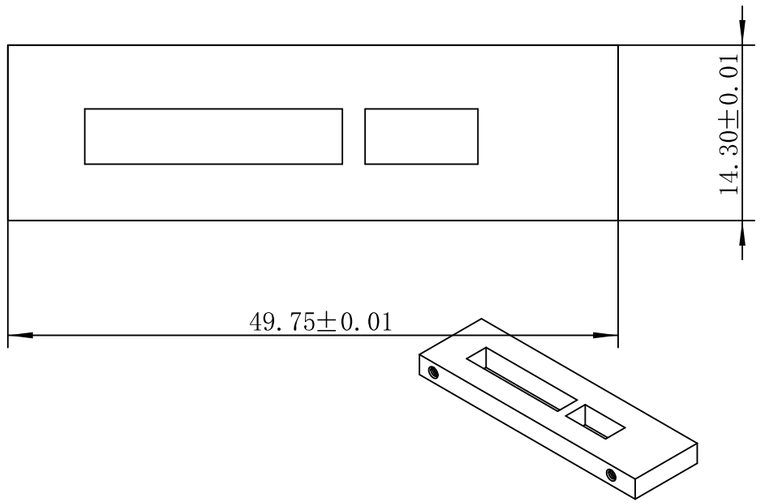

通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：49.75×14.30×4.00。
主面坐标U沿模型+X，V沿模型+Z。
原点：模型X=-0.20、Z=-3.20边交点。
即U=X+0.20，V=Z+3.20。
上、下端框架螺纹
F1、F2：2条Φ1.60贯通底孔。
端面坐标：U沿+X；T沿+Y。
T从模型Y=41.68面起算。
F1：U=3.2000，T=2.0000
F2：U=44.2000，T=2.0000
每孔从上、下端分别攻M2×0.4。
两端各有效牙深4.00；中段不攻牙。
上、下入口分别C0.25。
接口矩形窗口
W1：U向21.00×V向4.50通窗。
W1下小值角：U=6.2700，V=5.2000
W2：U向9.20×V向4.50通窗。
W2下小值角：U=29.1230，V=5.2000
两窗均贯穿4.00厚度。

						6061-T6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例
设计			标准化				0.006	2:1
校核			工艺					
主管设计			审核					
			批准			共 1 张　第 1 张	版本	

后接口侧板

PS-04

替代

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号


签字

日期

PS-05

移相器腔体 / 独立底板_保留PCB支撑

图号：PS-05　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1

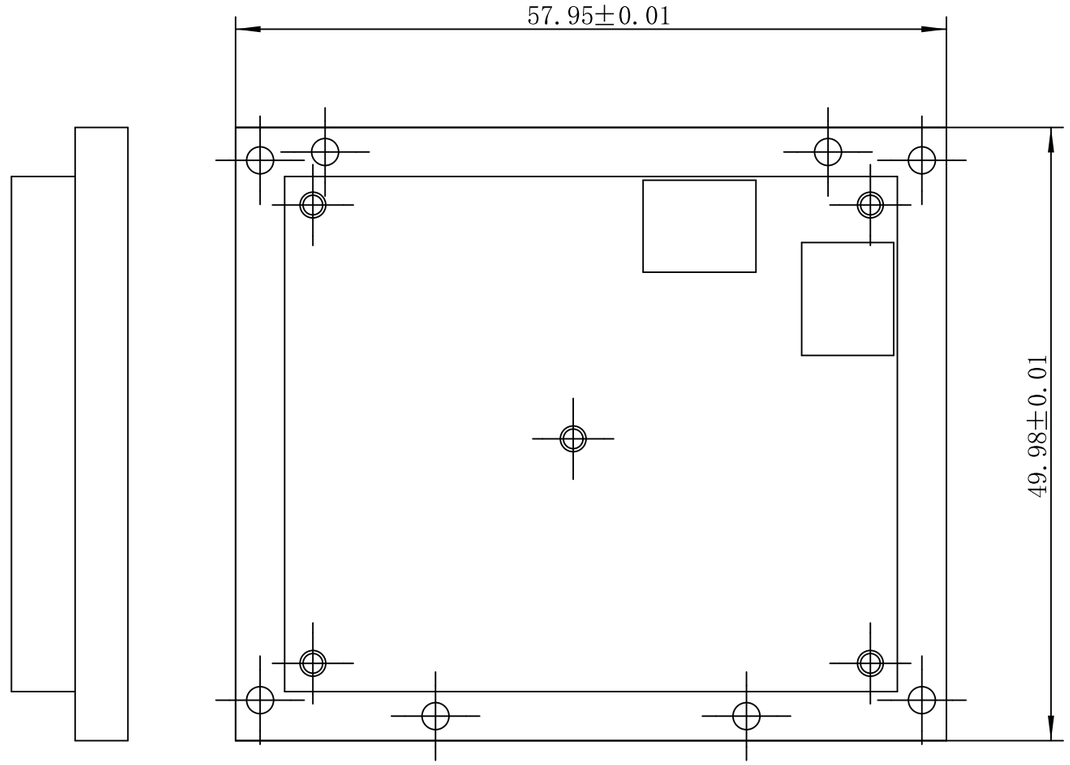



通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形、坐标与连续平台
外形：57.95×49.98；总厚9.50。
主面坐标U沿模型+X，V沿模型+Y。
原点：模型X=-4.30、Y=-4.30边交点。
即U=X+4.30，V=Y+4.30。
厚度方向从外底面起算。
周边肩厚4.30；中央平台总高9.50。
平台相对肩面凸高5.20。
平台尺寸49.95×41.98，四边均距4.00。
平台小值角：U=4.0000,V=4.0000。
中央为连续实体平台，不设支撑柱。
框架穿螺钉孔
F1～F8：8×Φ2.20贯通。
F1: U=2.0000, V=3.3000
F2: U=2.0000, V=47.3000
F3: U=55.9500, V=3.3000
F4: U=55.9500, V=47.3000
F5: U=16.3000, V=2.0000
F6: U=41.6500, V=2.0000
F7: U=7.3000, V=47.9800
F8: U=48.3000, V=47.9800
PCB固定螺纹及底部让位
P1～P5：5×M2×0.4，顶面入牙。
上孔口C0.25后，有效牙深6.00。
攻丝底孔Φ1.60；底部另作让位。
下方同轴Φ2.20，自外底面向上3.25。
让位顶面与有效螺纹下端衔接。
P1: U=27.5250, V=24.6000
P2: U=6.3030, V=43.6570
P3: U=51.7500, V=43.6570
P4: U=51.7500, V=6.3000
P5: U=6.3030, V=6.3000
不得将PCB孔按Φ2.20全长加工。
两处Type-C安装槽
W1：U向7.50×V向9.20。
W1小值角: U=46.1500, V=31.4000
W1从平台顶面下切深0.50。
W2：U向9.20×V向7.50。
W2小值角: U=33.2230, V=38.1800
W2从平台顶面下切深0.50。

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6		
阶段标记	重量	比例
	0.062	2:1
共1张　第1张	版本	替代

独立底板

PS-05

90-Sd

移相器腔体 / 零件2

图号：PS-06　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1



通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：57.95×49.98×2.00。
主面坐标U沿模型+X，V沿模型+Y。
原点：模型X=-2.60、Y=-2.60边交点。
即U=X+2.60，V=Y+2.60。
框架穿螺钉孔
F1～F8：8×Φ2.20贯通。
F1：U=2.0000，V=3.3000
F2：U=2.0000，V=47.3000
F3：U=55.9500，V=3.3000
F4：U=55.9500，V=47.3000
F5：U=16.3000，V=2.0000
F6：U=41.6500，V=2.0000
F7：U=7.3000，V=47.9800
F8：U=48.3000，V=47.9800
盖板刻字
刻字按关联原生模型已有轮廓加工。
自外顶面向下切深0.10。
刻字顶面模型Z=2.00，底面Z=1.90。
不替换字形、字号或移动原轮廓。

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6		
阶段标记	重量	比例
	0.015	2:1
		PS-06
共1张　第1张	版本	替代

盖板