
PS-05

移相器腔体 / 独立底板_保留PCB支撑

图号：PS-05　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1



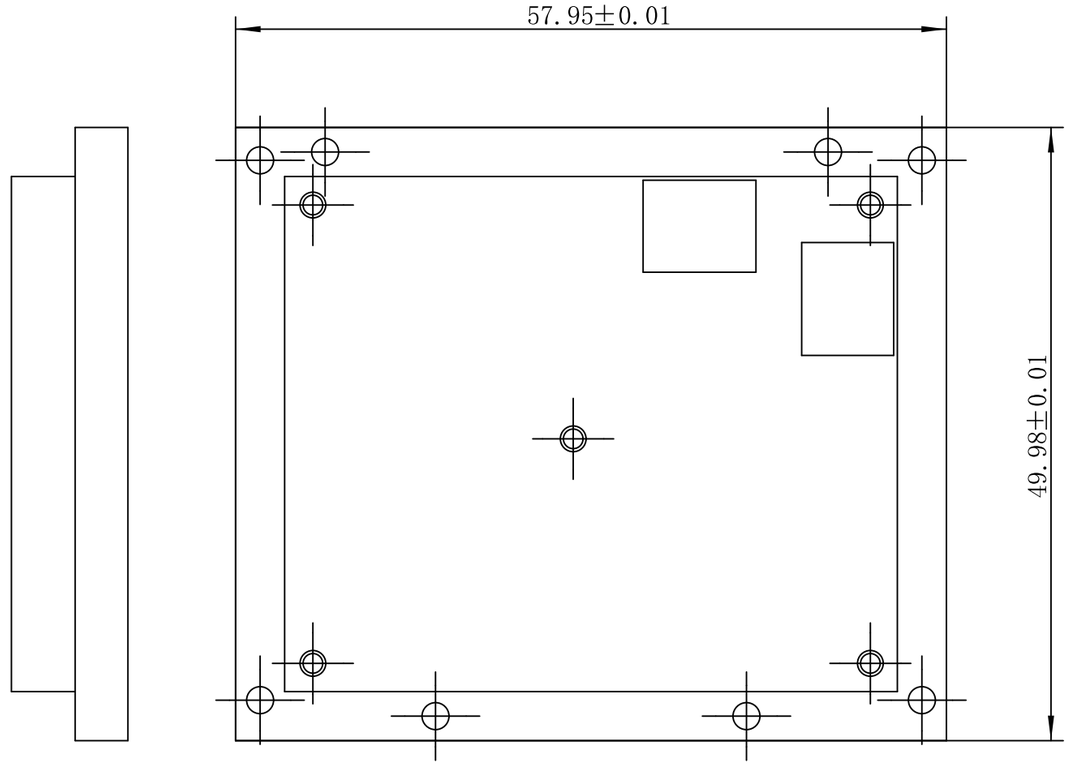

通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形、坐标与连续平台
外形：57.95×49.98；总厚9.50。
主面坐标U沿模型+X，V沿模型+Y。
原点：模型X=-4.30、Y=-4.30边交点。
即U=X+4.30，V=Y+4.30。
厚度方向从外底面起算。
周边肩厚4.30；中央平台总高9.50。
平台相对肩面凸高5.20。
平台尺寸49.95×41.98，四边均距4.00。
平台小值角：U=4.0000,V=4.0000。
中央为连续实体平台，不设支撑柱。
框架穿螺钉孔
F1～F8：8×Φ2.20贯通。
F1: U=2.0000, V=3.3000
F2: U=2.0000, V=47.3000
F3: U=55.9500, V=3.3000
F4: U=55.9500, V=47.3000
F5: U=16.3000, V=2.0000
F6: U=41.6500, V=2.0000
F7: U=7.3000, V=47.9800
F8: U=48.3000, V=47.9800
PCB固定螺纹及底部让位
P1～P5：5×M2×0.4，顶面入牙。
上孔口C0.25后，有效牙深6.00。
攻丝底孔Φ1.60；底部另作让位。
下方同轴Φ2.20，自外底面向上3.25。
让位顶面与有效螺纹下端衔接。
P1: U=27.5250, V=24.6000
P2: U=6.3030, V=43.6570
P3: U=51.7500, V=43.6570
P4: U=51.7500, V=6.3000
P5: U=6.3030, V=6.3000
不得将PCB孔按Φ2.20全长加工。
两处Type-C安装槽
W1：U向7.50×V向9.20。
W1小值角: U=46.1500, V=31.4000
W1从平台顶面下切深0.50。
W2：U向9.20×V向7.50。
W2小值角: U=33.2230, V=38.1800
W2从平台顶面下切深0.50。

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6		
阶段标记	重量	比例
	0.062	2:1
共1张　第1张	版本	替代

独立底板

PS-05