

里底水电站保打塘砂石加工系统工艺流程简图

生产三级配碎石料

混凝土高峰月均强度46万m³
系统设计处理能力：1500t/h
系统设计生产能力：1200t/h

爆破曲线 (最大粒径900mm) %						
可碎块	150	80	60	40	20	10
中筛	69	12	4	3	2	1

粗碎						
破碎曲线 (最大粒径900mm, 开口150mm) %	150	80	40	20	10	5
中筛	14	33	25	12	10	6


粗碎设备负荷率			
处理量	方案	台数	能牌产能
1200t/h	方案1	3台C1124	3×450t/h
	方案2	1台C1124	1×450t/h
	方案3	2台C1125	2×500t/h
	方案4	3台C1125	3×500t/h
	方案5	3台NP1415	3×550t/h
	方案6	1台C1124	1×450t/h
	方案7	2台NP1415	2×550t/h

半成品物料组成			
项目	80~40	40~20	20~5
重量 (%)	965	365	230
比重 (%)	45	24	15

一筛物料组成			
项目	80~40	40~20	20~5
重量 (%)	490	460	460
比重 (%)	33	31	15

可选设备表 (山特)		
型号	型号	能牌产能
C1124	450t/h	
C1125	500t/h	
C1224	340t/h	
C1225	420t/h	

可选设备表 (美卓)		
型号	型号	能牌产能
NP1415	550t/h	
NP1520	500t/h	

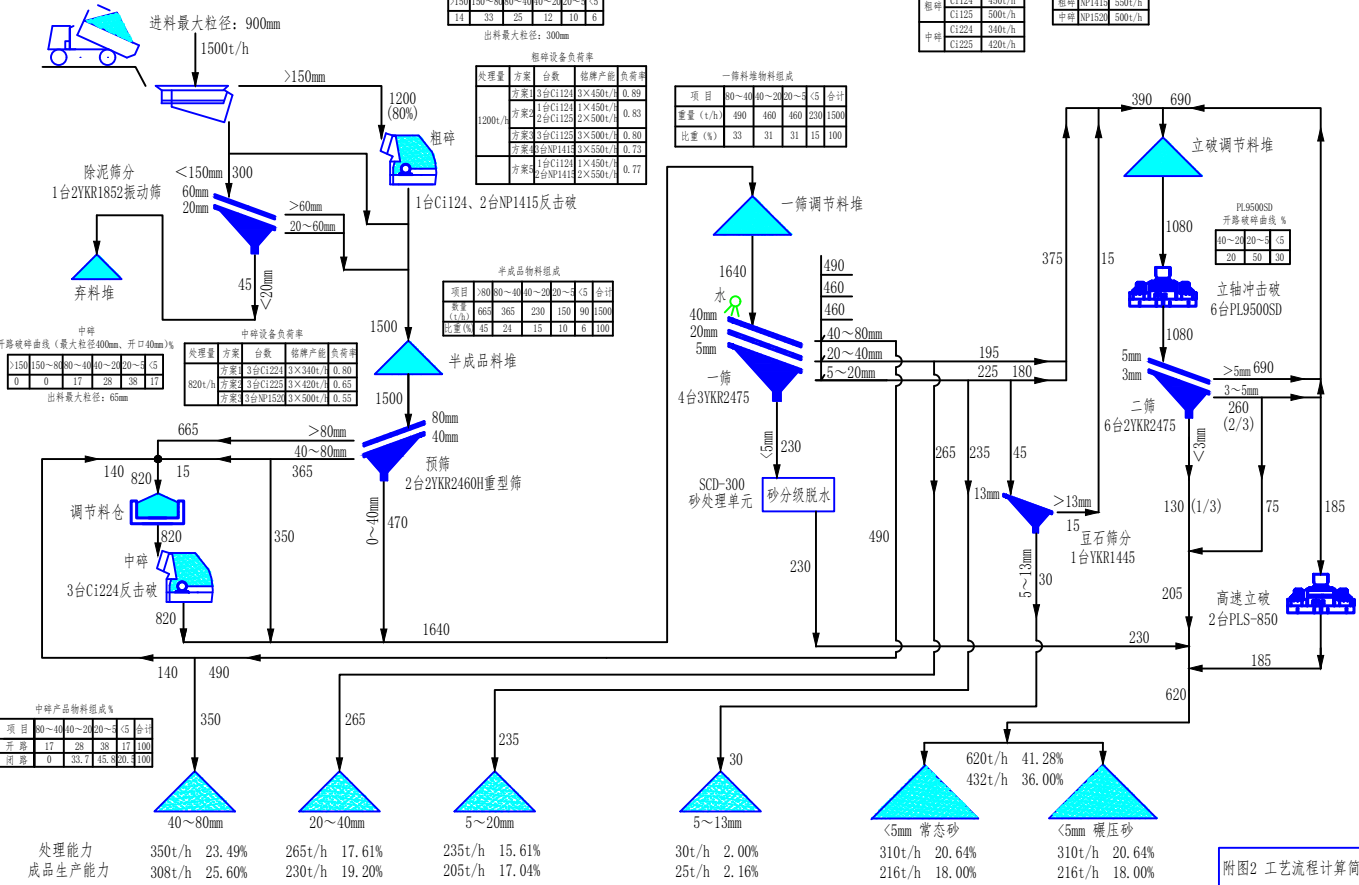

附图2 工艺流程计算简图1