



EQS ENGENHARIA

80.464.753/0001-97

Endereço: Rua Judite Melo dos Santos 135 - CEP 88104765 - São José - SC

Telefone: (48) 3281.8333

contato@eqsengenharia.com.br - eqsengenharia.com.br

Telefônica
vivo

Relatório de Atividade - Nº6397122 - Vistoria Vistoria Telefônica

SITUAÇÃO: <i>Fechado</i>	ESTADO: <i>PE</i>	AGENDAMENTO: <i>01/10/2024</i>
TIPO: <i>Vistoria</i>	MACROAREA: <i>Telefônica PE</i>	PRAZO: <i>31/10/2024</i>
ATIVIDADE: <i>Vistoria Telefônica</i>	LOCAL: <i>Imbiribeira</i>	INÍCIO: <i>01/10/2024 09:25</i>
CONTRATO: <i>Telefônica PE</i>	RESPONSÁVEL: <i>Agnaldo Gomes De Lima</i>	FIM: <i>01/10/2024 13:27</i>
LAT/LONG: <i>-8.0947412, -34.9115099; precisão: 82,56m</i>	OBS: <i>Preventiva Out.2024</i>	

TELHADO



Telhado

Descrição Toda a infraestrutura do telhado encontra se em perfeito estado

Condições e conservação das telhas. OK

Condições e conservação da estrutura do telhado. OK

Estado geral dos rufos e calhas. OK

Condições dos ralos e tubulações. OK

Condições das grelhas de escoamento. OK

Observação toda a calha de escoamento são limpa constatadamente



Rufos em perfeito estado




limpeza das calhas



escoamento das calhas

LAJES E COBERTURAS

01/10/2024 10:44

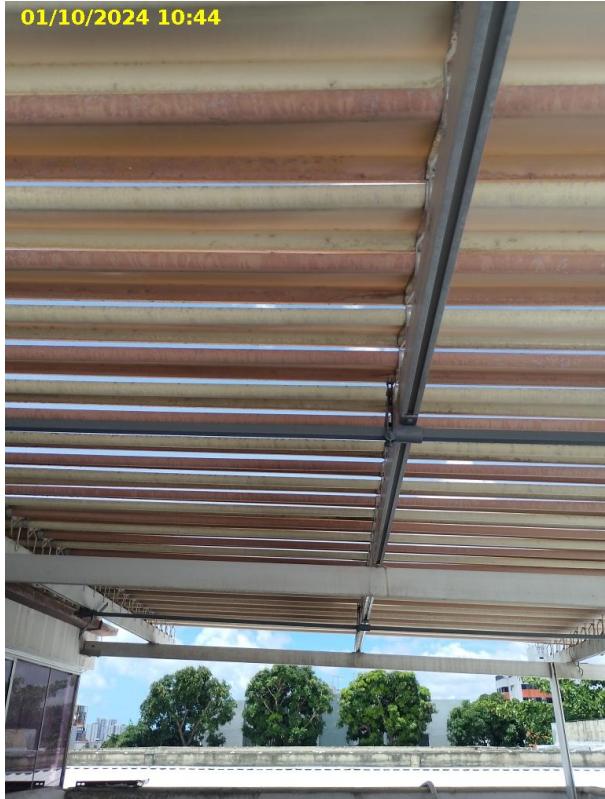

Laje ou cobertura

Descrição toda a infraestrutura da cobertura encontra se em perfeito estado

Existência de pontos de umidade. OK

Condições do sistema de escoamento. OK

Condições da impermeabilização. OK

Condições da proteção mecânica. OK

Estado de conservação dos acessos ao telhado. OK

Condições das escadas marinheiros e proteções. OK



estrutura em perfeito estado



calhas de escoamento em perfeito estado

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA



Reservatório de água

Descrição todos os Reservatório de águas encontram se em perfeito estado

Estado de conservação dos reservatórios de água Inferior. OK

Estado de conservação dos reservatórios de água Superior. OK

Limpeza e tratamento físico-químico e bacteriológico do reservatório de água com posterior apresentação de laudo fornecido por laboratório reconhecido N/A

Estado de conservação dos acessos ao telhado. OK

Condições das escadas marinheiros e proteções. OK

A emissão do Laudo de potabilidade conforme normas e leis em vigor. N/A

Validade do Laudo de Potabilidade. N/A



Boia mecânica em perfeito funcionamento



escada de marinheiro em perfeito estado



Reservatório de água inferior em perfeito estado

01/10/2024 13:27



Alvenarias e estruturas

Descrição toda a alvenaria encontra se em perfeito estado

Condições das paredes de alvenaria. OK

Condições dos chapiscos emboço e reboco. OK

Condições dos pisos e rejuntamento cerâmico. OK

Estado de conservação de áreas úmidas (banheiros, copas, etc). OK

Condições das juntas de dilatação. OK

Condições das escadarias internas. OK

Estado geral e desgastes das pinturas em paredes. OK

Estado geral e desgastes das pinturas em tetos. OK

Estado geral e desgastes das pinturas em pisos. N/A

Estado geral e desgastes das pinturas em portas de madeira e/ou metálicas. OK


Estado geral e desgastes das pinturas em corrimãos. OK

Estado geral e desgastes das pinturas em tubulações, e máquinas em geral. OK

Estado geral e desgastes das pinturas em vagas de garagem. OK

Estado geral e desgastes das pinturas tampas metálicas, grades, portões e porta de enrolar. OK

01/10/2024 10:49

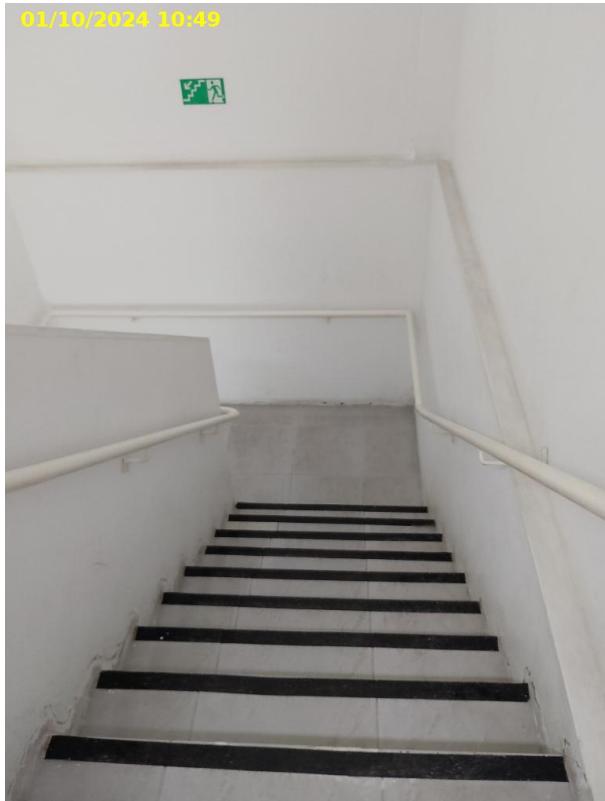

pintura do corrimão em bom estado

01/10/2024 10:50



pintura das portas de madeira em perfeito estado

01/10/2024 10:50



pintura das paredes em perfeito estado

ESQUADRIAS E VIDROS

01/10/2024 12:35



Esquadria e vidros

Descrição Porta automática em perfeito funcionamento

Funcionamento e ferragens dos caixilhos, portas, janelas com todos os tipos de articulações basculantes. OK

Funcionamento e ferragens das portas pantográficas, corta fogo, de enrolar comum, tipo carneiro, de correr, grades e tampas metálicas. OK

Funcionamento, estabilidade e condições dos portões de correr e portões comuns. OK

Condição de funcionamento e conservação de esquadrias: portas, janelas, fechaduras, fechos, maçanetas, molas, revestimentos de tinta, corrimãos, etc. OK

Condições dos gradis em geral. OK

Condições e estabilidade dos corrimãos. OK

Estado de conservação de vidros de esquadrias em geral. OK

Estabilidade e fixação dos vidros. OK

Condição de funcionamento de portas de vidro temperado. OK

Estado de funcionamento de dobradiças, pinos, pivôs, puxadores, fechos, fechaduras, molas de piso, alinhamento e prumo. OK

01/10/2024 12:36



trincos em perfeito funcionamento


01/10/2024 12:37



portas de vidro em perfeito estado

FORROS

01/10/2024 10:58

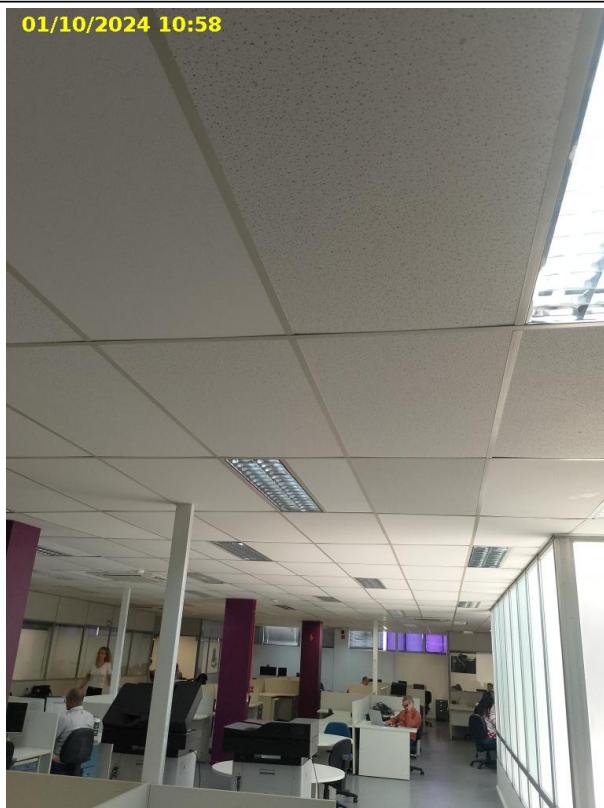


Forros

Descrição Todos os forros mineral e modulares encontram-se em perfeito estado

Estado geral dos diversos tipos de forros, modulares e compactos (gesso, laminas de alumínio, painéis metálicos, fibras minerais, PVC, madeira e etc.) OK


Estado geral dos rebocos de forros. OK

01/10/2024 10:55

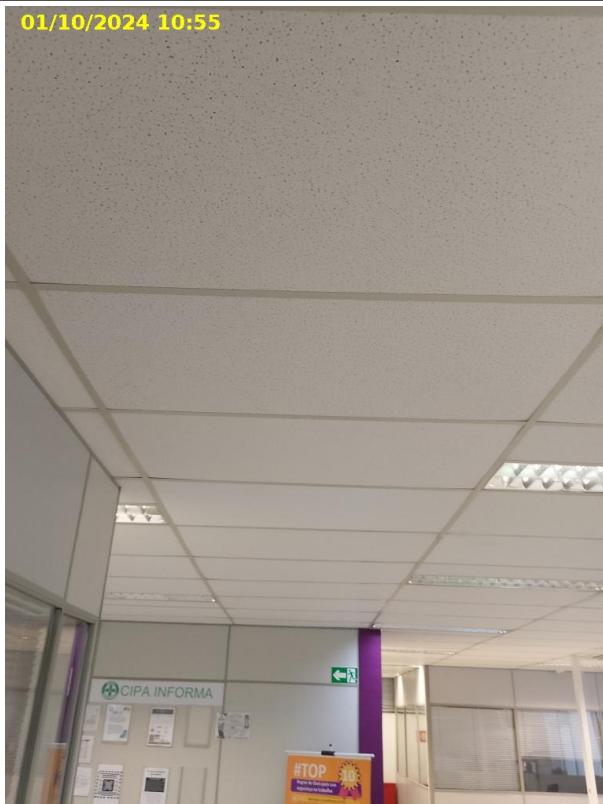


forro mineral do setor de eng1

01/10/2024 10:56

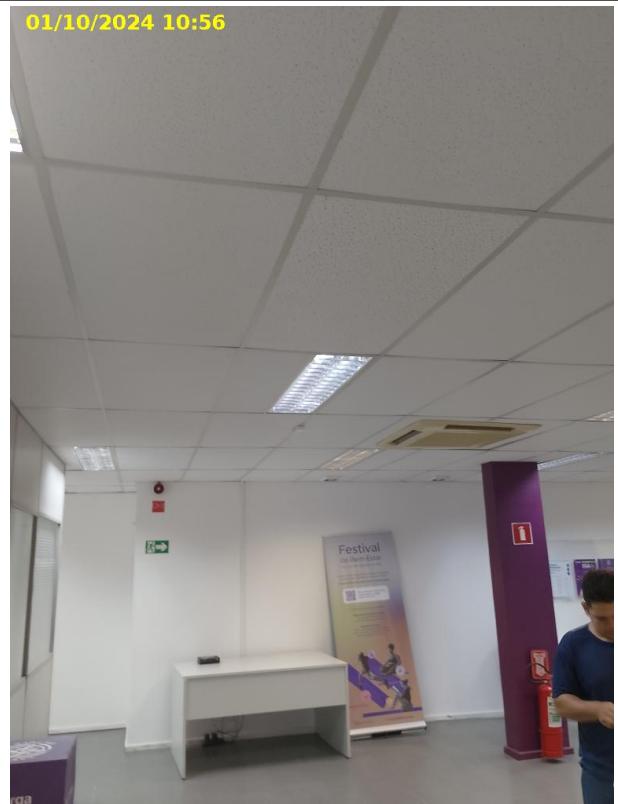

forro mineral da área da tv em perfeito estado

01/10/2024 10:57

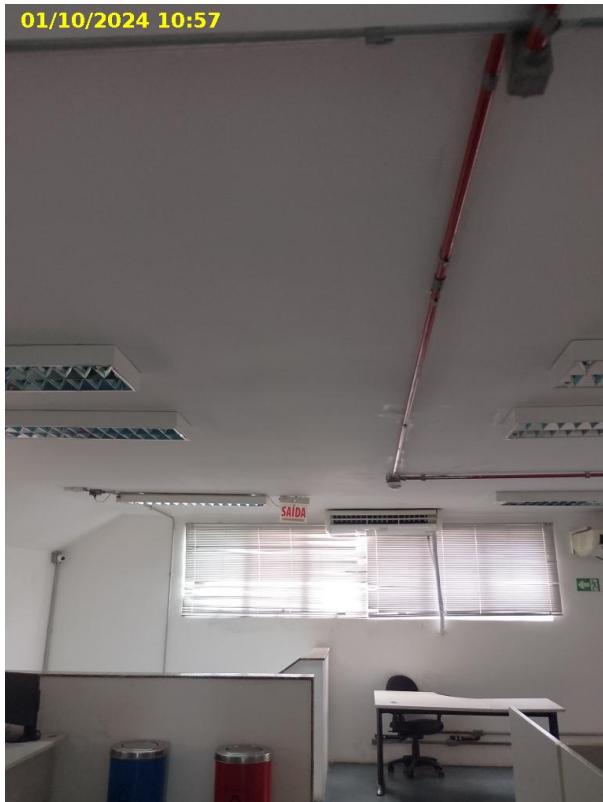

forro modular em perfeito estado

PISOS



Pisos

Descrição todos os pisos encontram se em perfeito estado

Estado geral dos pisos laváveis. OK

Estado geral de pisos com carpete. N/A

Estado geral dos pisos de placas vinílicas e de borracha. OK

Estado geral de pisos de madeira. N/A

Estado geral de pisos elevados. N/A

Estado geral de pisos com fitas antiderrapantes (escadas, acessos, etc.) OK

Estado geral de pisos de argamassa comum, industrializadas e áreas externas. OK


Condições dos pisos com sinalização tátil. N/A

Estado dos pisos pavimentados. OK

Estado dos passeios públicos. OK



piso porcelonato em perfeito estado

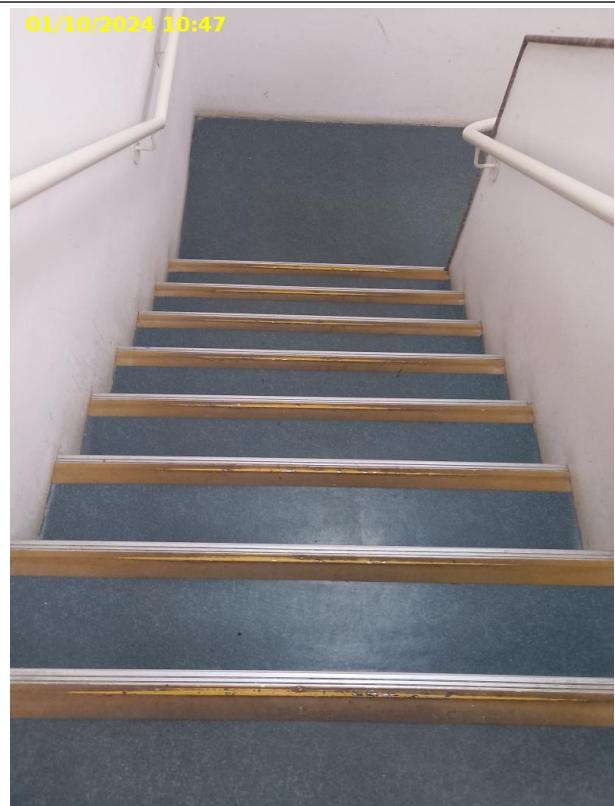

piso da escada em perfeito estado



piso vinilico em perfeito estado

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

01/10/2024 12:10



Instalações hidráulicas

Descrição Todo o sistema hidráulico encontra-se em perfeito funcionamento

Indicar a forma de abastecimento do imóvel (Concessionaria, poço outros) OK

Condições do hidrômetro. OK

↳ *Leitura 0836*

Funcionamento e estado de torneiras, misturadores, duchas, chuveiros elétricos, válvulas de lavatório, válvulas americanas, sifões e demais itens OK

Relatar a condição de funcionamento e estado de conservação de cubas e bancadas de pia, lavatórios, bacias sanitárias e mictórios. OK

Relatar a condição de funcionamento e estado de conservação de bebedouros. OK

Funcionamento conservação de tubulações, redes de águas pluviais (tubulações, buzinotes, etc.) e prumadas em geral, conexões, solda e barriletes. OK

Funcionamento das caixas d'água e cisternas, limpeza dos reservatórios com fornecimento de laudo de análise de potabilidade da água. OK

Relatar a condição de funcionamento e estado de conservação de limpeza de lagos e espelhos d'água. N/A



cubas em perfeito estado



Torneiras em perfeito funcionamento



cifrão em perfeito estado

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

01/10/2024 12:12



Instalação de esgoto

Descrição todo o sistema de esgoto encontra se em perfeito funcionamento

Condição de funcionamento e estado de conservação de tubulações e conexões. OK

Estado de conservação de caixas de esgoto, inspeção, areia, água pluvial, gordura, ralos, fossas sépticas, sumidouros, filtros anaeróbicos e etc OK

01/10/2024 12:13



vasos sanitário em perfeito estado

01/10/2024 12:13



mictórios em perfeito funcionamento

01/10/2024 12:14



Ralos em perfeitas condições

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01/10/2024 12:30



Instalações elétricas

Descrição todo o sistema de eletricidade encontra-se em perfeito funcionamento

Indicar o tipo de entrada de energia (média ou baixa tensão) media tensão

Estado de conservação dos espelhos e tampas de caixas de passagens. OK

Condições geral da iluminação nos ambientes e área externa. OK

Condições e estado de conservação das tomadas e interruptores. OK

Condições da iluminação nos andares. OK

Alinhamento das luminárias. OK

Condições da iluminação nos ambientes externos. OK

Falta de luminárias, refletores e postes de iluminação nos ambientes externos. OK

As lâmpadas instaladas estão todas no mesmo padrão. OK

Existência do certificado de descarte e reciclagem de lâmpadas, conforme quantidade substituída no período de medição. N/A

Estado de conservação de calhas, eletro dutos, canaletas, conduítes, etc. OK

Condições gerais dos quadros elétricos. OK

Identificação dos quadros elétricos. OK

Organização dos cabeamentos e limpeza nos quadros elétricos. OK

Padronização dos disjuntores nos quadros elétricos. OK

Existência de diagramas unifilares nos quadros. N/A

Presença de condições críticas que possam afetar as características e integridade dos condutores (temperatura, umidade, meios corrosivos, etc.) OK

Existência de ruídos anormais, elétricos e/ou mecânicos. OK

Relatar a ocorrência de derivações ou ligações não autorizadas ou não recomendadas tecnicamente nos circuitos. OK


Existência do atestado de conformidade das instalações elétrica, conforme IT-41 (Instrução Técnica - Corpo de Bombeiro) N/A

01/10/2024 12:31



interruptores dentro dos padrões da norma

01/10/2024 12:31

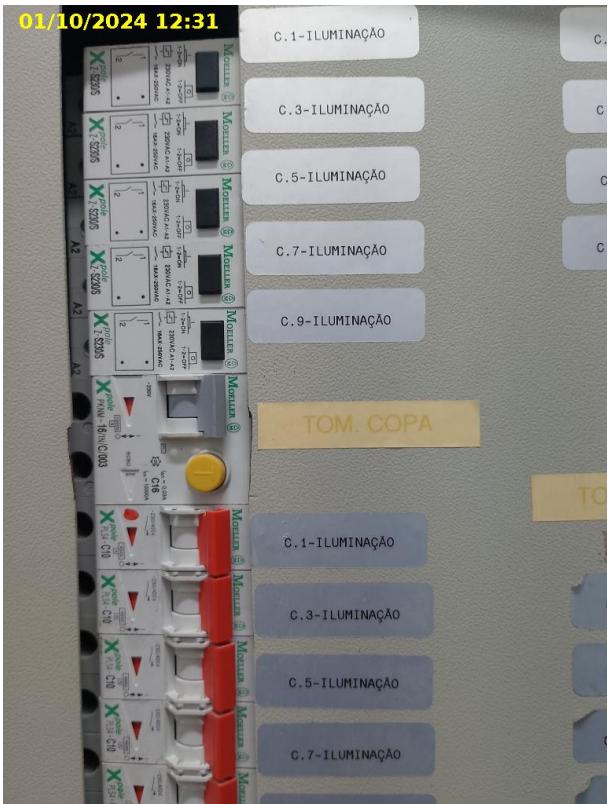


identificação dos Disjuntores

01/10/2024 12:32



identificação dos quadros

01/10/2024 12:32

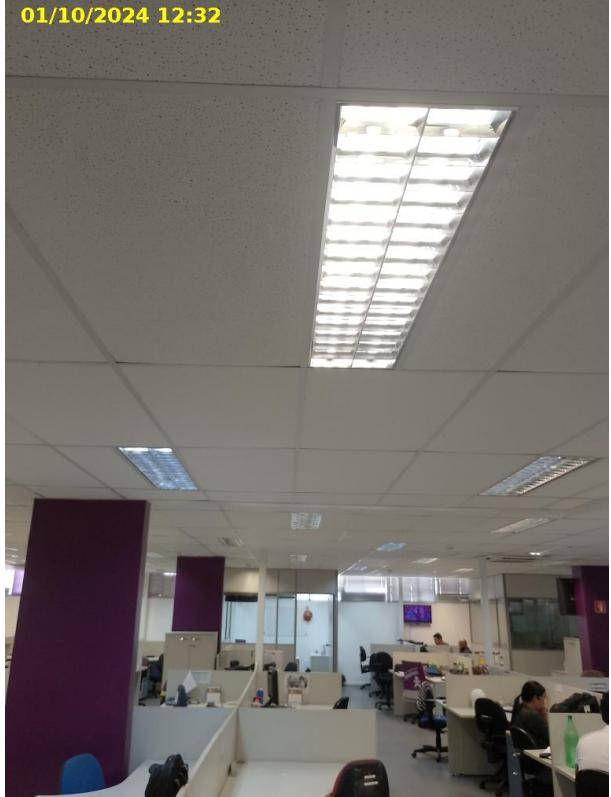

iluminação em perfeito funcionamento

POÇOS ARTESIANOS

Poços Artesanais N/A	
----------------------	--

Descrição N/A	
---------------	--

Condições de bombeamento, válvula, registro e conexão, realizar reparos quando necessário. N/A	
--	--

Emissão do Laudo de potabilidade conforme normas e leis em vigor. N/A	
---	--

↳ Problema N/A	
----------------	--

↳ Observação N/A	
------------------	--

↳ Problema N/A	
----------------	--

↳ Observação N/A	
------------------	--

Validade do Laudo de Potabilidade. N/A	
---	--

↳ Problema N/A	
----------------	--

↳ Observação N/A	
------------------	--

PERSIANAS

01/10/2024 12:20



Persianas

Descrição existem algumas persianas que precisam de consertos ja foi feito levantamento

Estado geral das persianas, fixação e funcionamento do sistema. OK

01/10/2024 12:21



Persianas do RH em perfeito estado

01/10/2024 12:22



Persianas da sala da gerência

AR CONDICIONADO

01/10/2024 13:13



Ar condicionado

Descrição existem algumas maquinas que estam paradas ,mas ja existem Relatórios

Condições dos equipamentos Chiller. N/A

Condições das Torres de Resfriamento. N/A

Condições dos equipamentos tipo Fancolete. N/A

Condições dos equipamentos tipo Split ´s. OK

Condições de aparelhos compactos de janela. N/A

Condições de aparelhos portáteis. N/A

Condições dos equipamentos Fancoil. N/A

Condições dos equipamentos Self Contained. N/A

Condições dos equipamentos Multisplit. OK

Condições dos Tanques de Gelo. N/A

Condições das Rodas Entalpicas. N/A

Condições dos exaustores. N/A

Condições dos ventiladores. N/A

Condições das cortinas de ar. N/A


Condições das Bombas de água gelada - BAG N/A



limpeza dos filtros



limpeza dos gabinetes

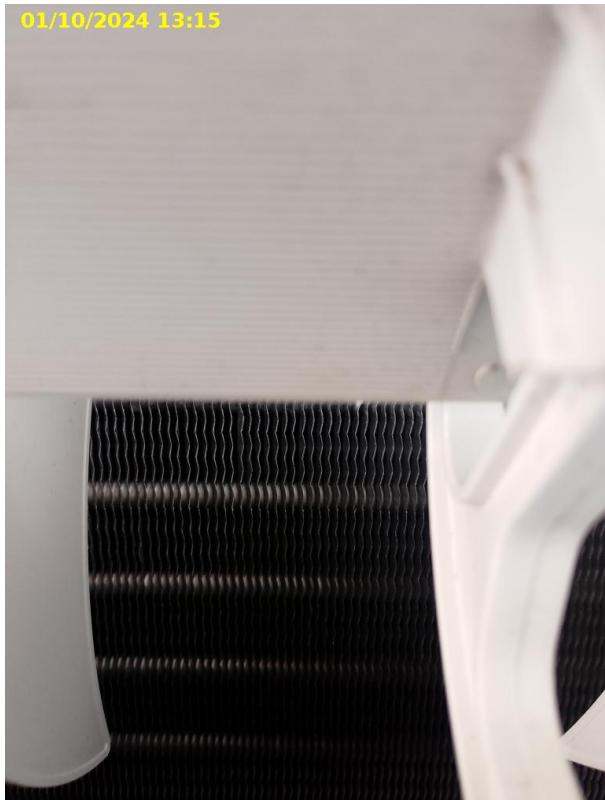

limpeza das serpentinas

BOMBAS HIDRÁULICAS



Bomba Hidráulica

Descrição todo o sistema de bomba hidráulica encontra-se em perfeito funcionamento

Condições gerais das Bombas de Recalque. OK

Condições gerais das Bombas de Drenagem. N/A

Condições gerais das Bombas de Drenagem de Esgoto. N/A

Condições gerais das Bombas de Pressurização. OK

Condições de limpeza das áreas onde se encontram as bombas e quadros de iluminação. OK

Funcionamento das lâmpadas piloto nos quadros de comando. OK

Vazamentos nas tubulações e conexões. OK

Existência de ruído anormal. OK

Registros, manômetros, válvulas de retenção. OK

Quadros de comando das bombas. OK

Componentes e cabeamento de comando do quadro. OK

Relatórios de preventivas do sistema N/A

01/10/2024 12:54



Registro de passagem em perfeito estado

01/10/2024 12:54



quadro de comandos da bomba em perfeito funcionamento

01/10/2024 12:55



Tubulações em perfeito estado

GERADOR

Gerador N/A

Descrição N/A

Condições gerais do Gerador. N/A

Condições da Infraestrutura da sala do gerador (pintura, iluminação, infiltrações e etc.). N/A

↳Problema N/A

↳Problema N/A

↳ Observação N/A	
↳ Observação N/A	
Condições do isolamento acústico da sala de geradores. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Condições do sistema de exaustão / ventilação da sala de geradores. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Nível de combustível no tanque diário instalado na sala do gerador. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Condições/sinalização dos quadros de comando do gerador. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Existência de Diagramas no Quadro de comando. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Existência de vazamentos. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Condições gerais do escapamento e silencioso. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Existência de vazamentos no radiador. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Relatórios de preventivas do sistema N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
NOBREAK	
NoBreak N/A	
Descrição N/A	
Condições gerais do Nobreak. N/A	
Existência de Alarmes de falhas. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	

↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Condições da Infraestrutura da sala do gerador (pintura, iluminação, infiltrações e etc.). N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Existências de ruídos anormais. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Existência de peças e fios soltos. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Condições/sinalização dos quadros de comando. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Funcionamento do display. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Ventilação e temperatura na sala. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Sistema de ventilação do equipamento. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Relatórios de preventivas do sistema N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
BATERIAS	
Baterias N/A	
Descrição N/A	
Condições gerais das baterias. N/A	
Condições das conexões e terminais. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Condições da Infraestrutura da sala do gerador (pintura, iluminação, infiltrações e etc.). N/A	

↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Limpeza geral dos elementos. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Relatórios de preventivas do sistema N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
QUADROS DE TRANSFERÊNCIA	
Quadro de transferência N/A	
Descrição N/A	
Condições dos quadros de transferência. N/A	
Condições das conexões e terminais. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
↳ Observação N/A	
Condições da Infraestrutura da sala do gerador (pintura, iluminação, infiltrações e etc.). N/A	
↳ Problema N/A	↳ Problema N/A
↳ Observação N/A	
Limpeza geral dos elementos. N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Relatórios de preventivas do sistema N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
CABINE PRIMARIA	
Cabine primária N/A	
Descrição N/A	
Existência de cabine primaria na edificação. N/A	
Sinalização da porta de acesso a cabine primaria. N/A	
↳ Problema N/A	↳ Problema N/A
↳ Observação N/A	
↳ Observação N/A	
Relatórios de preventivas do sistema N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	

ELEVADORES

01/10/2024 12:44



Elevadores

Descrição elevadores em funcionamento

Condições gerais das plataformas PCD. OK

Placa de sinalização com indicação da capacidade dos equipamentos (Pessoas e Kg). OK

Condições dos comandos internos das cabines (Botões, indicadores visuais, indicadores sonoros, alarmes, interfone, câmeras e etc.) OK

Existência de forros de proteção para os elevadores de carga. N/A

Desnívelamento na parada dos andares. OK

Solavancos durante a movimentação dos equipamentos. OK

Condições dos comandos externos por andar (Botões, indicadores visuais e indicadores sonoros). OK

Casa de máquina estava trancada (área restrita). OK

Condições gerais das maquinas (motor, polia, cabo de aço e etc.) OK

Presença de vazamentos de óleo. OK

Existências de ruídos anormais. OK

Condições dos quadros de comando. OK

Existência da ficha de manutenção preventiva pelo fabricante. N/A

01/10/2024 12:43



quadro de comandos do elevador

01/10/2024 12:44 Capacidade: Máxima 250 kg



chave de açãoamento

01/10/2024 12:45



sinalização e capacidade

HIDRANTES

01/10/2024 12:36



Hidrantes

Descrição Todo o sistema de hidrante encontra se em perfeito funcionamento

Condições da caixa do hidrante e dos componentes internos específicos para utilização no sistema OK

Todos hidrantes estão devidamente identificados e sinalizados OK

Condições físicas das tubulações e conexões do sistema de hidrantes; OK

Registros estão lacrados OK

Sistema está pressurizado OK

Possíveis vazamentos na prumada de incêndio OK

Condições de pintura das tubulações e caixas de hidrantes OK

Válvula de recalque do Corpo de Bombeiros;1 OK

Validade do ensaio hidrostático das mangueiras de incêndio; OK

Relatórios de preventivas do sistema N/A

01/10/2024 12:39



caixa em perfeito estado

01/10/2024 12:39



Registro em perfeito funcionamento

01/10/2024 12:40



sinalização

01/10/2024 12:41



teste das mangueiras

BOMBAS DE INCÊNDIO



Bombas de incêndio

Descrição Todo o sistema de combate a incêndio encontra se em perfeito funcionamento

Condições gerais do conjunto motor/bomba OK

Registros, manômetros e válvulas de retenção OK

Vazamentos na bomba OK

Condições da infraestrutura da casa de maquina OK

Limpeza da casa de maquinas (bombas) OK

Ruído anormal. OK

Condições gerais do quadro de bombas OK

Existência de diagramas elétricos OK

Existência de peças e fios soltos OK

Relatórios de preventivas do sistema N/A



quadro de comando em perfeito funcionamento



motor bomba em perfeito funcionamento



Registro em perfeito funcionamento

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

01/10/2024 12:23



Iluminação de emergência

Descrição todo o sistema de iluminação de emergência encontra se em perfeito funcionamento

Existência de sistema com iluminação de emergência OK


Instalação de sistema com blocos autônomos N/A

Existência de circuito exclusivo para o sistema no QDF. OK

Existência de sistema centralizados com banco de baterias N/A

Relatórios de preventivas do sistema N/A

01/10/2024 12:24

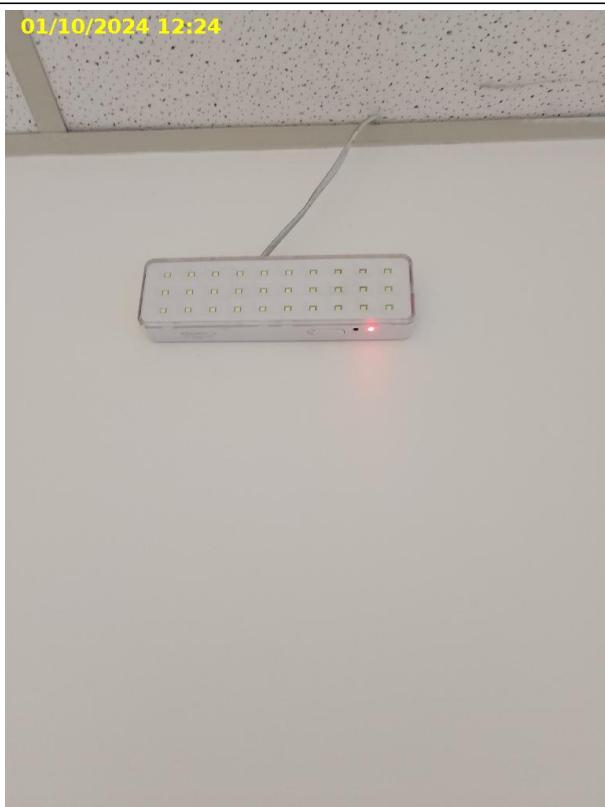

luminaria de emergência das escadas

01/10/2024 12:24



luminaria da saída de emergência

01/10/2024 12:25



luminaria de emergência da copa

POR TA CORTA FOGO

01/10/2024 12:33



Porta corta fogo

Descrição porta corta fogo em bom estado**Funcionamento da porta** OK**Todos os acessórios (fechaduras, barras antipânico, molas, travas, etc.); OK**↳ *Problema N/A*↳ *Observação N/A*

↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Pintura, revestimento e desgastes das partes móveis. OK	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Legibilidade dos identificadores da porta. OK	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Pintura, revestimento e desgastes das partes móveis. OK	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
Relatórios de preventivas do sistema N/A	
↳ Problema N/A	
↳ Observação N/A	
 <p>01/10/2024 12:34</p>	 <p>01/10/2024 12:35</p> <p>ESTE LÓC. LIVRE</p> <p>POR TA CORTA - FOGO MANTER FECHADA</p> <p>AVISO SAÍDA DE EMERGÊNCIA MANTENHA ESTE LÓC. LIVRE</p>
duxador da porta em perfeito estado	identificação da porta
CENTRAL DE DETECÇÃO A INCÊNDIO	



Central de detecção de incêndio

Descrição central de incêndio em perfeito funcionamento

Existência de central de SDCI OK

Quadro de endereçamento dos periféricos ao lado da central N/A

Existência de alertas de falhas na central OK

Condições das tubulações associadas ao sistema. OK

Detectores ópticos / térmicos associados ao sistema. OK

Acionadores manuais associados ao sistema. OK

Indicadores áudio visuais associados ao sistema. N/A

Sirenes associadas ao sistema. OK

Funcionamento do sistema de pressurização de escadas N/A

Relatórios de preventivas do sistema N/A

01/10/2024 12:42




quadro de comando do elevador



sirenes em pefeito funcionamento

01/10/2024 12:47

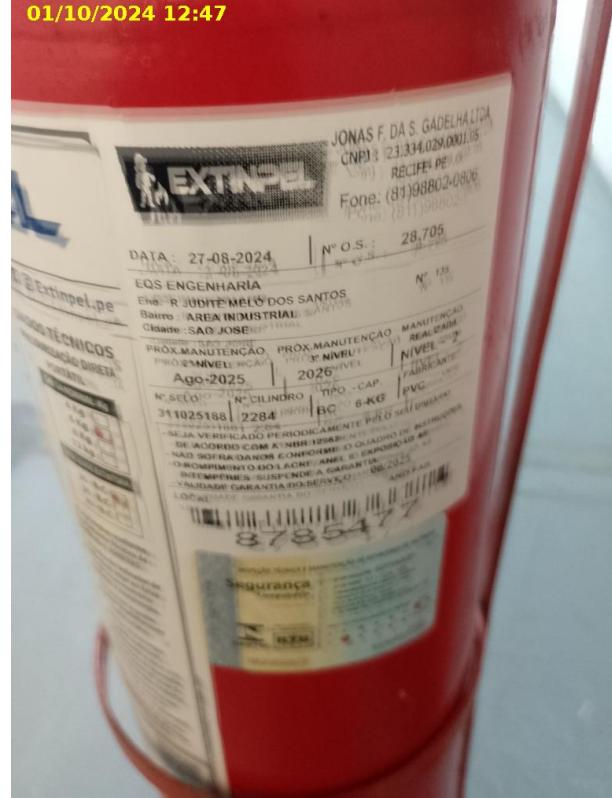

extintores dentro prazo de validade



acionadores manual em perfeito funcionamento

01/10/2024 12:49



detectores de fumaça em perfeito funcionamento

SPRINKLER

Sprinkler N/A

Descrição N/A

Existência do sistema. N/A

Condições das bombas. N/A

↳ *Observação* N/A

↳ *Problema* N/A

↳ *Observação* N/A

Condições das tubulações e conexões. N/A

↳ *Problema* N/A

↳ *Problema* N/A

↳ *Observação* N/A

Manômetros instalados na tubulação. N/A

↳ *Problema* N/A

↳ *Observação* N/A

Há bico plugado ou obstruído. N/A

↳ *Problema* N/A

↳ *Observação* N/A

Existência de pontos e/ou tubulações pertencentes à rede de chuveiros automáticos em risco de serem danificados
N/A

↳ *Problema* N/A

↳ *Observação* N/A

Há bicos em risco de serem danificados por choques mecânicos ou com vazamentos. N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

Relatórios de preventivas do sistema N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO A GÁS**Sistema fixo de combate a incêndio a gás N/A****Descrição N/A****Inspeção Visual Geral. N/A****Visual do estado de conservação de todos os componentes do sistema fixo de combate a incêndio por gás N/A**

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

Visualmente os manômetros dos cilindros N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

Quantidade e a pressão dos cilindros recarregáveis. N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

Registro de manutenção do sistema. N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

Vencimento do teste de hidrostático do cilindro N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

Relatórios de preventivas do sistema N/A

↳ Problema N/A

↳ Observação N/A

MOBILIÁRIOS E CADEIRAS



Mobiliários e cadeiras

Descrição Mobiliario em boas condições

Condição de funcionamento e conservação de mobiliários em geral: cadeiras, mesas, gaveteiros, balcões, divisórias e etc. OK

Existência de padronização dos mobiliários. OK

Existência de estocagem de mobiliários sem uso. N/A

Necessidade de descarte de mobiliários inservíveis N/A



mobiliario da copa precisa de reparo na formica



divisorias em perfeito estado



ármario em perfeito estado

EQUIPAMENTO / SERVIÇO



Equipamento/Serviço

Descrição estacionamento em bom estado

Vagas de Estacionamento para funcionário OK

Vagas de Estacionamento para visitante N/A

Vagas de Estacionamento PCD OK

Vagas de Estacionamento Carga/ Descarga N/A

Equipamento de purificadores OK

Máquinas de bebidas quentes OK

Máquinas de Snacks N/A

Salas de Reuniões OK

Restaurantes N/A**Lanchonetes N/A**

01/10/2024 12:17

**estacionamento para PCD**

01/10/2024 12:19

**maquina de bebidas**

01/10/2024 12:19

**estacionamento para funcionário**