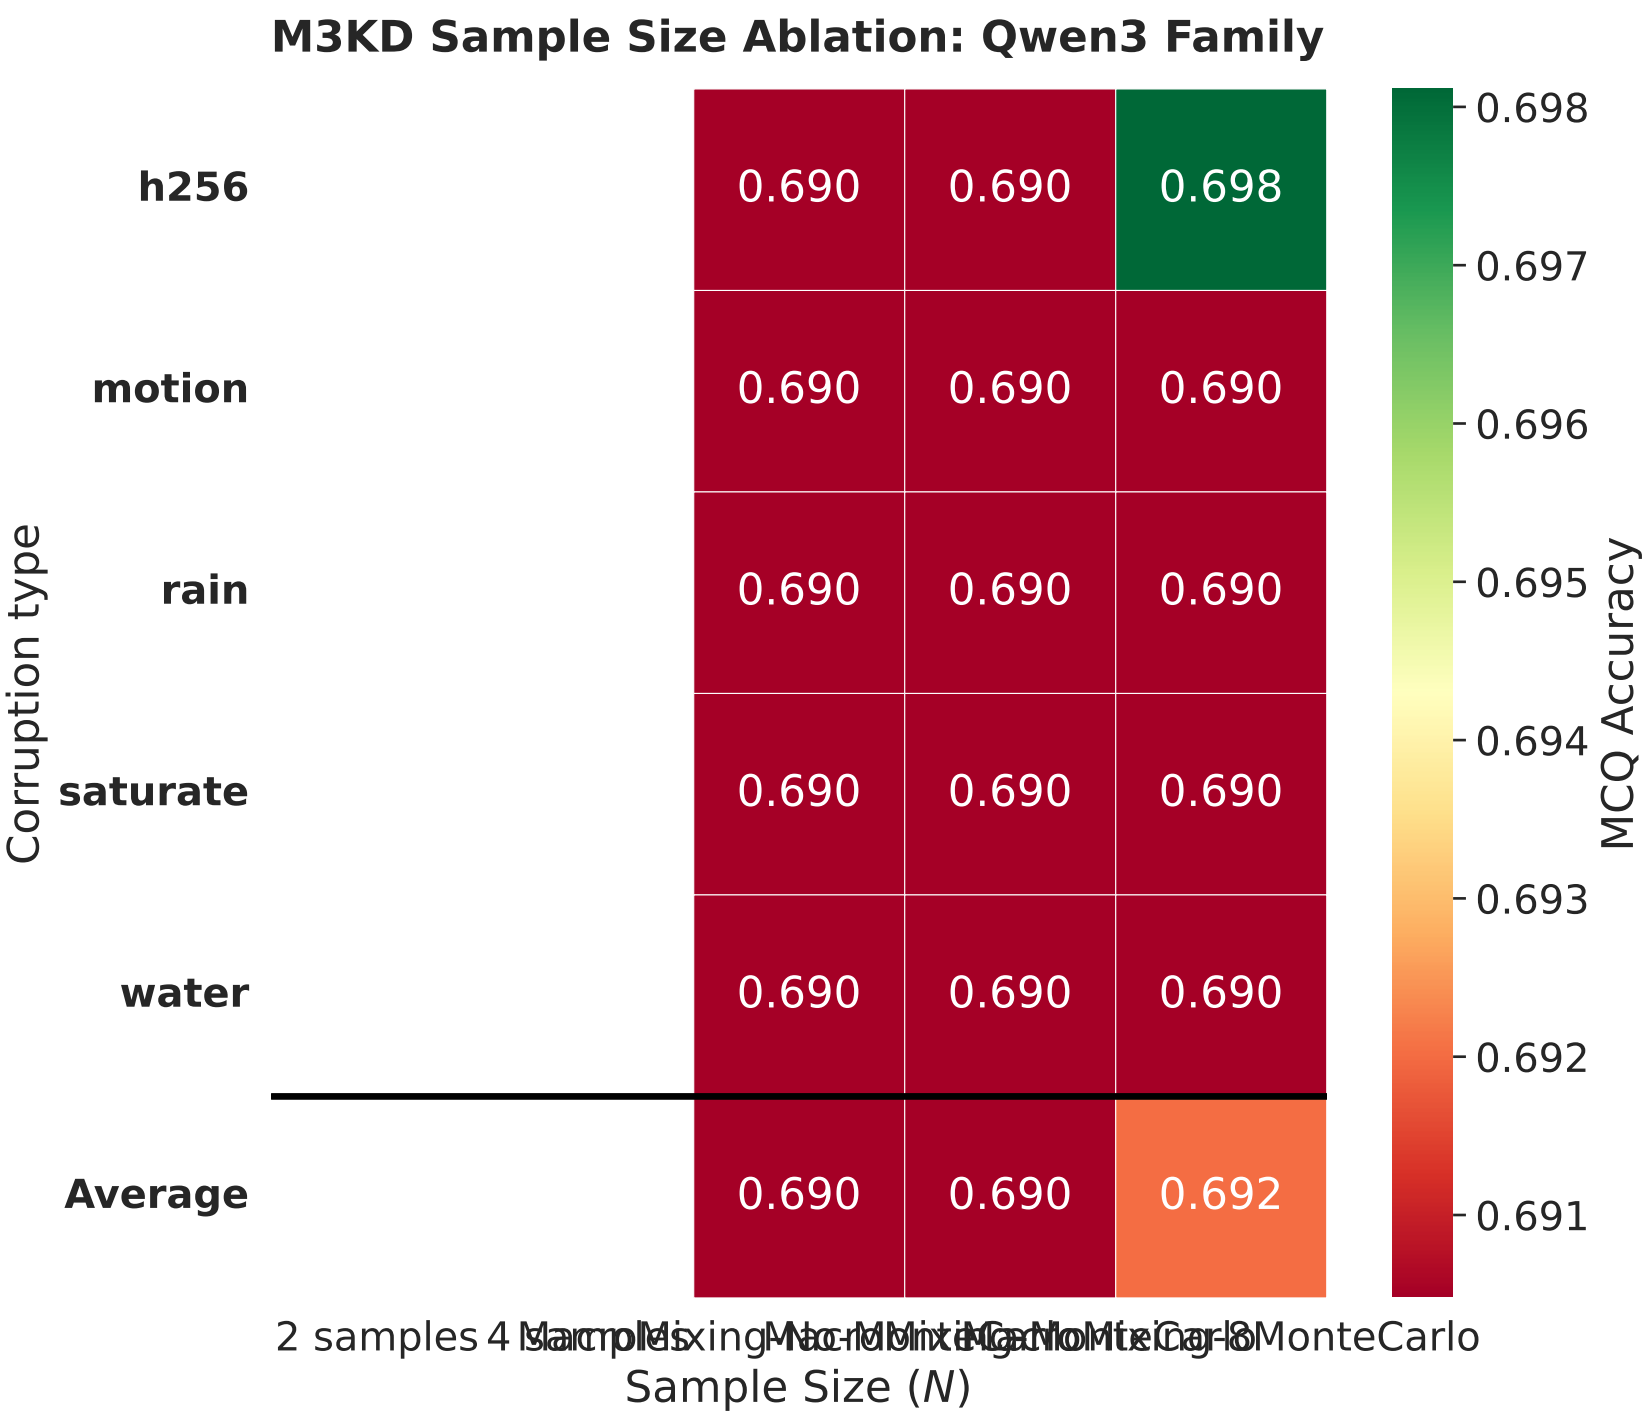
M3KD Sample Size Ablation: Qwen3 Family
h256
motion
rain
saturate
water
Average
0.690
0.690
0.698
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.692
Corruption type
2 samples
4 samples
Standard Mixing
Macro-Mixing
Micro-Mixing
Macro-MonteCarlo
Micro-MonteCarlo
Sample Size (N)
0.698
0.697
0.696
0.695
0.694
0.693
0.692
0.691
MCQ Accuracy