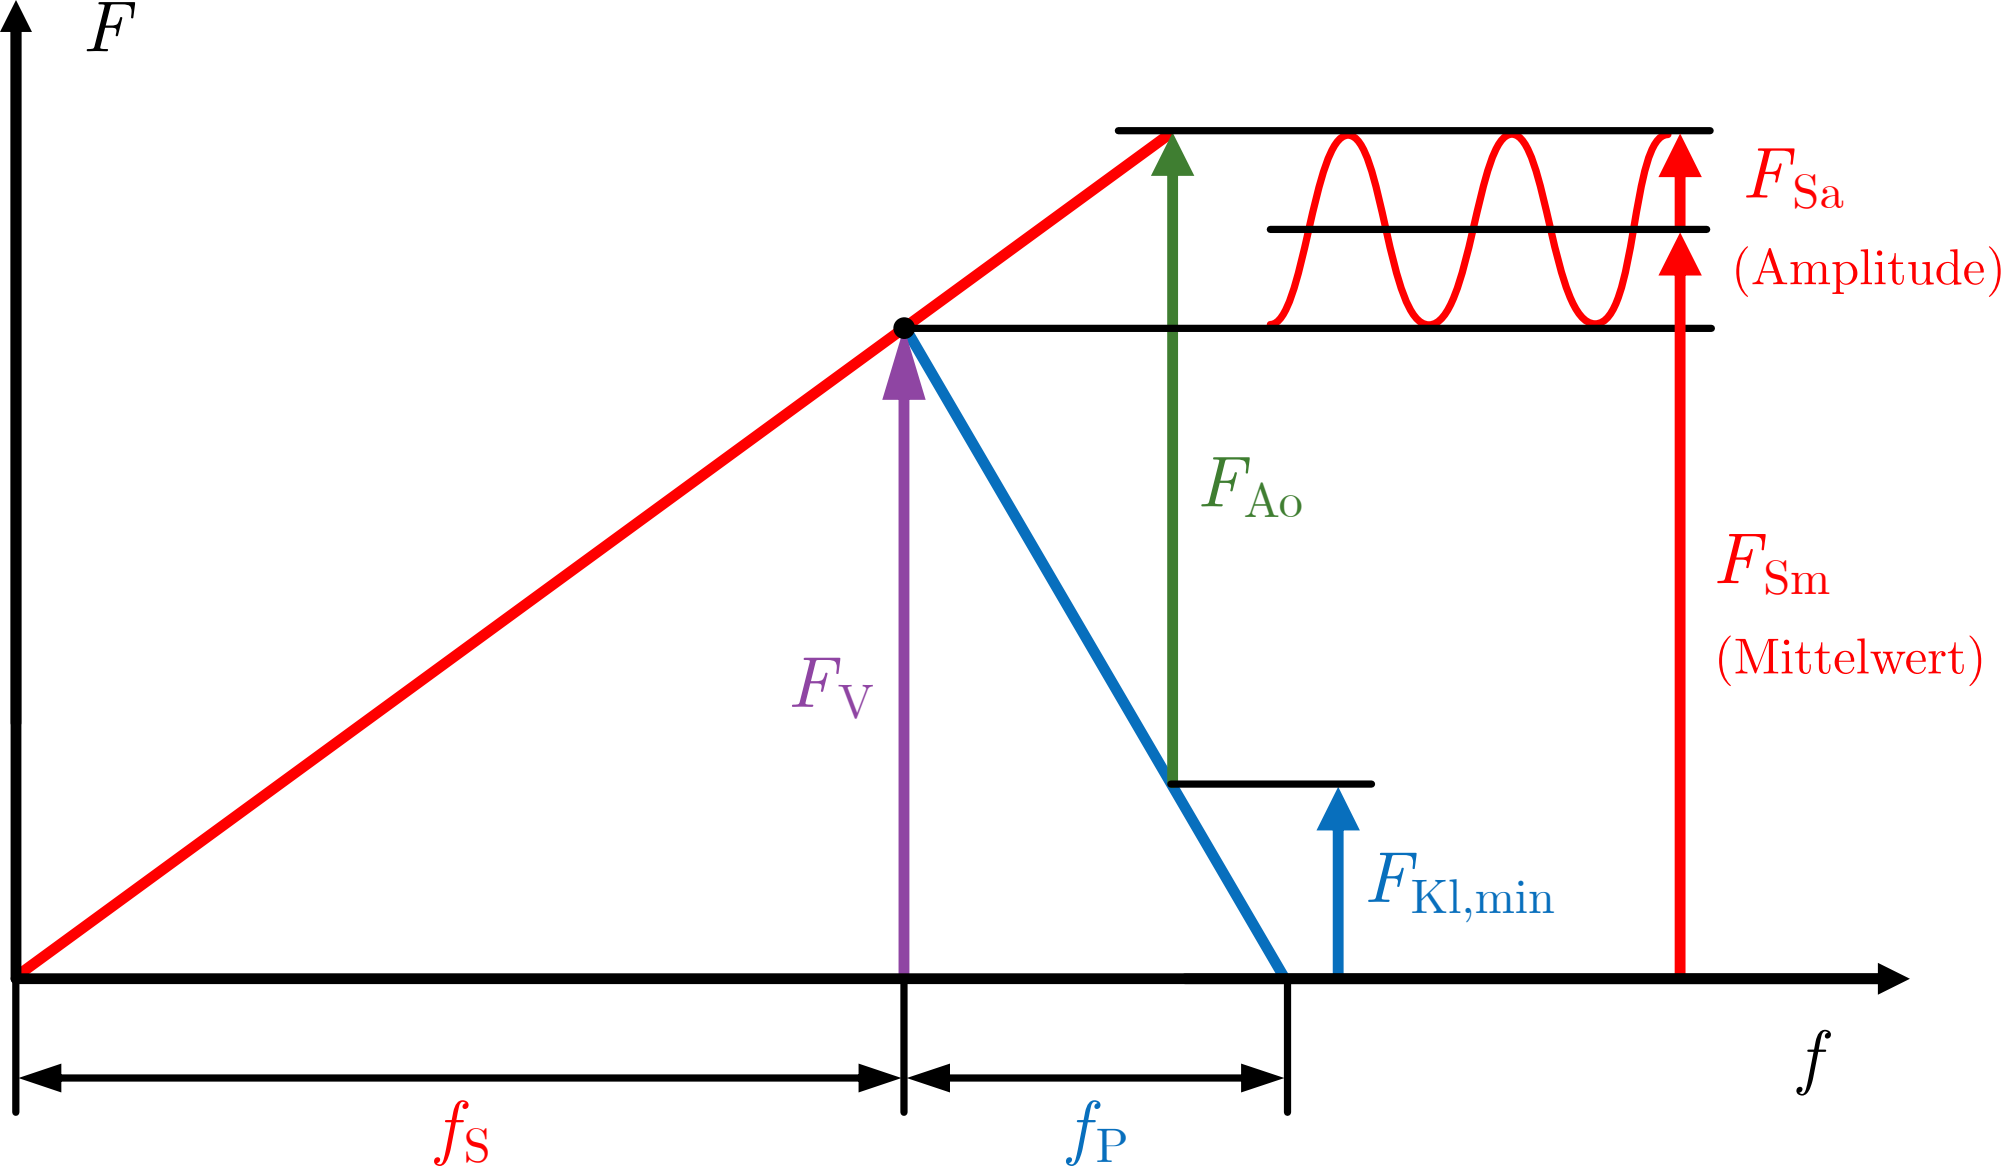
F
F_Sa
(Amplitude)
F_Ao
F_Sm
(Mittelwert)
F_V
F_Kl,min
f
f_S
f_P