


Υπόμνημα

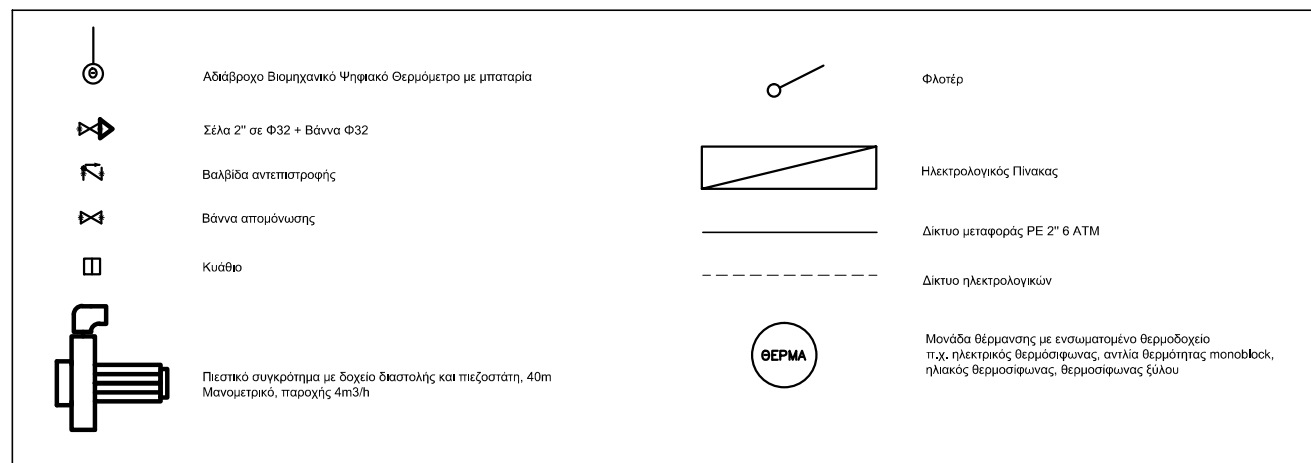

Παρατηρήσεις

- Τα πάχη των σωλήνων και τα μικρούλκά του δικτύου από και προς την αντλία άρδευσης, τη μονάδα θέρμανσης και την δεξαμενή νερού ακολουθούν τις προδιαγραφές των σταθίων αυτών και προσαρμόζονται στο δίκτυο μεταφοράς ανάλογα.

- Το δίκτυο ηλεκτρολογικών τοποθετείται εντός αδιάβροχου πλαστικού σωλήνα PVC στεγάνωσης και προστασίας.

- Πίνακας Υλικών Δικτύου μεταφοράς που δεν επηρεάζονται από την επιλογή της αντλίας άρδευσης, μονάδας θέρμανσης και δεξαμενής νερού :

60m Αγωγός PE 2" 6ATM
100m Αγωγός PE Φ32
20 Βάννες Φ32
6 Βάννες 2"
21 Σέλες 2" σε Φ32
20 γωνίες Φ32
3 Ταφ 2"