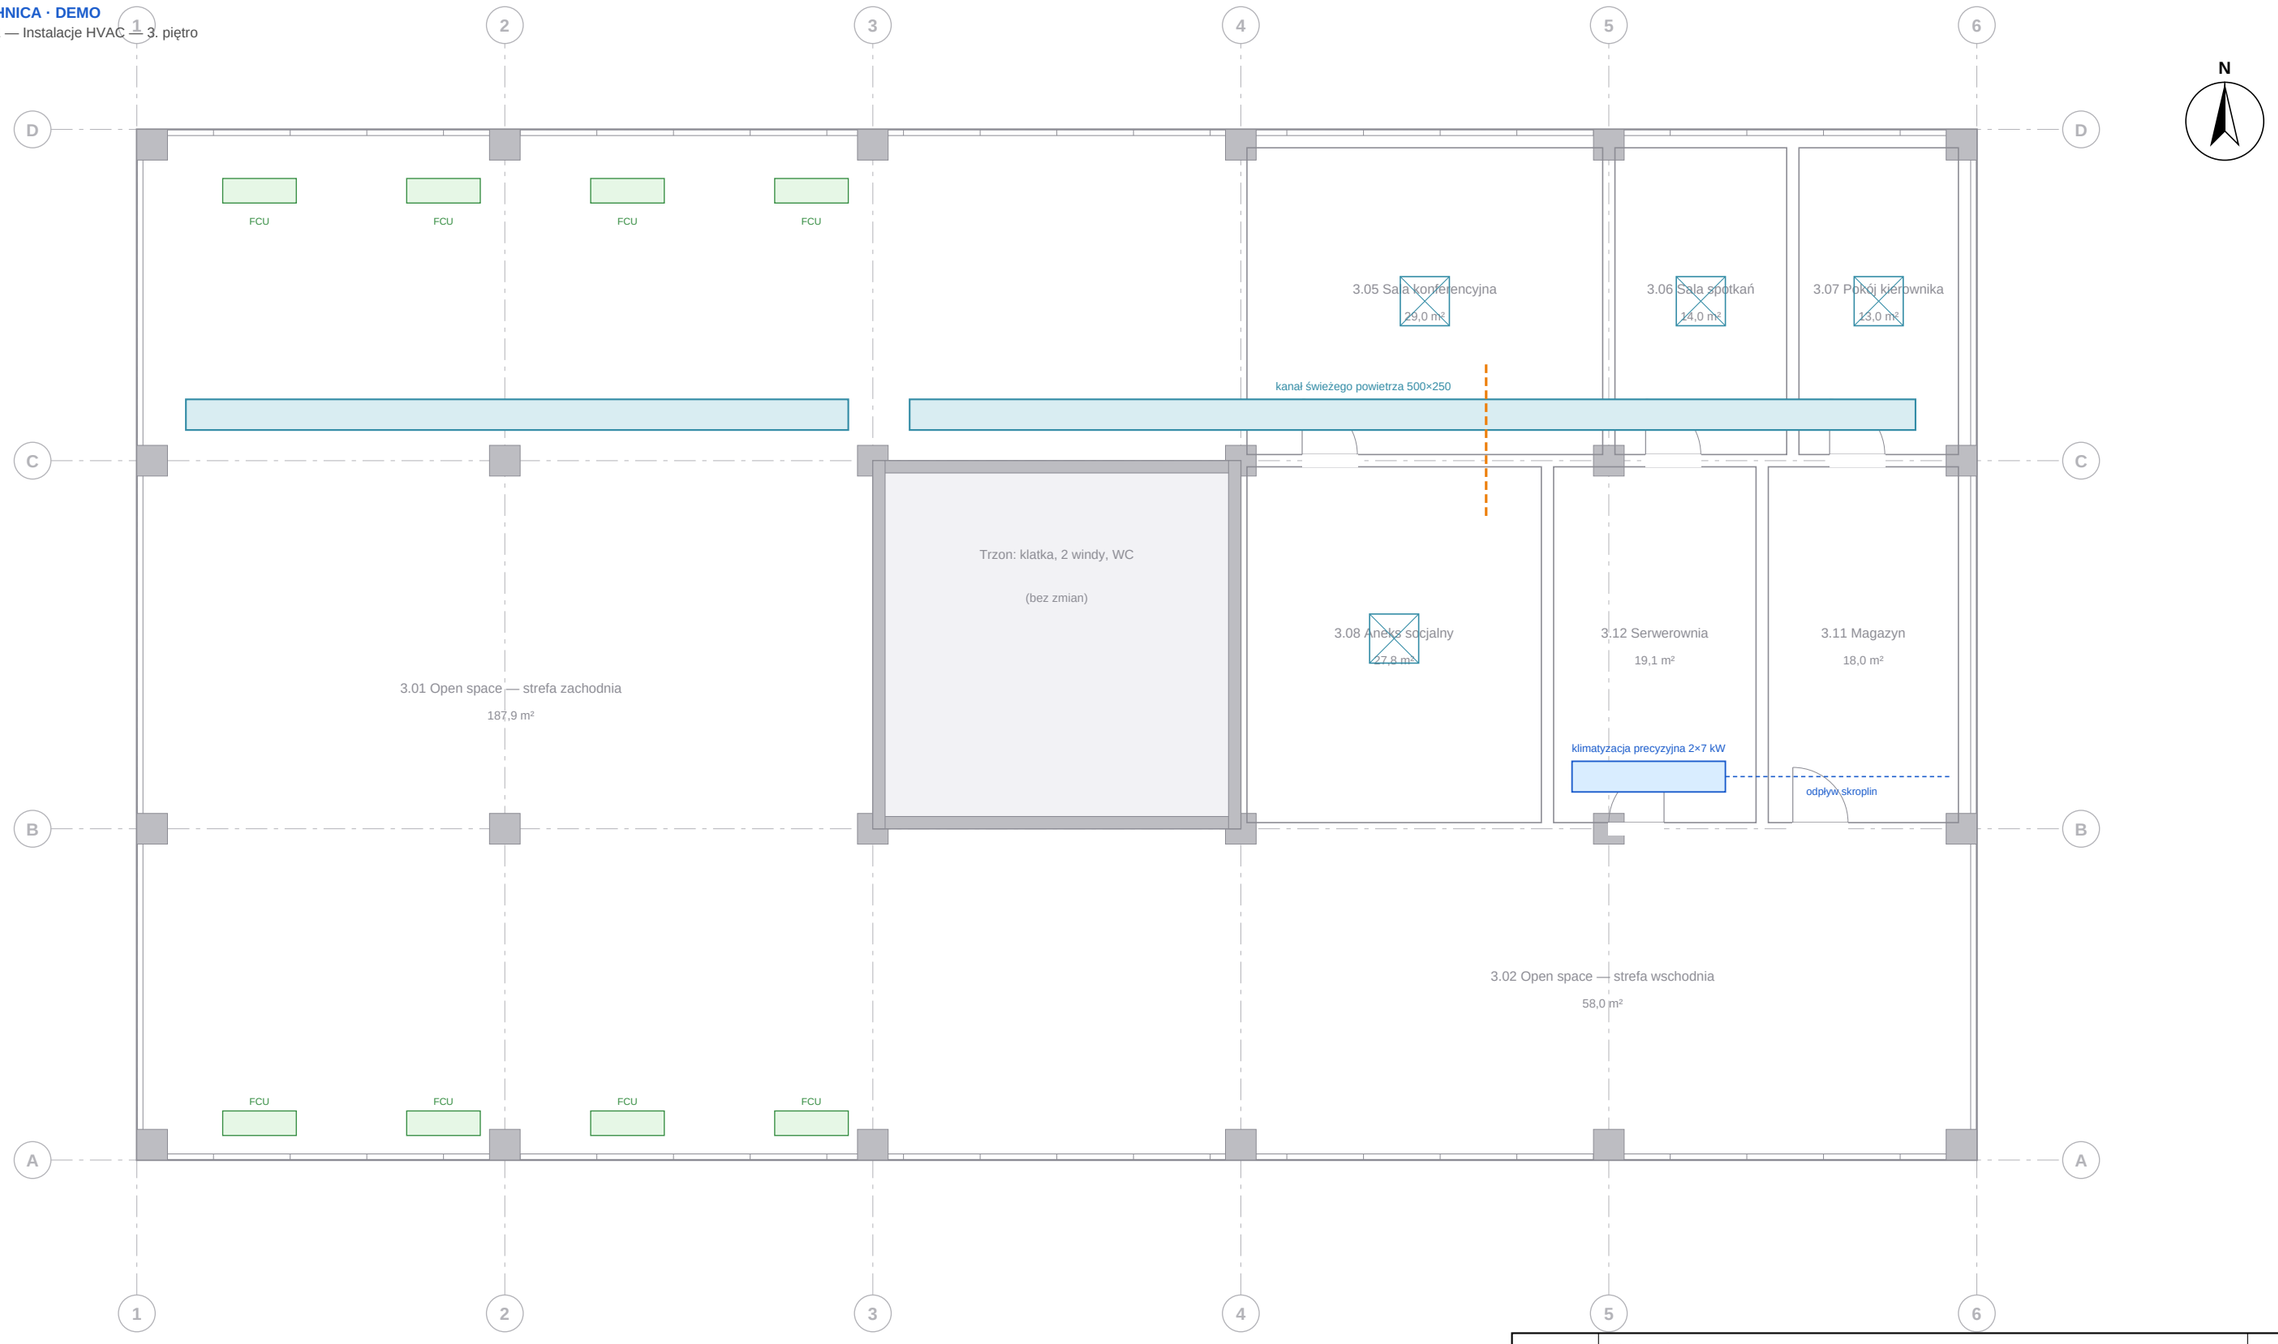

Instalacje HVAC

Klimakonwektory FCU 4-rurowe w strefach open space; kasetony VRF w salach 3.05–3.07. Nawiew świeżego powietrza z centrali na dachu, rekuperacja 78% (wartość fikcyjna).

Rew.	Opis zmiany	Data
A	Projekt aranżacji	2026-08-21

Modernizacja Biurowca — Centrum · 3. piętro
Inwestor: Centrum Office Park Sp. z o.o. (podmiot fikcyjny)

Instalacje HVAC — 3. piętro
Klimakonwektory, VRF, świeże powietrze

Nr rysunku	Skala	Rewizja	Data
B-H-301	1:100	A	2026-08-28

Branża: Wentylacja i klimatyzacja
Faza: projekt wykonawczy

Projektował: inż. E. Jabłońska
Sprawdził: inż. K. Nowicki

DANE DEMONSTRACYJNE — RYSUNEK FIKCYJNY, NIE DO BUDOWY