
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

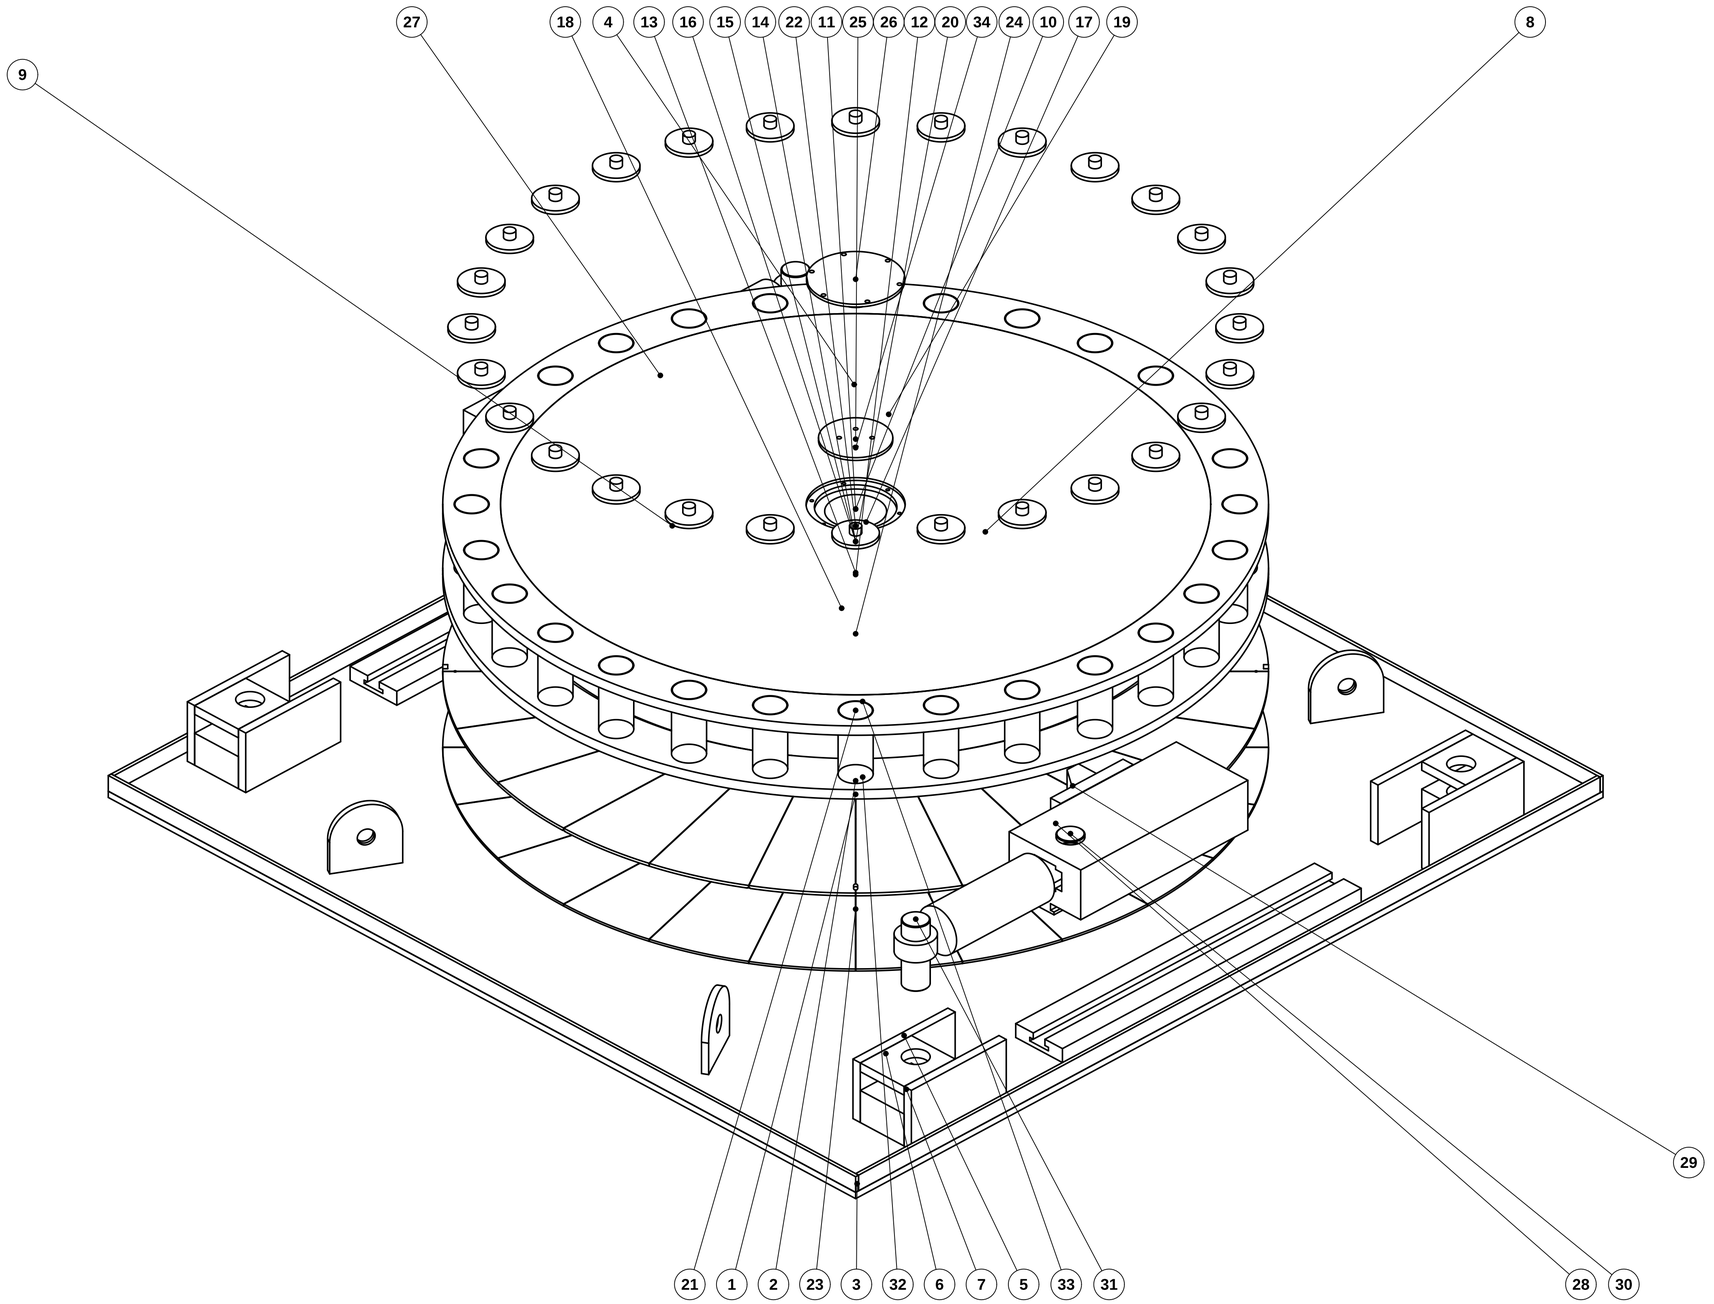


**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA**

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Desplazamientos verticales ilustrativos (no a escala); el eje de montaje es z. Pernos y arandelas sobre los pasadores.

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,4 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 87,3 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 64,7 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,4 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 70,5 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 19,9 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 284,5 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 11,2 |
| 32 | INT-001-C | Disco de la base (sector liso) | 24 | 145,9 |
| 33 | INT-002-C | Disco de la mesa (sector ranurado) | 24 | 193,3 |
| 34 | INT-003-C | Grasera recta M10×1 | 4 | 0,0 |
| | | **TOTAL** | | **3.501,1** |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.501,1 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-004-C | 5 de 49 | C |