

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

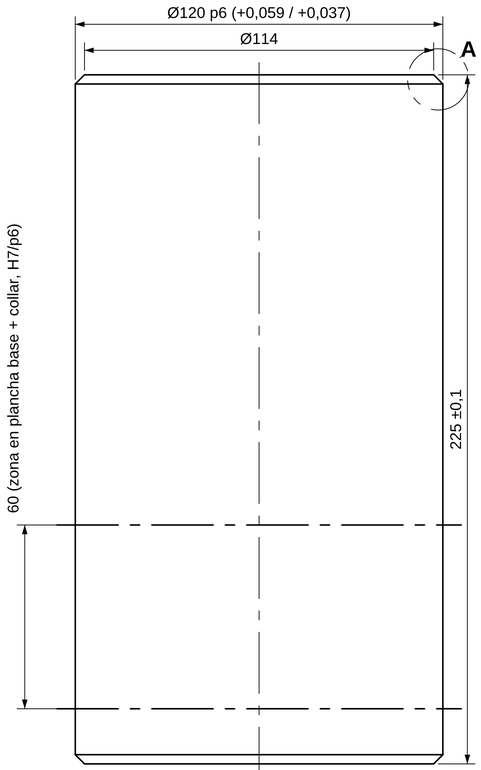


ELEVACIÓN
ESC 1:1

Ra 0,8

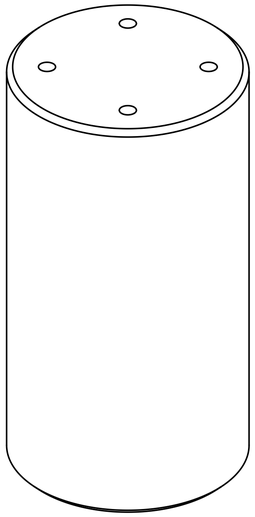

VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

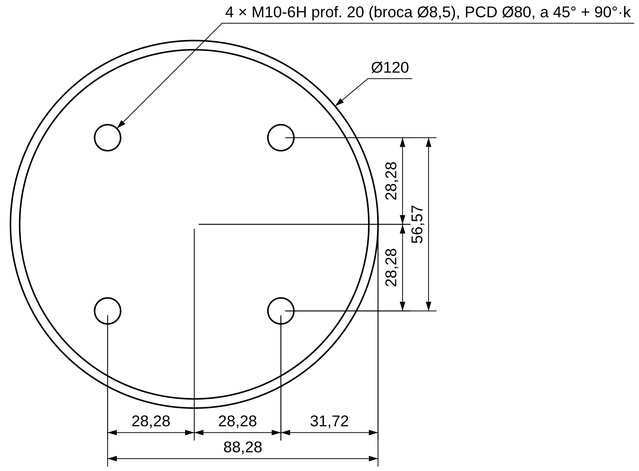

VISTA DE EXTREMO (cara superior)
ESC 1:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra redonda Ø125 laminada/rectificada; torneado/rectificado externo en torno horizontal: Ø120 p6 (+0,059 / +0,037 mm), Ra 0,8; largo 225.
2. Material: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Bonificado; certificado 3.1; UT de la barra.
3. Ajuste en plancha base y collar: 120 H7/p6 (aprieto -59…-2 µm): prensa o contracción con hielo seco. Ajuste en el buje: f7/F7.
4. Chaflanes 3×45° en ambos extremos (ISO 13715). Perpendicularidad de las caras extremas 0,05; cilindricidad 0,02.
5. Cara superior: 4 agujeros M10-6H prof. 20 (ISO 262) en PCD Ø80 para la tapa retenedora (PIV-003); profundidad útil de rosca ≥ 16.
6. Retención axial del pivote: ajuste sin soldadura ni tope; A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante: el cálculo no verifica la extracción axial).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ⌾ 0,02 — Cilindricidad del Ø120 p6
- ⊥ 0,05 A — Caras extremas perpendiculares al eje (A = Ø120)
- ⌖ Ø0,2 A — Agujeros M10: posición respecto del eje del pivote

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,8 — Ø120 p6 (toda la barra)
- Ra 3,2 — caras extremas
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES


Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.


Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

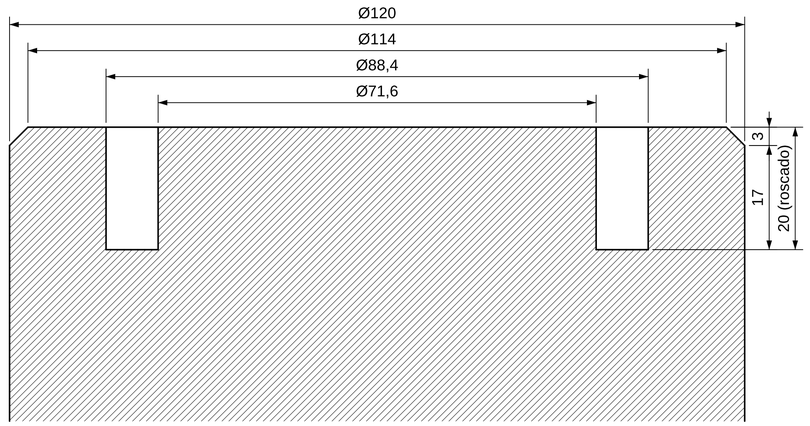

CORTE B-B: AGUJEROS ROSCADOS M10
ESC 2:1



DETALLE A: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
PIVOTE Ø120 p6

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	19,9 kg c/u	Bonificado (QT)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-001-C	38 de 58	C

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 225, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×231	19,9	19,9	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C