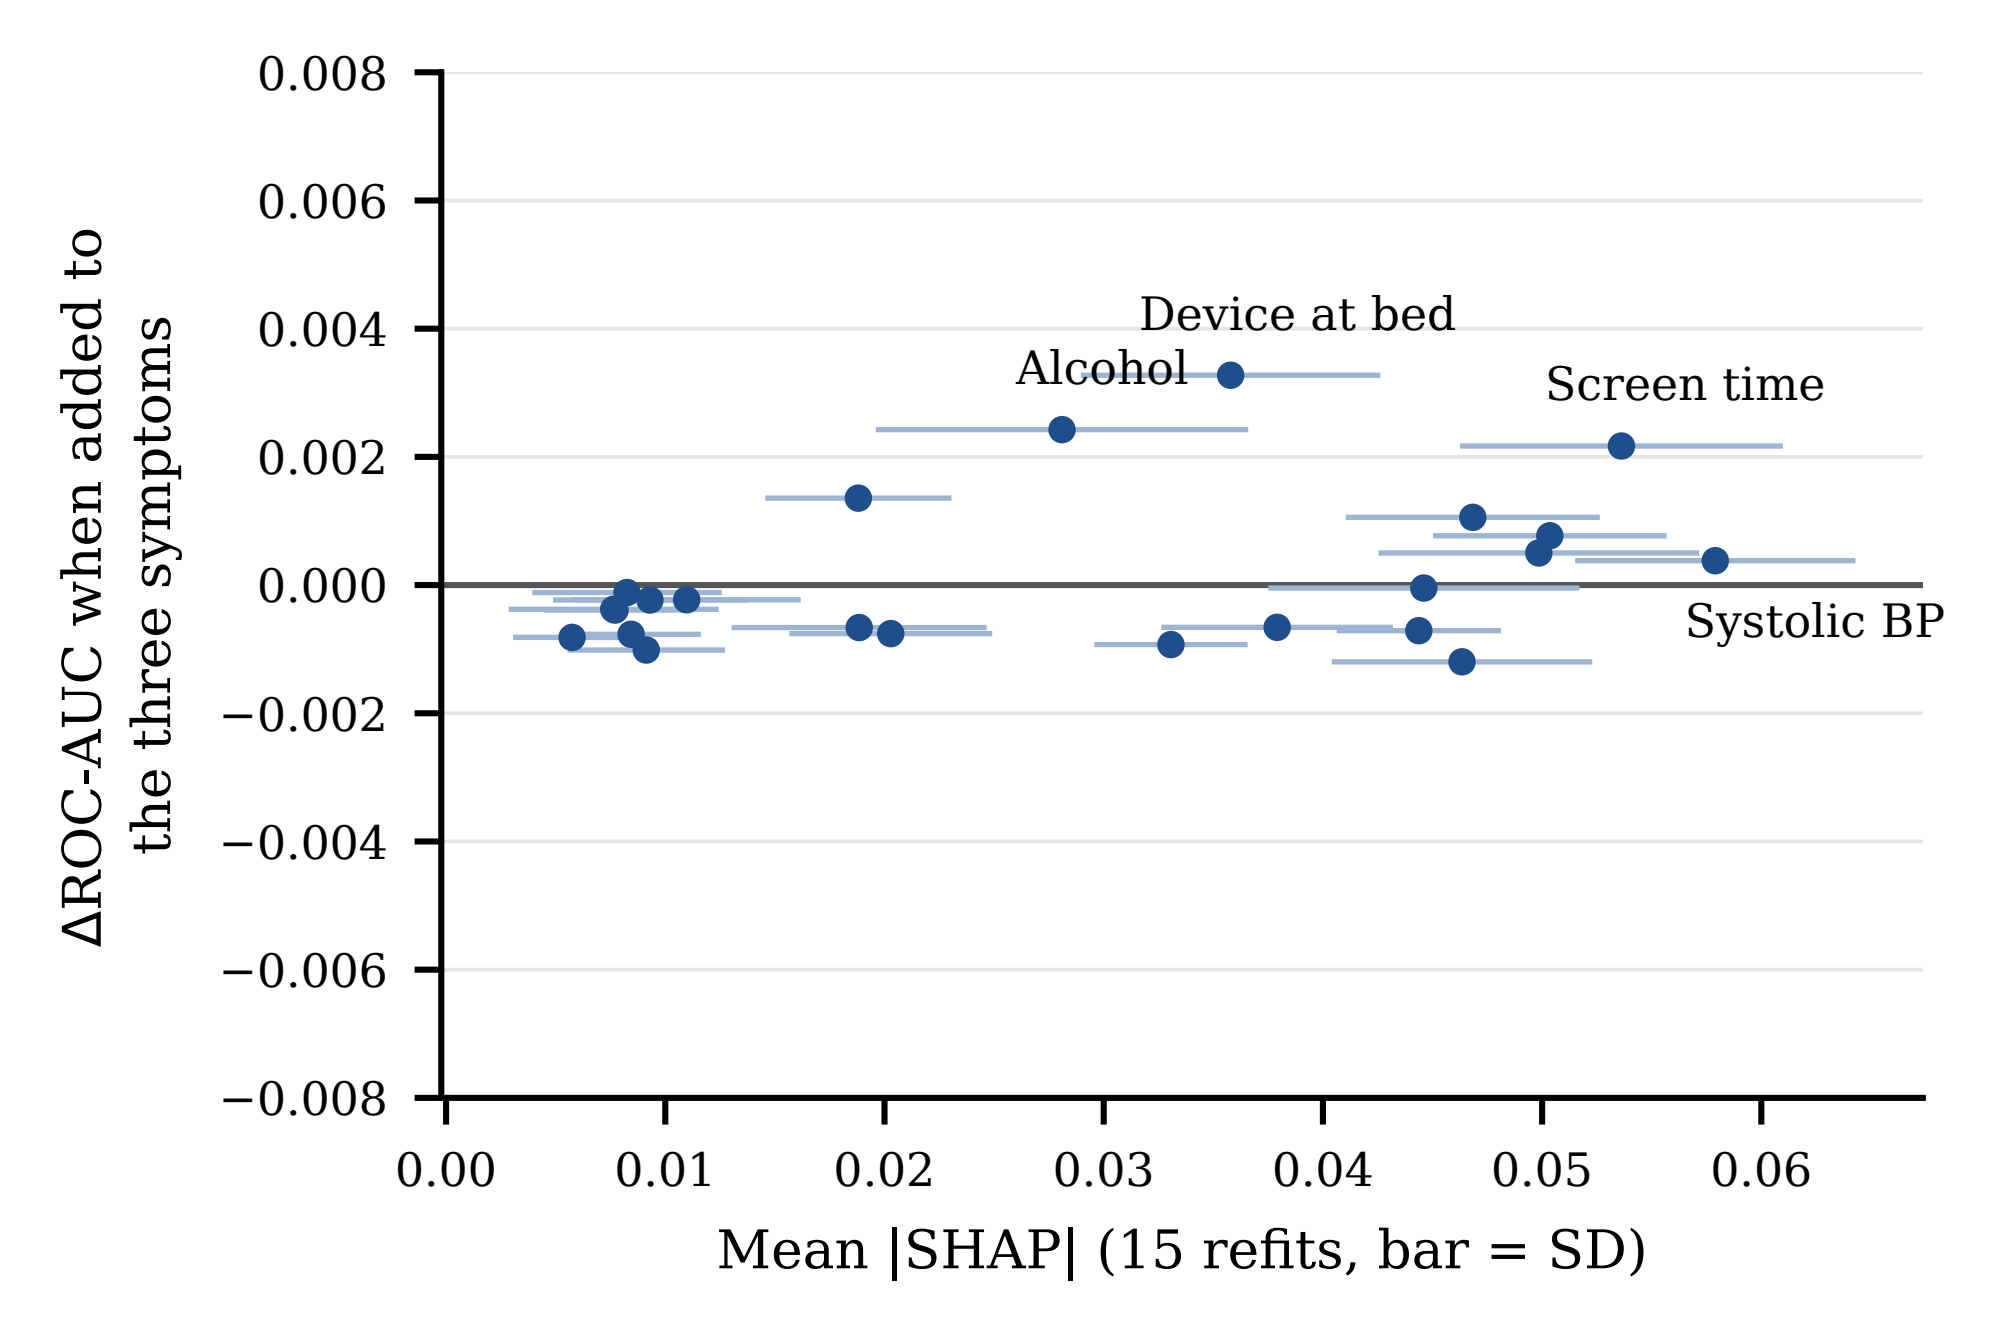
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
ΔROC-AUC when added to the three symptoms
Device at bed
Alcohol
Screen time
Systolic BP
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
Mean |SHAP| (15 refits, bar = SD)