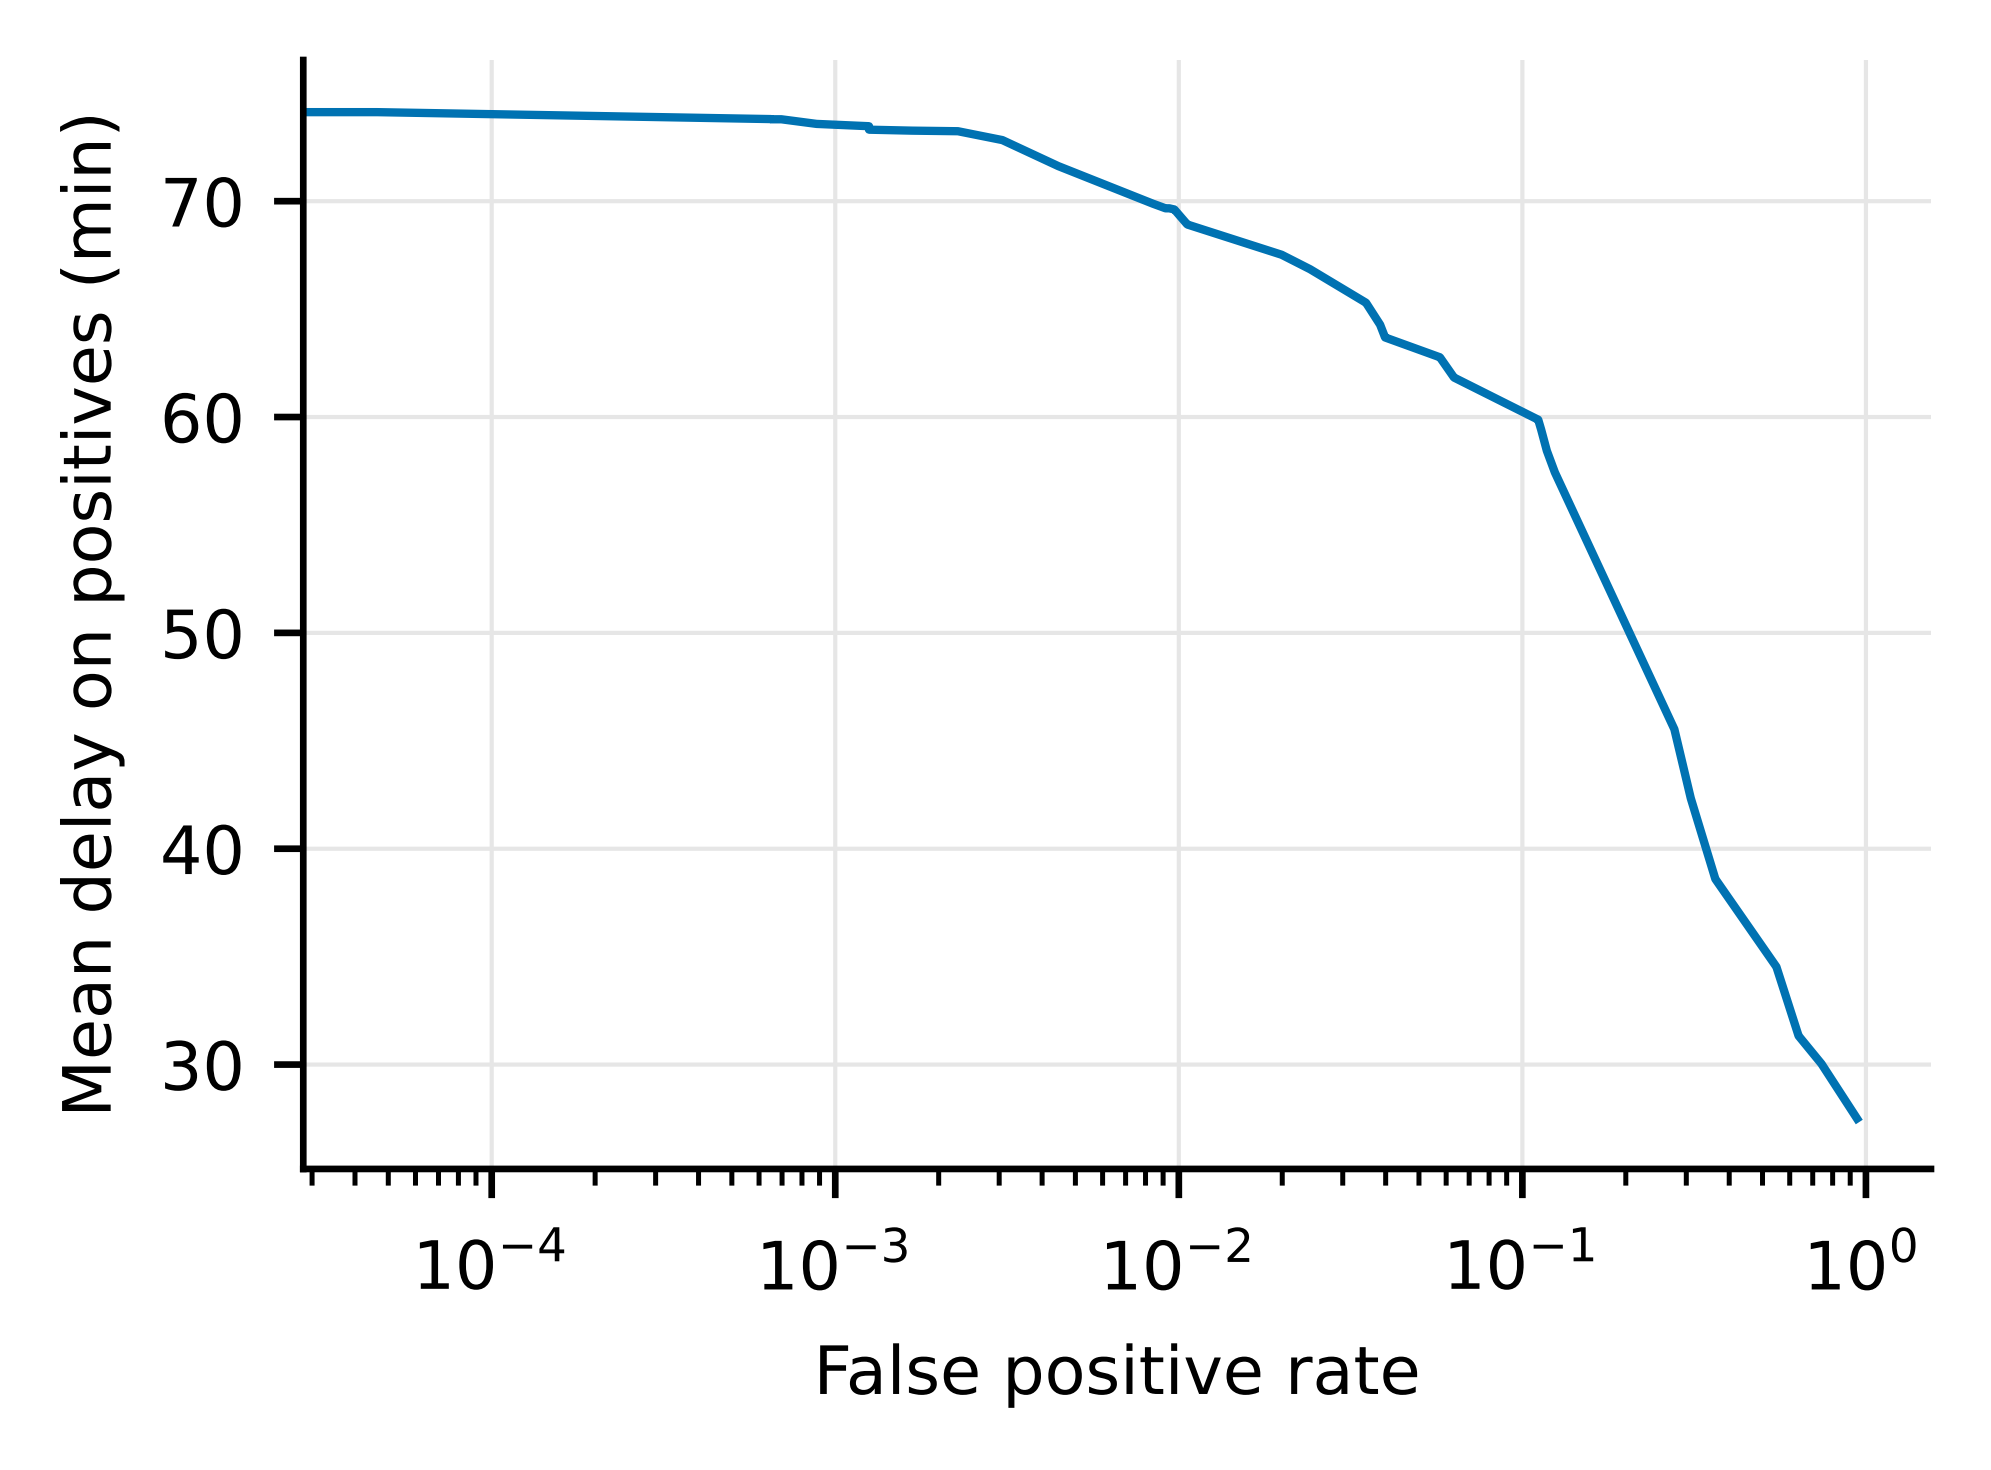
Mean delay on positives (min)
70
60
50
40
30
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
False positive rate