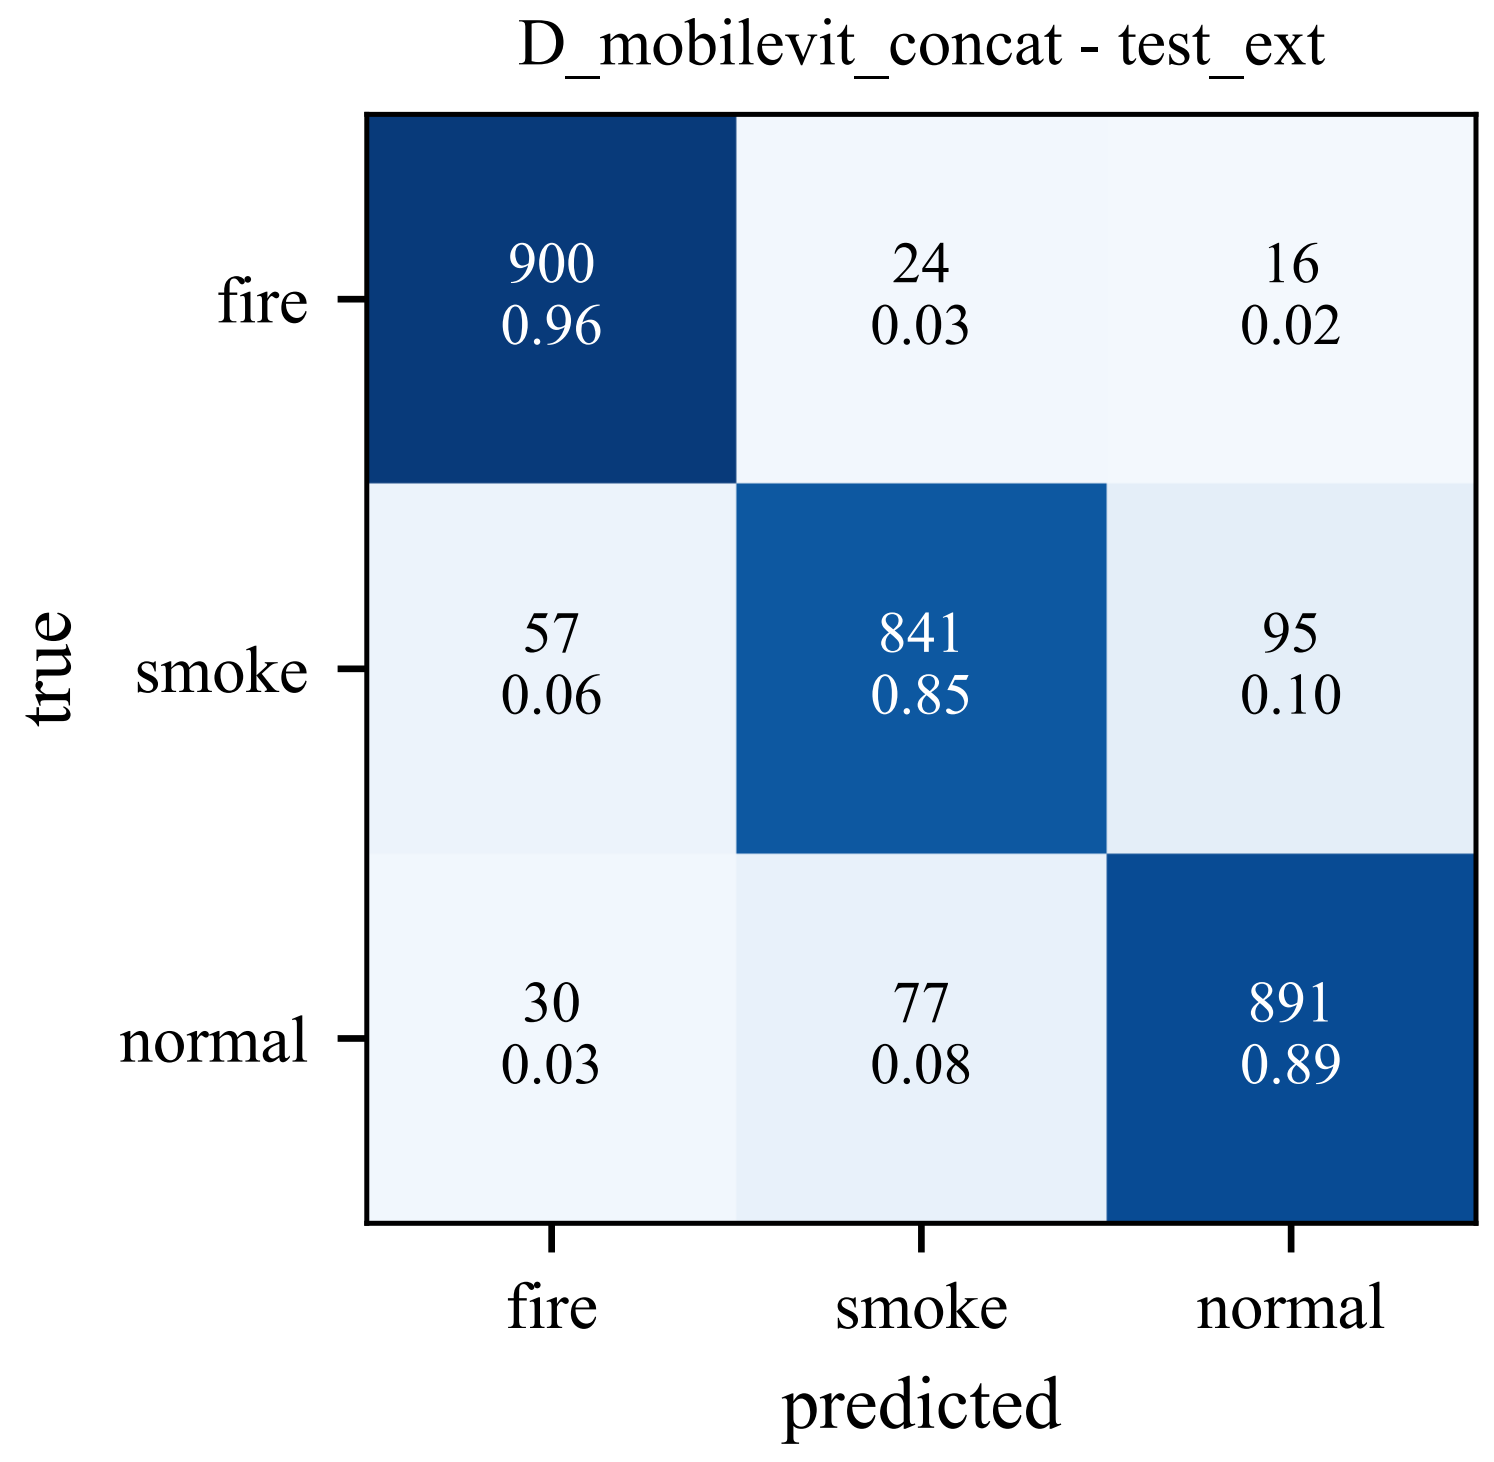
D_mobilevit_concat - test_ext
fire
smoke
normal
true
900
0.96
24
0.03
16
0.02
57
0.06
841
0.85
95
0.10
30
0.03
77
0.08
891
0.89
fire
smoke
normal
predicted