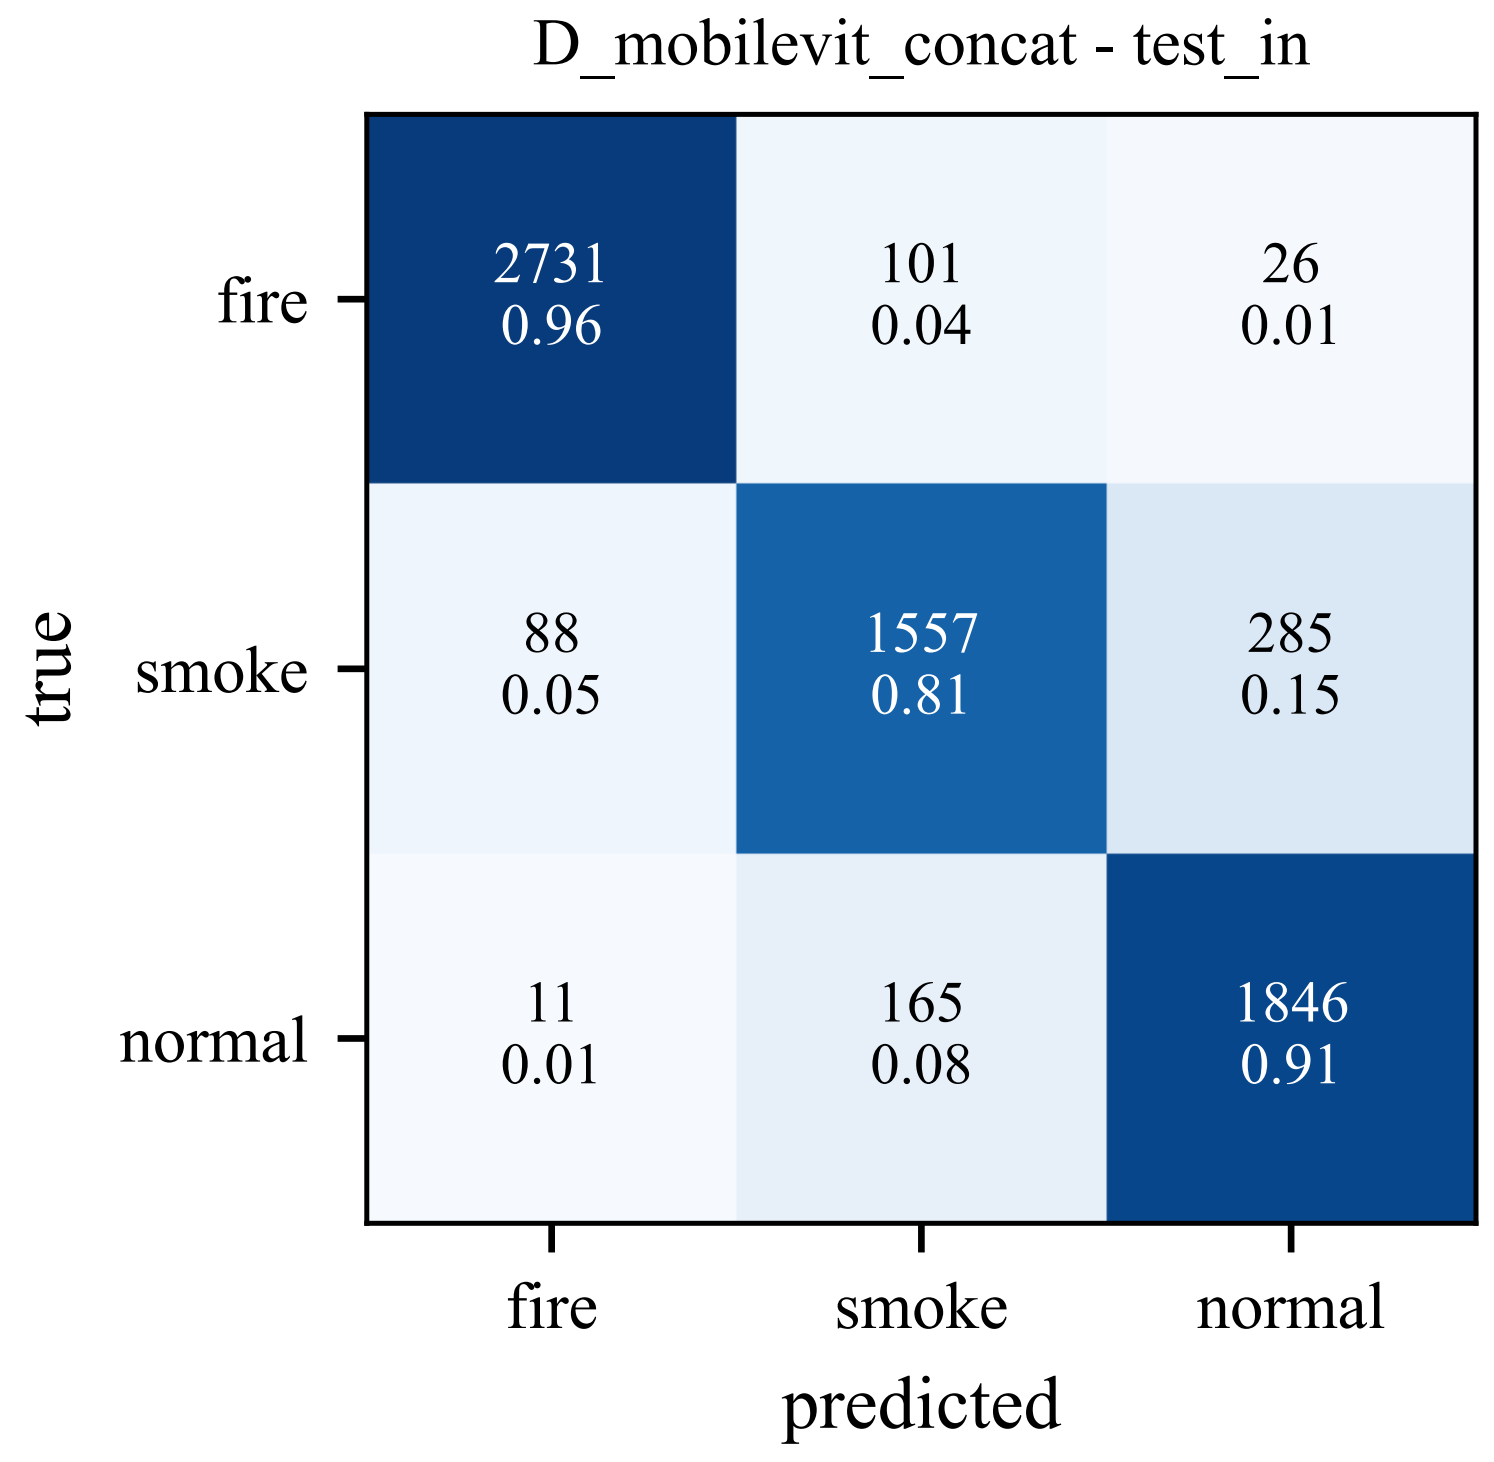
D_mobilevit_concat - test_in
fire
smoke
normal
true
2731
0.96
101
0.04
26
0.01
88
0.05
1557
0.81
285
0.15
11
0.01
165
0.08
1846
0.91
fire
smoke
normal
predicted