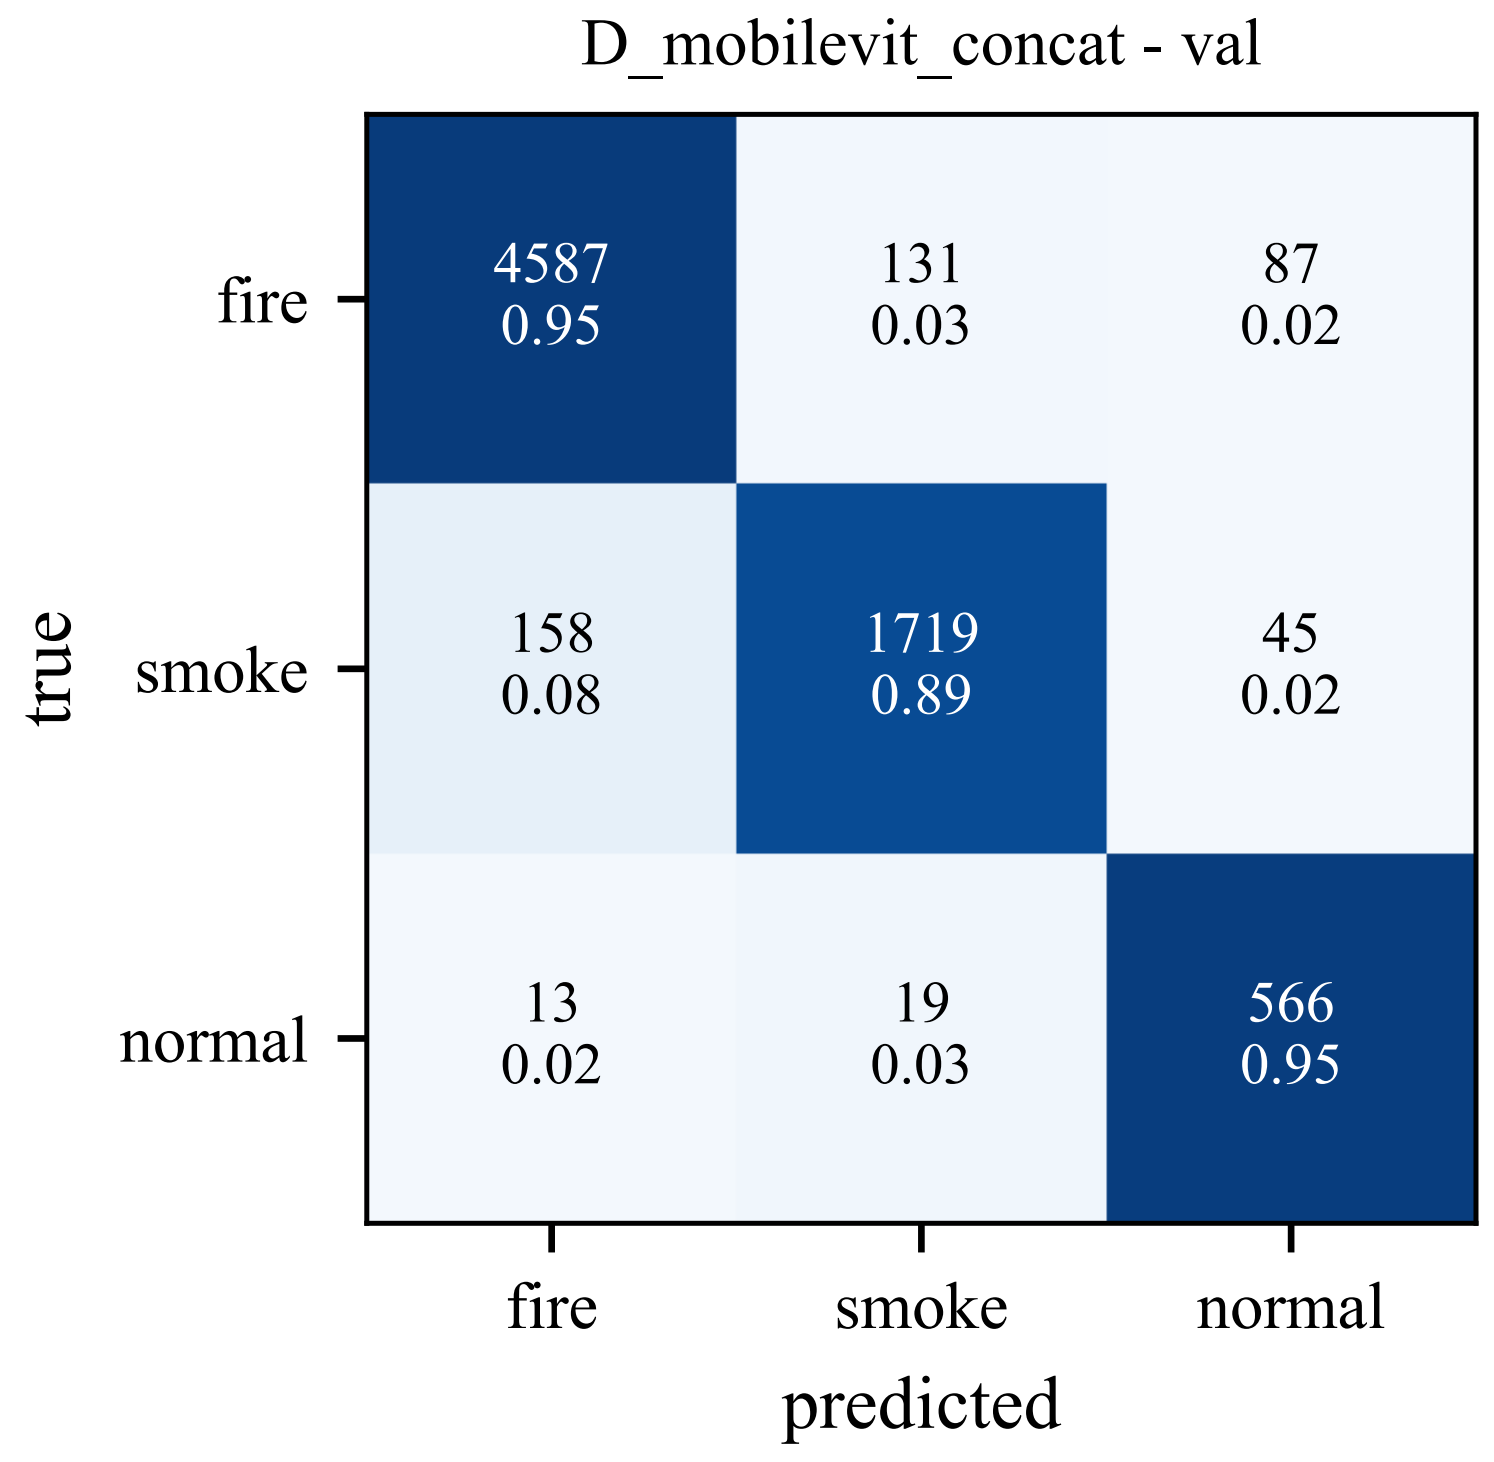
D_mobilevit_concat - val
fire
smoke
normal
true
4587
0.95
131
0.03
87
0.02
158
0.08
1719
0.89
45
0.02
13
0.02
19
0.03
566
0.95
fire
smoke
normal
predicted