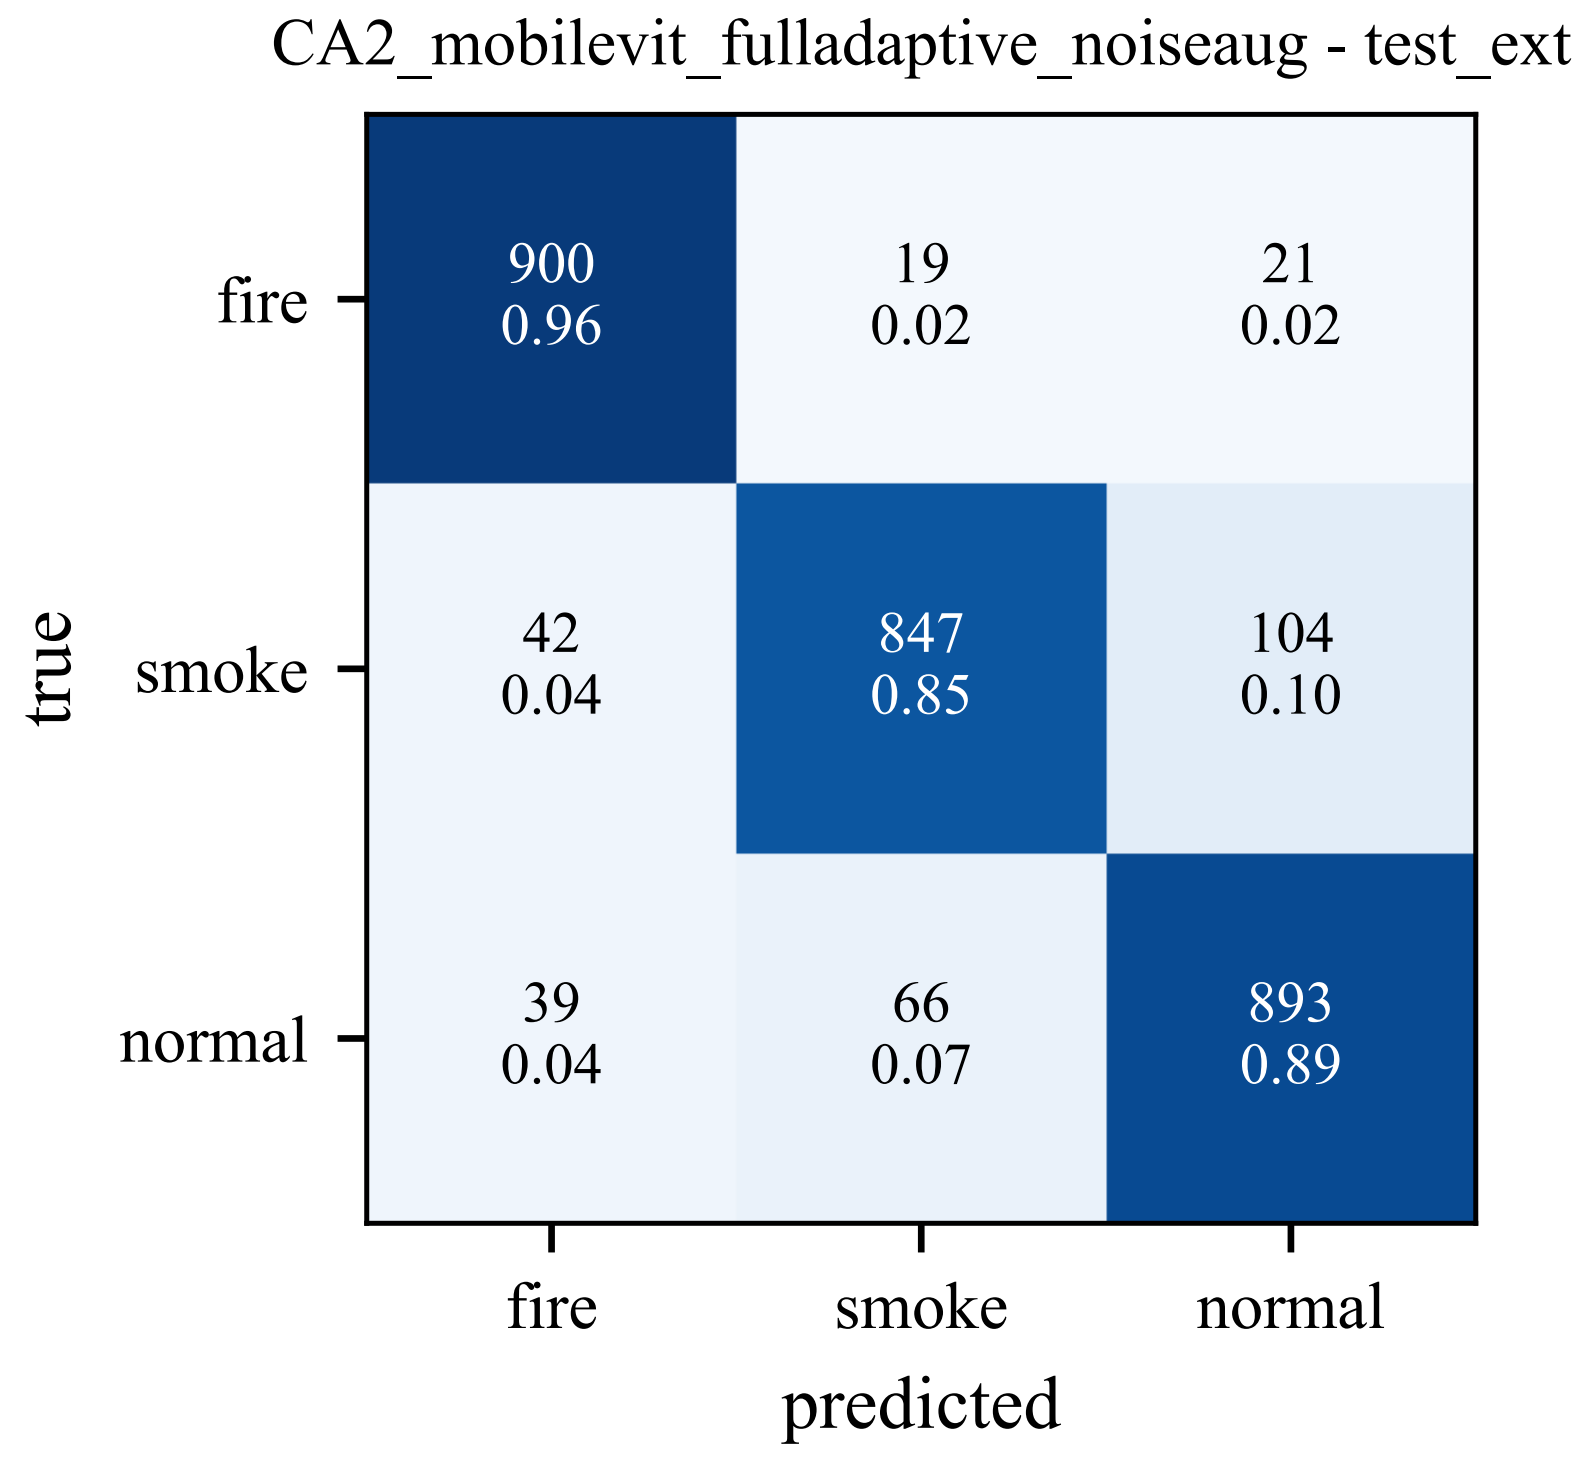
CA2_mobilevit_fulladaptive_noiseaug - test_ext
900
0.96
19
0.02
21
0.02
42
0.04
847
0.85
104
0.10
39
0.04
66
0.07
893
0.89
fire
smoke
normal
true
fire
smoke
normal
predicted