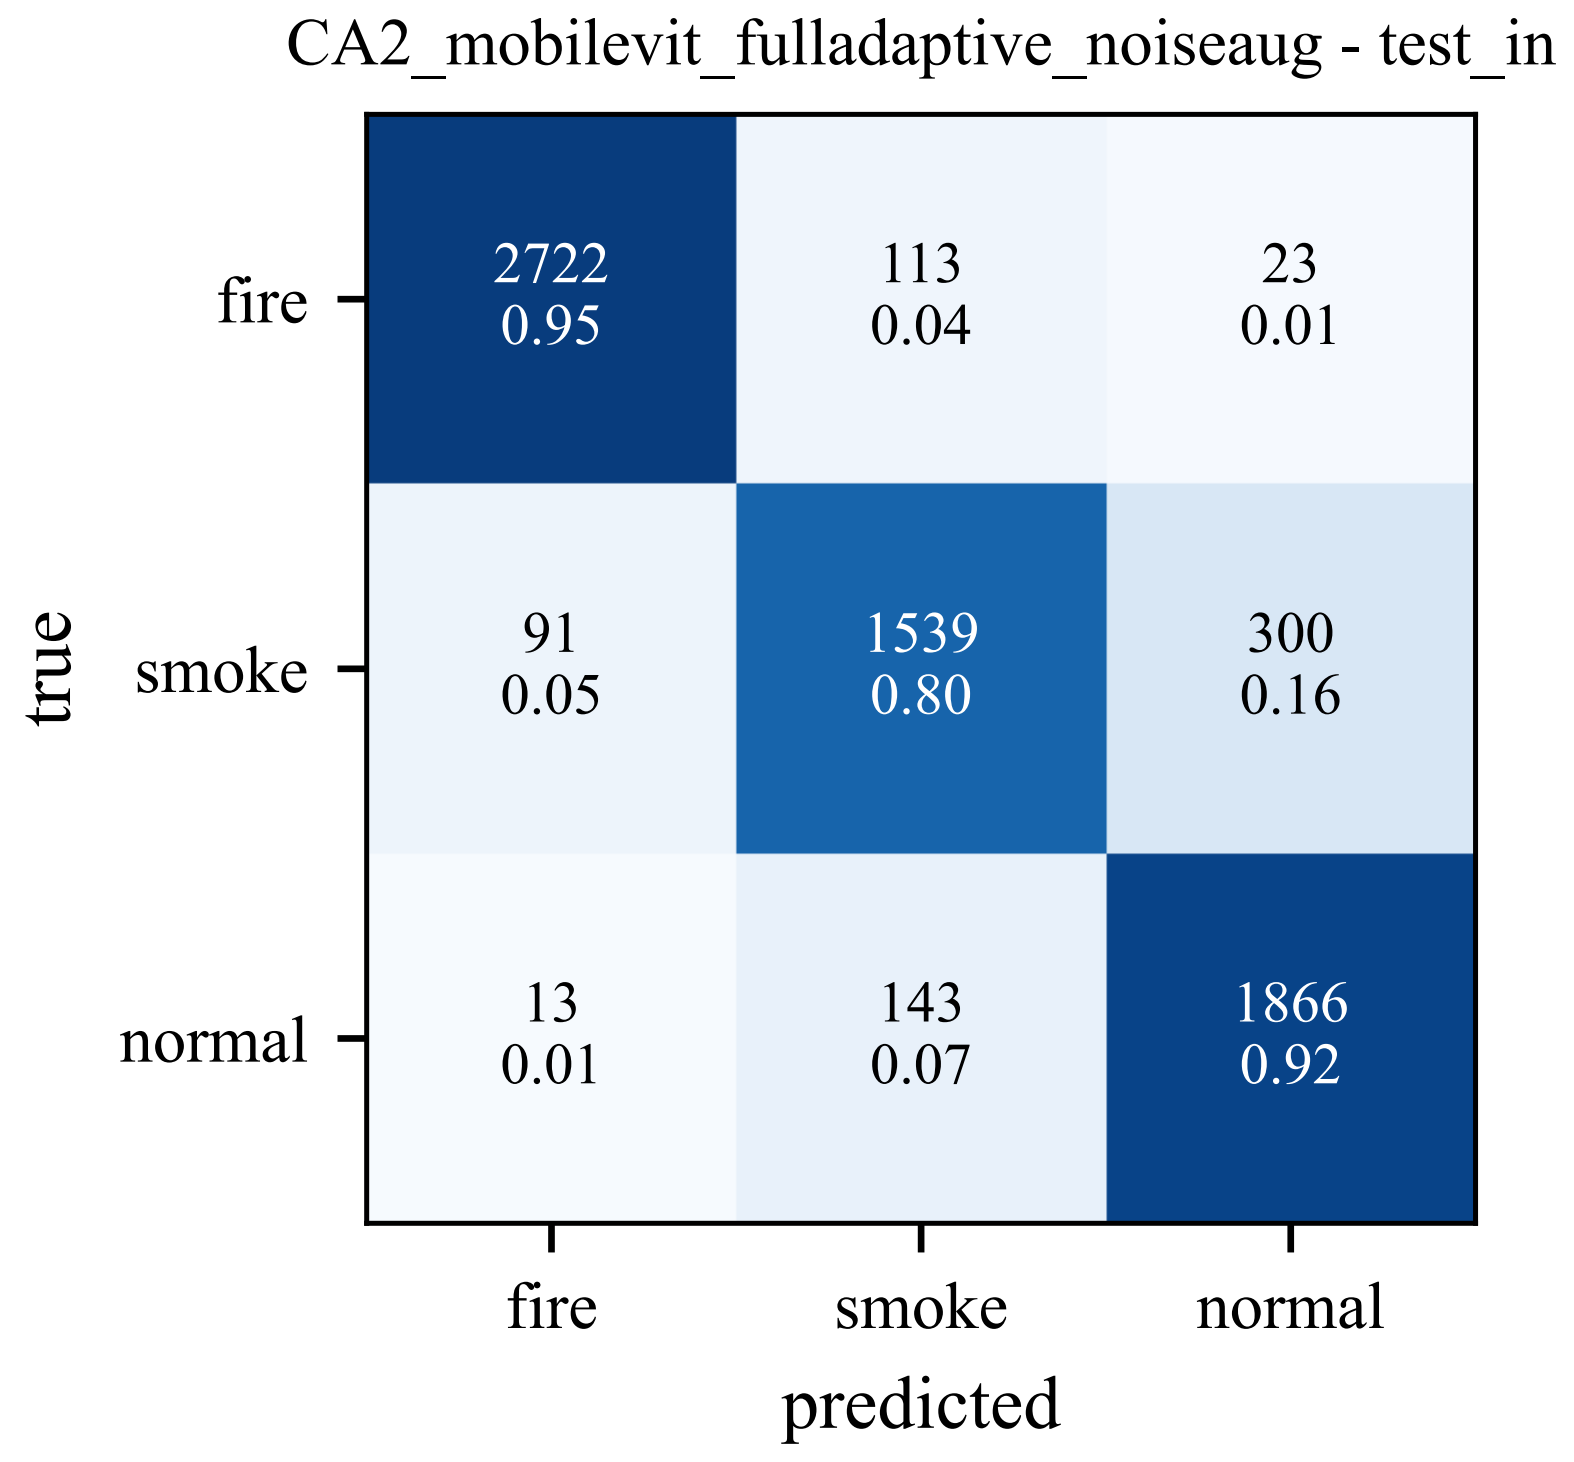
CA2_mobilevit_fulladaptive_noiseaug - test_in
fire
smoke
normal
true
2722
0.95
113
0.04
23
0.01
91
0.05
1539
0.80
300
0.16
13
0.01
143
0.07
1866
0.92
fire
smoke
normal
predicted