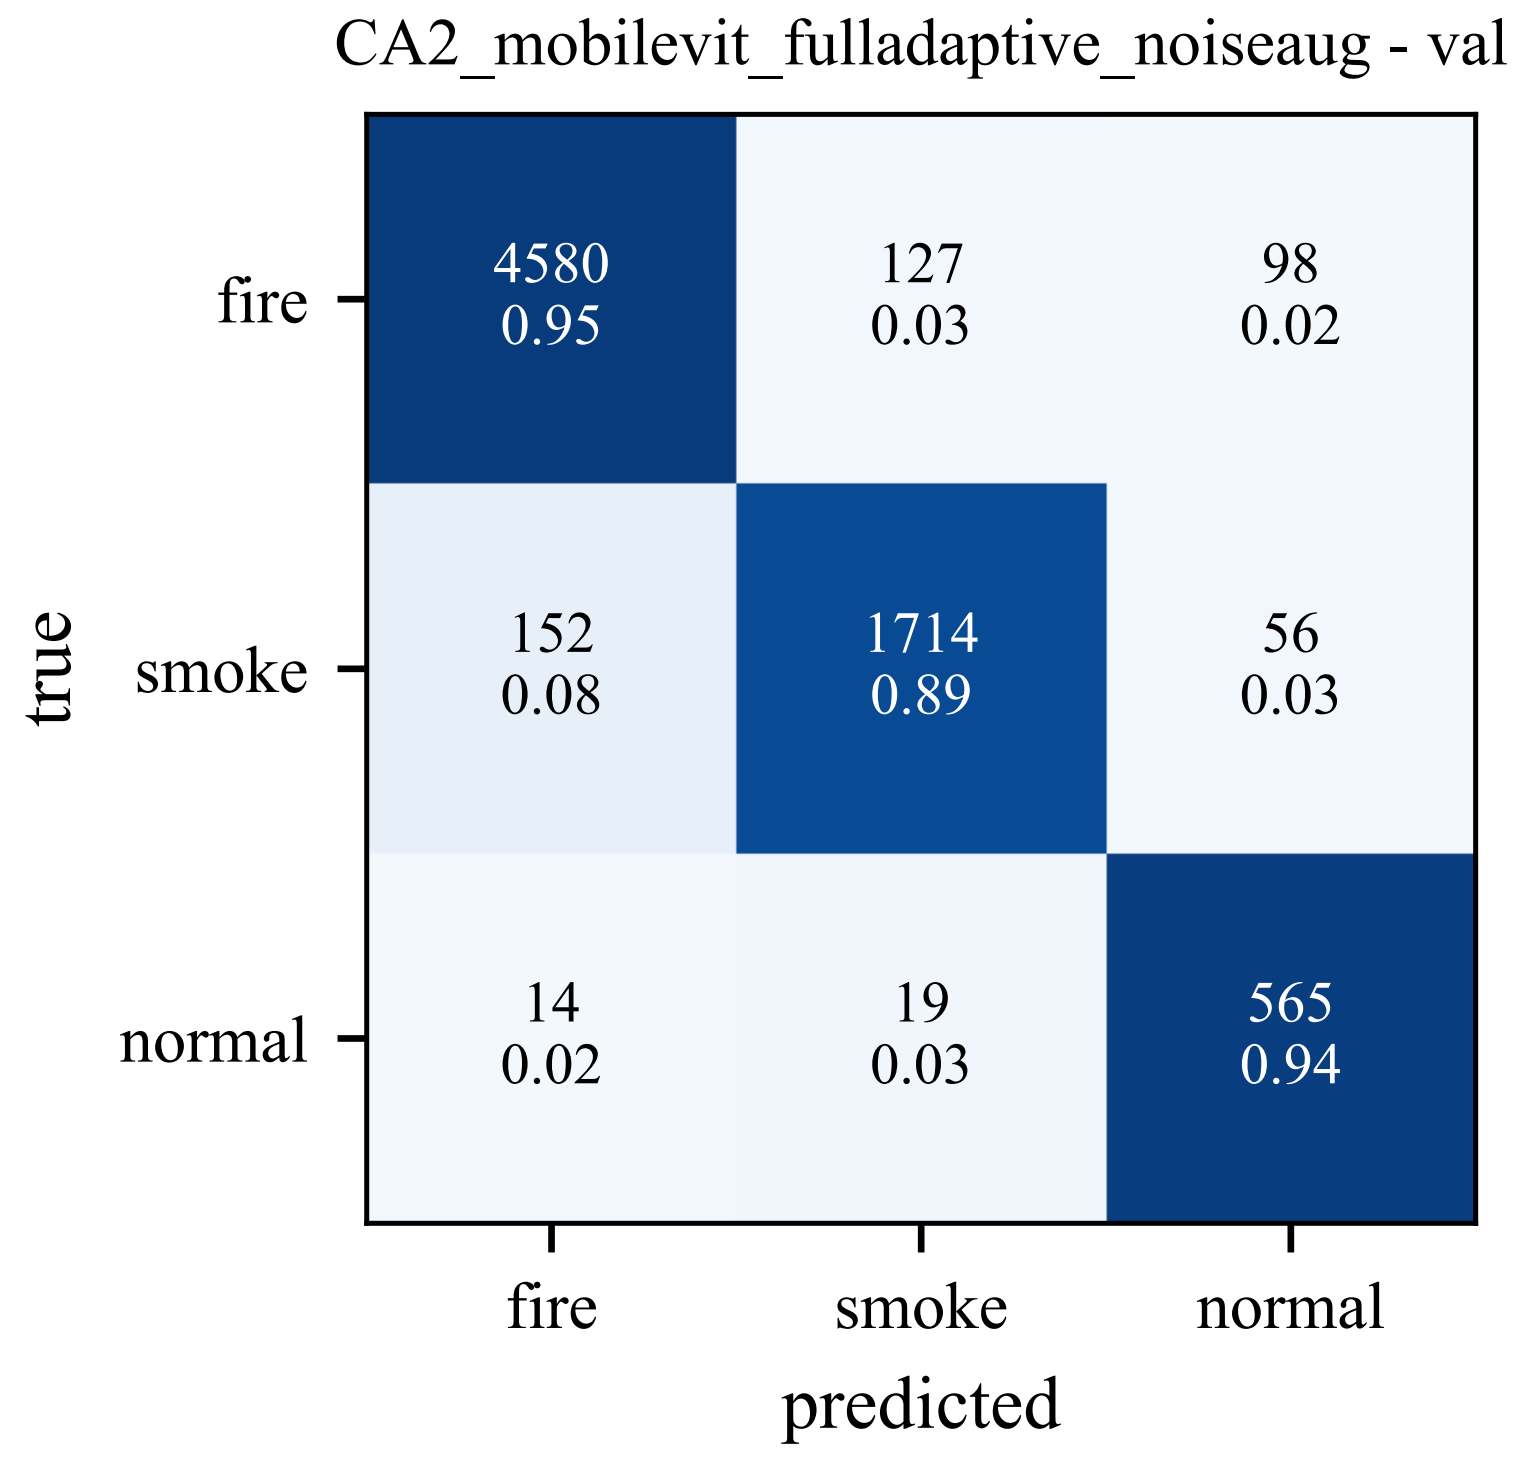
CA2_mobilevit_fulladaptive_noiseaug - val
fire
smoke
normal
true
4580
0.95
127
0.03
98
0.02
152
0.08
1714
0.89
56
0.03
14
0.02
19
0.03
565
0.94
fire
smoke
normal
predicted